

Obec Vratěnín
Vratěnín č.p. 88
67107 Vratěnín

naše značka
5002211023

vyřizuje
Petr Korbel

datum
01.09.2020

Věc:

**VRATĚNÍN - výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů
- VÝSTAVBA STL PLYNOVODU PE dn 63 + 6 KS STL PŘÍPOJEK PE dn 32**

Obec: Vratěnín

K.ú. - p.č.: Vratěnín-338/1

Stavebník: Obec Vratěnín , Vratěnín č.p. 88 , 67107 Vratěnín

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9420002061/2020/4000231620, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod (PE-100 dn 63): PE-100

Dimenze: dn 63

Vlastník plynovodu: OBEC VRATĚNÍN

b) Nově budované PZ:

STL plynovod (PE-100 dn 63): v délce cca 166,6 m

STL přípojky (PE-100 dn 32): v celkové délce cca 16,8 m

Počet kusů přípojek: 6 ks

Bez vytyčení našeho zařízení nesmí být zemní práce zahájeny - žádost o vytyčení PZ lze zadat na adrese: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Při uložení PZ, křížení a souběhu s ostatními IS požadujeme dodržení ČSN 73 6005.

Nově budovaný STL plynovod PE dn 63 bude na hlavní řad napojen po demontáži záslepky pomocí spojky PE dn 63-63.

Nově budované STL přípojky budou na hlavní řad napojeny přes PE T-kus elektrický navrtávací PE dn 63-32.

Napojení nově budovaných STL přípojek na STL plynovod bude kolmé min. 1 m od potrubí plynovodu a rovněž kolmé min. 1 m před vstupem do skříně s HUP.

Během stavebních prací nedojde k odstavení OM.

Výstavbu STL plynovodu (propoj), požadujeme realizovat v letních měsících - při min.odběrech ZP. Propoj bude proveden dle požadavků PÚS - viz níže.

Úsek provozu a údržby:

Prodloužení STL plynovodu Vratěnín

Při provádění prací dle projektové dokumentace nedojde k odstávkám odběratelů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Pokud by při realizaci stavby bylo zřejmé, že k odstávce odběratelů dojde, zhotovitel stavby zašle před provedením stavby Předběžný pracovní postup propoje e-mailem, přes webové rozhraní „Pracovní postupy“ nebo ho předá osobně nejpozději 30 kalendářních dnů před plánovaným zahájením samotných propojovacích prací příslušnému zaměstnanci úseku provozu a údržby sítí.

Na základě údajů uvedených v předběžném pracovním postupu (termín zahájení a ukončení odstávky, název zhotovitele, kontaktní spojení na zhotovitele) se k oznámení zákazníkům v souladu s § 59 odst. 5 zákona 458/2000 Sb., v platném znění provádí obeslání dopisů dotčeným zákazníkům Poskytovatel PUS (i pro stavby zajišťované Poskytovatelem PRS) nejpozději 22 kalendářních dnů před termínem zahájení odstávky tak, aby oznámení o odstávce byla v dispozici zákazníkům (poštovních schránkách) nejpozději 15 dní před termínem zahájení odstávky, který je uveden v předběžném pracovním postupu od zhotovitele.

Propoj plynárenského zařízení bude provádět plynárenská organizace, propojení se uskuteční na základě objednávky u plynárenské organizace, dodané alespoň 30 kalendářních dnů předem kvůli výše uvedeným důvodům rozeslání oznámení dotčeným zákazníkům a k tomu doložení veškeré předepsané dokumentace, týkající se stavby. Termín realizace stavby důrazně doporučujeme směřovat do období mimo topnou sezonu.

Napojení stavby se provede odstavením živé části potrubí stlačecím zařízením, plynovod se rozřízne v místě propoje a dopojí se nově zhotovený plynovod.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled. V případě přejímky samostatně budované plynovodní přípojky nebo přeložky samostatné přípojky, zhotovené v režimu Technický partner PDS se provádí pouze elektronicky na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/prejimka-dokumentace/>.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako

zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002211023 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Korbelt
Technik přípoj.a rozv. PZ-Morava jih1
Oddělení přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532228722
petr.korbelt@gasnet.cz

Přílohy: Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

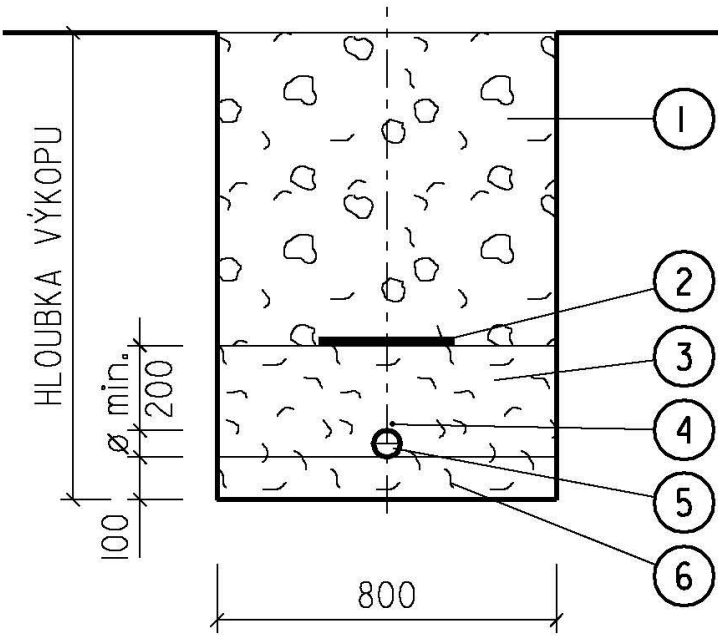


LEGENDA :


- ① ZÁSYP HUTNITELNOU ZEMINOU
- ② VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘKY 300 mm
- ③ OBSYP PÍSKEM DO VEL. ZRN 8 mm
- ④ 2 x OPLÁŠTĚNÝ SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm²
UCHYCENÝ VE VZDÁLENOSTECH 2-3m PÁSKOU RAYCHEM
- ⑤ STL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ⑥ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 8 mm

S0 05 STL plynovod


	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný technik DRTINA	AQA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : OBEC VRATĚNÍN		Kraj : Jihomoravský		
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	07/2020
			Číslo zak.	254I
			Stupeň	DÚR+DSP
Příloha : Vzorový příčný řez			Měřítko : -	Příloha č.: D.5.5

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Vratěnín , Vratěnín č.p. 88 , 67107 Vratěnín. K.ú.: Vratěnín-338/1.

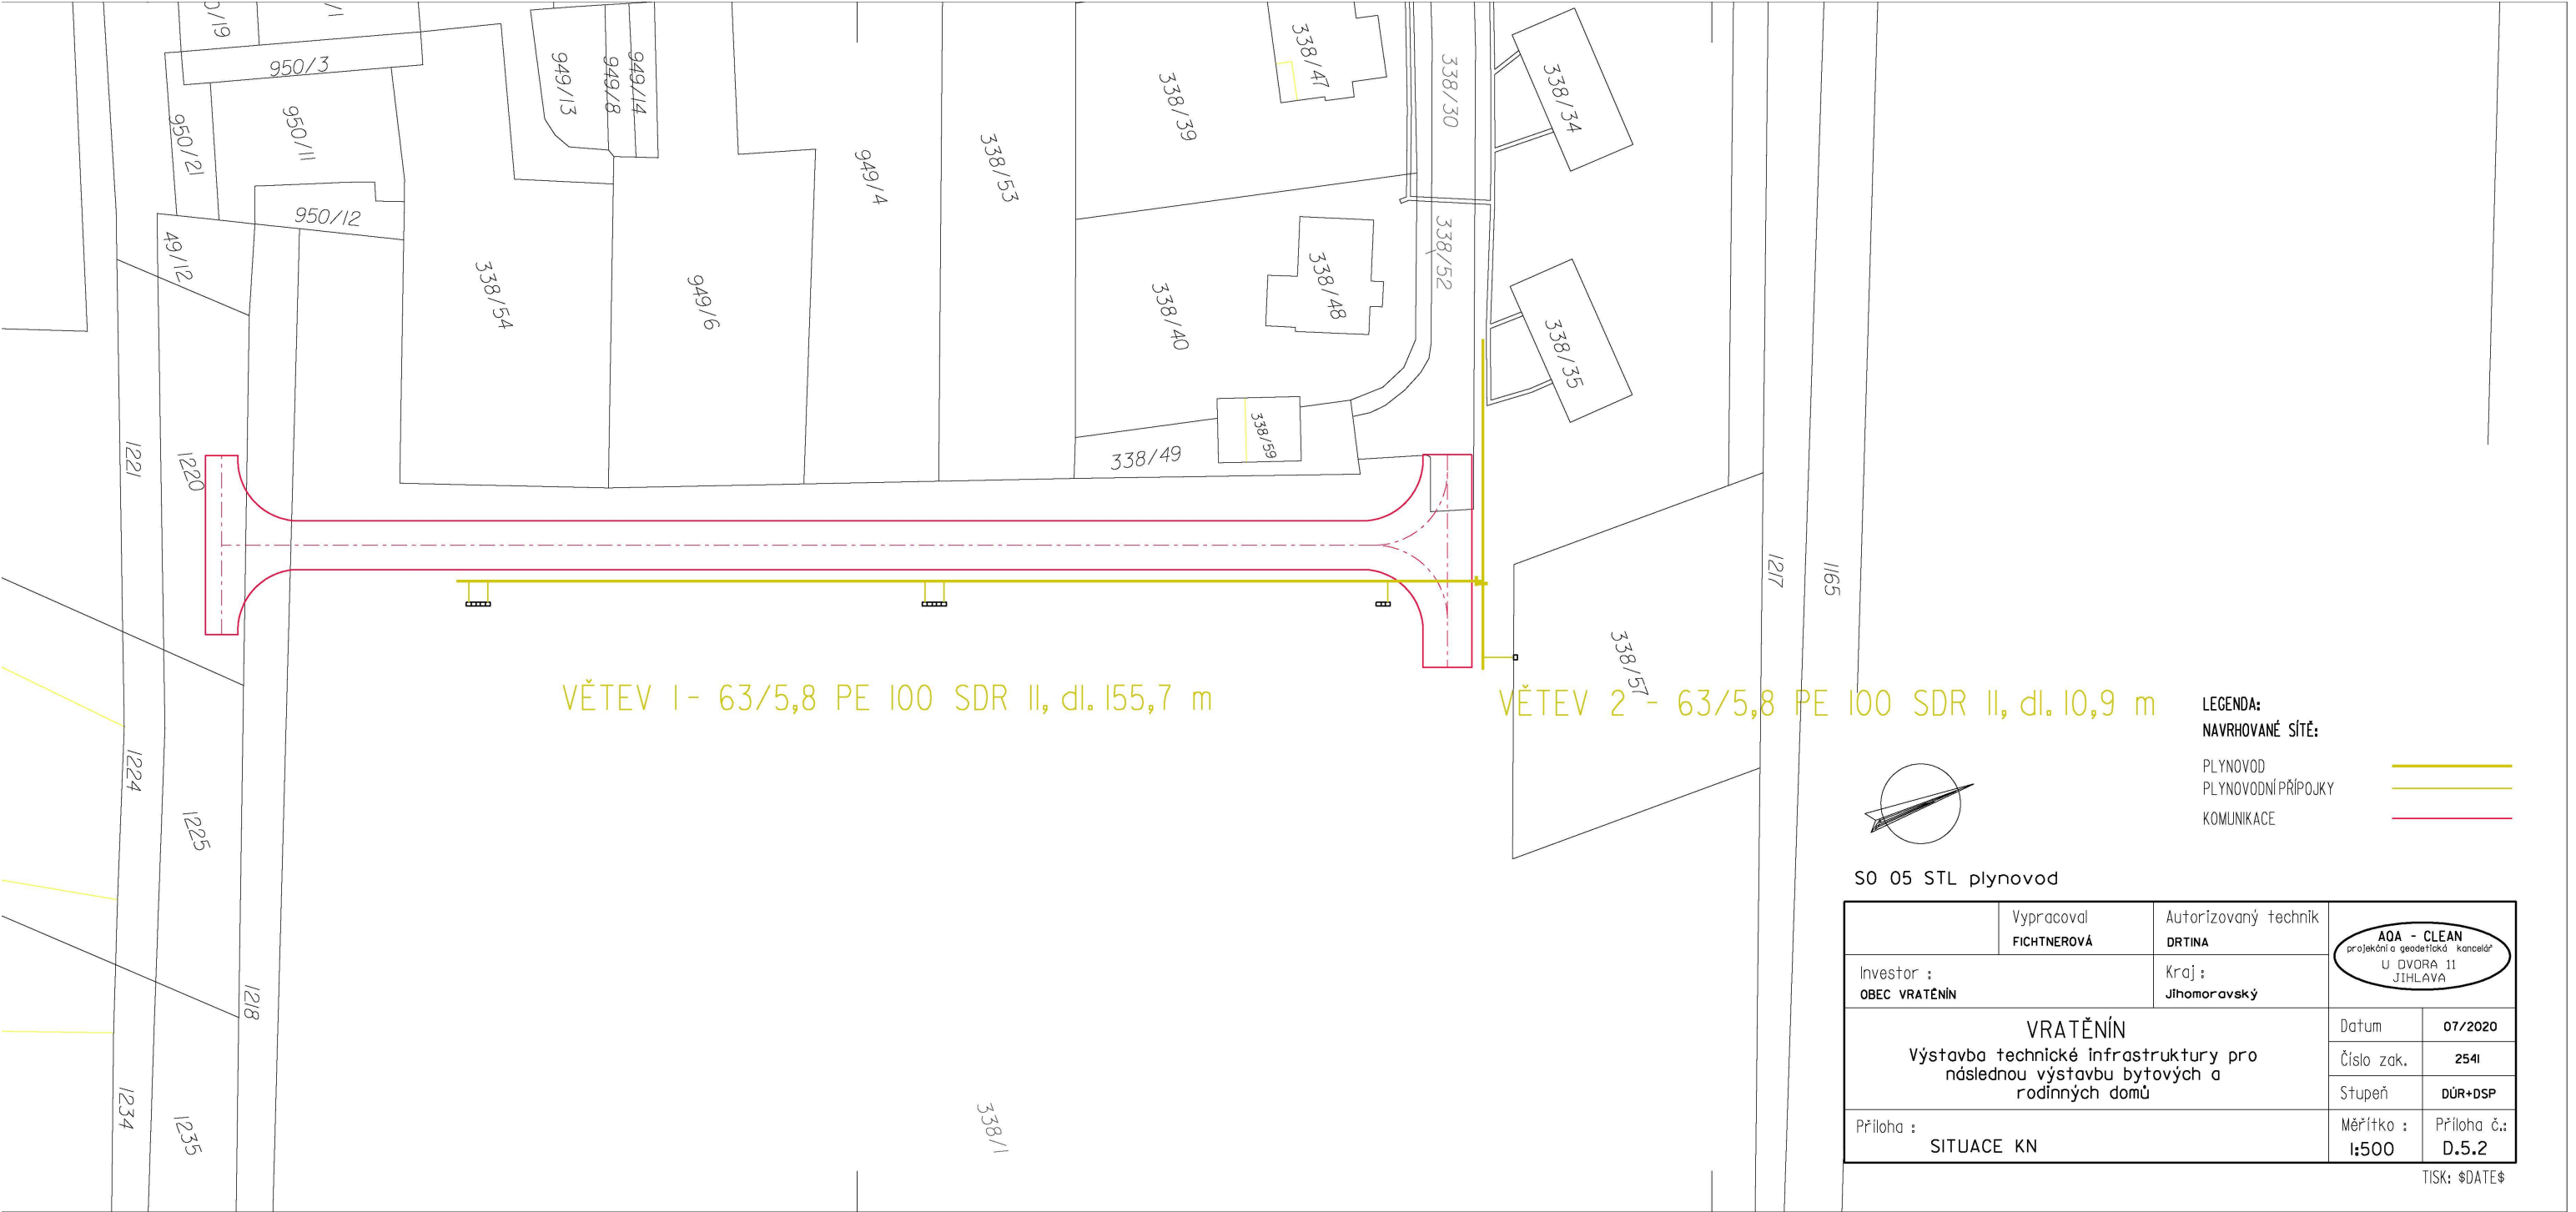

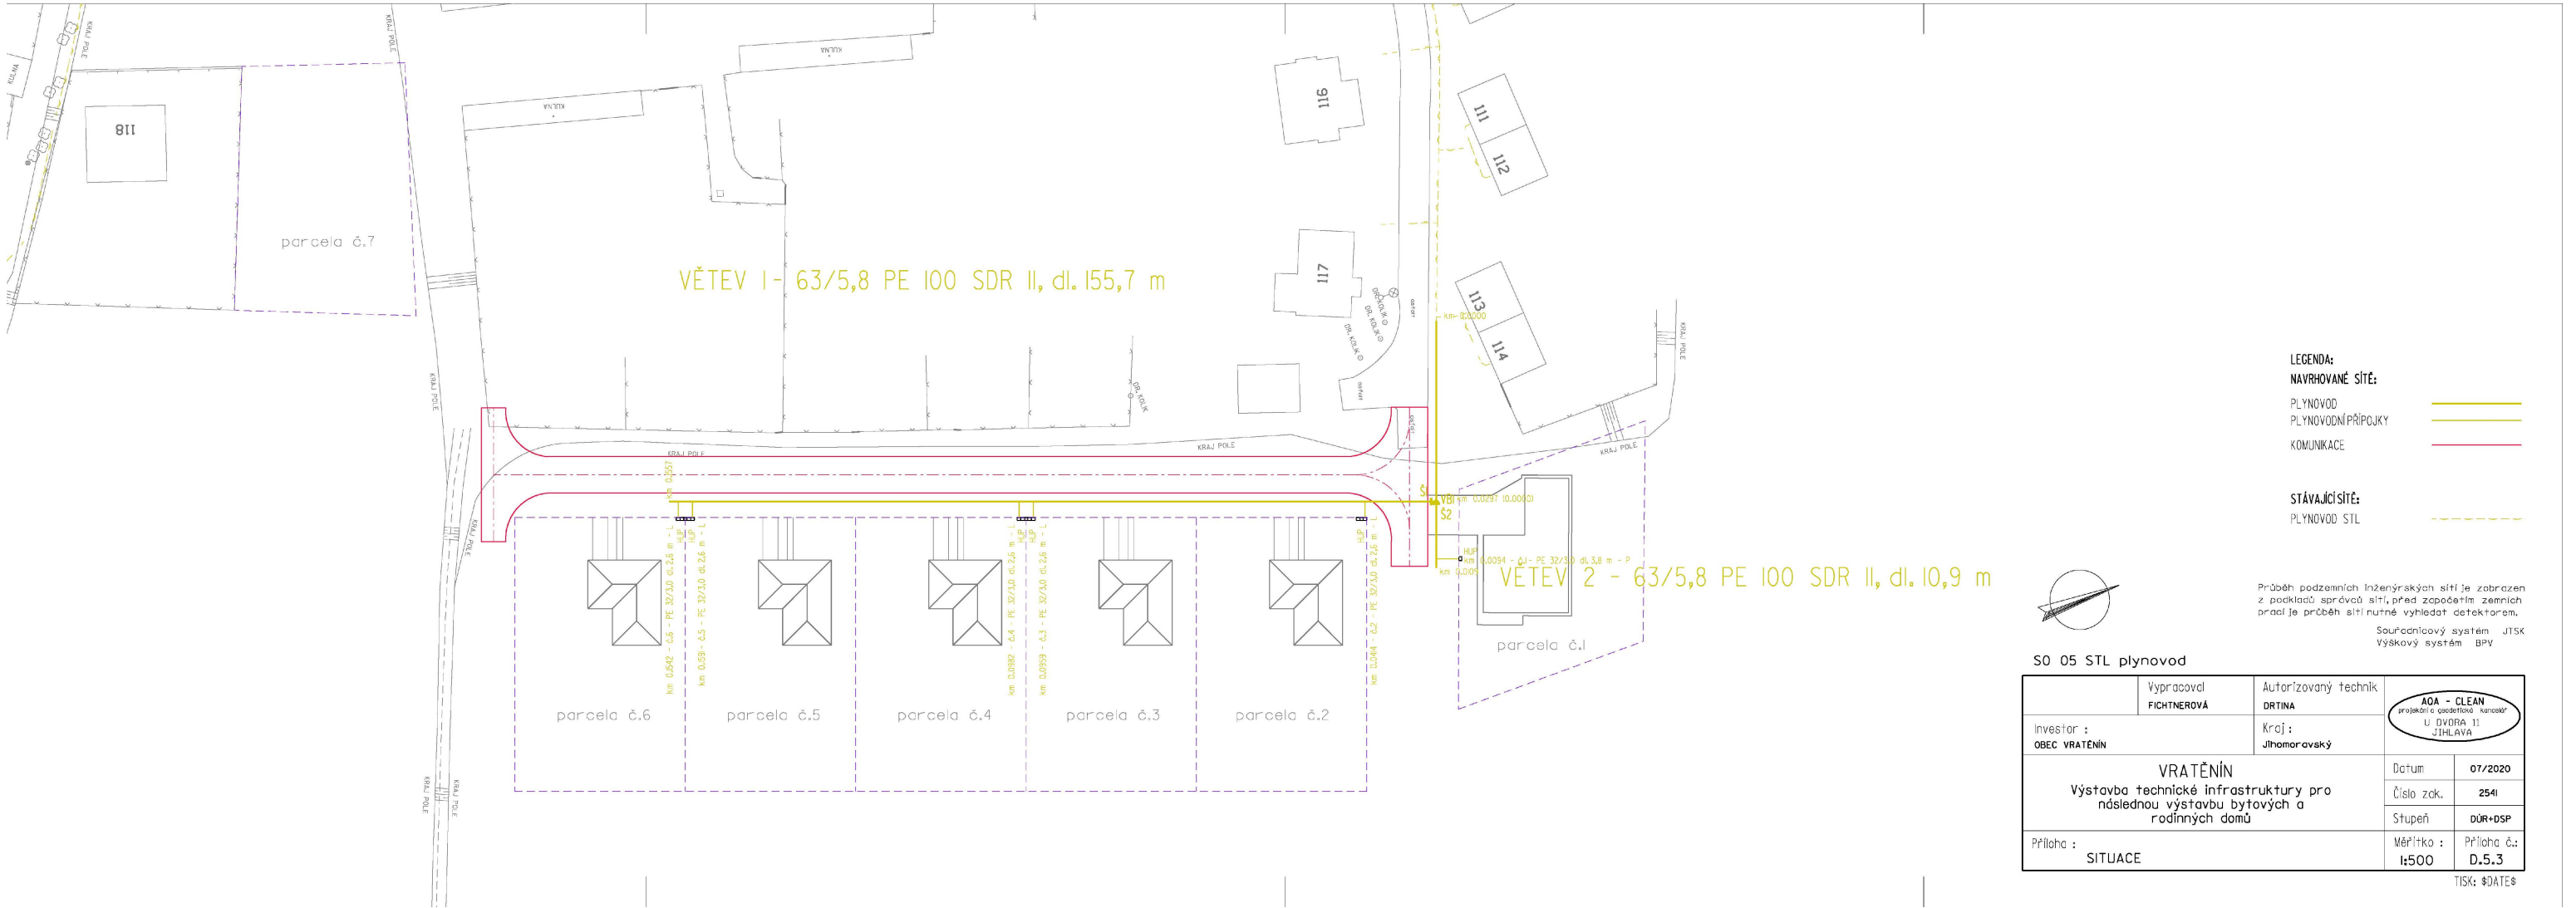

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Vratěnín , Vratěnín č.p. 88 , 67107 Vratěnín. K.ú.: Vratěnín-338/1.

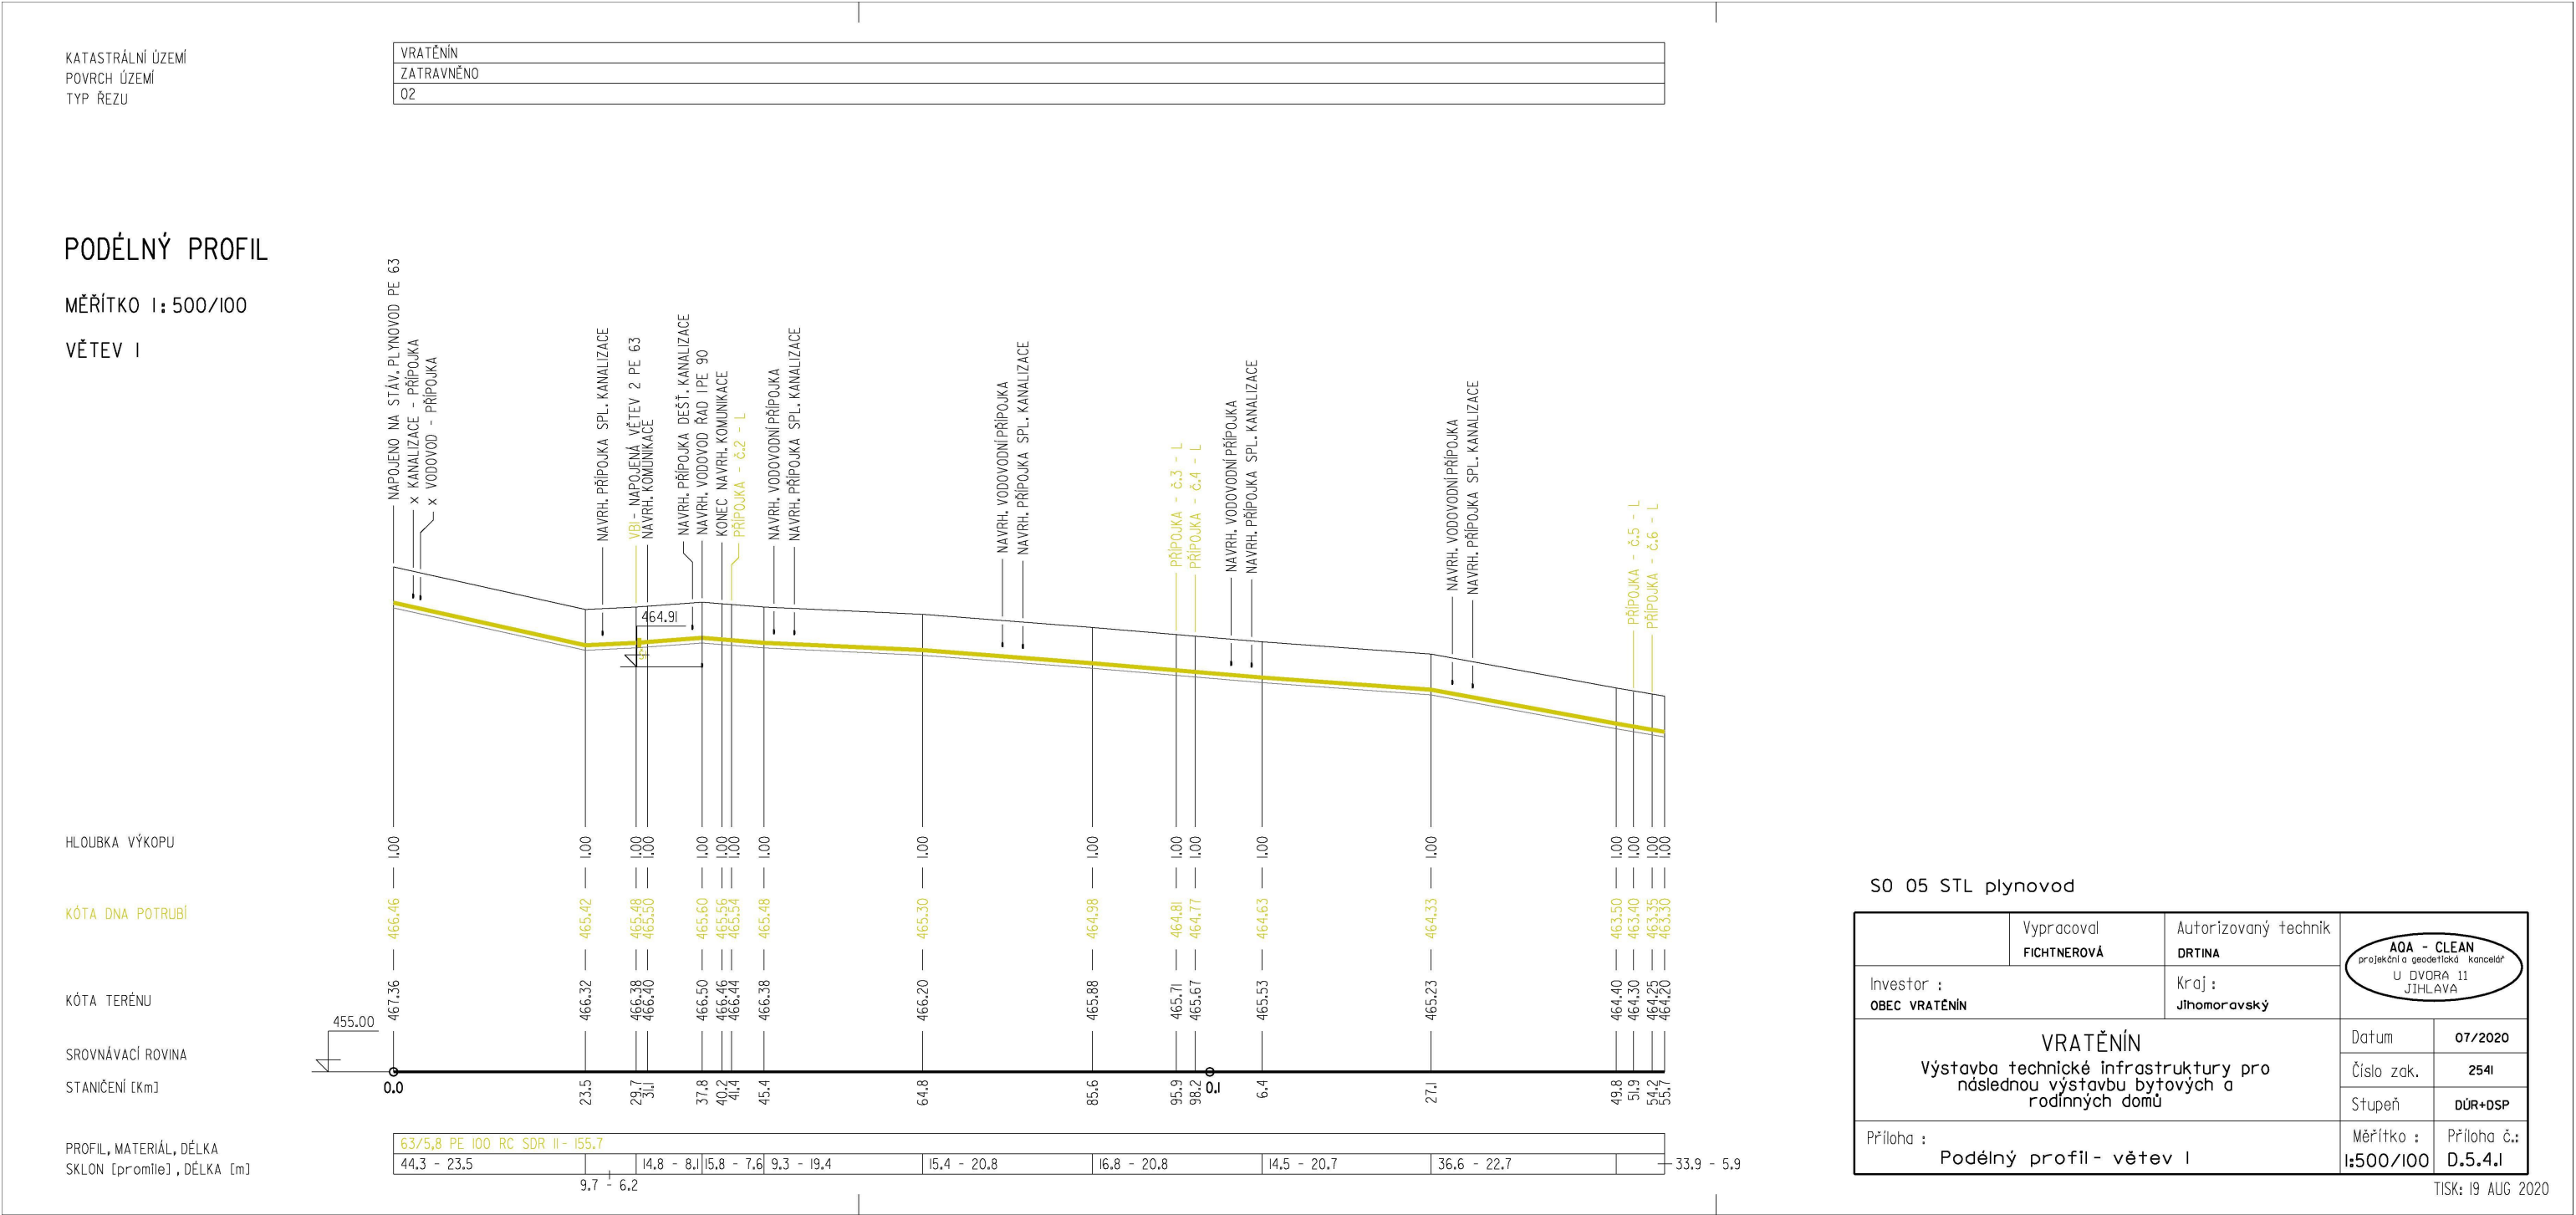

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Vratěnín , Vratěnín č.p. 88 , 67107 Vratěnín. K.ú.: Vratěnín-338/1.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
TYP ŘEZU

VRATĚNÍN
ZATRAVNĚNO
02

PODÉLNÝ PROFIL

MĚŘÍTKO 1:100/100

VĚTEV 2

HLOUBKA VÝKOPU


KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [Km]

PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA
SKLON [promile] ,DÉLKA [m]

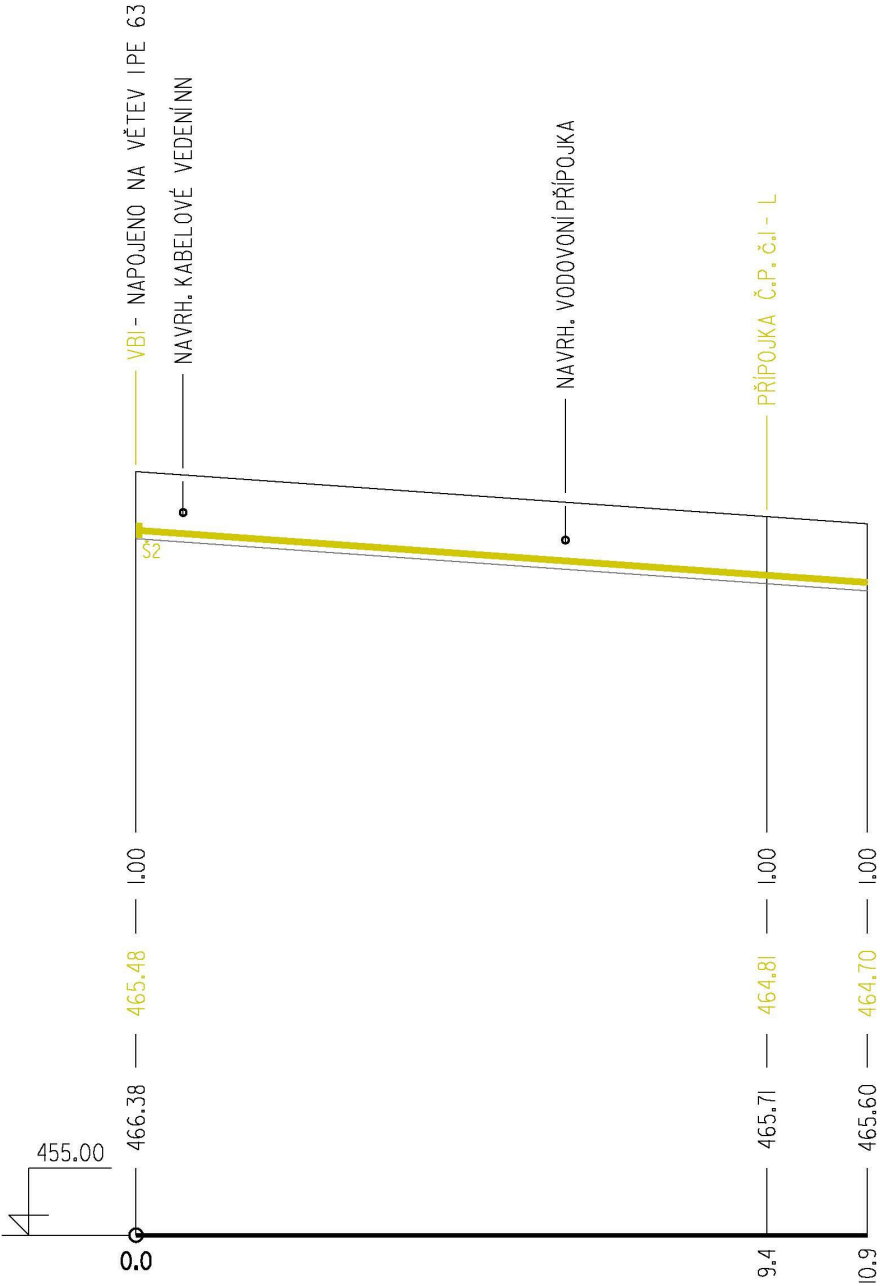


63/5,8 PE 100 RC SDR II - 10.9
71.6 - 10.9

S0 05 STL plynovod


	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný technik DRTINA	AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : OBEC VRATĚNÍN		Kraj : Jihomoravský		
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	07/2020
			Číslo zak.	2541
			Stupeň	DÚR+DSP
Příloha : Podélný profil- větev 2			Měřítko : 1:500/100	Příloha č.: D.5.4.2

DETAIL REGULAČNÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU
POHLED

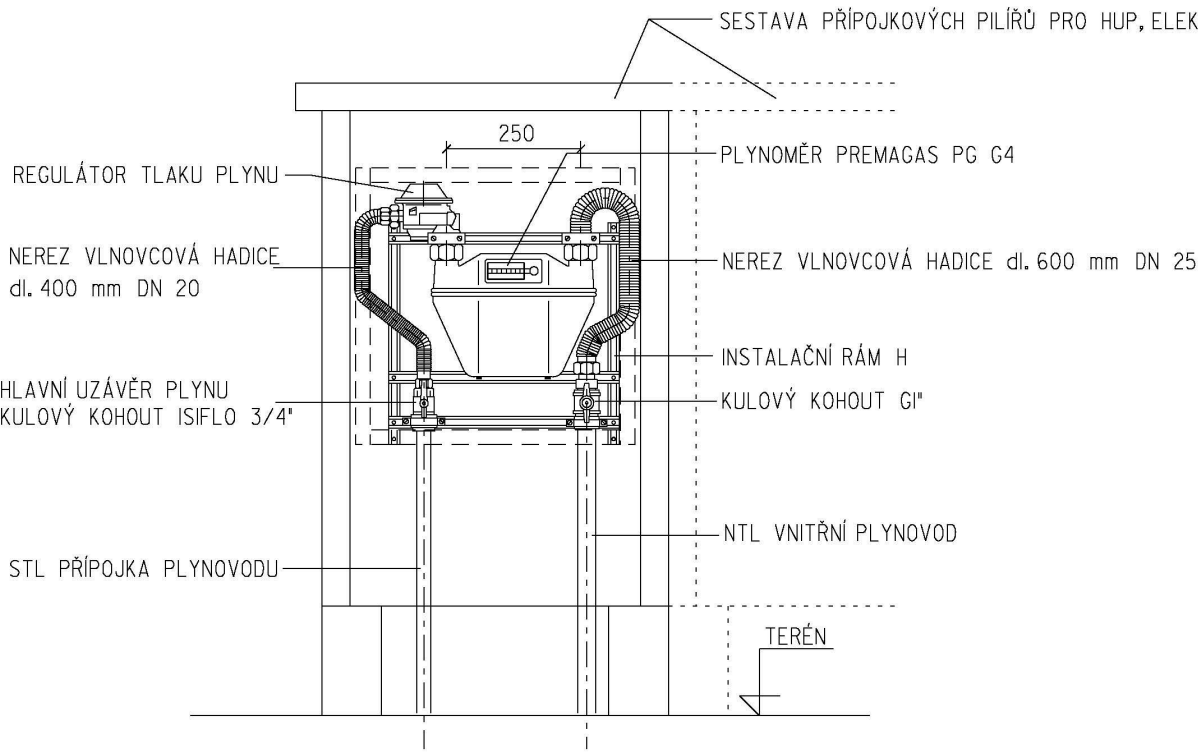

POZNÁMKA:
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO RD BUDOU UKONČENY VE SKŘÍNKÁCH HUP KULOVÝM KOHOUTEM, DRŽÁKEM KK, ZÁTKOU A OCHRANNOU OCELOVOU TRUBKOU. REGULÁTOR TLAKU PLYNU, PLYNOMĚR A KK I" BUDOU OSAZENY POZDĚJI.

ŘEZ

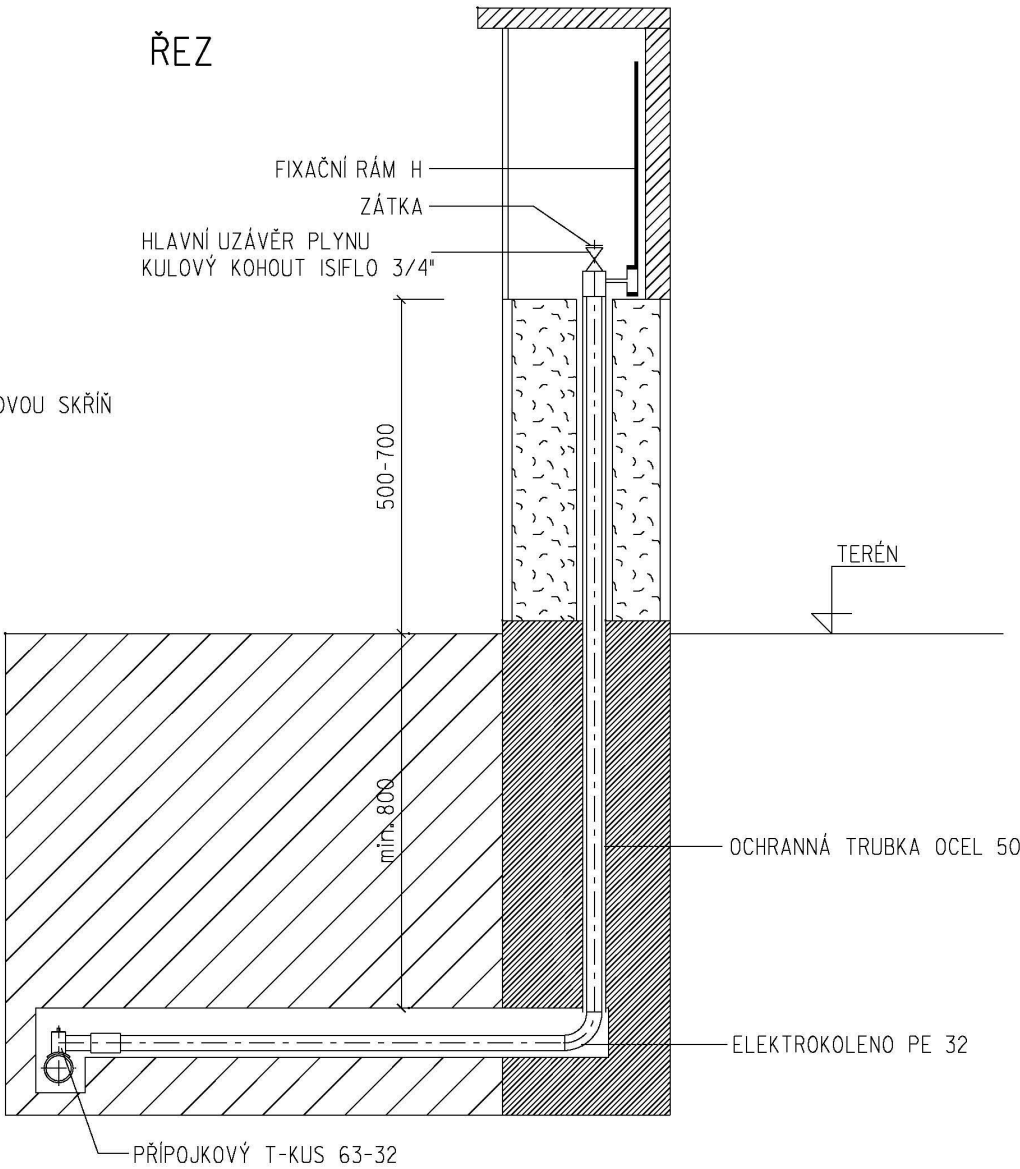

S0 05 STL plynovod

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný technik DRTINA	AQA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : OBEC VRATĚNÍN		Kraj : Jihomoravský		
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	07/2020
			Číslo zak.	254I
			Stupeň	DÚR+DSP
Příloha : HUP - plynoměrná sestava			Měřítko : -	Příloha č.: D.5.6