VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
PŮDORYS 1:50

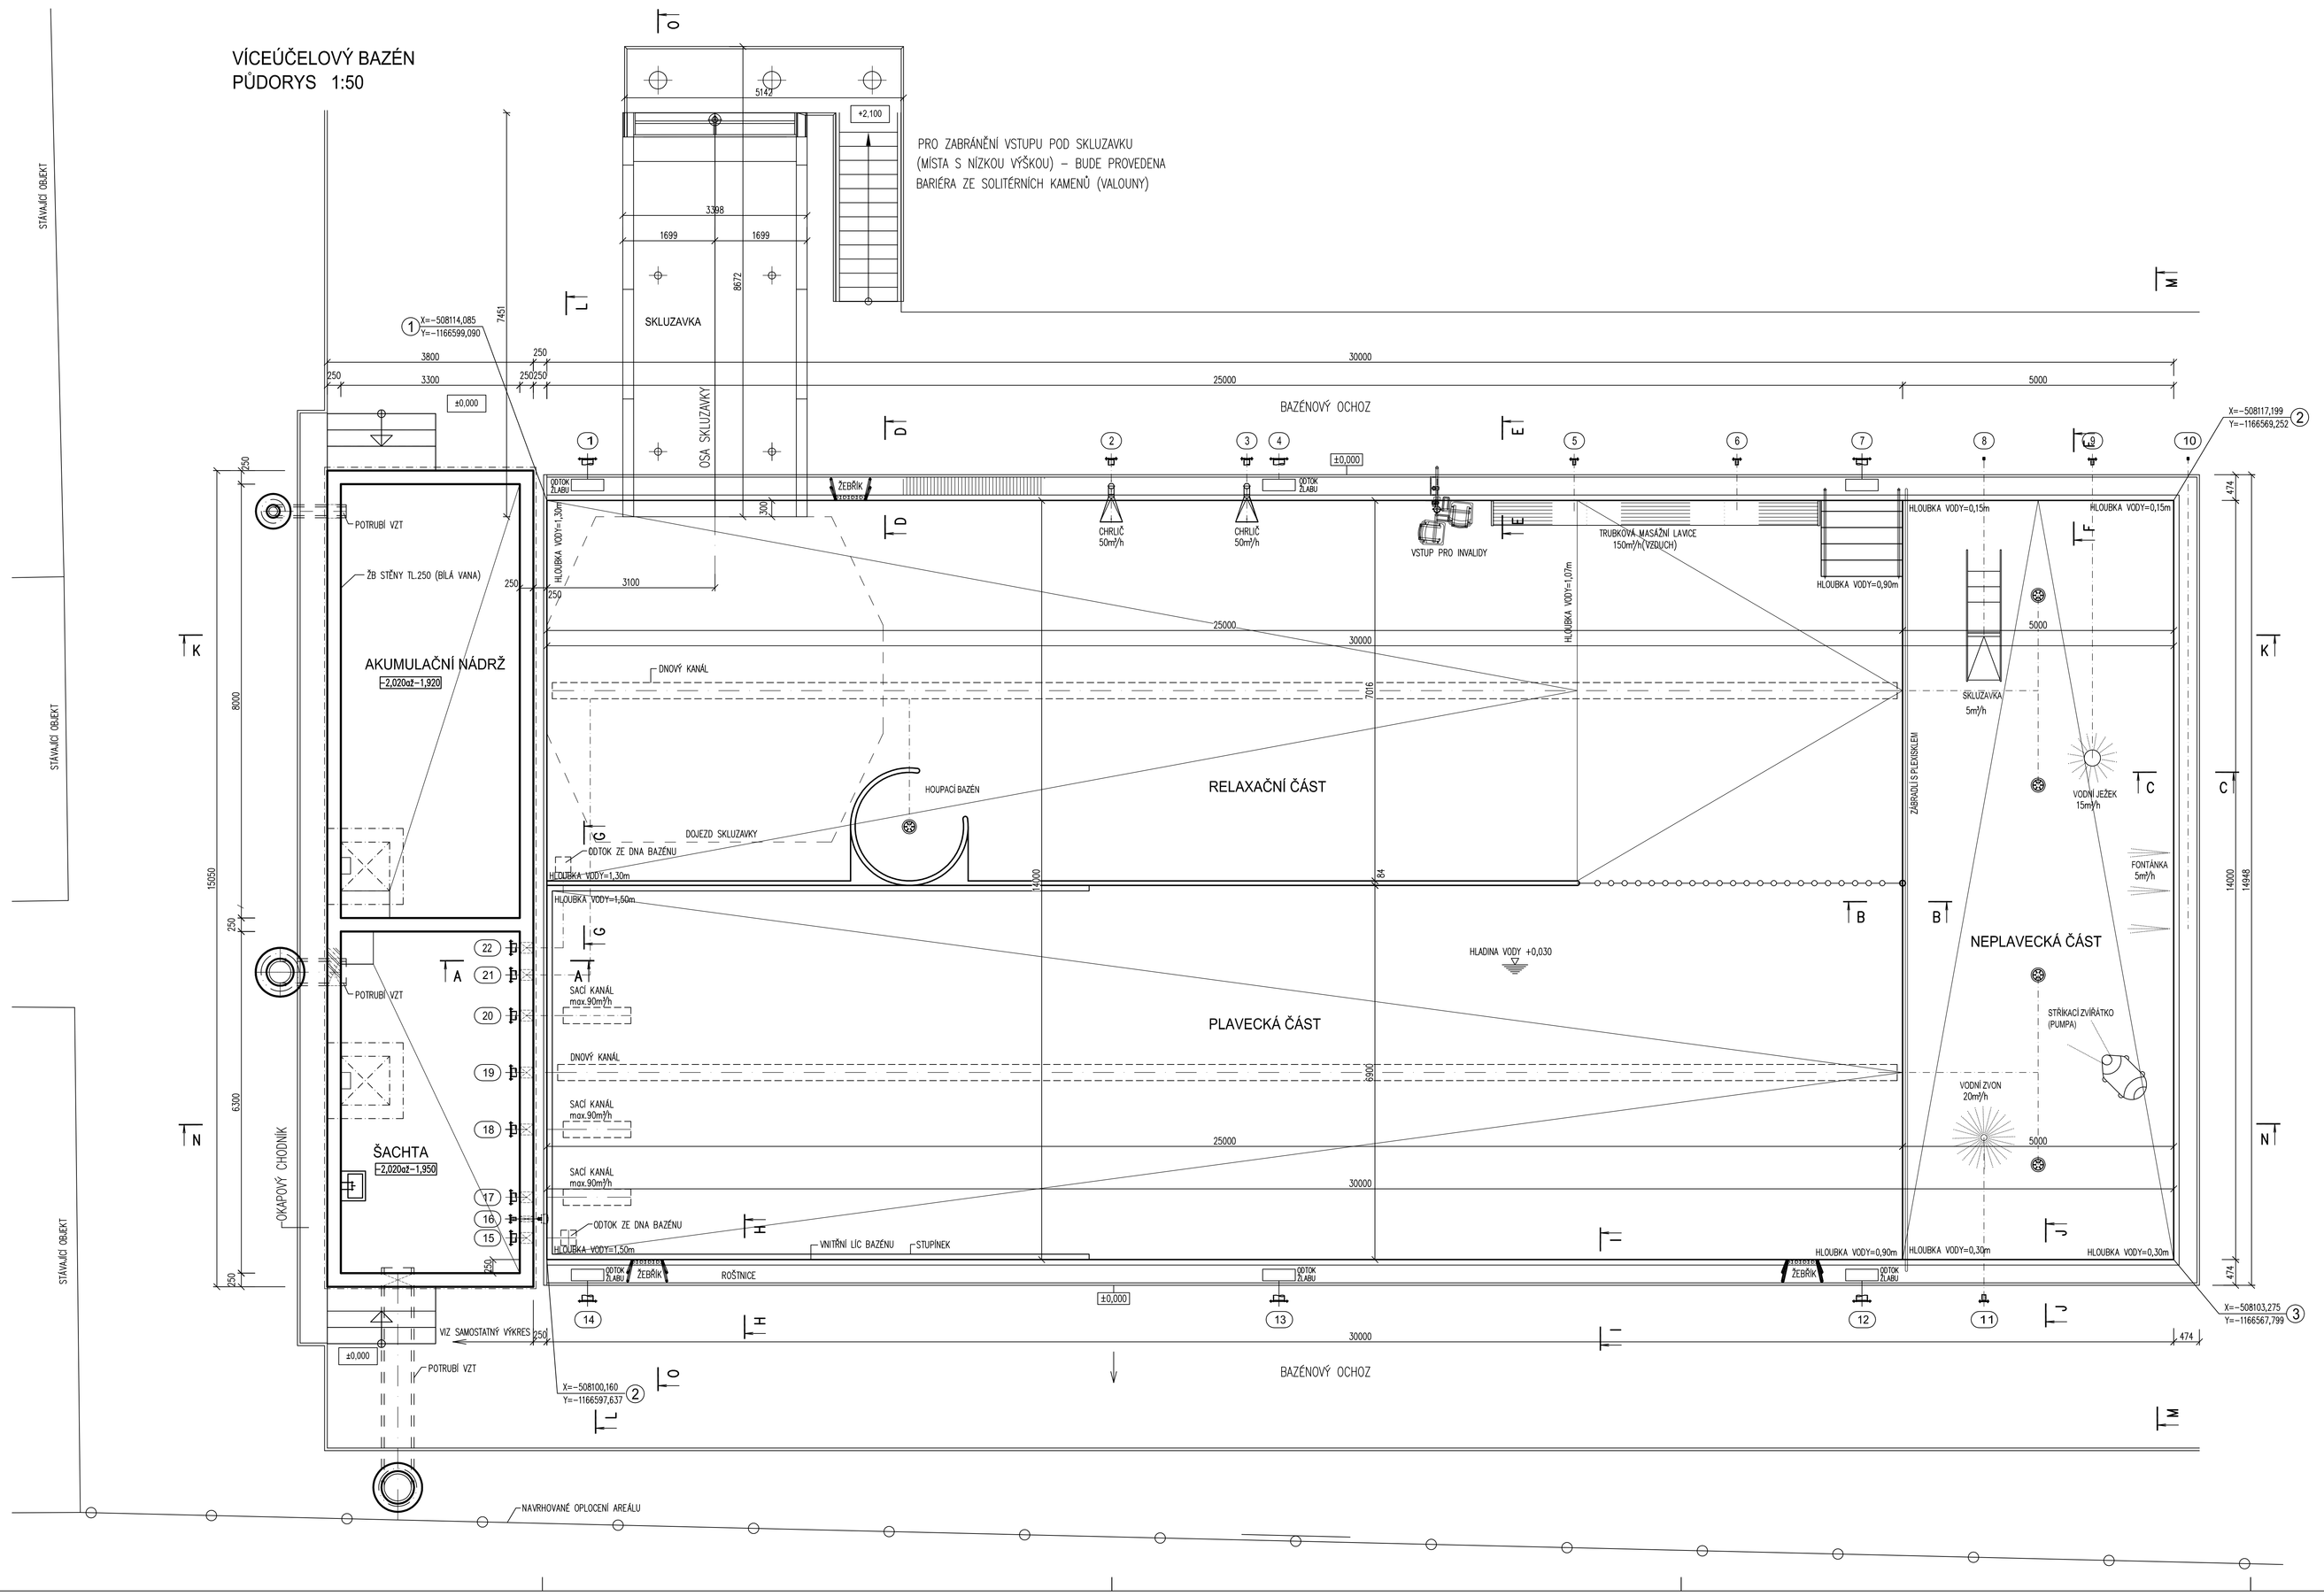

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ZÁSYPY MUSÍ BÝT ZBAVENY ČISTĚ ZEMINY A KOVOVÝCH MATERIÁLŮ
- VODNÍ ATRAKCE, UKOTVENÉ DO DNA BAZÉNU, MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI ZABETONOVÁNY.
- TĚLESO MUSÍ BÝT UZEMNĚNO!
- BAZÉN SE NESMÍ V ZIMĚ VYPOUŠTĚT!
- PŘI REALIZACI DÍLA NUTNO KOORDINOVAT STAVEBNÍ VÝKRESY S VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE !
- PROSTOR AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A ŠACHTY BUDE NUCENĚ ODVĚTRÁN

PARAMETRY:

VODNÍ PLOCHA 420,0m²
OBVOD BAZÉNU 88,0m
FILTRAČNÍ VÝKON Q= 230,0m³/h.

SEZNAM VODNÍCH PRVKŮ

1. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
2. CHRLIČ, DN 100, OSA–0,75
3. CHRLIČ, DN 100, OSA–0,75
4. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
5. MASÁŽNÍ LEHÁTKA, DN 50, OSA–0,80
6. MASÁŽNÍ LEHÁTKA, DN 50, OSA–0,80
7. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
8. SKLUZAVKA, 1", OSA–0,40
9. VODNÍ JEŽEK, DN 50, OSA–0,40
10. FONTÁNKA, 1", OSA–0,40
11. VODNÍ ZVON, DN 65, OSA–0,40
12. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
13. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
14. ODTOK ZE ŽLABU, DN 200, OSA–0,60
15. ODTOK, DN 150, OSA–1,70
16. ODBĚR VZORKŮ, DN 50, OSA–0,60
17. SACÍ KANÁL, DN 150, OSA–1,65
18. SACÍ KANÁL, DN 150, OSA–1,65
19. DNOVÝ KANÁL, DN 200, OSA–1,60
20. SACÍ KANÁL, DN 150, OSA–1,65
21. DNOVÝ KANÁL, DN 150, OSA–1,70
22. ODTOK, DN 150, OSA–1,70

LEGENDA HMOT

HMOT NEBO SYSTÉM

RAZÍTKO SUBDODAVATELE:

vedoucí projektant	vypracoval	technická kontrola
ING. MICHAL ONDROUŠEK	ING. PAVLA KROČOVÁ	ING. MICHAL ONDROUŠEK

HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s.
HUTNÍ PROJEKT Frýdek–Místek a.s.
tř. 28. října 1495
73001 Frýdek–Místek

ARCHIVNÍ ČÍSLO: HP4-4-95244

±0 ≙ 292,440 m n.m. - HRANA NOVÉHO BAZÉNOVÉHO OCHOZU

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU
ING. A. MACHÓ	J. ORSÁVA	J. ORSÁVA	

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: Vizovice
STAVEBNÍK: Město Vizovice

Areál koupaliště ve Vizovicích

S001 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN, OBJEKTY TECHNOLOGIE
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VB – PŮDORYS

FORMÁT	10A4
DATUM	02/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO:	190286

ARCHIVNÍ KÓD	PROF	ČÍS. VÝKRESU	ODD
D1S	S	07	