ÚT - SCHEMA ROZVODŮ

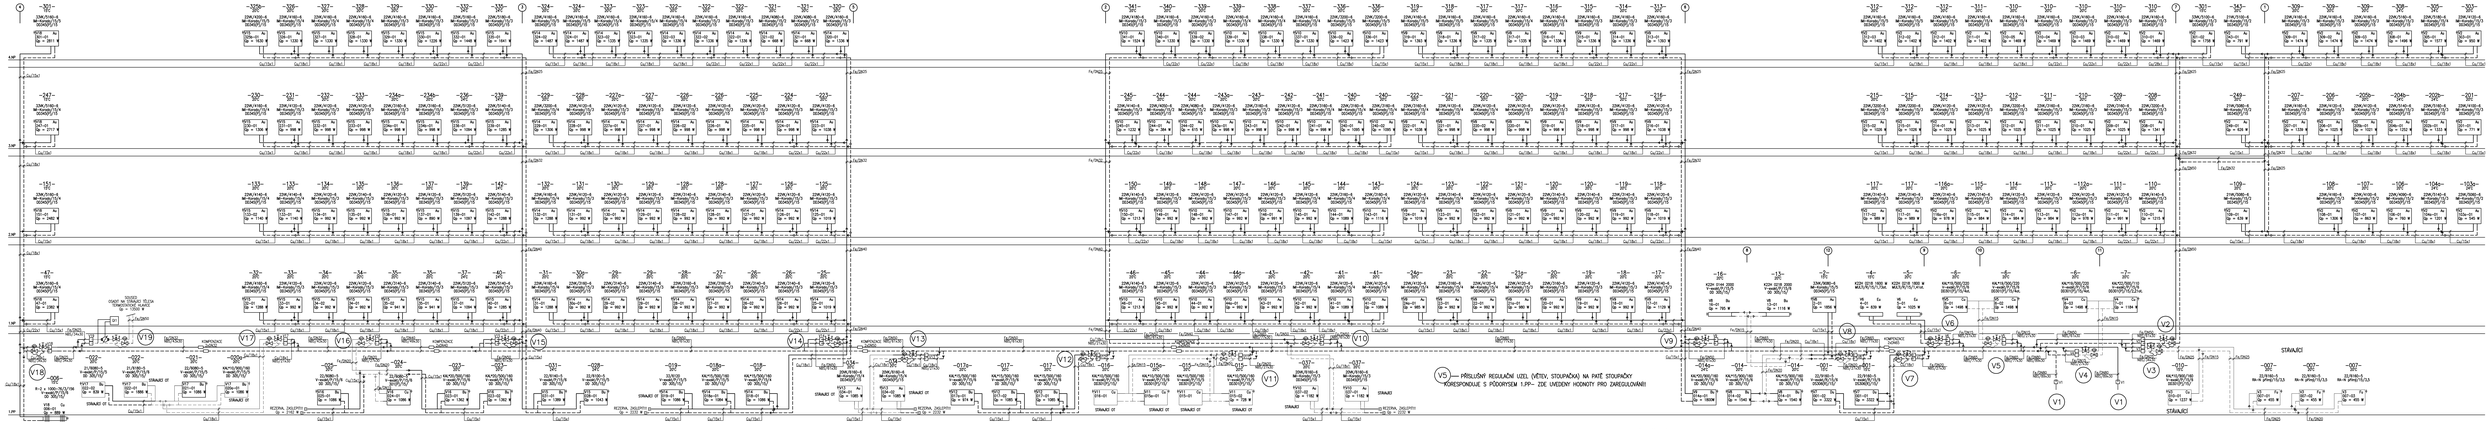

PARAMETRY VĚTVÍ – V1 až V19

Větev	Typ	tw1vyp °C	tw2vyp °C	dvyp K	tvOvyp °C	dpmax1 Pa	ZaDET1 Pa	Q W	QpRkon W	Nl kg/h	hv m
V1	Ne	72,5	18,7	52,8	43038	50000	298411	28601	12604	1342,2	
V2	D	72,5	20,0	52,5	13503	13503	93263	13503	23773	638,6	
V3	D	72,5	20,0	52,5	7383	7383	2602	2602	1113,9	69,4	
V4	D	72,5	20,0	52,5	2374	2374	2602	2602	115,4	44,3	
V5	D	72,5	20,0	52,5	2422	2422	2996	2996	128,9	51,8	
V6	D	72,5	20,0	52,5	1671	1671	1984	1984	80,2	14,7	
V7	D	72,5	20,0	52,5	14108	14108	6644	6644	285,8	28,7	
V8	D	72,5	20,0	52,5	3481	3481	6847	6847	294,5	76,5	
V9	D	72,5	20,0	52,5	9482	9482	30262	30262	1559,7	308,4	
V10	D	72,5	20,0	52,5	10445	10445	42757	42757	1753,1	307,9	
V11	D	72,5	20,0	52,5	2922	2922	4340	4340	186,7	77,6	
V12	D	72,5	20,0	52,5	2542	2542	3144	3144	135,2	55,7	
V13	D	72,5	20,0	52,5	4050	4050	4402	4402	189,3	24,0	
V14	D	72,5	20,0	52,5	12231	12231	45644	45644	1963,3	391,6	
V15	D	72,5	20,0	52,5	10833	10833	39428	39428	1695,9	318,8	
V16	D	72,5	18,1	54,4	5474	5474	7258	7258	334,7	94,2	
V17	D	72,5	15,8	56,8	10425	10425	4897	4897	265,3	41,4	
V18	D	72,5	16,2	56,3	13429	13429	11281	11281	598,8	85,8	
V19	D	72,5	20,0	52,5	10473	10473	13500	13500	580,7	109,9	

Parametr tlaku

Značka	Typ	DN	Větev	Délka
Cu	SANITÁRNÍ	15	Cu	0,00
Cu	SANITÁRNÍ	20	Cu	0,00
Cu	SANITÁRNÍ	25	Cu	0,00
Cu	ohnutá	15	Cu	0,00
Cu	ohnutá	20	Cu	0,00
Cu	ohnutá	25	Cu	0,00
Cu	ohnutá	32	Cu	0,00
Cu	ohnutá	40	Cu	0,00
Cu	ohnutá	50	Cu	0,00
Cu	ohnutá	65	Cu	0,00
Cu	ohnutá	80	Cu	0,00
Cu	ohnutá	100	Cu	0,00

Tlaz

TECHNICKÝ STANDARD TĚLES

Značka	Typ	Tw	Tm	Qpt	Qpt/Mtmax	Počet
KDM01	KZDH 010 050	90	70	1,0		1
KDM02	KZDH 010 100	90	70	2,0		1
KDM03	KZDH 010 100 A	90	70	2,0		1
KDM04	KZDH 010 150	90	70	3,0		1
KDM05	DJ 11	90	70	0,0		1
KDM06	DJ 11	90	70	0,0		1
KDM07	DJ 11	90	70	0,0		1
KDM08	22 M/300	90	70	0,0		1
KDM09	22 M/300	90	70	0,0		1
KDM10	22 M/300	90	70	0,0		1