
RTČ

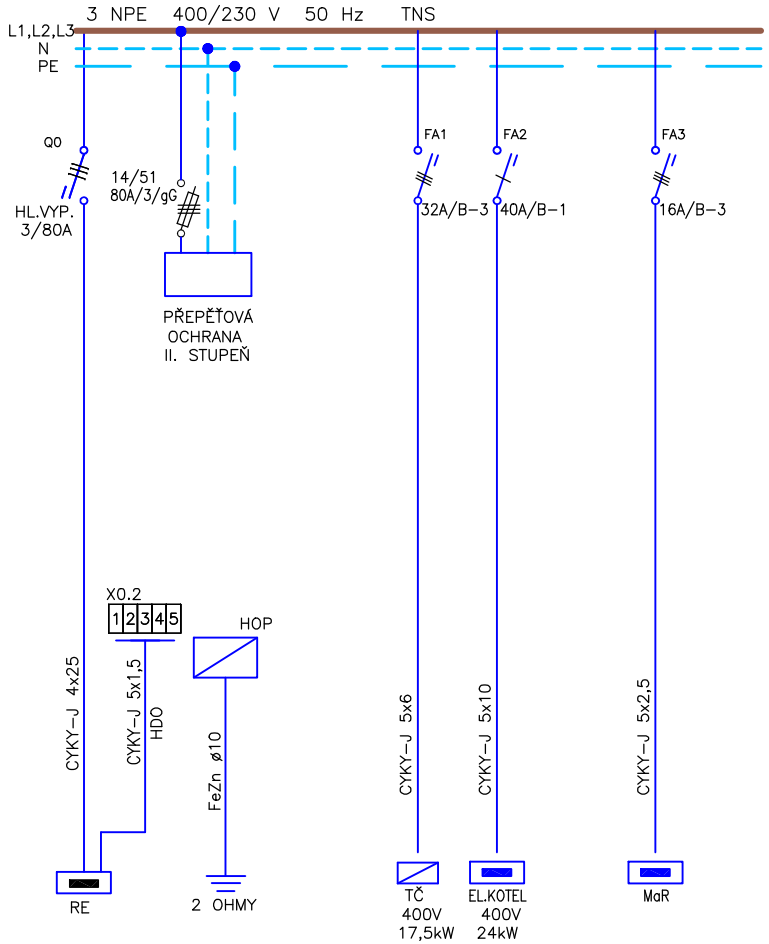

ROZVODNICE PŘISAZENÁ
600/600/250 – PLECHOVÁ DVÍŘKA SE ZÁMKEM
INSTALOVANÝ PŘÍKON Pi = 42kW
SOUDOBÝ PŘÍKON Ps = 42 kW
IP 40/20

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3NPE 400/230V 50Hz
ROZVODNÁ SOUSTAVA: TNS
PROSTOROVÁ REZERVA 30%

OCHRANA PND –ZÁKLADNÍ– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
–ZVÝŠENÁ– PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
– HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
– DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 z 08/2007
dle čl. 411.4 – Automatické odpojení v případě poruchy – ochrana při poruše
dle Přílohy A – Prostředky základní ochrany – ochrana základní
A1 – Základní izolace živých částí
A2 – Přepážky nebo kryty
dle čl. 415 – Proudový chránič – doplňková ochrana

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p.89 na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malší	Investor: OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 62, 382 72	Stupeň: DPS	Zak.č.:	Výkres č.: D.1.4.4.13
	Část: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE RTČ	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DiS.	Kreslil: JIŘÍ SOBOTA	Datum: 3/2025	List/Listů: 1/1