


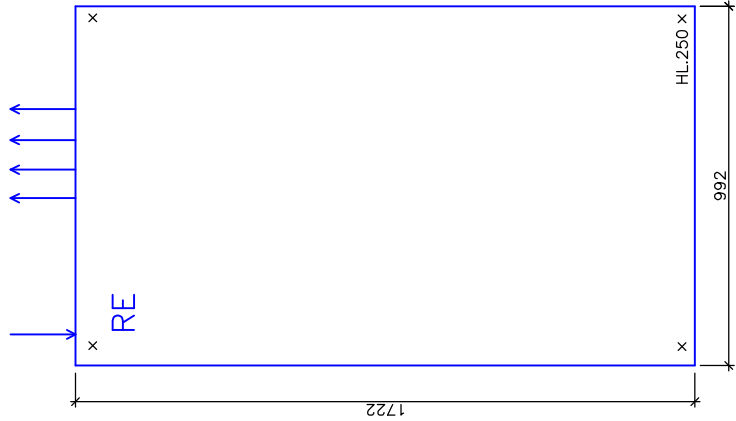

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ 992/1722/250, IP40/20
PŘÍVOD A VÝVODY HORNÍ
ÚPRAVA PRO ZAPLOMBOVÁNÍ DLE SMĚRNICE EGD

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP1 S200

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem: základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – místním pospojováním

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p.89 na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malší	Investor: OBEC DOLNÍ DVORIŠTĚ, DOLNÍ DVORIŠTĚ 62, 382 72	Stupeň: DPS	Zak.č.: Datum: 1 / 2025	Výkres č.: D.1.4.4.9 List/Listů: 1 / 1
	Část: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE SCHÉMA ROZVADĚČE RE	Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DiS.	Kreslí: JIŘÍ SOBOTA		