

 STAVTES stavební - technická spol. s r. o. Tylová ul. 6/3 796 01 Prosečkov tel./fax: (+420) 582 340 913 e-mail: stavtespv@volny.cz	hip: _____ podpis: _____	název akce: ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA č.p.520 parc.č. 514 kú Horní Libina	
	vypracoval: Ing. J. Doubravová podpis: _____	investor: Obec Libina Libina 523	zakázkové č.: 19/2013 stupeň: PD
	autorizoval: Ing. Kilič podpis: _____	místo: Libina měřítko: 1:100	kraj: Olomoucký formát: Bx A4
	obsah: Výpis klempířských a zámečnických prvků	datum: 01/2015 oddíl / č. výkresu:	D1.1.2 4
paré č.: _____			

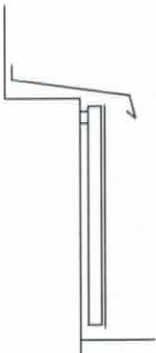
Akce: Zateplení ZŠ Libina č.p.520
Místo stavby: parc.č. 514, kú Horní Libina
Zak.č. : 19/2013

Výkr.č.

str.1

D1.1.2-4

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn,	nákres	popis	počet
K1		podokapní žlab půlkruhový včetně rohových spojů RŠ 330 mm - 28,3 + 13,25 + 3,10 + 5,9 + 16,5 + 5,9 + 3,1 + 13,25	89,3 mb
K2		okapní svod kruhový RŠ 330 s odskokem u římsy, s odskokem u terénu, včetně kotvení ke zdivu, zaústění do stávající kanalizace 10,0 m - 1 ks 10,3 m - 1 ks 10,6 m - 2 ks	4 ks
		oplechování úskoku soklu RŠ ca 330 mm včetně kotvení ke zdivu	82,52 mb
klempířské prvky plech pozinkovaný tl. 0,63 mm ČSN 73 36 10, nátěr 1x reaktivním a 2x vrchním nátěrem s UV filtrem na plechové konstrukce všechny rozměry přeměřit na stavbě			


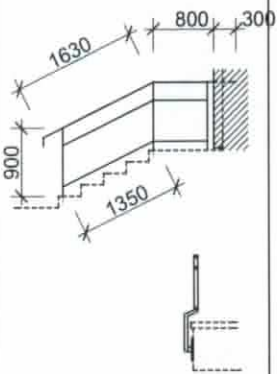


Akce: Zateplení ZŠ Libina č.p.520
Místo stavby: parc.č. 514, kú Horní Libina
Zak.č. : 19/2013

Výkr.č.

str.2

D1.1.2-4

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ozn,	nákres	popis	počet
Z1		stříška celohliníková kompletizovaná vchodová pro zateplené fasády, s okapničkou, včetně kotvení, u fasády opatřena gumovým těsněním se zvýšenou hranou proti zatékání vody k fasádě- z neodkapávacího materiálu nebo se zabezpečením proti odkapávání materiálu- konkrétní typ před dodávkou konzultovat nebo odsouhlasit s požárním specialistou	2 ks (není zahrnuto v rozpočtu -po dohodě s investorem)
Z2		zábradlí jednostranné ke schodkům do dvora - tr. jackl 50/25/4 - celkem ca 11,5 mb - výška zábradlí 900 mm - kotvení do zdiva do betonové kapsy dl. otvení včetně KZS - 300 mm - kotvení ke schodům z boku schodů na ocelové plotny	1 ks
5		okno jednokřídlové sklepní do uhelný- sklápěcí (nebo výklopné - dle podmínek - ocelové s prosklením drátosklem , do otvoru 600 /350 - vnitřní parapet - bez dodaného parapetu- stávající sešikmený parapet - oprava omítky cement. pálené - venkovní parapet - bez parapetu - okna opatřit ocelovou mříží s možností odnímání	2 ks
Z3		držák na vlajky - ocelová konstrukce, tyč opatřit v části před zateplovacím systémem fasády odkapávacím plechem tak, aby stékající voda ze stožáru nenatékala na fasádu	2 ks
		všechny rozměry přeměřit na stavbě ocelové prvky opatřit 1x základním a 2x vrchním venkovním nátěrem s UV filtrem na kovové konstrukce	