

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

PS02- E-04 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Město Štětí, Mírové náměstí 163, Štětí				
Název akce: POČEPLICE – ČOV A KANALIZACE <i>PS02 – Elektroinstalace ČOV</i>			Místo:	Počeplice
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	48/2022
			Datum :	Září 2023

ROZVADĚČ RH

ČELNÍ POHLED


POZOR - VÝVODY KABELŮ VRCHEM

RH - 1.POLE

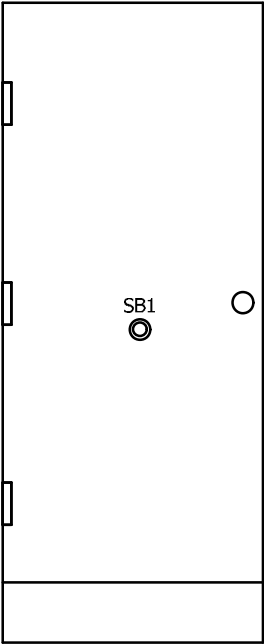



Rozvaděč 1.pole - v.1800mm, š-800mm, hl.400mm

ŠTÍTKY:
SB1 - VYPNOUT - ČERVENÁ BARVA

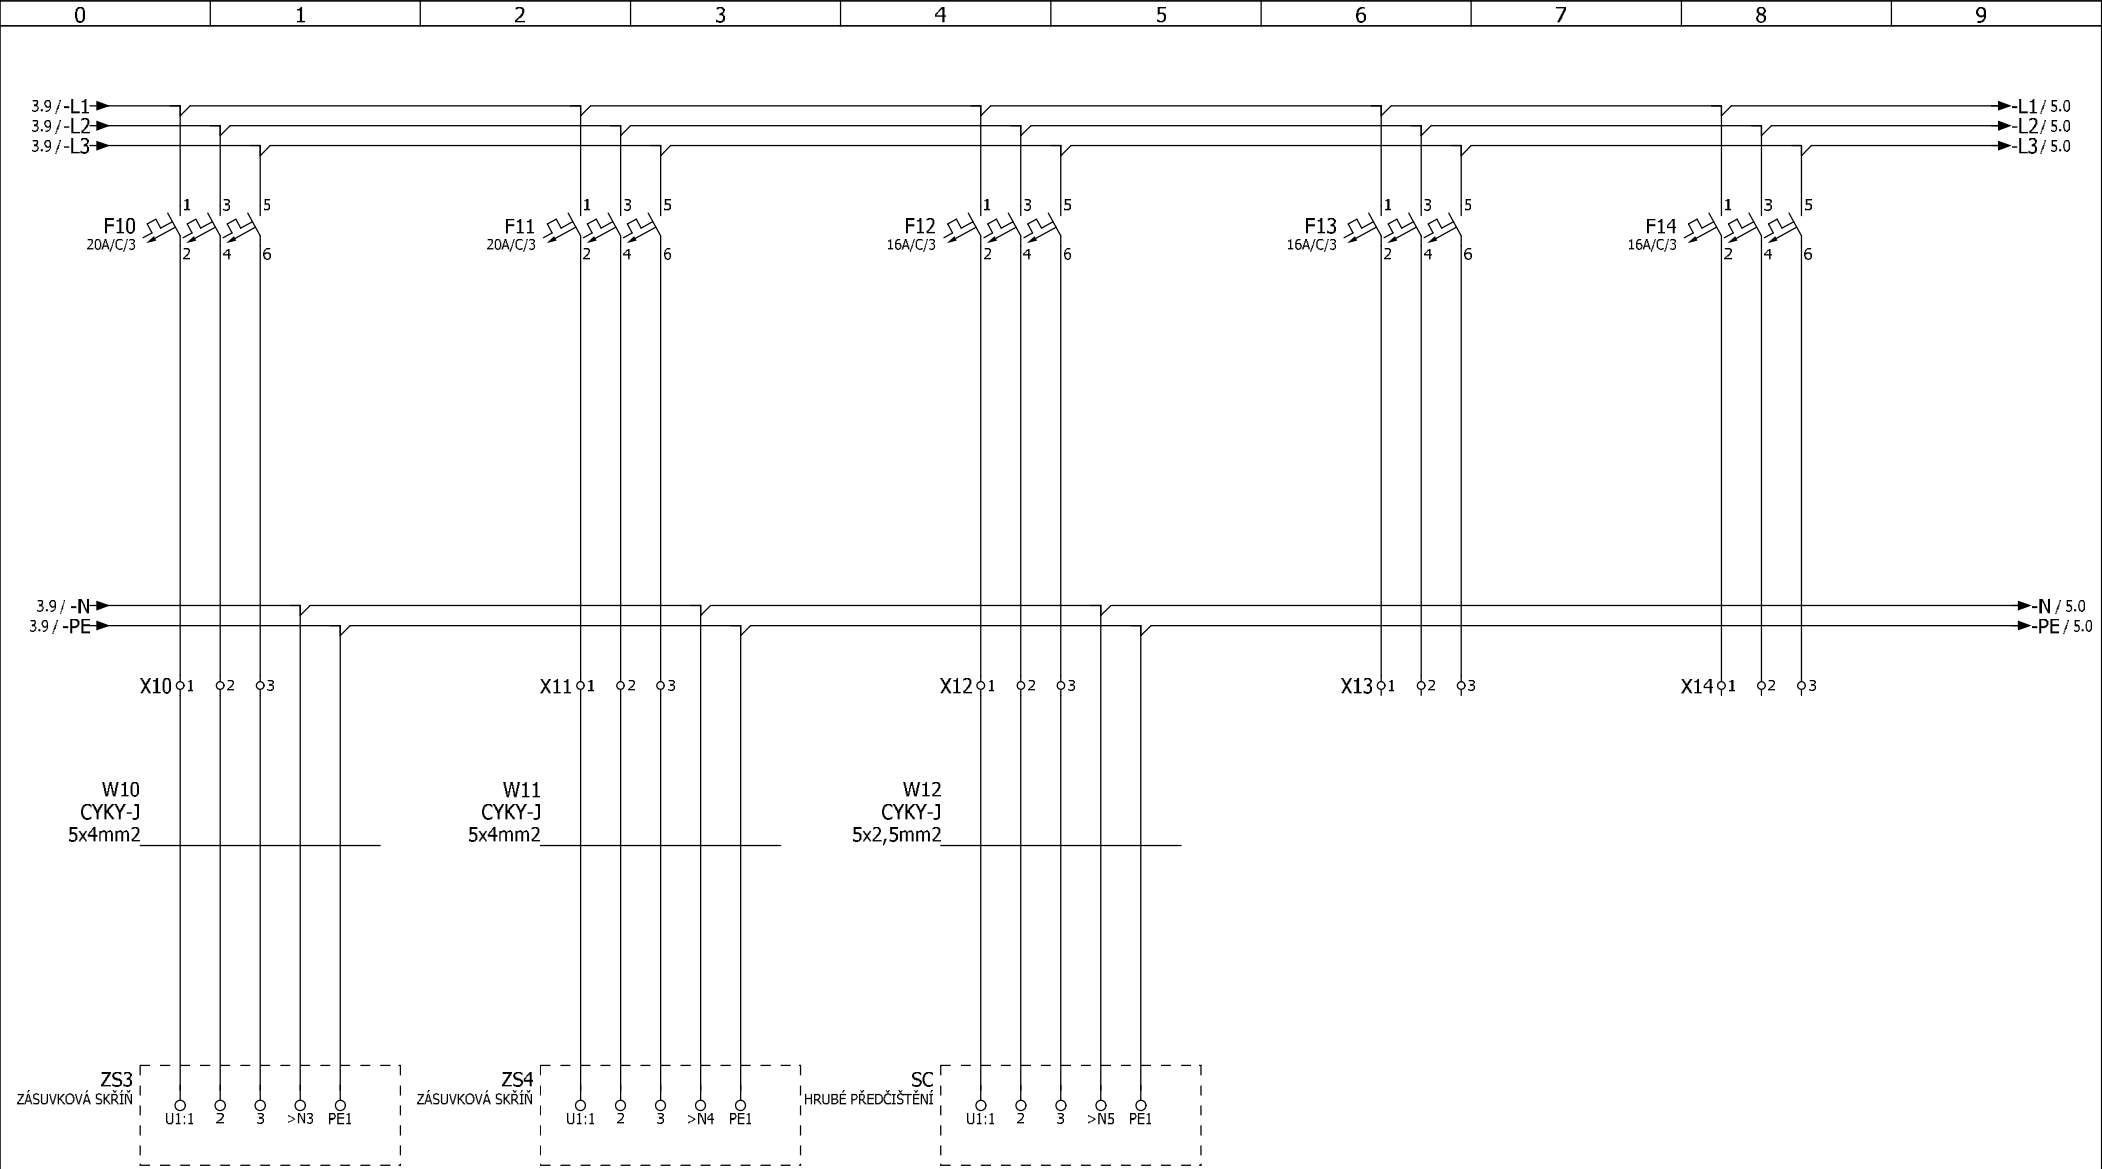


			Date	23.05.2022	ČOV POČEPLICE		NAPÁJENÍ SILOVÉ		= ROZVADEC_RH	
			Ed.	Vlasta					+	
			Appr						Page	4
Modification	Date	Name	Original		Replaced by	Replaced by			Page	27

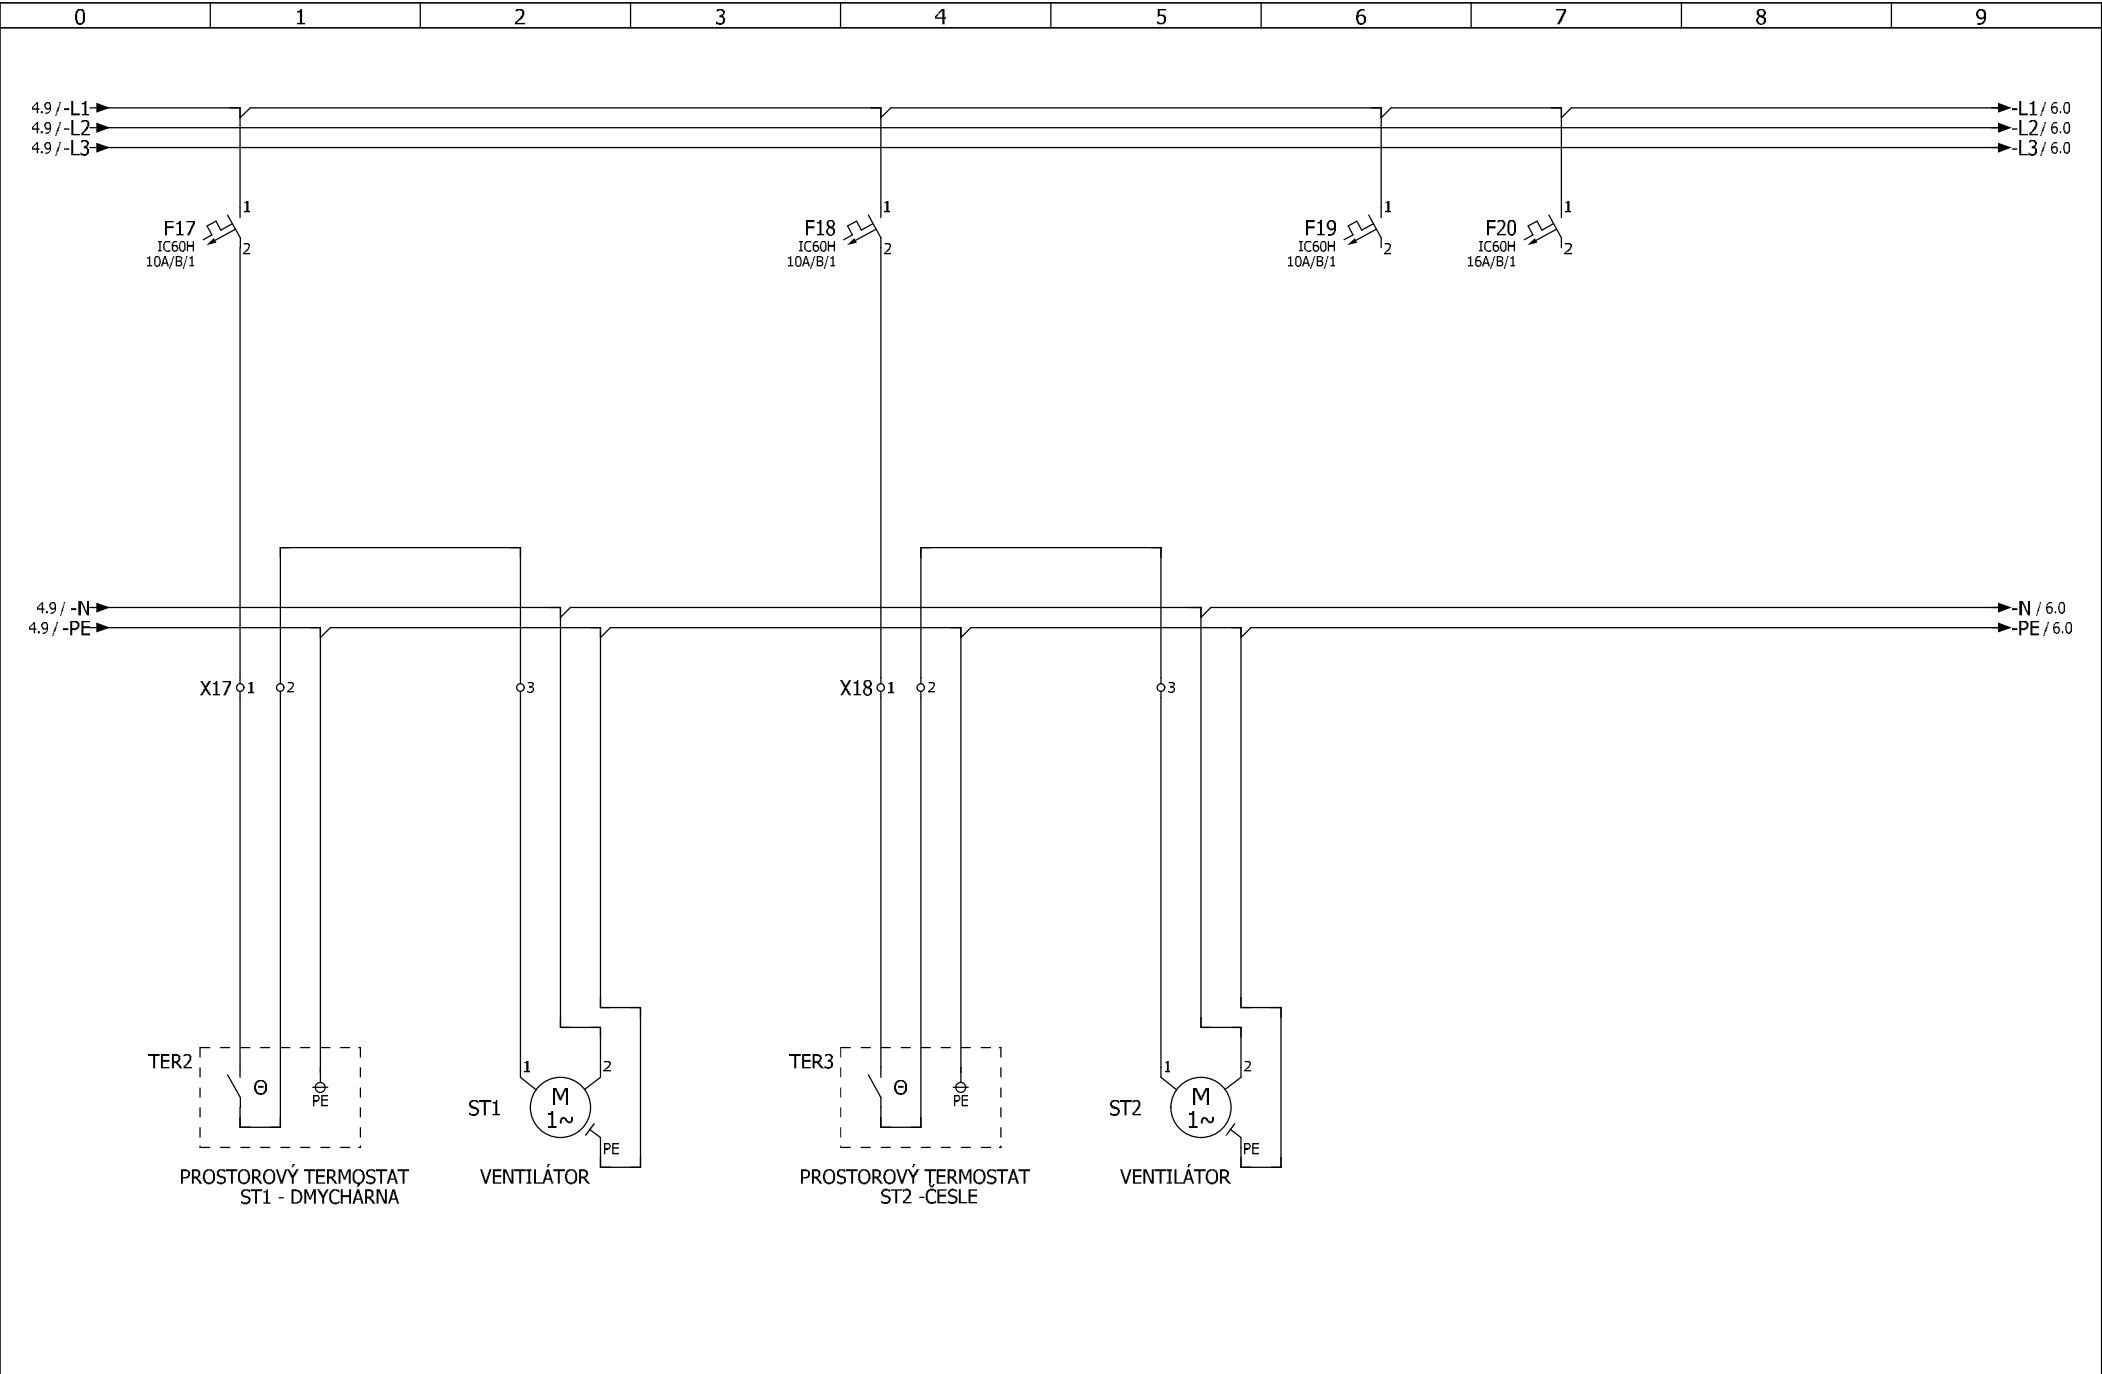

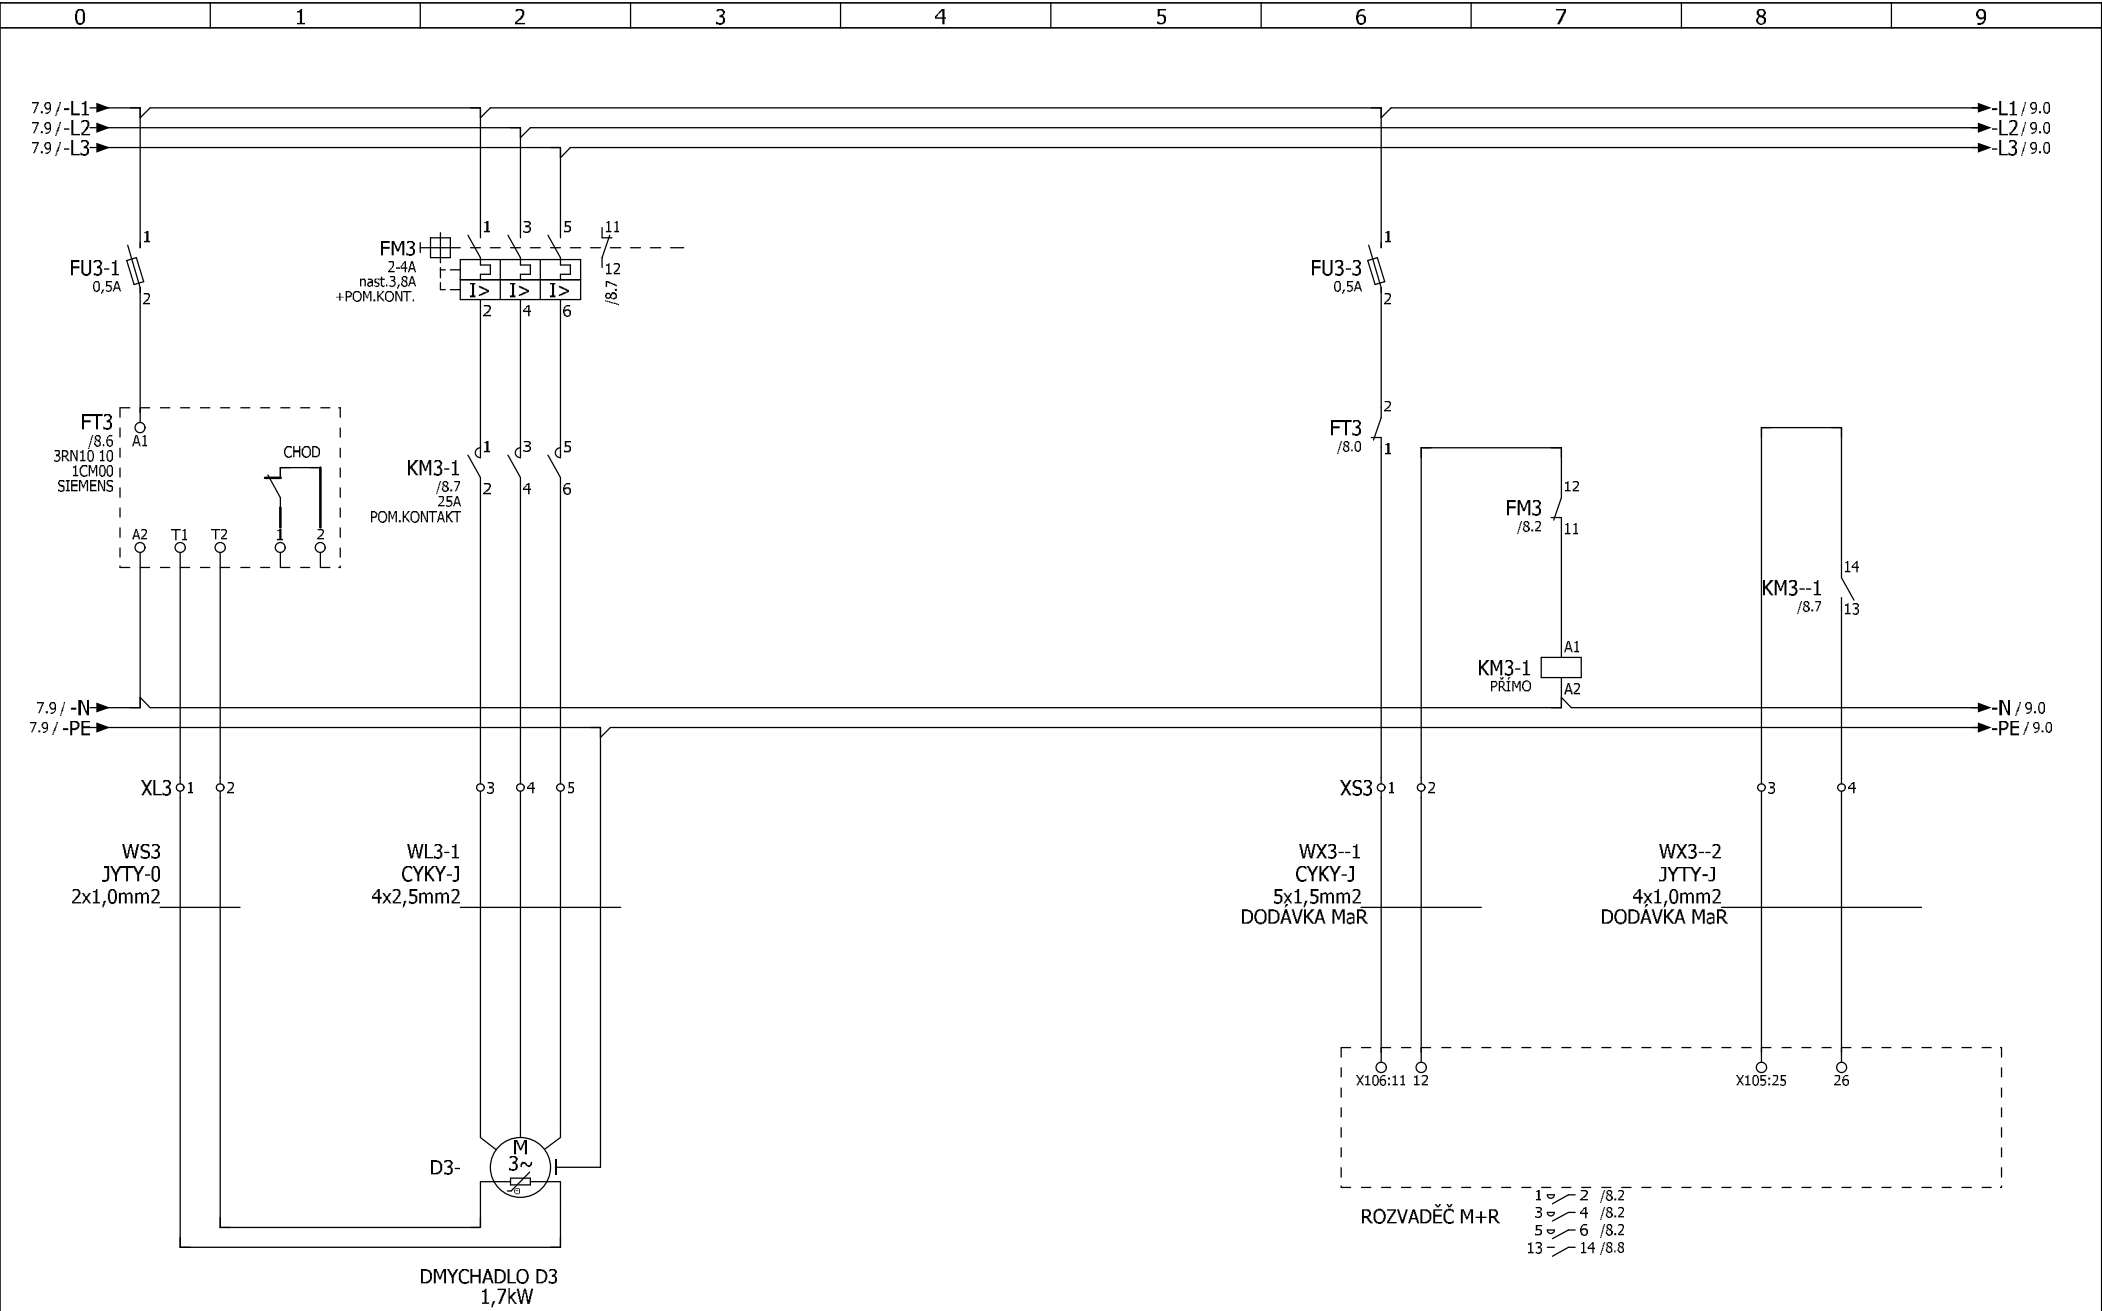

7				9			
		Date	23.05.2022			= ROZVADEC_RH	
		Ed.	Vlasta			+	
		Appr					
Modification	Date	Name	Original	Replaced by	Replaced by		
						Page	8
						Page	27

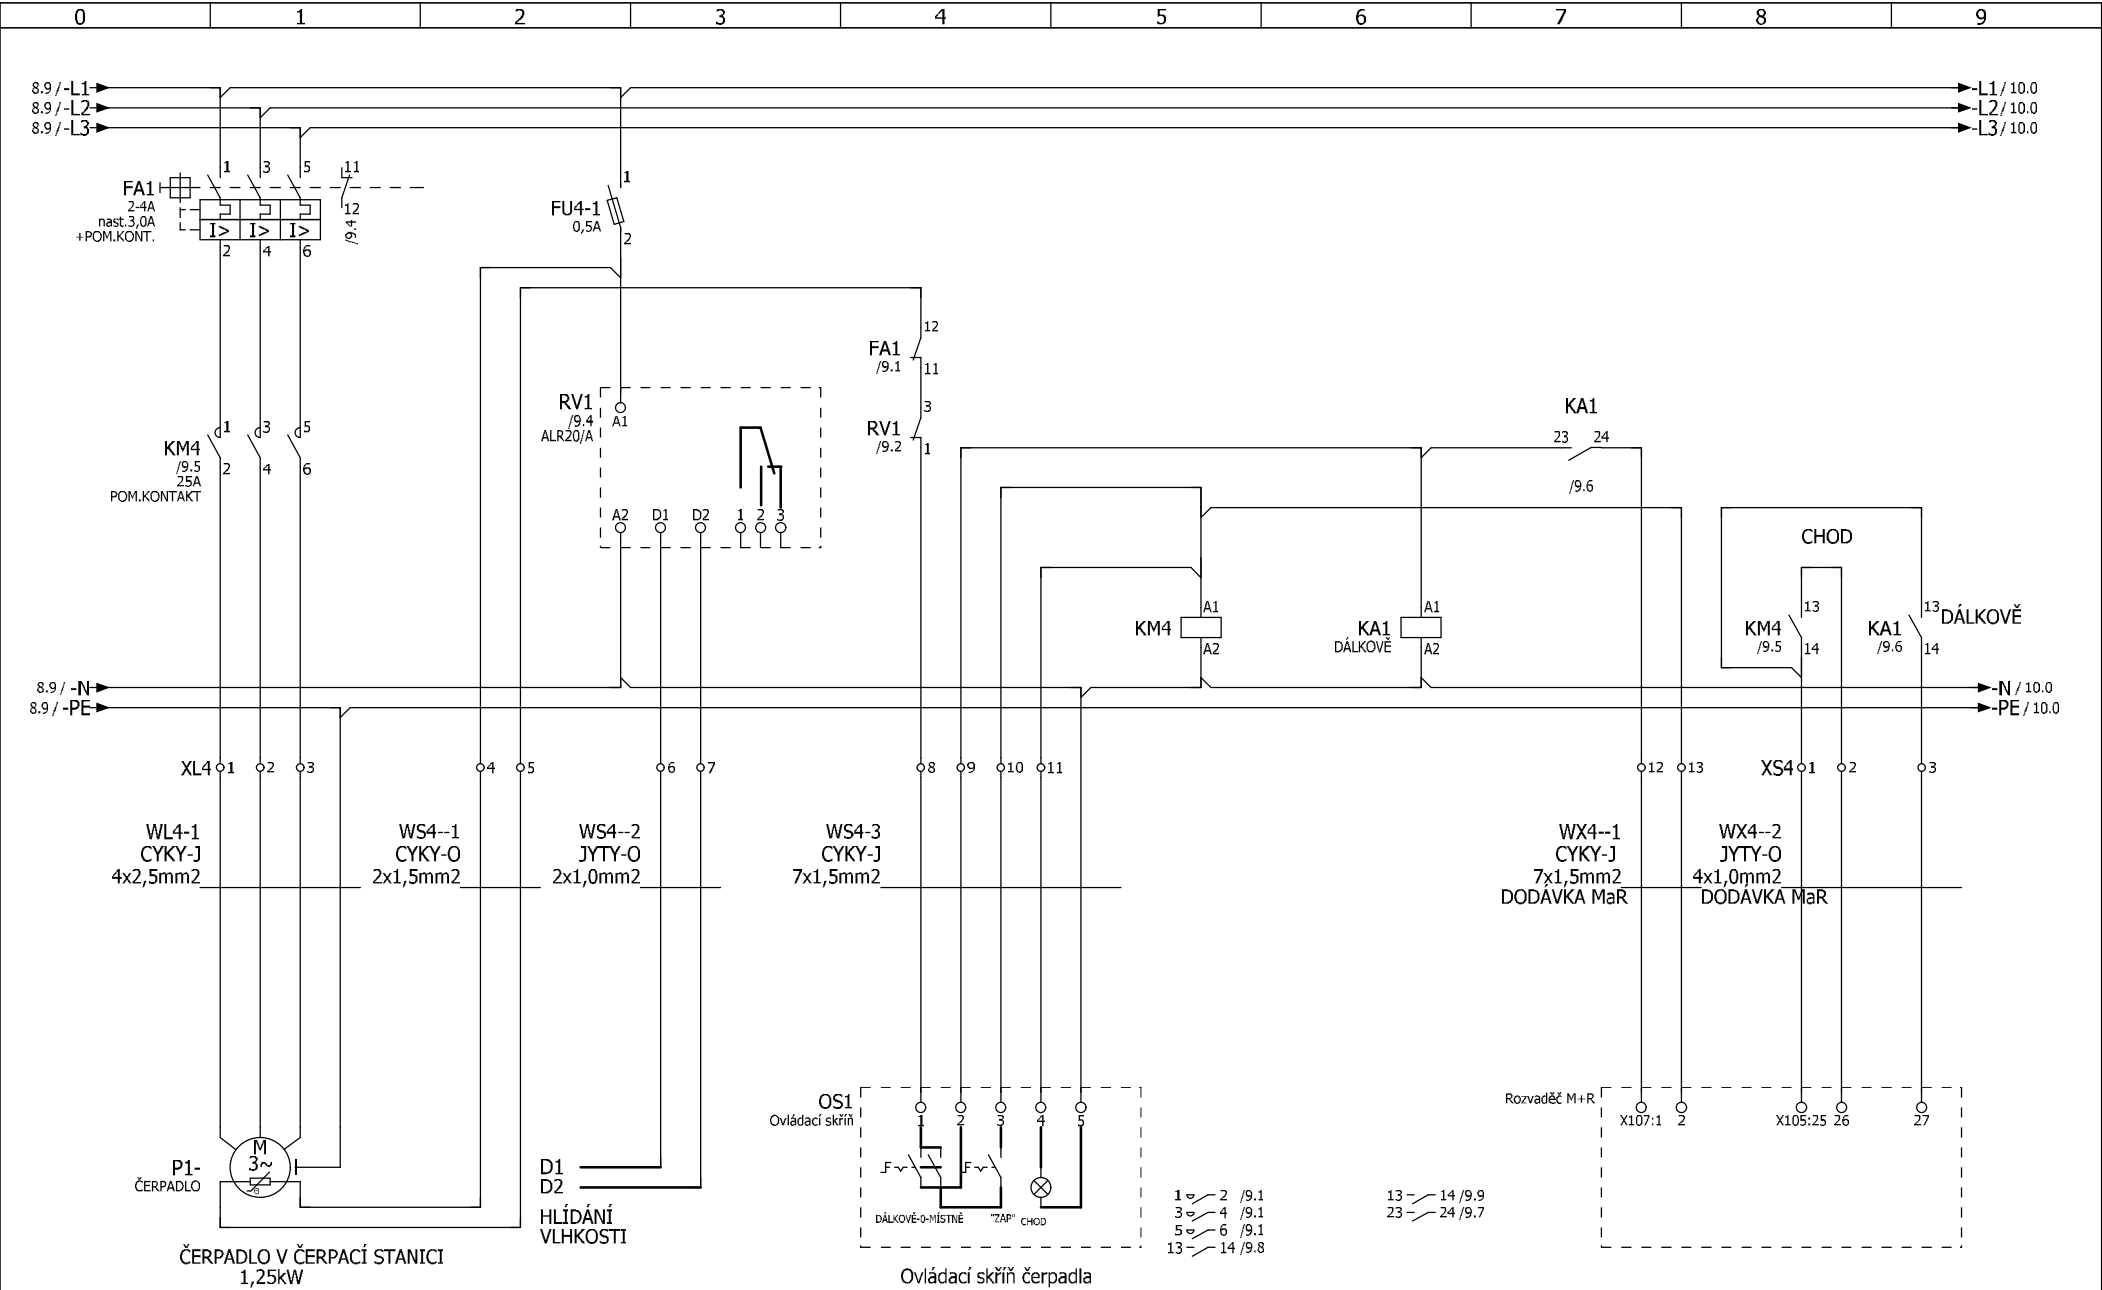

UPOZORNĚNÍ: PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ŠTÍTKOVÉ HODNOTY DODANÝCH SPOTŘEBIČŮ
UPOZORNĚNÍ: POKUD MOTOR NEMÁ BIMETALOVÝ SPÍNAČ JE NUTNÉ SVORKY 4,5 PROKLEMOVAT

8										10									
			Date	23.05.2022	ČOV POČEPLICE		NAPÁJENÍ ČERPADLA P1a			= ROZVADEC_RH									
			Ed.	Vlasta						+									
			Appr																
Modification	Date	Name	Original		Replaced by	Replaced by						Page	9						
												Page	27						

