


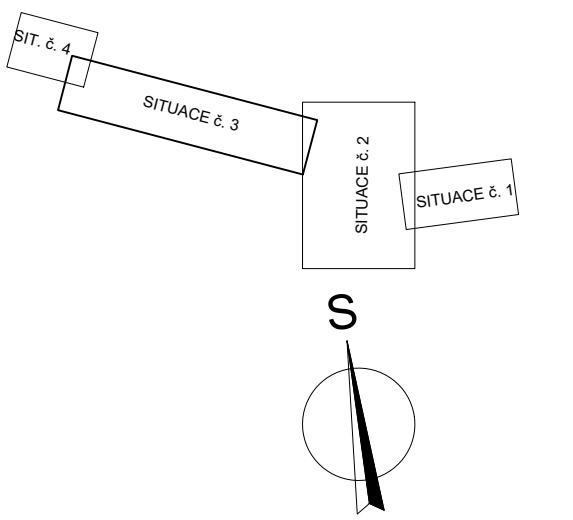

Uvažující inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí. Podzemní vedení jsou zakreslena pouze osou, v řešené lokalitě se nachází několik vedení více druhů – plynodov, vodovod, sdělovací vedení, el. vedení, kanalizace. Kanalizace je zakreslena výše orientálně. Výškové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí nebylo jejich průběhem dáno. Výškové uložení bylo odvozeno dle ČSN 736005 a takto zakresleno do podélných profilů inženýrských sítí. Před vlastním zahájením realizace stavby požádá dodavatel stavebních prací správců inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení v celé trase navržené kanalizace, zjištění průběh v místě, na kterém mají být sondy kopány sondaми a provedou o tom zápis do stavebního deníku. Vytyčená trasa inženýrských sítí musí být na staveništi vyznačena dobře viditelným způsobem a označení musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění stavebních činností. Pro přesné určení inženýrské je nutno provést vytyčení dle vylh. 26/2007.