


SPADIŠTĚ


ŘEZ A-A'

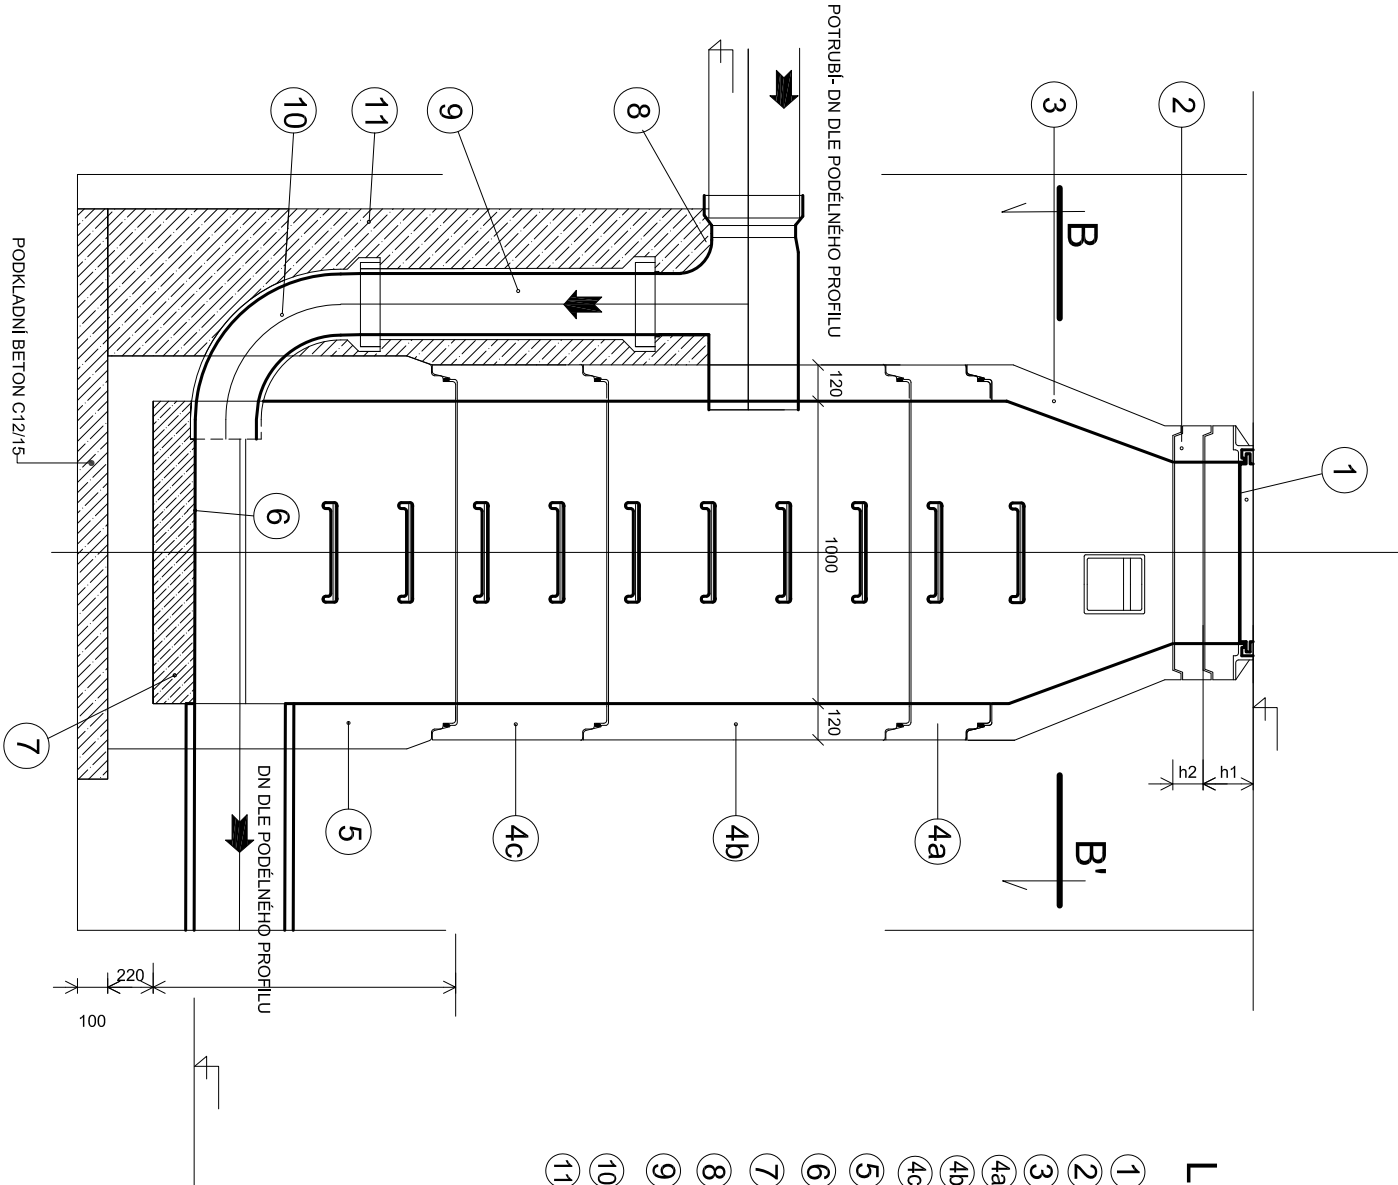

LEGENDA



- 1 ŠACHTOVÝ POKLOP - TŘÍDA D 400, h₁=160 mm
- 2 VYROVNÁVAČÍ PRSTENEC DN 625, STAVEBNÍ VÝŠKY h₂± 120 mm
- 3 ŠACHTOVÝ KÓNUS DN 1000/625 S HRDLEM A SE STUPADLY, STAVEBNÍ VÝŠKA 600 mm
- 4a ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000 S HRDLEM A SE STUPADLY, STAVEBNÍ VÝŠKA 250 mm
- 4b ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000 S HRDLEM A SE STUPADLY, STAVEBNÍ VÝŠKA 1000 mm
- 4c ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000 S HRDLEM A SE STUPADLY, STAVEBNÍ VÝŠKA 500 mm
- 5 ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 PREFABRIKOVANÉ
- 6 ČEDIČOVÝ OBKLAD DNA
- 7 TVRZENÝ BETON S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM C20/25
- 8 OBOČKA JEDNODUCHÁ DN 250/150
- 9 POTRUBÍ PVC DN 150
- 10 OBLOUK - MATERIÁL PVC
- 11 OBETNOVÁNÍ POTRUBÍ - BETON ČSN EN 206-1 C25/30 XO

ŘEZ B-B'

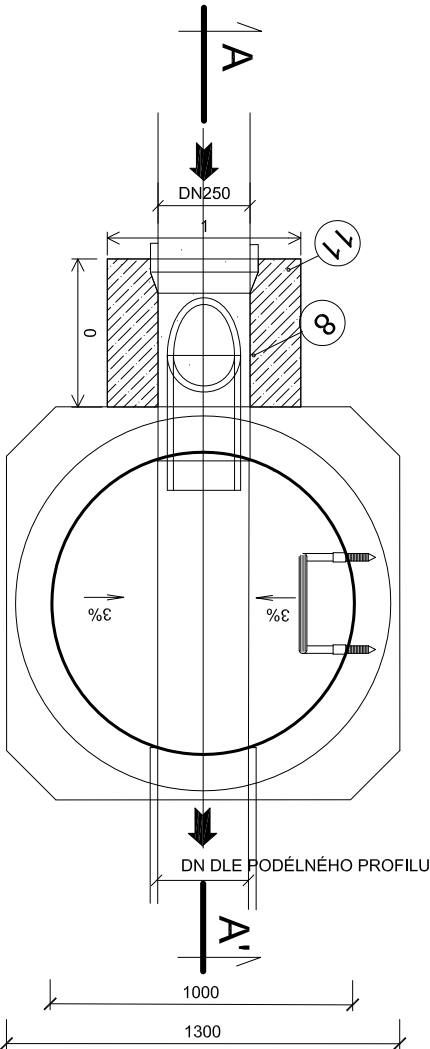

POZNÁMKA

- SKRUŽE I ŠACHTOVÉ DNO JSOU DODÁVÁNY VČETNĚ OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
- UVNITŘ ŠACHTOVÉHO DNA JE TOK USMĚRNĚN KYNETOU
- VODOTĚSNOST ZAJIŠŤUJE PRYŽOVÝ PROGRESIVNÍ SPOJ
- NÁPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE VODOTĚSNÉ
- DNO A NÁRAZOVÁ STĚNA OBLOŽENA ČEDIČOVÝM OBKLADEM

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podolí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Rodka MRÁČKOVÁ	Ing. J. Molíř	Ing. P. PLCHTA	Ing. J. Molíř			
						
INVESTOR : Město Štětí, Mírové náb. 163, Štětí 411 08				FORMÁT	2x44	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuž a Brocno				STUPEŇ	DPS	
STRAČÍ - KANALIZACE				DATUM	09/2023	
OBSAH: VZOROVÝ VÝKRES				MĚŘITKO	1 : 25	
SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN300				Č. ZAKÁZKY	220	D1.1_01.04-8
				Č. VÝKRESU		