



VZDUŠNÍK pro výtlak DN80

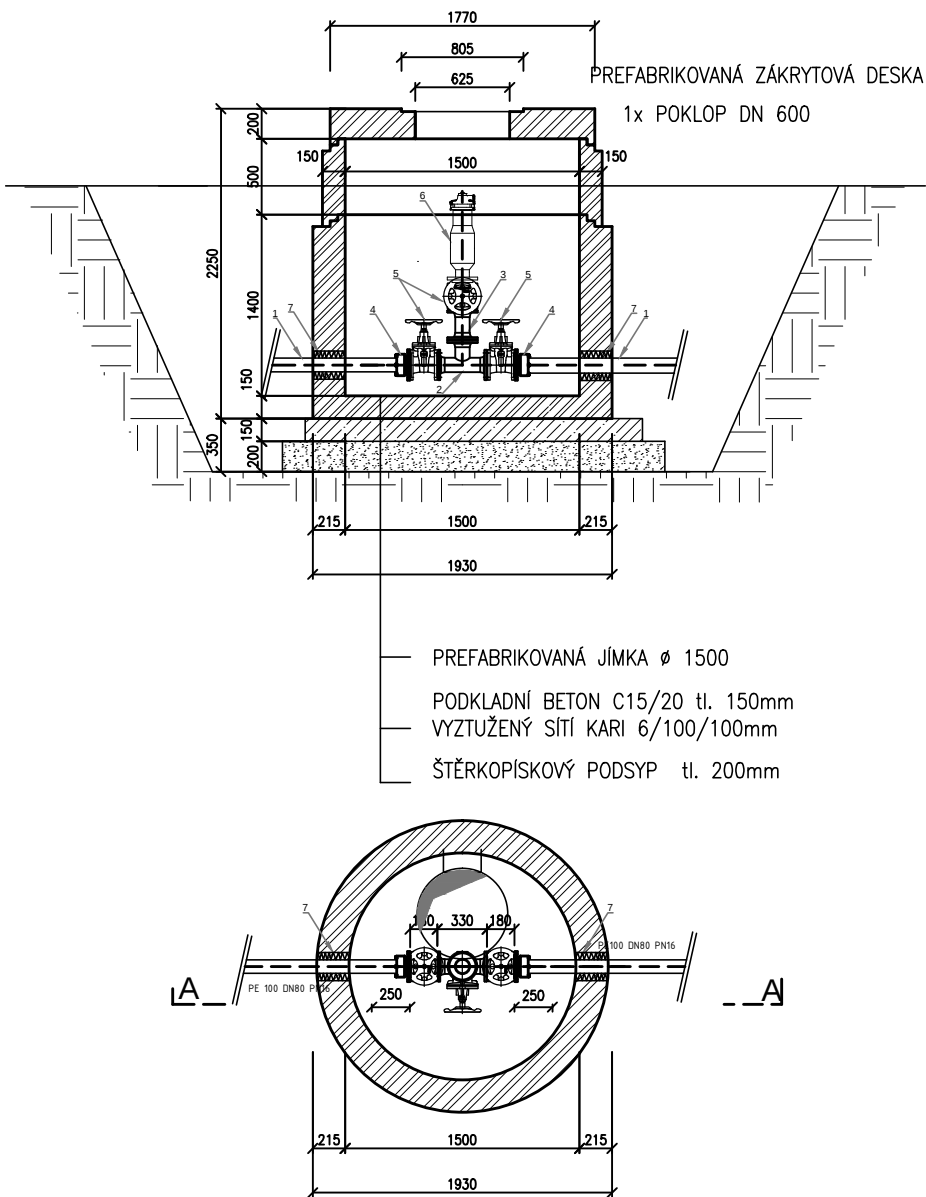

- 1 - POTRUBÍ PE100 RC SDR17 DN 80, dn 90x5,4 1 ks
- 2 - T-KUS PŘÍRUBOVÝ, DN 80, LT 1 ks
- 3 - TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ, L = 200 mm, DN 80, LT 1 ks
- 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 2 ks
- 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, L=180mm, LT 3 ks
- 6 - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO ODPADNÍ VODU, DN 80, PN 16 1 ks
- 7 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 2 kpl


UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

KALNÍK a PROPLACH pro výtlak DN80

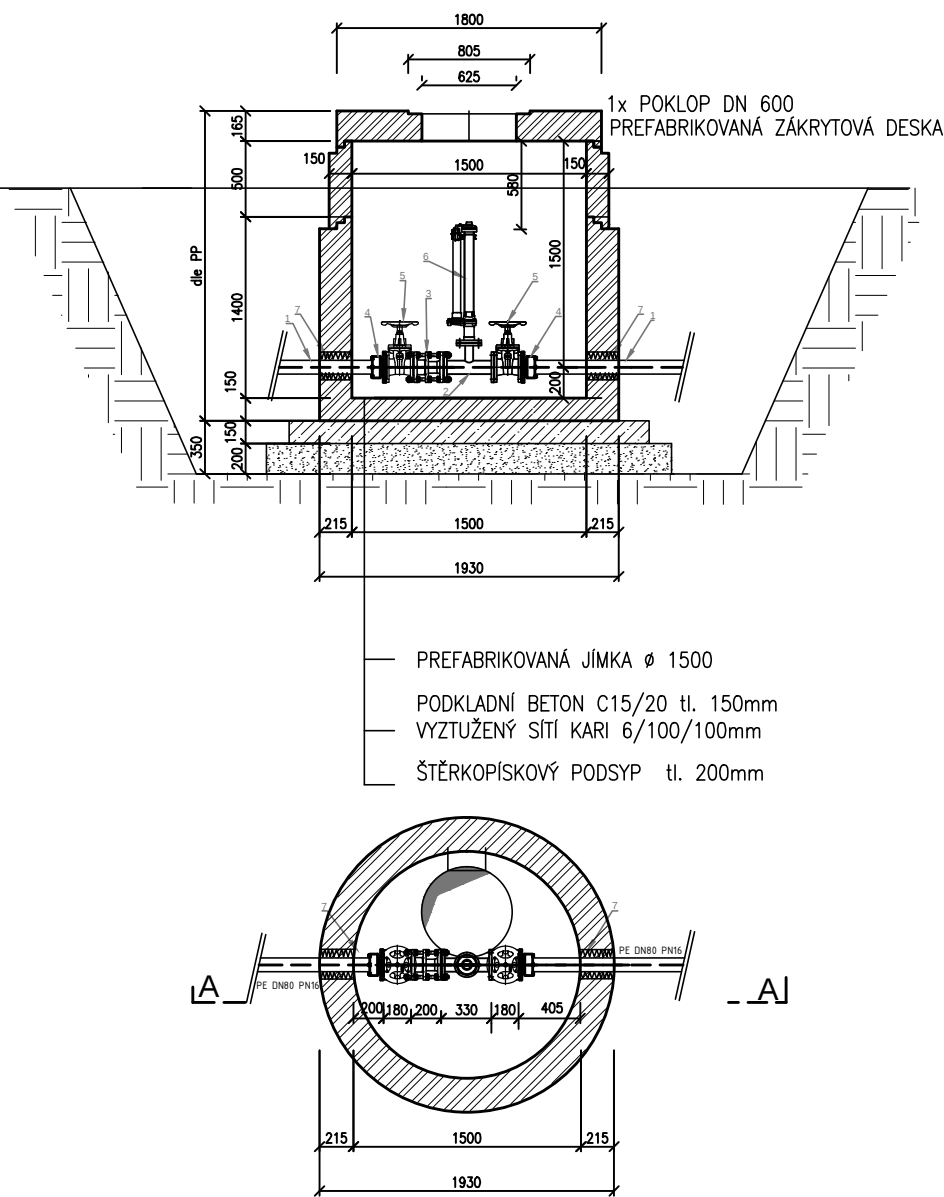

- 1 - POTRUBÍ PE100 DN 80 1 ks
- 2 - T-KUS REDUKOVANÝ PŘÍRUBOVÝ, DN 80/50, LT 1 ks
- 3 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80 1 ks
- 4 - PŘÍRUBA PRO PE potr. JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80 2 ks
- 5 - UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU, DN 80 2 ks
- 6 - PROPLACH. SOUPRAVA PRO ODPADNÍ VODU, DN50, L=1m 1 ks
- 7 - SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ OTVORU, DN 80 2 kpl

UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL A PODPĚRY POTRUBÍ I ARMATUR.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o.		
Ing.Jan Balas	Ing.Jitka Malá	Ing. P. Plichta	Ing. Jitka Malá	V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MeÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01						
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08						
STAVBA : Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno STRAČÍ - KANALIZACE				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
				STUPEŇ	DPS	
				DATUM	09/2023	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				kótováno v	mm	
				Č. ZAKÁZKY	220	
OBSAH: SO 01 KANALIZACE Vzorový výkres kalníkové a vzdušníkové šachty				Č. VÝKRESU	D1.1_01.04-9	