


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB
V PAŽENÉM VÝKOPU SE ZPĚTNÝM ZÁSYPEM 1:20

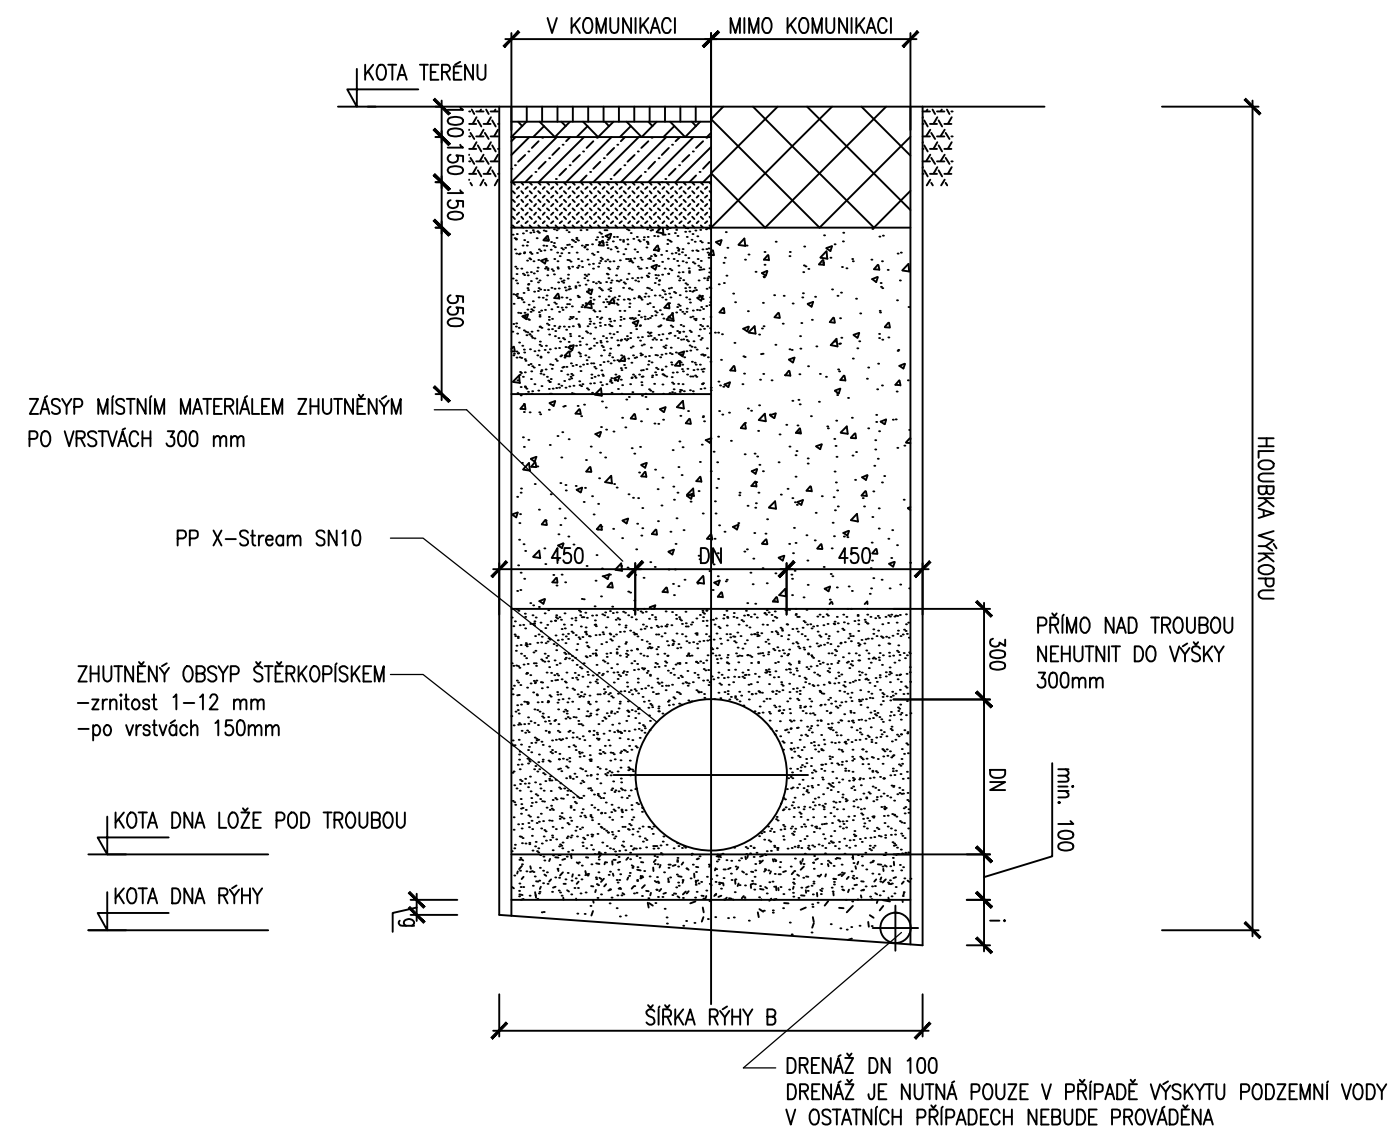

PODSYP	UMÍSTĚNÍ		INTRAVILÁN	PODĚL VODOTEČE
	VÝŠKA PŘI STĚNĚ	g	50	250
	VÝŠKA U DRENÁŽE	i	150	350


TABULKA ROZMĚŘŮ

DN POTRUBÍ	250	300	400	500	600
ŠÍŘKA RÝHY B (m)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
TL. POTRUBÍ (mm)	7,0	8,2	10,3	12,4	14,4

DN POTRUBÍ	700	800	900	1000	1200
ŠÍŘKA RÝHY B (m)	1,60	1,70	1,80	1,90	2,10
TL. POTRUBÍ (mm)	16,6	18,7	20,9	23,1	27,5

POZN.:
- OD 30cm NAD VRCHOLEM TROUBY SMÍ BÝT PRO ZHUTŇOVÁNÍ POUŽITY POUZE LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ NÁSTROJE.
- OBETONOVÁNÍ VŽDY PŘI KRYTÍ ≤ 0.5m.

±0,000 = 177,75 m.n.m., výškový system B.p.v.
Souřadný systém S-JTSK

INVESTOR:		Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice IČ: 00237108	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:		<div> RotaGroup</div> <div>RotaGroup a.s. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 - Michle IČ: 279 67 344</div>	
ZODP.PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	
ING. JOSEF BREJCHA	ING. MARTIN ŠVEHLA	ING. MARTIN ŠVEHLA	
	ING. ONDŘEJ LEDECKÝ	ADAM ŘEHOŘ	
MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice			
AKCE : Parkovací dům Neratovice		FORMÁT/	2xA4
		MĚŘÍTKO/	1:500/100
		DATUM/	04/2021
		INDEX:	
OBSAH : SO.05.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		ČÁST DOKUM:	STUPEŇ PD:
		SO.05.1	DSP
NÁZEV VÝKRESU: ULOŽENÍ POTRUBÍ		Č.VÝKR.:	PARÉ:
		03	