


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - PEHD



dle(ČSN EN 805/Z1) - DOPORUČENÁ NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B > 75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B < 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m

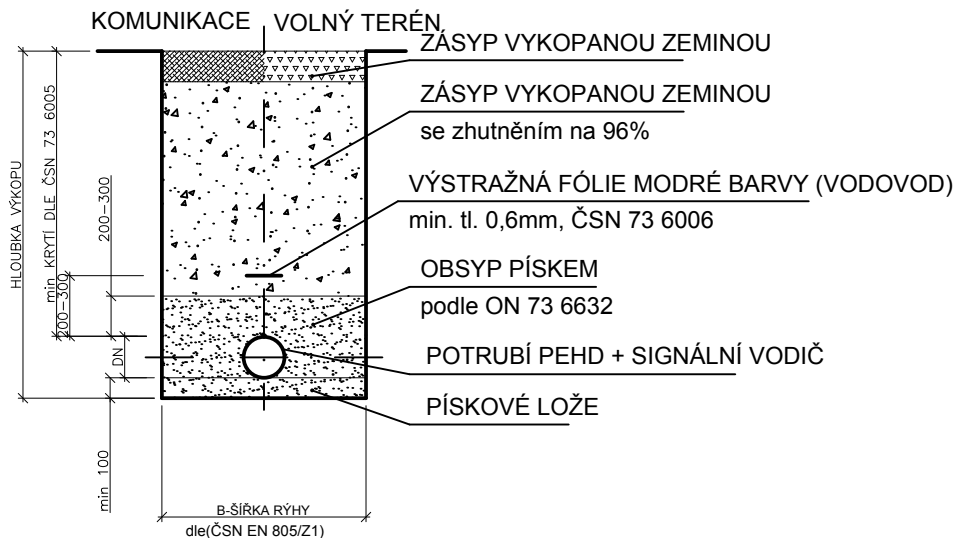

Atelier..

ing.arch. Kryštof Štulc

Ortenovo náměstí 2
170 00 Praha 7
tel: +420723610484



Kolovraty Dostupné Bydlení
Obec Kolovraty

02-974-18

architekt.: ing. arch. Kryštof Štulc
kreslil.: ing. Pavel Jiráček
datum: 4/20/2021

formát: ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM)
plotfile:
cadfile: d128_d1212_vzorove_rezy.dwg

dokumentace pro provedení stavby
zti

**Vzorový řez uložení
potrubí - vodovod**

D.1.2.14