


"ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ 2.NP "

Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj

0 0,75 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5m

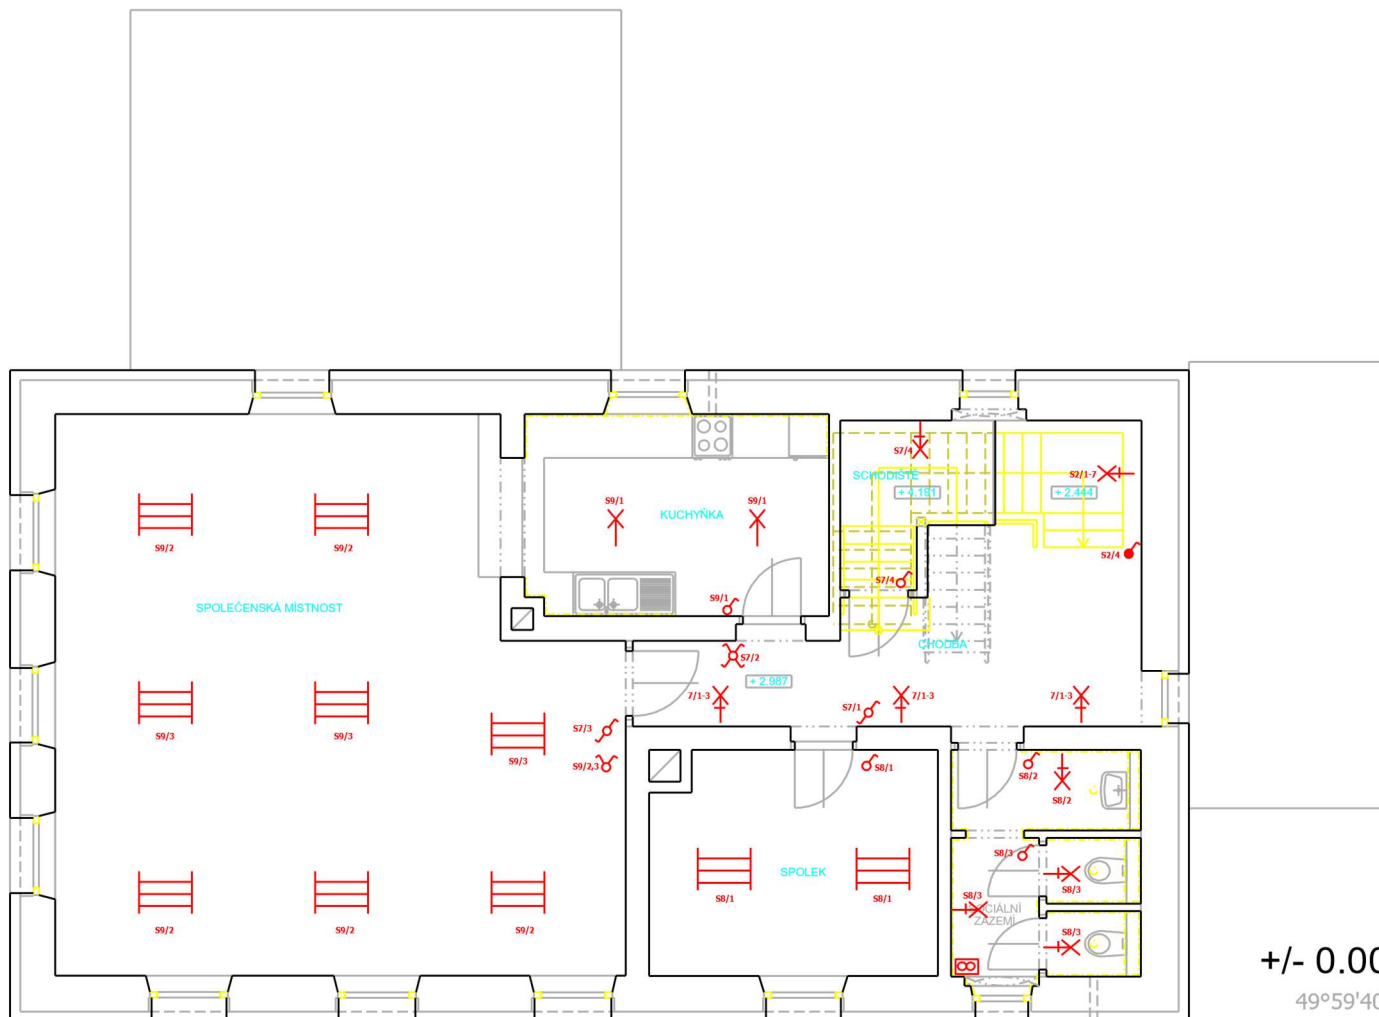

LEGENDA :

- MODUS LLX 318 AL, ZÁŘIVKOVÉ, AL MŘÍŽKA, PŘÍSAZENÉ, IP20, 3x18W
- STROPNÍ SVÍTIDLO, 230V E27 40W
- SVÍTIDLO LED 22W NÁSTĚNNÉ
- OVLADAČ SPÍNACÍ, BÍLÝ, 10A/250V
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, BÍLÝ, 10A/250V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, BÍLÝ, 10A/250V
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, BÍLÝ, 10A/250V
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, BÍLÝ, 10A/250V
- VENTILÁTOR PRO NUCENÝ ODTAH

+/- 0.000 = cca 688 m n. m.

49°59'40.923"N, 13°3'35.149"E

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S
URČENÍ VLIVŮ PROSTŘEDÍ :
- VNITŘNÍ PROSTORY,
- KOUPELNA, - ZVÝŠENÁ, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- VENKOVNÍ PROSTOR, ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
- ZÁKLADNÍ, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNKOVÁ, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM NEPŘESAHUJÍCÍM 30mA.

EL. PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RH JE VEDEN Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
V KOUPELNĚ SE PROVEDE OCHRAN. POSPOJOVÁNÍ VŠECH KOVÝCH ČÁSTÍ VODIČEM CY 6 Z/2 TEN SE POTÉ SPOJÍ S HOPIII!
SVÍTIDLA A ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNÉ DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO USPOŘÁDÁNÍ V INTERIÉRU.
ROZVODY KABELŮ BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU V OCHR. PVC TRUBKÁCH
LPE - 1/29, 1/23 A 1/16 S KABELY TYPY CYKY 3(5)CXXmm2 (např.: CYKY3C1,5mm2)

C 2018 Jan Weilguny

ZODP. PROJEKTANT : VYPRACOVALTECHNICKÁ KONTROLA : KRESLIL :				WEILGUNY Čestětín 17, 331 63 Nečtiny tel.: +420 602175927, weilguny@seznam.cz IČO 68791640, CZ7510272484	
Jan Weilguny	Jan Weilguny	Jan Weilguny	Jan Weilguny		
INVESTOR : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov				FORMÁT :	1 A3
VLASTNÍK : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov				DATUM :	10/2018
AKCE : "Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"				PROGRAM / TISKÁŘNíplan 2011 / Canon iR 2018	
STUPEŇ PD : DSP				CHARAKTER STAVB	STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBJEKT : Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	12/2017_II
VÝKRES : "ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ 2.NP "				ČÍSLO VÝKRESU :	
				1 : 75	D.1.1.b_b3_N