


"ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY 1.NP "

Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj

0 0,75 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5m

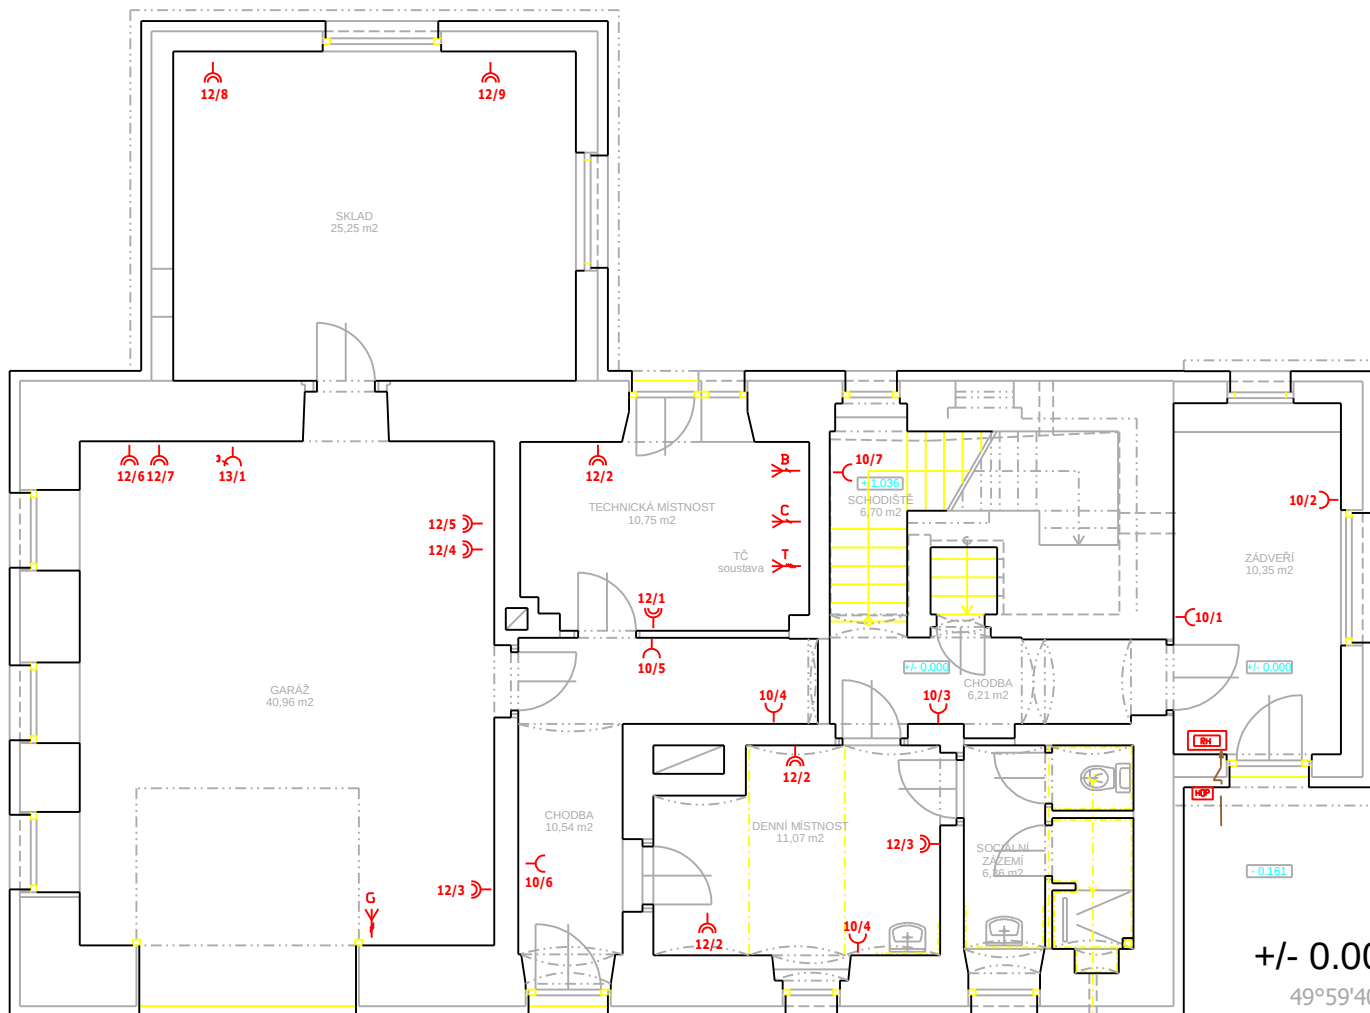

LEGENDA :

- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RB, NA OMÍTKU, 96 POZIC DLE VÝBĚRU
- HL. OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ABB TANGO, BÍLÁ, 16A/250V
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ABB TANGO, BÍLÁ, 16A/250V
- ZÁSUVKA BALS 16A/400V IP 56
- ZÁSUVKA ANTÉNNÍHO ROZVODU V KRABICI (STA)
- ZÁSUVKA RJ45 PRO PC - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ cat.6a
- DOMÁCÍ TELEFON S TLAČÍTKY
- VÝVOD PRO PLYN.KONDEZAČNÍ KOTEL - 230V/16A
- VÝVOD PRO KOMBINOVANÝ BOJLÉR - 230V/16A
- VÝVOD PRO TEPELNÉ ČERPADLO - 400V/16A
- VÝVOD PRO GARÁŽOVÁ VRATA - 400V/16A
- PŘÍVOD NN OD ELMĚR. ROZVADĚČE

+/- 0.000 = cca 688 m n. m.

49°59'40.923"N, 13°3'35.149"E

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S
URČENÍ VLVŮ PROSTŘEDÍ :
- VNITŘNÍ PROSTORY,
- KOUPELNA, - ZVÝŠENÁ, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- VENKOVNÍ PROSTOR, ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :
- ZÁKLADNÍ, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ, PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM NEPŘESAHUJÍCÍM 30mA.

EL. PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RH JE VEDEN Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
V KOUPELNĚ SE PROVEDE OCHRAN. POSPOJOVÁNÍ VŠECH KOVOVÝCH ČÁSTÍ VODIČEM CY 6 z/ž TEN SE POTÉ SPOJÍ S HOP!!!
SVÍTLIDLA A ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNÉ DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO USPOŘÁDÁNÍ V INTERIÉRU.
ROZVODY KABELŮ BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU V OCHR. PVC TRUBKÁCH
LPE - 1/29, 1/23 A 1/16 S KABELY TYPY CYKY 3(5)CxXXmm² (např.: CYKY3Cx1,5mm²)

C 2018 Jan Weilguny

ZODP. PROJEKTANT : VYPRACOVALTECHNICKÁ KONTROLA : KRESLIL :				WEILGUNY Čestětín 17, 331 63 Nečtiny tel.: +420 602175927, weilguny@seznam.cz IČO 68791640, CZ7510272484					
Jan Weilguny		Jan Weilguny				Jan Weilguny		Jan Weilguny	
INVESTOR : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov									
VLASTNÍK : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov				FORMÁT:		1 A3			
AKCE :		"Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov"				DATUM : 10/2018			
				PROGRAM / TISKÁRNÍ MAN 2011 / Canon iR 2018					
STUPEŇ PD : DSP		CHARAKTER STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY		ARCHIVNÍ ČÍSLO :		12/2017_II			
OBJEKT : Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj				VÝKRES :		ČÍSLO VÝKRESU :			
VÝKRES :		"ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY 1.NP "				1 : 75 D.1.1.b_b2_N			