




B – B

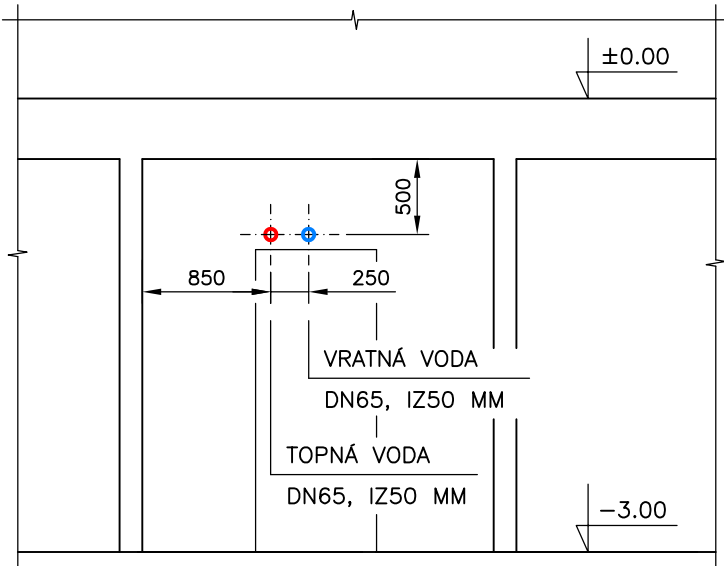


C – C

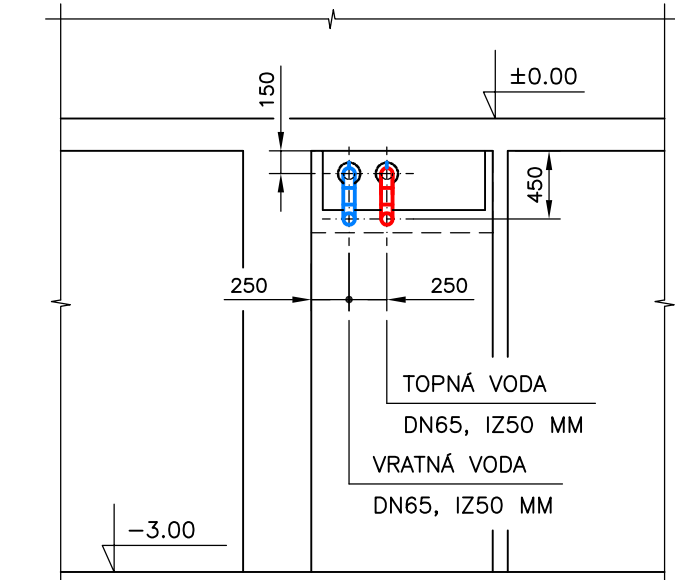

D – D

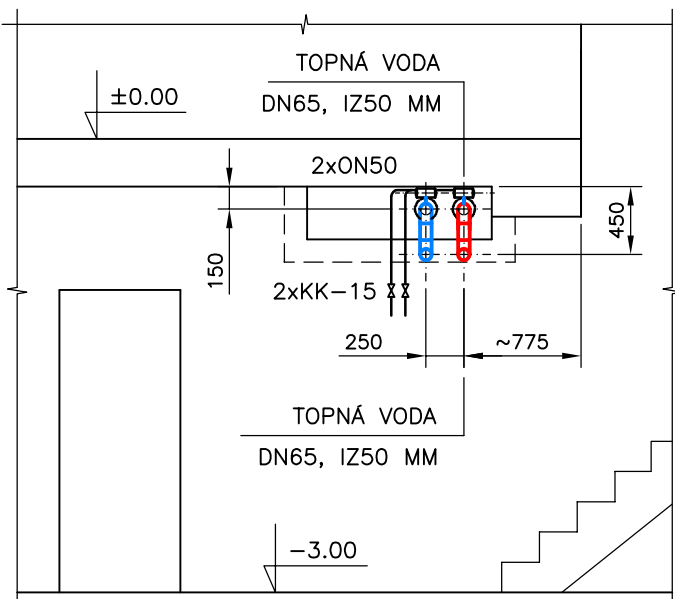


G – G

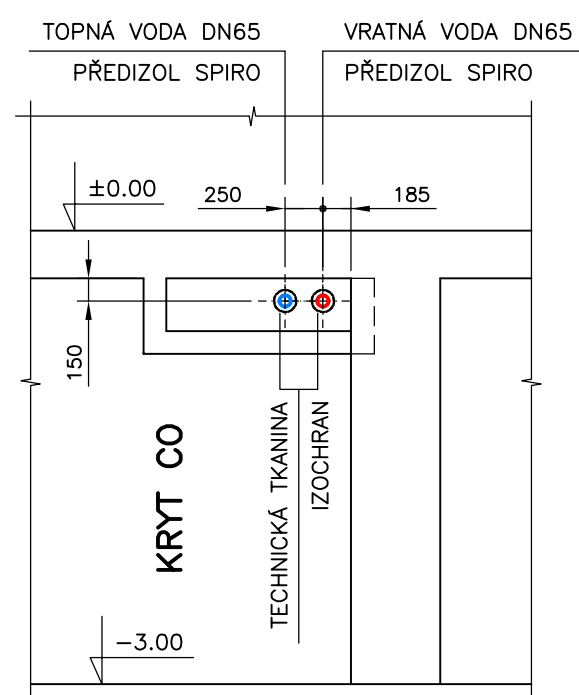

PEVNÝ BOD – DN65


M 1 : 10

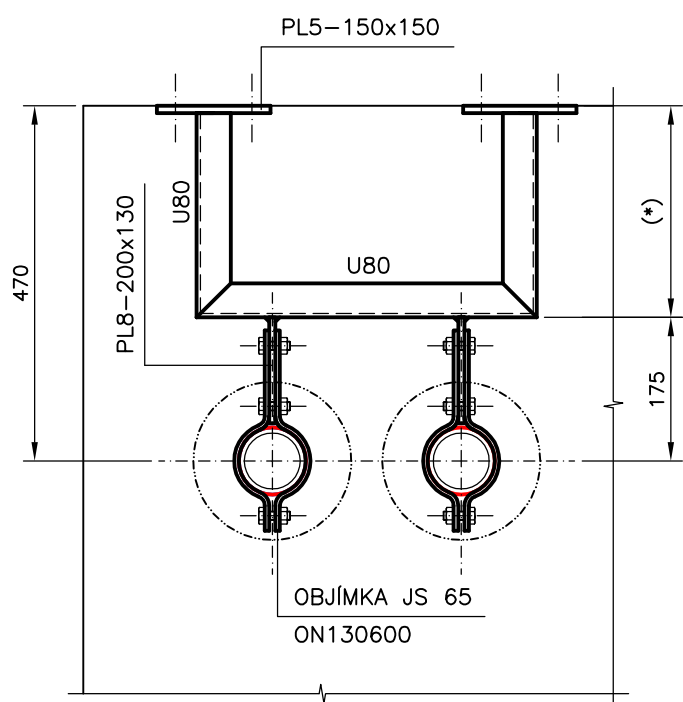

(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

VOLNÁ PODPĚRA
NOVÁ


M 1 : 10

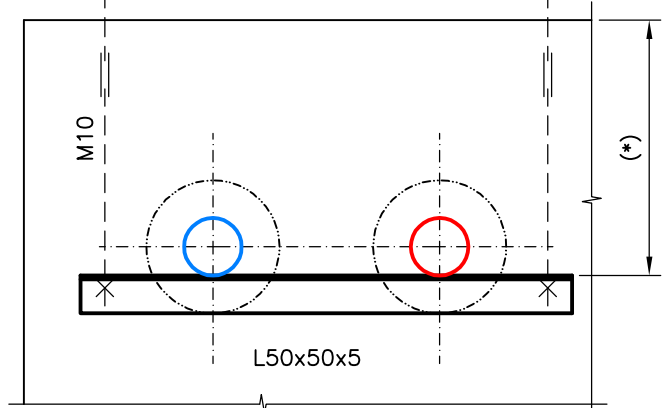

(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

VOLNÁ PODPĚRA
STÁVAJÍCÍ

M 1 : 10

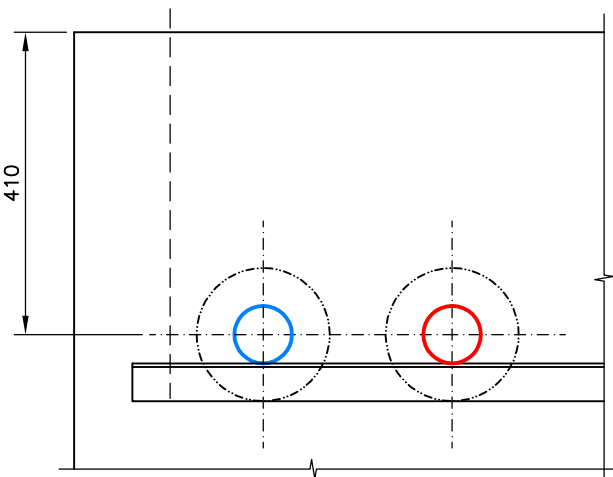

A

B

C

G

TOPNÁ VODA DN65

PŘEDIZOL SPIRO

VRATNÁ VODA DN65

PŘEDIZOL SPIRO

TOPNÝ KANÁL NAD

STROPEM KRYTU

2xON65

2xKK-15

2xVK-20

2xAOV-15

2xKK-15

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM

TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM


VRATNÁ VODA

DN65, IZ50 MM


TOPNÁ VODA

DN65, IZ50 MM


A – A

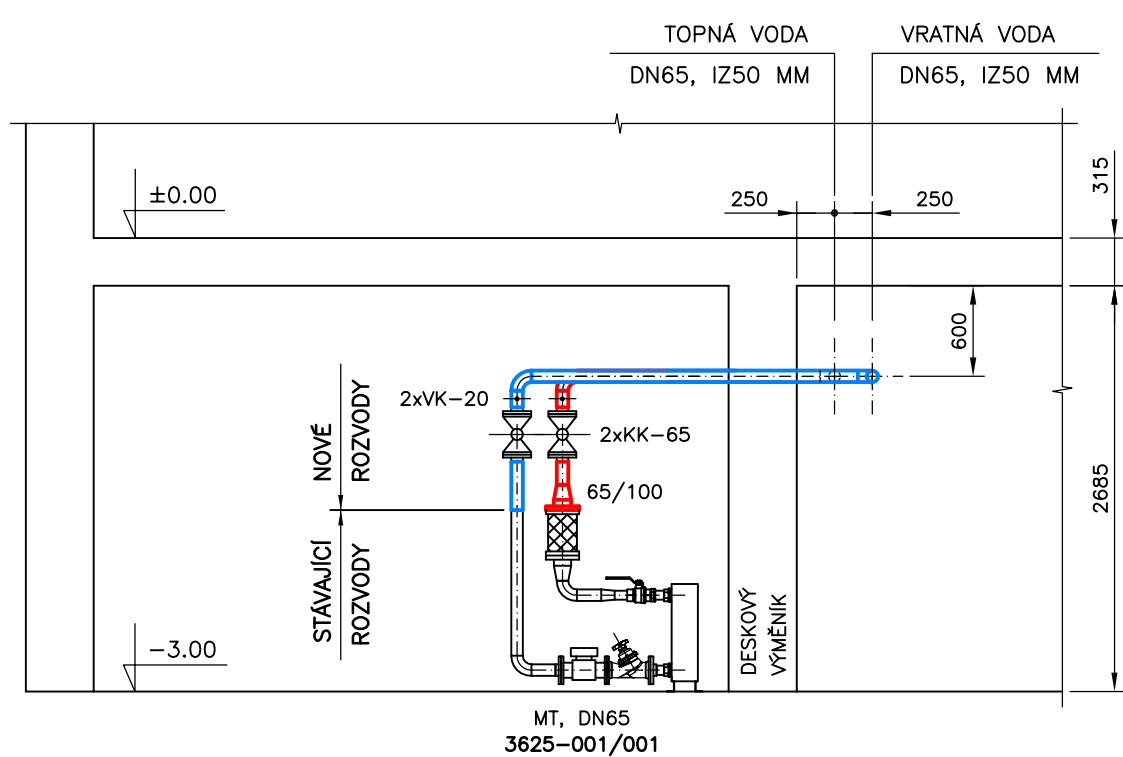

E – E

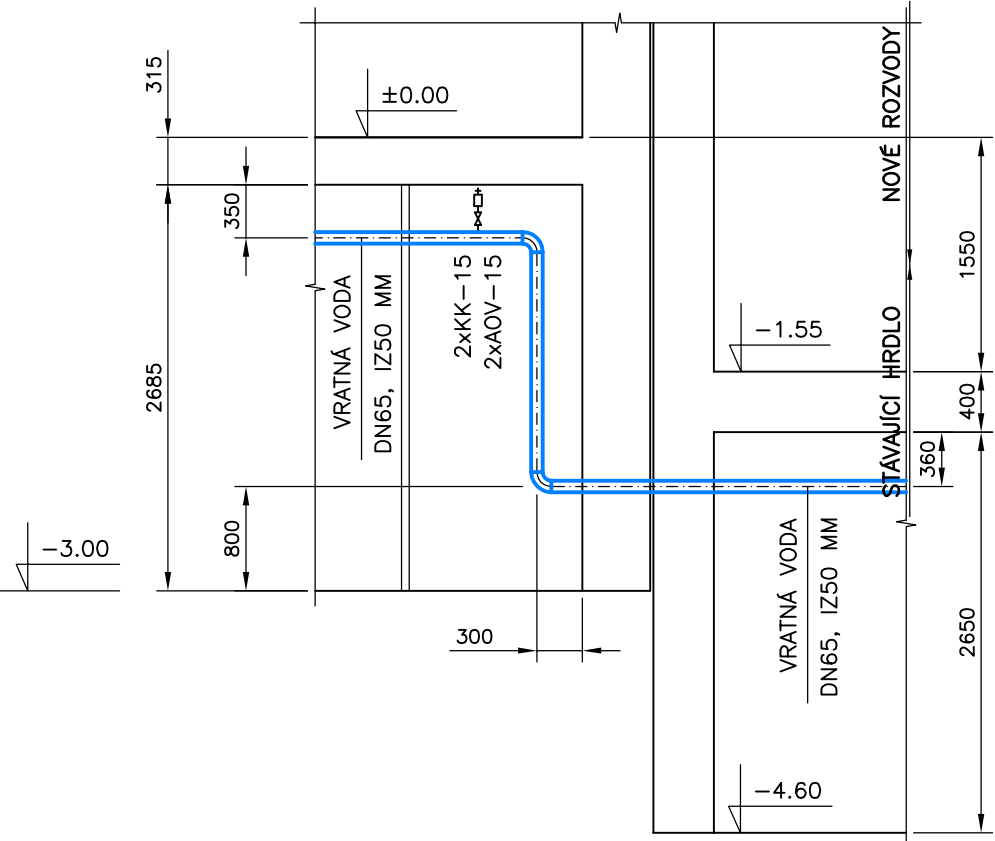

F – F

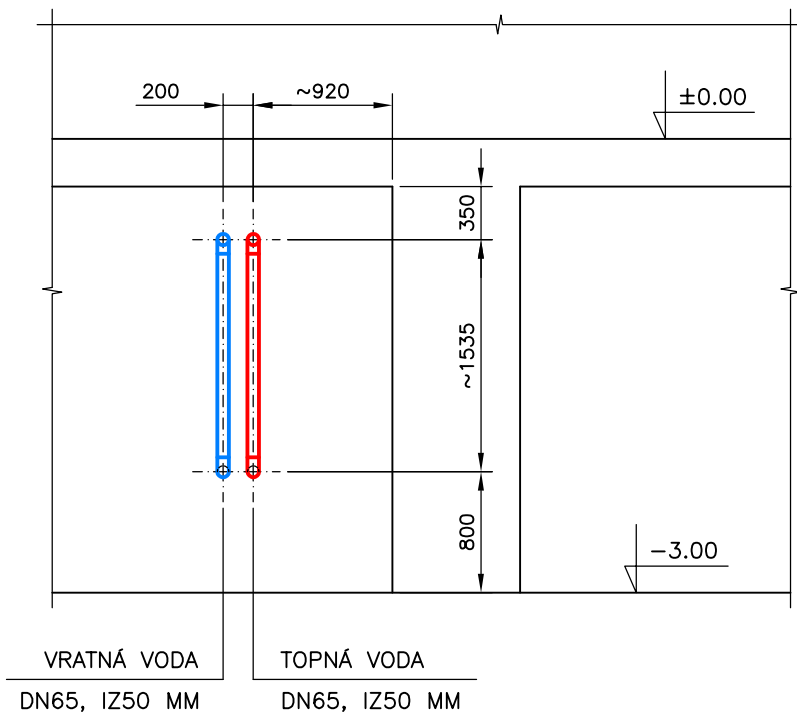

BLOK

93

BLOK 93/94

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN65 – DĚLKA L_{min} = 3400 MM
DN80 – DĚLKA L_{min} = 4000 MM
DN100 – DĚLKA L_{min} = 4500 MM
DN125 – DĚLKA L_{min} = 5000 MM
DN150 – DĚLKA L_{min} = 5600 MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZEŽVĚ
SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)

DN15 – Ø21.3x2.65 MM
DN20 – Ø26.9x2.65 MM
DN25 – Ø33.7x3.25 MM
DN32 – Ø42.4x3.25 MM
DN40 – Ø48.3x3.25 MM
DN50 – Ø60.3x3.65 MM
DN65 – Ø76.1x2.90 MM
DN80 – Ø88.9x3.20 MM
DN100 – Ø114.3x3.60 MM
DN125 – Ø139.7x4.50 MM
DN150 – Ø168.3x4.50 MM

BL.92

BL.93

BL.94

BL.92/93

BL.93/94

PRÍZEMÍ 1.NP 249,40 ±0.00

SUTERÉN 1.PP 246,40

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	PROJEKTOVATEL	ING. VÁCLAV REMUTA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	KRAJ:	ÚSTECKÝ
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMOŘANY	OBEC:	MOST
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 24, MOST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	FORMÁT:	8A4
OBSAH VÝKRES	PŮDORYS 1.PP – BLOK 93	STUPEŇ:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	07-2015-406
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	VY-02