



Výkres lapáku tuku OTP-7

PŮDORYS – schéma

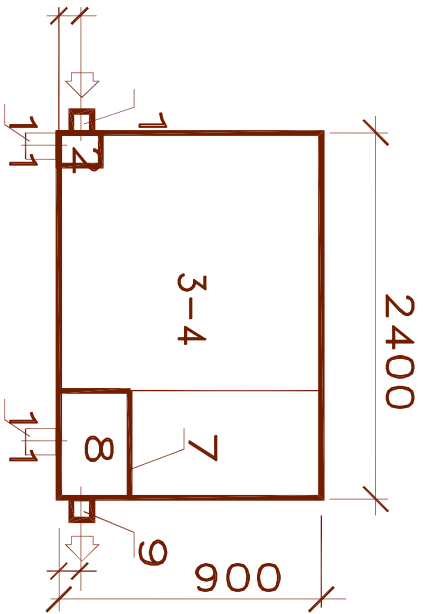

ŘEZ – schéma

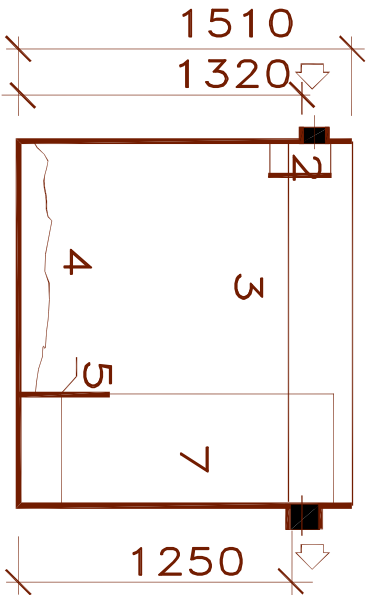

LEGENDA:

- 1 – hrdlo přítokového potrubí DN 125

2 – usměrňovací komora

3 – odlučovací prostor

4 – kalový prostor


5 – kalová přepážka
- 7 – norná stěna

8 – odtoková komora




9 – odtokové potrubí DN 125 (PP 125)

11 – alternativní umístění přítok. a odtok. potrubí
- *Pozn.: Odlučovač je možno vyrobit i v zrcadlovém provedení

OSAZENÍ OTP-7

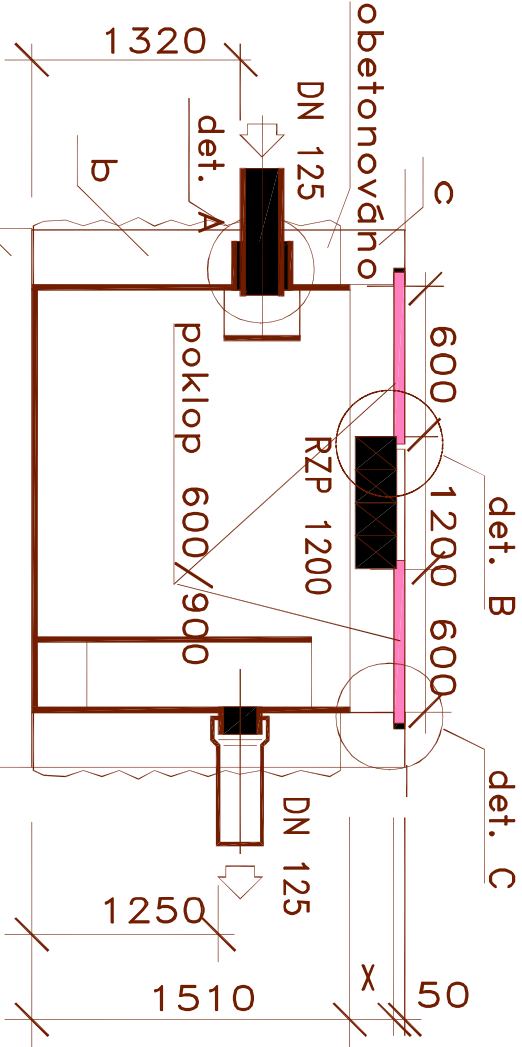

- a podkladní beton
- b zhutněný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu
- c nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)

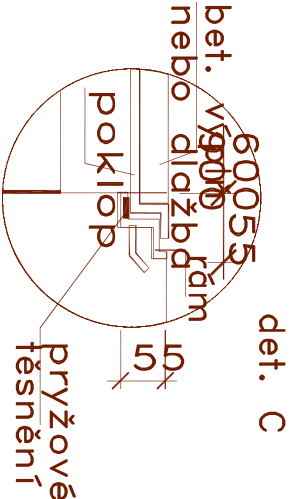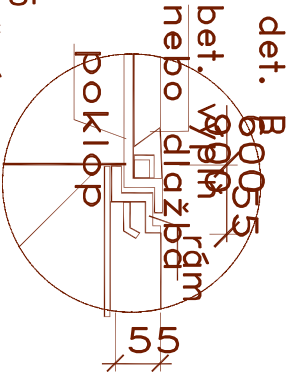

Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Aleš PRAUS		Aleš PRAUS	
Obec: Žirovnice		Kraj: Vysočina	
Investor: Město Žirovnice, Chotunská 665, 394 68 Žirovnice		Stupeň	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Komenského 47, Žirovnice ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		Datum	
		Č.zakázky	
		Měřtko:	
Obsah výkresu: VÝKRES LAPOLU OTP 7		Číslo výkresu: ZT-7	

Aleš PRAUS

PROJEKTANT TZB

Nádražní 1189, Havlíčkův Brod 58001

IČO: 11 00 51 81 DIČ: CZ490502030

tel. 602 860 380