


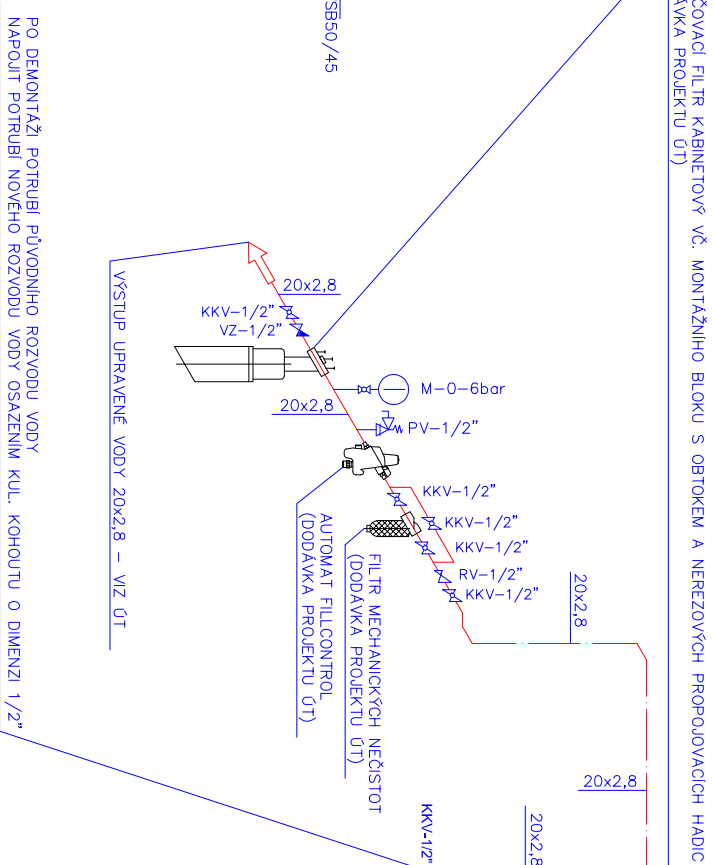

PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ PŮVODNÍHO ROZVODU VODY
NAPLOUIT POTRUBÍ NOVÉHO ROZVODU VODY OSAZENÍM KUL. KOHOUTU O DIMENZÍ 1/2"

- PKK — 3x PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THISON ELCO 46S PLUS 3x 8,8–44,9kW, CELKOVÝ VÝKON KOTELNÝ 8,8–134,7kW, MAX.SPOTŘEBA KOTELNÝ 0,85–12,9m³/h ZP (DODÁVKA PROJEKTU 07)
- ZWĚKOVACÍ FILTR KABINETOVÝ (DODÁVKA PROJEKTU 07)
- AUTOMAT FILLCONTROL (DODÁVKA PROJEKTU 07)
- EL —

KV-1/2" – KULOVÝ KOHOUT – VODA
VZ-1/2" – VENTIL ZPĚTNÝ – VODA
PV-1/2" – POJISTNÝ VENTIL ON 137031 PN 6/120štC
RV-1/2" – REDUKČNÍ VENTIL 30/6BA/25štC
M-0-6bar – MANOMETR 0-6bar VČ.STONKU A KOHOUTU

Stanislav Hanzlík - PROJEKČNÍ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

JEDNATEL :	HANZLIK STANISLAV	VYPRACOVAL :	HANZLIK ST.	HANZLIK STANISLAV
ODP. PROJ. :	HANZLIK STANISLAV	KRESLIL :	HANZLIK ST.	TRNOVANSKÁ 1295
OBJEDNATEL :	MĚSTO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, HUSOVO NÁM. 42, PSČ 411 56			415 01, TEPLICE, IČO 11464046
AKCE : REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, PSČ 411 56				
OBSAH :	D.1.2.2. - KOTELNA - ÚPRAVY ROZVODŮ KANALIZACE A VODOINSTALACE	DATAUM	PARÉ	
		10.2025		
		STUPEŇ PD		
		DPS		
	D.1.2.2. - KOTELNA - ÚPRAVY ROZVODŮ KANALIZACE A VODOINSTALACE	ZAK. Č.		
		1725		
		MĚŘÍTKO	Č.V.	
		1:50	D1.2.2.-2	
PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE A IZOMETRIE VODOINSTALACE				