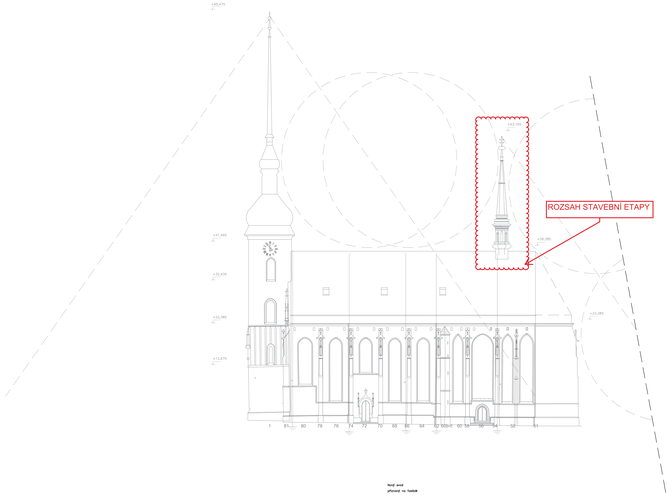

text and
phrases in black

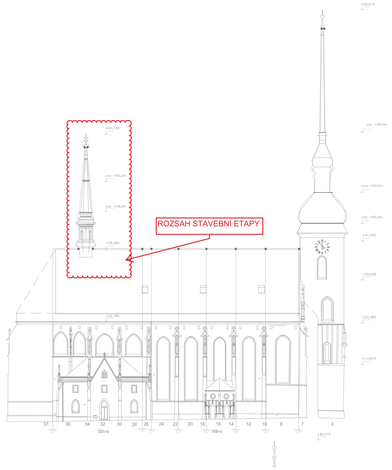

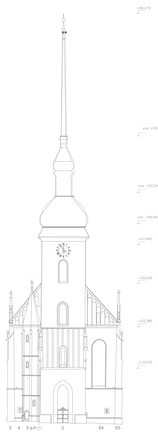

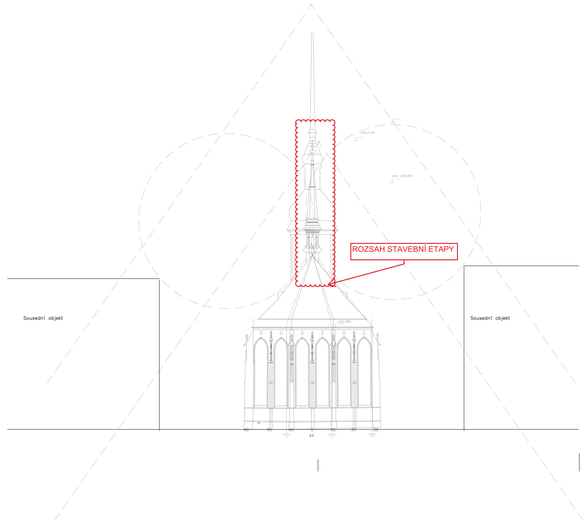

LEGENDA

		Cu D=8mm
	●	Bod spojení / křížení
T	◎	Zkušební svorka pro drátové vodiče krytá OÚ 1,8
JT2,0	●	Jímací tyč, l = 2,0m
PJ	●	Pomocný drátový jímač h=0,5m
	⏚	zemnící svod
OÚ		ochranný úhelník
SZ		skušemní svorka
SK		křížová svorka

Jímací soustava a svody v provedení Cu.

LPS I.
s = 1,865m
Rd = 20m

ELEKTRICKÉ INSTALACE Trvalých, ve trubce, zdvojitého izolovaného vodiče, pevně uložené, třídy ochrany I. **ochrana před úrazem** Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. **ochrana před požárem** Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. **ochrana před přepětím** Svodiči přepětí v rozvaděči. **ochrana** 1. samočinné odpojení zdroje napětí 2. zvyšování izolační a ochranného pospojení. Zřízení

Revizní přezkoušení musí proběhnout nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení montážních prací.

STAVEBNÍ CENTRUM Brno, s.r.o. - ARCHIT. ATELIÉR
Kounicova 67/69, 602 00, Brno
IČO: 46234274
www.stavbnicentrum.cz

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MVA
Mečkův kadeř architekti s.r.o.
Kounicova 67/69, 602 00 Brno
IČO: 26423342, DIČ: CZ26423342
www.mecknovakadr.cz

Zodpovědný projektant: Mečkův kadeř architekti s.r.o. Kounicova 67/69, 602 00 Brno, +420 731 462 115, +420 731 462 100, info@mecknovakadr.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Kadrnoška, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, +420 731 462 115

Kreslil: Ing. Miroslav Kadrnoška

Číslo zakázky:	09/2024
Stupeň:	DPS
Datum:	01/2025
Měřítko:	1:200
Číslo výkresu:	D.1.4.H.002

REVITALIZACE A OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA
TŘ. JAKUBA, JETŘICHA V BRNĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.

Část dokumentace:	DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
Část výkresové dokumentace:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Část část výkresové dokumentace:	D.1.4.H – LEŠTOŇOVÁ A HROMOSVOD
Název výkresu:	POHLEDY HROMOSVODU

09/2024
– STAVEBNÍ ETAPA - "H-SANKTUSNÍK"