




POTRUBI:
 PPR 54 (PP-RCT) (SV)
 PPR 15 - 20x2,3
 PPR 20 - 25x2,8
 PPR 25 - 32x3,6
 PPR 32 - 40x4,5
 PPR 40 - 50x5,6
 PPR-F S3,2 (TV,C)
 PPR-F 15 - 20x2,8
 PPR-F 20 - 25x3,5
 PPR-F 25 - 32x4,4
 PPR-F 32 - 40x5,5

- - - - - STUDENÁ VODA (ZTI)
 - - - - - TEPLÁ VODA (ZTI)
 - - - - - POŽÁRNÍ VODOVOD (ZTI)
 — ← — POŽÁRNÍ VODOVOD (ZTI)

1. MATERIÁL POTRUBÍ:
 - SV, TV: PP-RCT
 - POŽÁRNÍ VODOVOD: OCEĽ POZINK
2. UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADRUJÚ JENOVITOU SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/DI
3. UMÍSTĚNÍ ARMATUR VIZ IZOMETRIE A ROZVÍTNÉ ŘEZY.

OBJ. NAZEV	m ²	POVRCH PODOLN	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
01 HALA	34,46	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
02 ŠKOLNOSTO	7,50	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
03 ARCHIV	56,67	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
04 SKLAD - SERVER	18,43	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,63	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
06 ŠATNA, HYGIENICKÉ ZÁVEZENÍ	12,48	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	
07 SKLAD - EXPEDICE	155,92	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA, PROSILENI	VPI POHLEDY BEZ BETON ŽEBRAŘSKA STĚRA	BEIT: STĚRA + 2500 mm
08 VÝTAH, PLOŠINA	4,91	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI BEZBÁRA STĚRA	
09 DENNÍ MÍSTNOST	31,28	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI BEZBÁRA STĚRA	BEIT: STĚRA ZA LUKNOU + 1000 mm
10 KOLÁRNA	16,04	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPI BEZBÁRA STĚRA	
11 OHLAŠOVACÍ MÍSTNOST	12,41	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPS BEZBÁRA STĚRA + 1000 mm	
12 MUŽLO	1,77	1 POLYURETANOVÁ STĚNA	SADROVÁ OTAKA BILA	VPS POHLED BEZBÁRA STĚRA	BEIT: STĚRA

- * - NENÍ LI UVEDENO JINAK, JE UVEDENÝ POVRCH STĚN PROVEDEN NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- JE UVAŽOVÁNO S PRÍZNÁMÍM VŠECH ROZVODŮ TZB (INDUSTRIÁLNÍ CHARAKTER)
- DLE NÁVRHU INTERIÉRŮ BUDE ROZHODNUTO O VYUŽITÍ ZAVĚŠENÝCH LEVITUJÍCÍCH PODHLADŮ V DENNÍCH MÍSTNOSTECH A KANCELÁŘÍCH

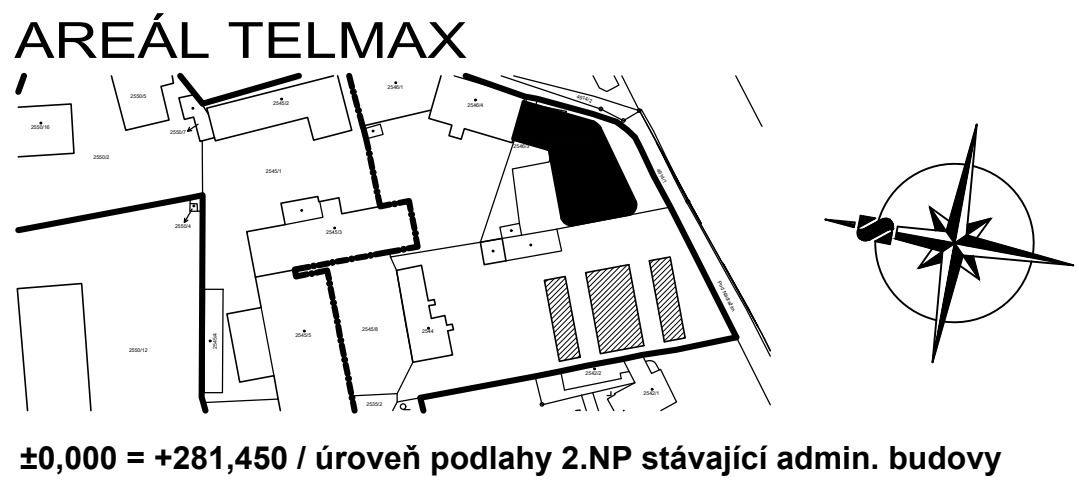

±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy