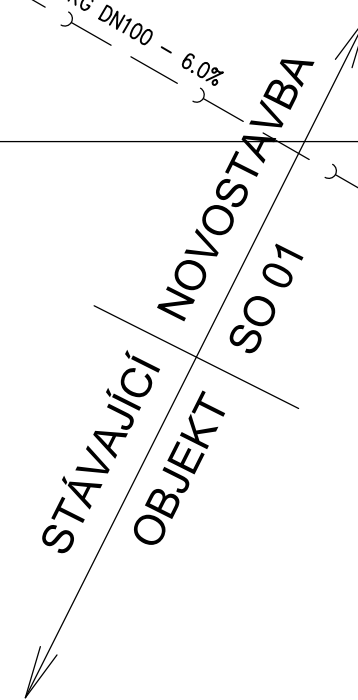


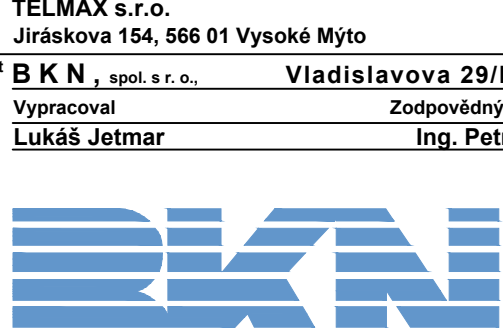
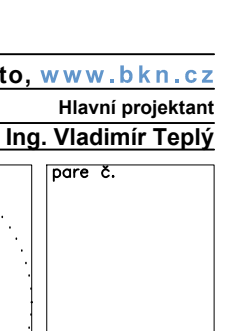
QTN	NÁZEV	m ²	POVRCH POLAHI	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠÍ	POZNÁMKA
001	HALA	38,60	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
002	SCHÖDSTIE	7,50	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
003	ARCHIV	58,20	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON VPŠ POHLED
004	SKLAD + SERVER	18,83	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
005	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,43	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
006	TECHN. HYGIENNE ZÁZEN	12,48	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLED BETON s 2500 mm
007	SKLAD. EXPEDICE	135,82	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
008	VYTNÍ PLOŠNA	4,91	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	BEZBARVÁ STĚRKA	VPH	BEZBARVÁ STĚRKA
009	DENNÍ MÍSTNOST	31,58	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
010	KOLÁRNA	16,24	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLEDOVÝ BETON BEZBARVÁ STĚRKA
011	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,74	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLED BETON s 2500 mm
012	WC MUŽI	12,11	PL POLYURETANOVÁ STĚRKA	SADROVÁ OMÍTKA, BILA	VPH	POHLED BETON s 2500 mm

- NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE UVEDENÝ POVRCH STĚN PROVEDEN NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- JE UVAŽOVÁNO S PRÍZNANÍM VŠECH ROZVODŮ TZB (INDUSTRIÁLNÍ CHARAKTER)
- DLE NÁVRHU INTERIÉRŮ BUDE ROZHODNUTO O VYUŽITÍ ZAVĚŠENÝCH LEVITUJÍCÍCH POHLEDŮ V DENNÍCH MÍSTNOSTECH A KANCELÁŘÍCH



————	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (ZTI)
-----	KANALIZACE DEŠŤOVÁ (ZTI)
——>——	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ—VEDENO V ZEMI (ZTI)
——>——	KANALIZACE DEŠŤOVÁ—VEDENO V ZEMI (ZTI)
——>——	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (IO 02)
——>——	KANALIZACE DEŠŤOVÁ (IO 02)
——>——	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (IO 03)

1. MATERIÁL POTRUBÍ KANALIZACE:
 - VNĚ OBJEKTU (V ZEMI): SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – PVC-KG
 - UVNITŘ OBJEKTU: SPLAŠKOVÁ KAN. PP-HT, DEŠŤOVÁ KAN. ODHLUČNĚNÝ PP S IZOLACÍ
2. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DEŠŤ.KANALIZACE
 - TL.IZOLACE 10 mm (NEPOHLEDOVÉ ÚSEKY)
 - TL.IZOLACE 13 mm (POHLEDOVÉ ÚSEKY)

Zhotovitel: fiktivní:	KAMIL MRVA ARCHITEKTS, s.r.o.		
Základní údaje:	Záhusmením 1588/30, 742 21 Koprivnice, studio@mrva.net, T +420 739 675 756		
Hlavní projektant:	Hl. architekt: Doc.ing. Kamil Mrva		
Spolupracovníci:	Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Áno:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MYTO Análá společnosti TELMAX		
Investor:	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Myto		
Projektant:	B K N s p o l n ě s t . Vladislavova 29/II, 566 01 Vysoké Myto www.bkn.cz Zastupitelé projektantů: Lukáš Jeřmár Ing. Petr Sáfek Ing. Vladimír Topý		
Měřítko:	 název:  p o r e : 		
Stavop:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Stavop:	90.01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Stavop:	D.1.1.4.1 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE		
Stavop:	PUDORÝS 1.PP - KANALIZACE		
Datum:	26.08.2014	Zak. číslo:	171024
Měřítko:	1:150		
Měřítko:	1:150		
Měřítko:	D.1.1.4.1.3		