


## POTRUBÍ PVC nebo PP

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

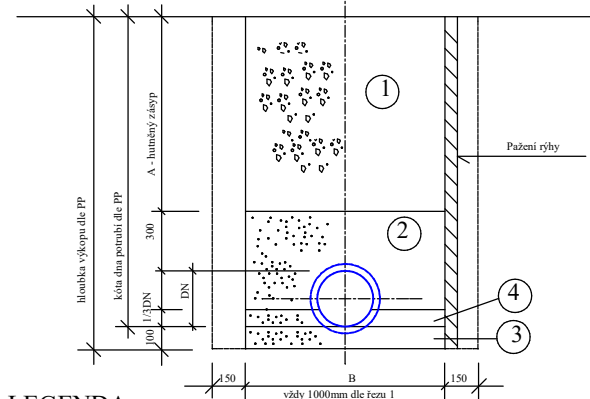


### LEGENDA

1. Zásyp vyštěnou zeminou, v komunikaci hutněný po vrstvách 300 mm
2. Obsyp nesoudržnou zeminou, zrno do 20mm, hutnění na 95% PSI
3. Pískové lože, zrno do 4mm, hutněno
4. Hutněný obsyp dna potrubí, zrno do 4mm, hutněno na 95% PSI

## Potrubí LDPE, HDPE - VODOVOD

v komunikaci

v zelené či nepevněné ploše

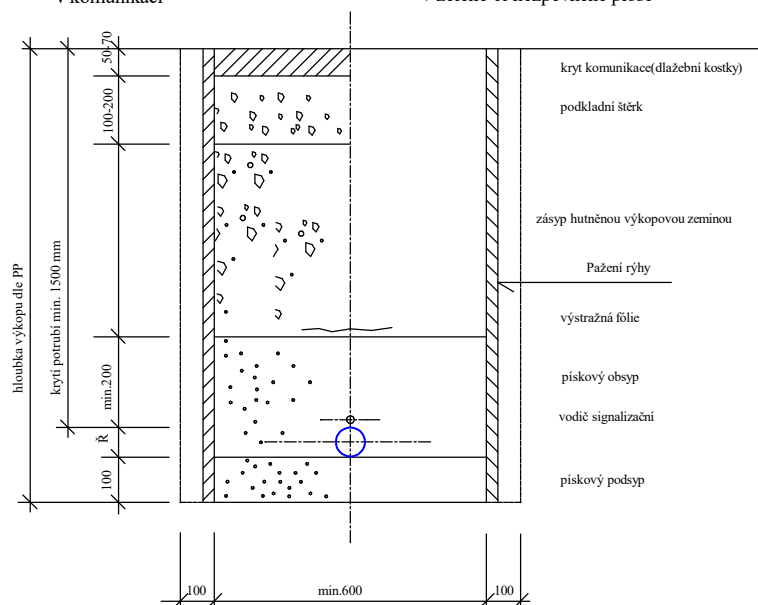

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                            |                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Hlavní projektant:<br>Atelier Elzet s.r.o.,<br>nám. Fr. Křižíka 2840,<br>390 01 Tábor | Zodp.projektant:<br>Ing. arch. Ladislav Zeman,<br>Hodětín 24,<br>391 65 Bechyně<br>IČO 02074931 | Vypracoval:<br>Ing. arch. Ladislav Zeman,<br>Hodětín 24,<br>391 65 Bechyně<br>IČO 02074931 | <b>ATELIER ELZET</b><br>www.atelierelzet.cz |           |
| Investor: Obec Nišovice,<br>Nišovice 18, 387 01 Volyně                                |                                                                                                 |                                                                                            | Číslo zak.:                                 | Paré :    |
| Místo stavby: k.ú. Nišovice, parc. č. 70/5, 510/4, 1363/8                             |                                                                                                 |                                                                                            | Datum:                                      | 01 / 2024 |
| Akce: <b>Novostavba hasičárny v Nišovicích</b>                                        |                                                                                                 |                                                                                            | Stupeň:                                     | DSP       |
| Část projektu: Technika prostředí staveb                                              |                                                                                                 |                                                                                            | Ozn. části:                                 | D.1.4.    |
| Obsah: <b>ZI - kanalizace, vodovod - uložení potrubí</b>                              |                                                                                                 |                                                                                            | Měřítko:                                    | 1:20      |
|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                            | Č. výkresu:                                 | <b>06</b> |