



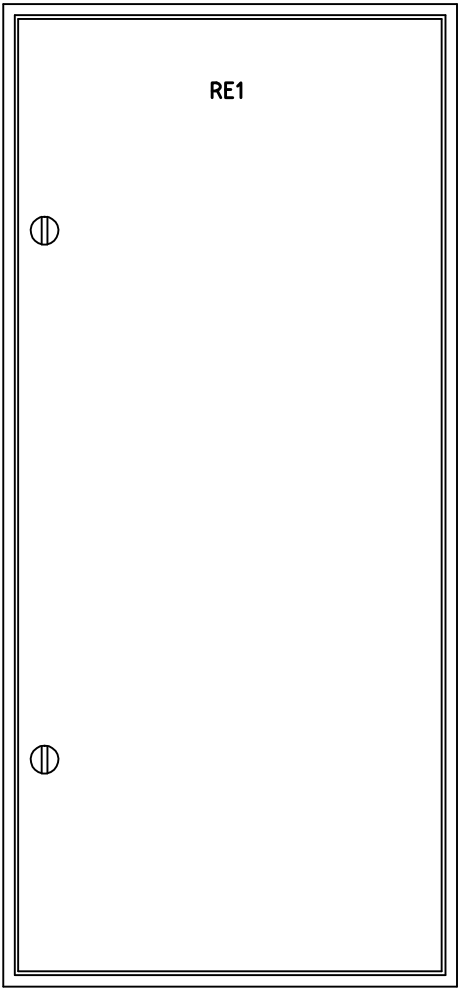

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA : ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, HLAVNÍM A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROVEDENÍ ROZVODNICE : ZAPUŠTĚNÁ STÁVACÍ ROZVODNICE, LAKOVANÝ PLECH
TYP ROZVODNICE : STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ V PŘÍZEMÍ DIECÉZNÍHO MUZEA
KRYTÍ : KRYTÍ IP 30, PŘEDMĚT TŘÍDY II
BARVA ROZVODNICE : RAL 9016 BÍLÁ
ROZMĚRY ROZVODNICE : Š.600, V.1300, H.250 mm

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE RE1	1	D.1.8-05	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	DIECÉZNÍ MUZEUM-ÚPRAVY ZAPOJENÍ	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		

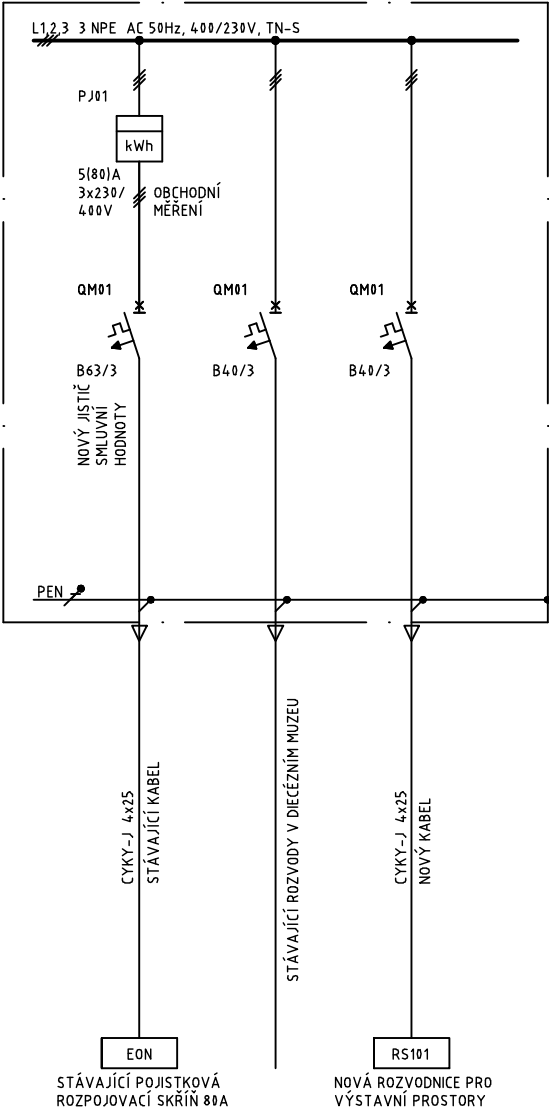

KABEL			001	
PŘÍKON			73/27 kW	
ZAŘÍZENÍ	HL.PŘÍVOD		RS101	
MÍSTNOST	D.MUZEUM		107a	

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE RE1	2	D.1.8-05	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	DIECÉZNÍ MUZEUM-ÚPRAVY ZAPOJENÍ	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		