


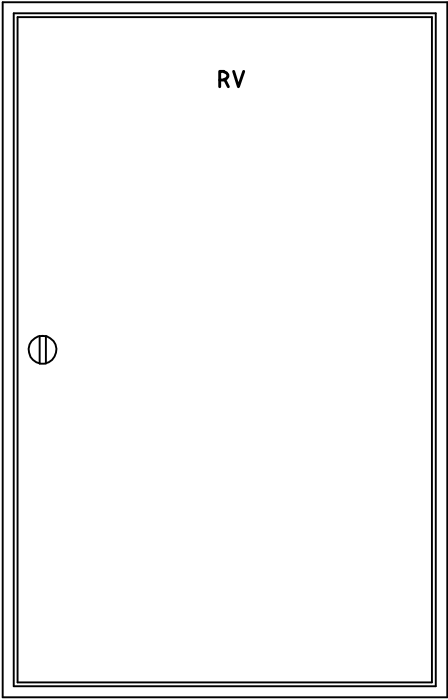

POZNÁMKA :


ROZVODNÁ SOUSTAVA :
OCHRANA :

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
HLAVNÍM A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROVEDENÍ ROZVODNICE :
TYP ROZVODNICE :
KRYTÍ :
BARVA ROZVODNICE :

ZAPUŠTĚNÁ STÁVACÍ ROZVODNICE, LAKOVANÝ PLECH
STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ V RESTAURACI ŽIVÁ VODA
KRYTÍ IP 30, PŘEDMĚT TŘÍDY II
RAL 9016 BÍLÁ

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	STÁV. ROZVODNICE RV-RESTAURACE	1	D.1.8-08	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	ŽIVÁ VODA-ÚPRAVY ZAPOJENÍ	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		

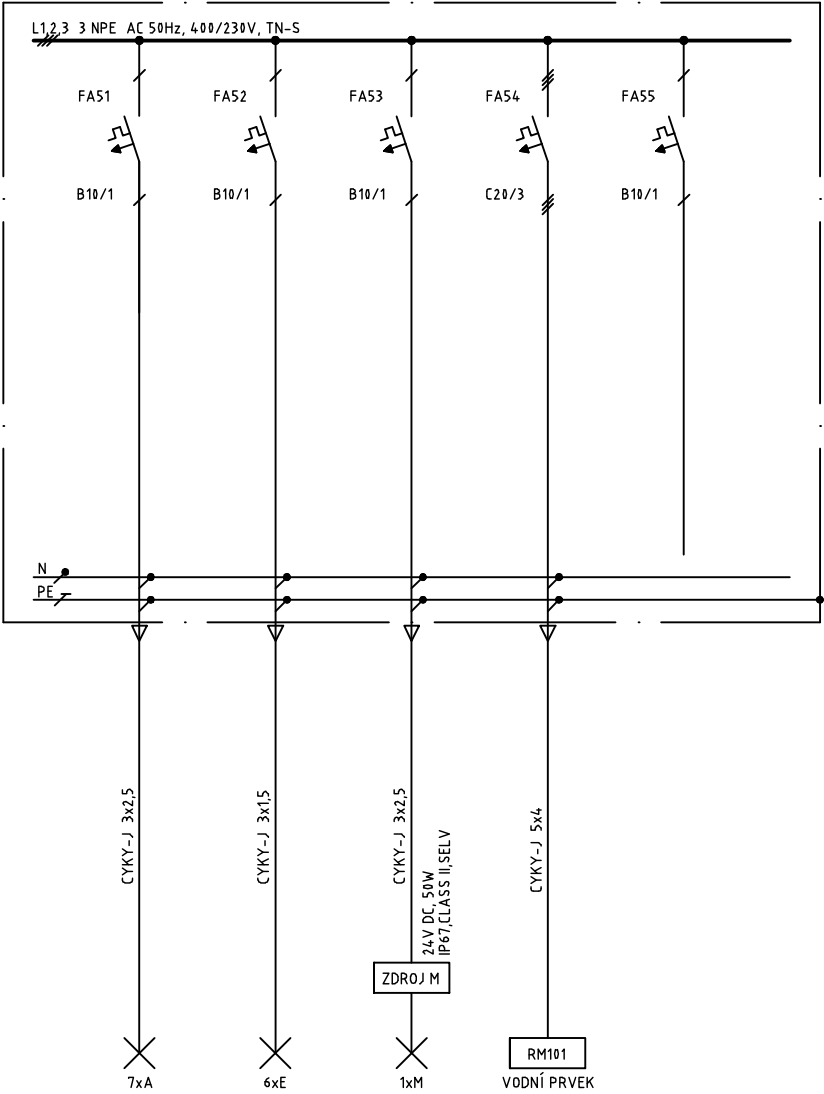

KABEL	51	52	53	54	55	
PŘÍKON	133 W	72 W	50 W/15 W	500 W		
ZAŘÍZENÍ	OSV.ZELEŇÝCH	OSV.OCELOVÉHO	OSV.POD VODOU	VODNÍ PRVEK	REZERVA	
MÍSTNOST	PLOCH	VENK.SCHODIŠTĚ	VODNÍ PRVEK	STROJOVNA		

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	STÁV. ROZVODNICE RV-RESTAURACE	2	D.1.8-08	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	ŽIVÁ VODA-ÚPRAVY ZAPOJENÍ	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		