


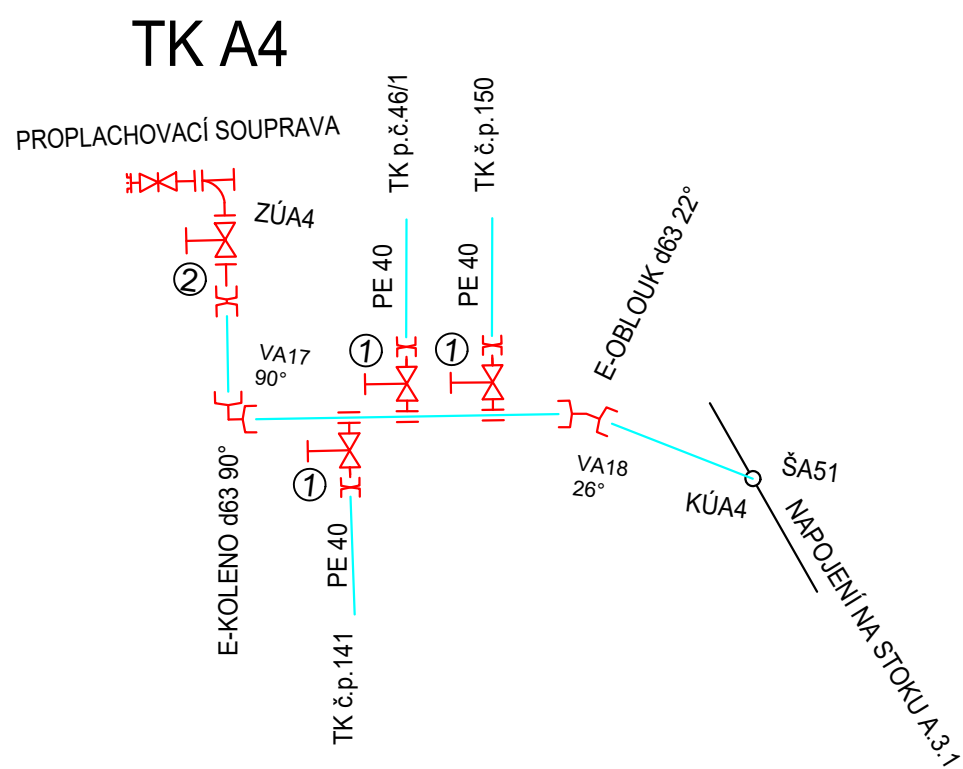

OZNAČENÍ	ARMATURNÍ SESTAVA	ks
1	Navrtávací pas DN50 se šoupětem - vývod DN32	10
	Zemní souprava teleskopická	
	Podkladní deska šoupátková	
	Šoupátkový litinový poklop	
2	Přírubové spojení pro PE potrubí d63	2
	Zemní souprava teleskopická	
	Podkladová deska šoupátková	
	Litinový šoupátkový poklop	
	Přírubové koleno s patkou 90° DN50	
	Betonový podpěrný blok (tvárnice) pro patkové koleno	
	Podzemní proplachovací souprava DN50	
	Podkladová deska hydrantová	
	Litinový hydrantový poklop	
3	Litinový hydrantový poklop	1
	Podkladová hydrantová deska	
	Přírubové koleno s patkou 90° (dn50)	
	Betonový podpěrný blok (tvárnice) pro patkové koleno	
	Hydrant vzdušník (dn50)	
	Šoupě přírubové (dn50)	
	Poklop šoupátkový	
	Podkladová šoupátková deska	
4	Teleskopická zemní souprava	1
	Litinový hydrantový poklop	
	Podkladová hydrantová deska	
	Přírubové koleno s patkou 90° (dn50)	
	Betonový podpěrný blok (tvárnice) pro patkové koleno	
	Hydrant kalník (dn50)	
	Šoupě přírubové (dn50)	
	Poklop šoupátkový	
	Podkladová šoupátková deska	
Teleskopická zemní souprava		

	POPIS	CELKEM	ks/bm
	HDPE PE 100 RC SDR11 (PN16), d63x5,8	76	bm
	HDPE PE 100 RC SDR11 (PN16), d75x6,8	240	bm
TVAROVKY	E-koleno 45° (d75)	2	ks
	E-koleno 90° (d75)	1	ks
	E-koleno 90° (d63)	1	ks
	E-koleno 45° (d63)	2	ks
	E-koleno 15° (d63)	1	ks
	E-oblouk 11° (d75)	1	ks
	E-oblouk 11° (d63)	2	ks
	E-oblouk 22° (d63)	1	ks
	Přírubové spojení pro PE potrubí d63	4	ks
	Přírubový T-kus dn50/50/50	2	ks
JINÉ	Vyhledávací vodič Ø 4 mm FeZn	396	bm
	Orientační tabulka	6	ks

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:										
	b)																
	a)																
 AQUECON a.s. www.aquecon.cz info@aquecon.cz Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202 Projekce: Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725				Autorizační razítko: Paré:													
Hl.i.nž.projektu:		Ing. Hála		Projektant:		Ing. Müller		Vypracoval:		Kropáček		Kontroloval:		Ing. Hála			
Podpis:				Podpis:				Podpis:									
Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p.34, 417 62 Rtyně nad Bílinou Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa										Datum:		12/2023		FA4		3	
										Stupeň:		DSP					
										č.zak.:		2023-021/0632					
										CAD:		RTYNĚ_DSP_KLAD_SCHÉMA.dwg					
										2023-021-4131410							
Obsah:										Měřítka: 1:N				č.přílohy: D.1.3.1.4.1			
Kladečské schéma tlakové kanalizace TK A1.1 a A4										Kótováno v				m			