



PRŮBĚŽNÁ PODZEMNÍ PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA

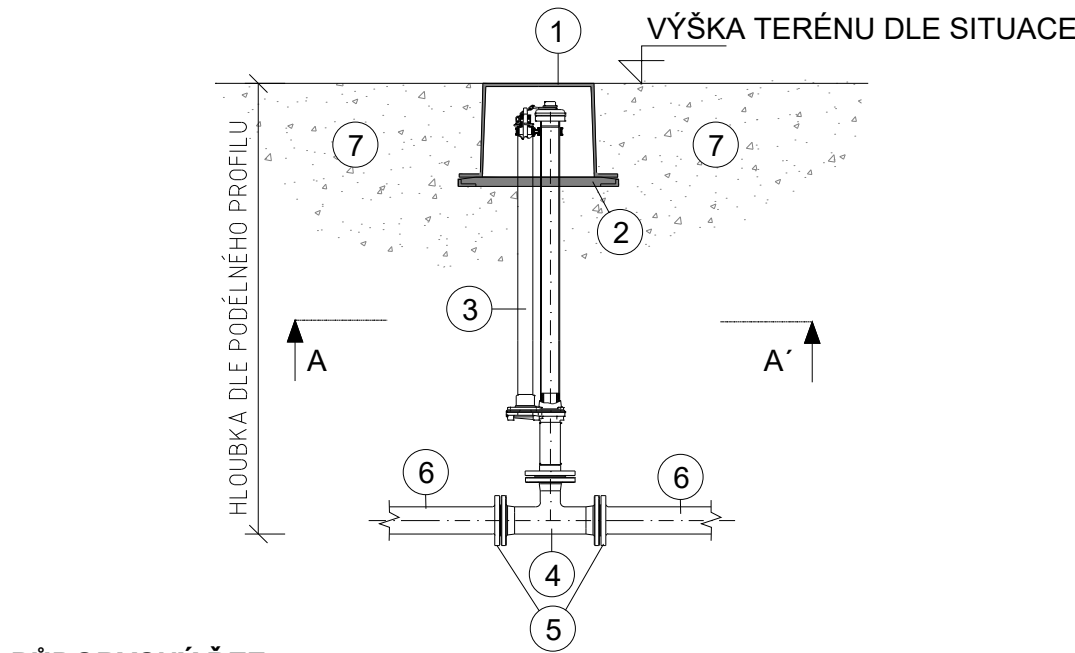


PŮDORYSNÝ ŘEZ

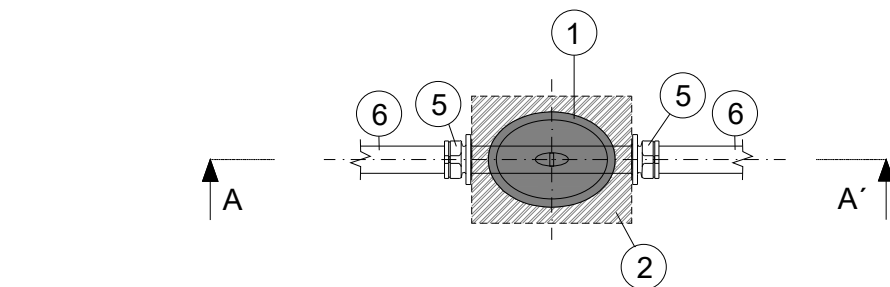


LEGENDA:

- 1 - LITINOVÝ HYDRANTOVÝ POKLOP
- 2 - PODKLADOVÁ HYDRANTOVÁ DESKA
- 3 - PODZEMNÍ PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA DN50 (SDR11)
- 4 - PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN*/*/50 (*DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 5 - PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PRO PE POTRUBÍ (DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 6 - POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘADU, VÝTLAKU HDPE PE100RC (SDR11) - DIMENZE DLE SITUACE
- 7 - SKLADBA ÚPRAVY DLE STÁVAJÍCÍ SITUACE

VÝKRES KONCOVÉ PODZEMNÍ PROPLACHOVACÍ SOUPRAVY

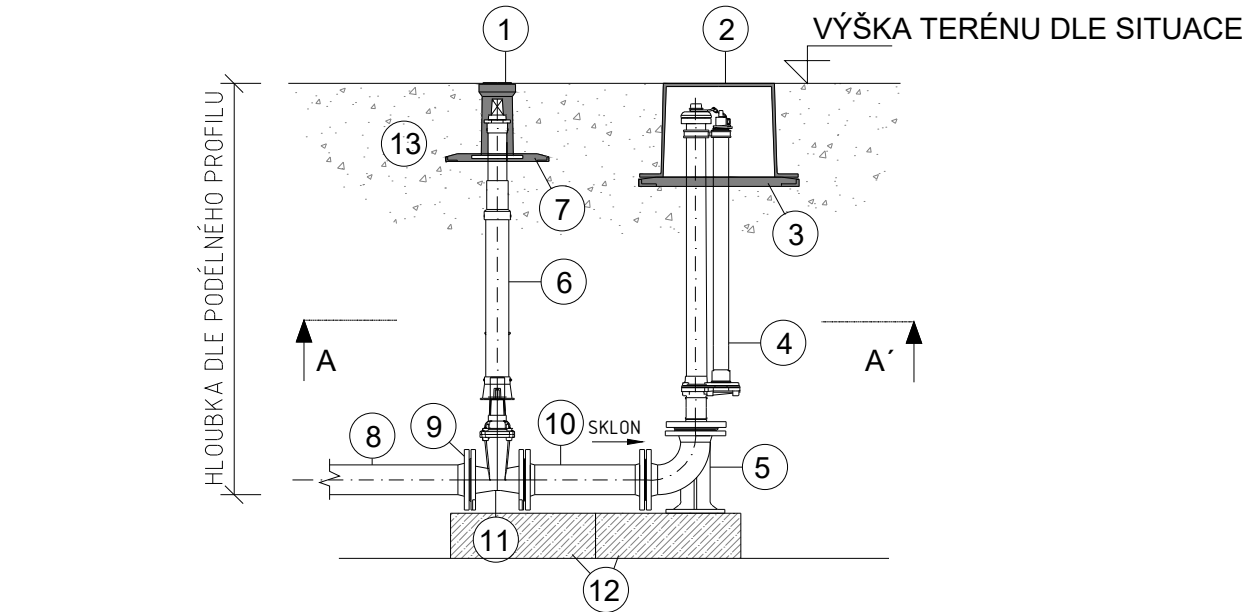

PŮDORYSNÝ ŘEZ

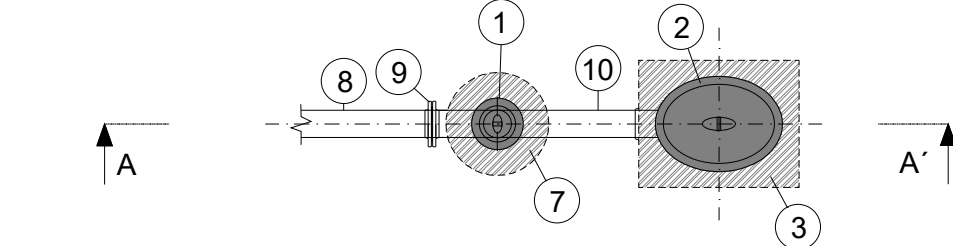


LEGENDA:

- 1 - LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
- 2 - LITINOVÝ HYDRANTOVÝ POKLOP
- 3 - PODKLADOVÁ HYDRANTOVÁ DESKA
- 4 - PODZEMNÍ PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA DN50 (SDR11)
- 5 - LITINOVÉ PATKOVÉ KOLENO DN50
- 6 - ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPIČKÁ
- 7 - PODKLADOVÁ ŠOUPÁTKOVÁ DESKA
- 8 - POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘADU HDPE PE100RC (SDR11) - DIMENZE DLE SITUACE
- 9 - PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PRO PE POTRUBÍ (DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 10 - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN50 dl. 400 mm
- 11 - PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN*/*/50 (DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 12 - BETONOVÝ PODPĚRNÝ BLOK (TVÁRNICE) PRO PATKOVÉ KOLENO
- 13 - SKLADBA ÚPRAVY DLE STÁVAJÍCÍ SITUACE


POZNÁMKA:

- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE PŘED PŘÍRUBOVÝM T-KUSEM UMÍSTĚNA PŘÍRUBOVÁ REDUKCE NA POŽADOVANOU DIMENZI.
- VÝŠKA PROPLACHOVACÍ SOUPRAVY BUDE ZVOLENA DLE HLOUBKY POTRUBÍ POD TERÉNEM, PŘÍPADNĚ BUDE HYDRANT NASTAVEN FF KUSEM POTŘEBNÉ DÉLKY.
- U PROPLACHOVACÍ SOUPRAVY NEDOCHÁZÍ K SAMOČINNÉMU ODVODNĚNÍ A JE NUTNÉ ZBYTKOVOU VODU ODSÁT.

VÝKRES AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY V PLASTOVÉ ŠACHTĚ

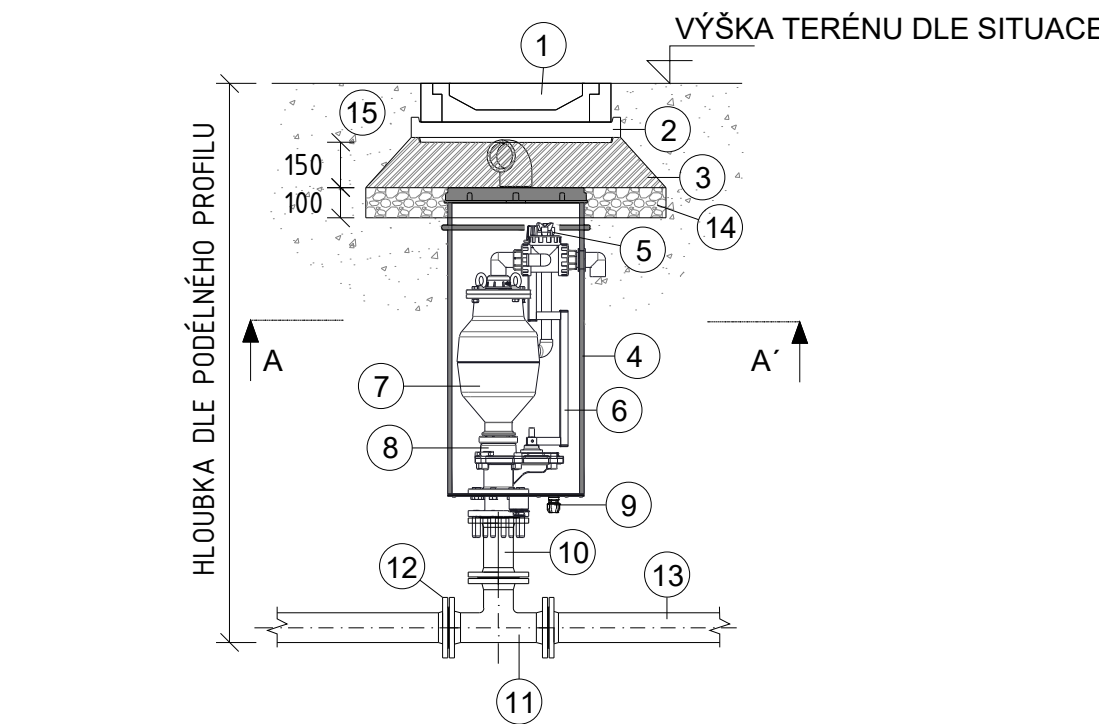

PŮDORYSNÝ ŘEZ

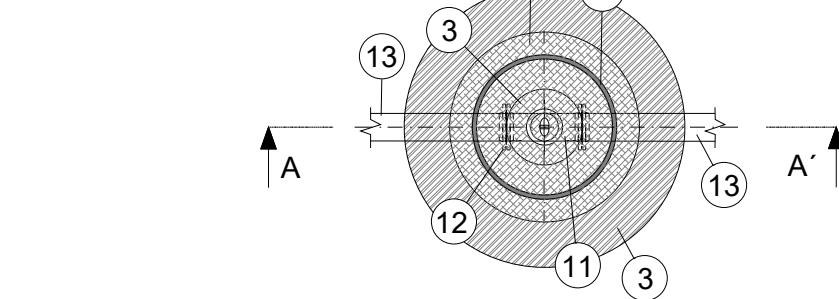

LEGENDA:

- 1 - KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÝ POKLOP BETON/LITINA (TYP BEGU) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU A S ODVĚTRÁVÁNÍM
- 2 - VYROVNÁVACÍ BETONOVÉ PRSTENCE VÝŠKY 40, 60, 80, 100, 120 mm (POUŽITÍ DLE SITUACE)
- 3 - OBETONÁVKA VÝŠKY 150 mm, BETON C8/10
- 4 - VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA VÝŠKY 970 mm
- 5 - PROPLACHOVACÍ PŘÍPOJKA (DOD. TECHNOLOGIE)
- 6 - OVLÁDACÍ TÁHLO (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 7 - ZAVZDUŠŇOVACÍ A OVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (DOD. TECHNOLOGIE)
- 8 - UZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ (DOD. TECHNOLOGIE)
- 9 - TVAROVKA PRO VYPRAZDŇOVÁNÍ, VČ. ZÁSLEPKY (DOD. TECHNOLOGIE)
- 10 - PŘÍRUBOVÝ FF-kus DN80 dl. 200 mm
- 11 - PŘÍRUBOVÝ T-kus DN*/*/80 (DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 12 - PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PRO PE POTRUBÍ (DLE DIMENZE POTRUBÍ)
- 13 - POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘADU, VÝTLAKU HDPE PE100RC (SDR11) - DLE DIMENZE POTRUBÍ
- 14 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP fr. 8/16 mm tl. 100 mm
- 15 - SKLADBA ÚPRAVY DLE STÁVAJÍCÍ SITUACE

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:			
	b)									
	a)									
 AQUECON a.s. www.aquecon.cz info@aquecon.cz <u>Sídlo:</u> Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202 <u>Projekce:</u> Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725				Autorizační razítko:						
Hlinž.projektu:		Ing. Hála	Projektant:		Ing. Müller	Vypracoval:		Ing. Černý	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:			Podpis:			Podpis:			Podpis:	
Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou						Datum:		12/2023	FA4	4
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou Etapa 1						Stupeň:		DSP		
						Č.zak.:		2023-021/0632		
						CAD:		RTYNĚ DUR_D_VZOR_PROPLACH.dwg		
						2023-021-4131530				
Obsah: Vzorový výkres proplachovací soupravy a automatického odvzdušnění						Měřítko:			1:20	Č.přílohy: D.1.3.1.5.3
						Kótováno v			m	