



VÝKRES NAPOJENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU D A TK A5


ŘEZ A - A´

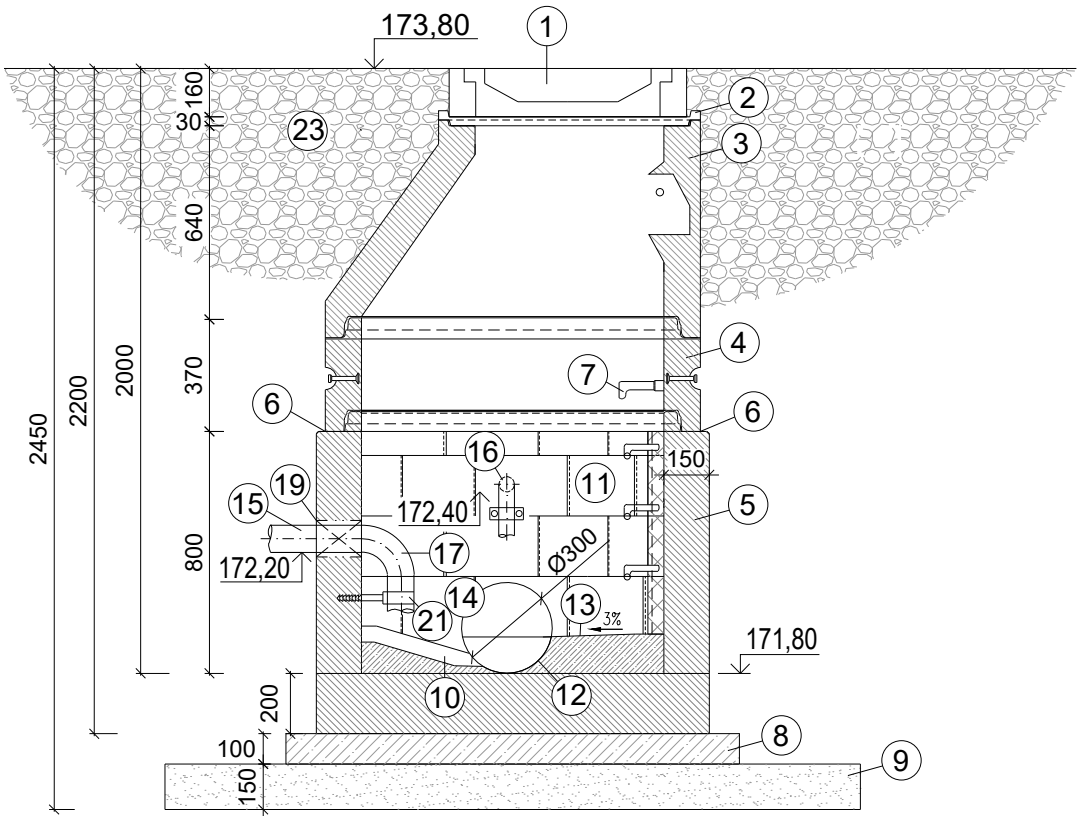

ŘEZ B - B´

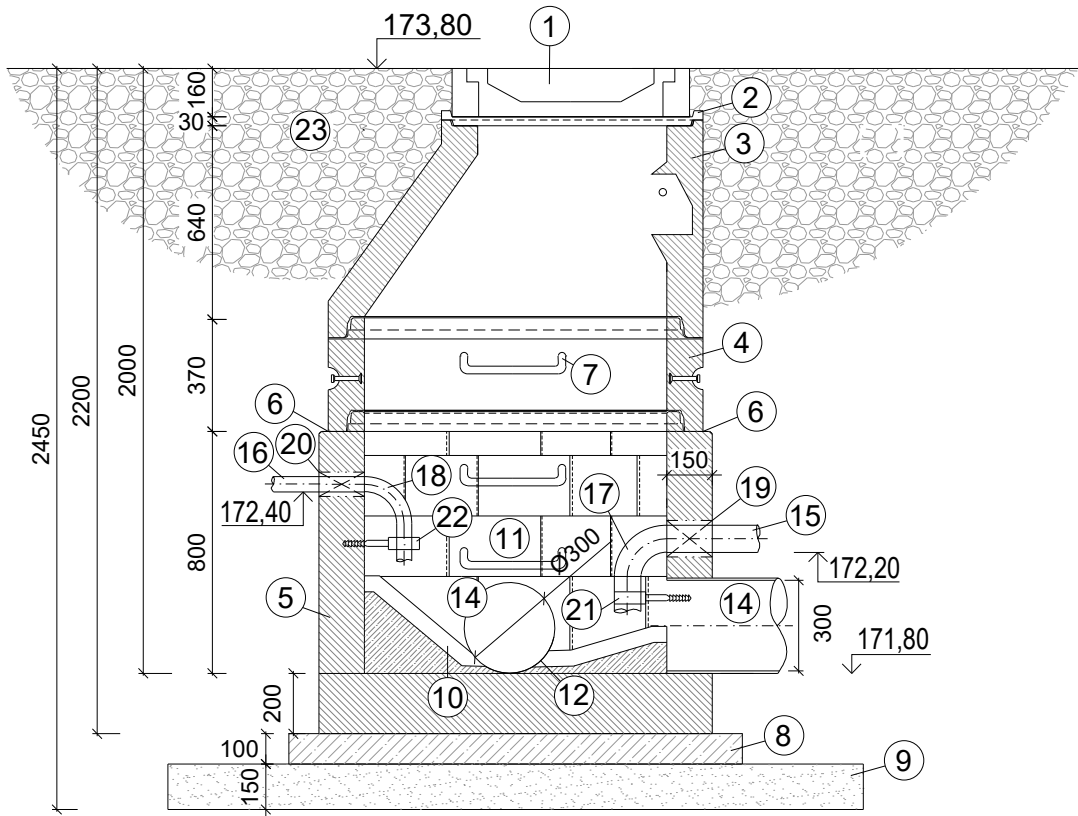

PŮDORYS

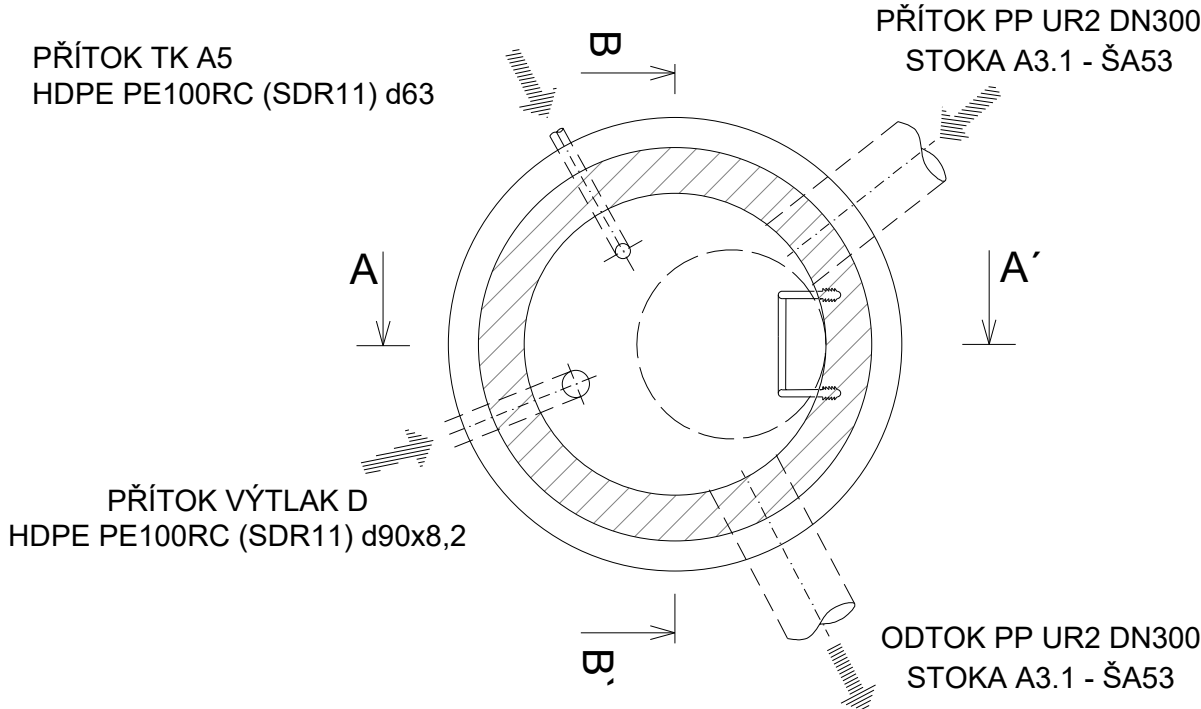

POZNÁMKA:

- TĚSNĚNÍ TYPU "GP" SE SKLÁDÁ Z ELASTOMEROVÉHO TĚSNÍČÍHO PRSTENCE A DVOU PŘÍRUB Z NEREZOVÉ KYSELINOVZODRNÉ OCELI. PO DOTAŽENÍ MATIC DOCHÁZÍ KE STLAČENÍ A ROZTAŽENÍ ELASTOMERU.
- KOTVÍCÍ OBJÍMKA JE DVOUDÍLNÁ S DVĚMA UZAVÍRACÍMI ŠROUBY (MATERIÁL - NEREZOVÁ OCEL EN 10088, AISI 316).
- BETONOVÉ SKRUŽE BUDOU OPATŘENY NA DOSEDACÍ HRANĚ PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM. ŠACHTY BUDOU MÍT CERTIFIKÁT NA VODONEPROPUSTNOST SPOJE min. 1 bar.

LEGENDA:

- KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP BETON/LITINA (TYP BEGU) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, TYP S ODVĚTRÁVÁNÍM.
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÉ PRSTENCE VÝŠKY 40, 60, 80, 100, 120 mm, DLE SITUACE.
- BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ KONUS VNITŘ. PRŮMĚRU 1000/625mm, VÝŠKY 600 mm.
- ŠACHETNÍ SKRUŽ tl. 120 mm DN1000 TYP Q.1 DLE ČSN EN1917.
- ŠACHETNÍ BETONOVÉ PREFAB. DNO, VNITŘNÍ PRŮMĚRU 1000 mm, tl. 150 mm.
- VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU, TĚSNĚNÍ SPÁR ELASTOMEREM.
- OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM dl. 218 mm, DIN19555.
- PODKLADNÍ BETON C8/10 tl. 100 mm.
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP fr. 4-8 mm tl. 150 mm.
- ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK DN PŘÍTOKOVÉHO POTRUBÍ, ÚHEL 120°.
- STĚNA 360° Z ČEDIČOVÝCH SEGMENTŮ.
- ČEDIČOVÝ PŮLŽLÁBEK NA VÝŠKU 1/2 DN ODTOKOVÉHO POTRUBÍ.
- NÁSTUPNICE OBLOŽENÁ ČEDIČEM URČENÝM PRO KANALIZAČNÍ OBJEKTY.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP UR2 DN300.
- POTRUBÍ HDPE PE100RC SDR11; d90x8,2.
- POTRUBÍ HDPE PE100RC SDR11; d50x4,6.
- KOLENO 90°; d90x8,2.
- KOLENO 90°; d50x4,6.
- TĚSNĚNÍ PROSTUPU TYPU GP Ø 125 mm.
- TĚSNĚNÍ TYPU GP Ø 85 mm.
- NEREZOVÁ KOTVÍCÍ OBJÍMKA S GUMOU 86 - 92 mm.
- NEREZOVÁ KOTVÍCÍ OBJÍMKA S GUMOU 52 - 56 mm.
- ÚPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:									
	b)															
	a)															
AQUECON AQUECON a.s. Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202 www.aquecon.cz info@aquecon.cz Projekce: Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725				Autorizační razítko:					Paré:							
HL.inž.projektu:			Ing. Hála	Projektant:		Ing. Müller	Vypracoval:			Ing. Černý	Kontroloval:		Ing. Hála			
Podpis:				Podpis:			Podpis:			Podpis:						
Investor:				Obec Rtyně nad Bílinou, č.p.34, 417 62 Rtyně nad Bílinou						Datum:		12/2023		FA4	3	
Stavba:				Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa						Stupeň:		DSP				
										Č.zak.:		2023-021/0632				
										CAD:		napoení_výt laku.dwg				
										2023-21-4131620						
Obsah:				Výkres napojení výtlačného řadu D a TK A5 do ŠA53						Měřítko:		1:25		Č.přílohy:		D.1.3.1.6.2
										Kótováno v		m				