



VZOROVÝ VÝKRES PODZEMNÍHO HYDRANTU

ŘEZ 1-1

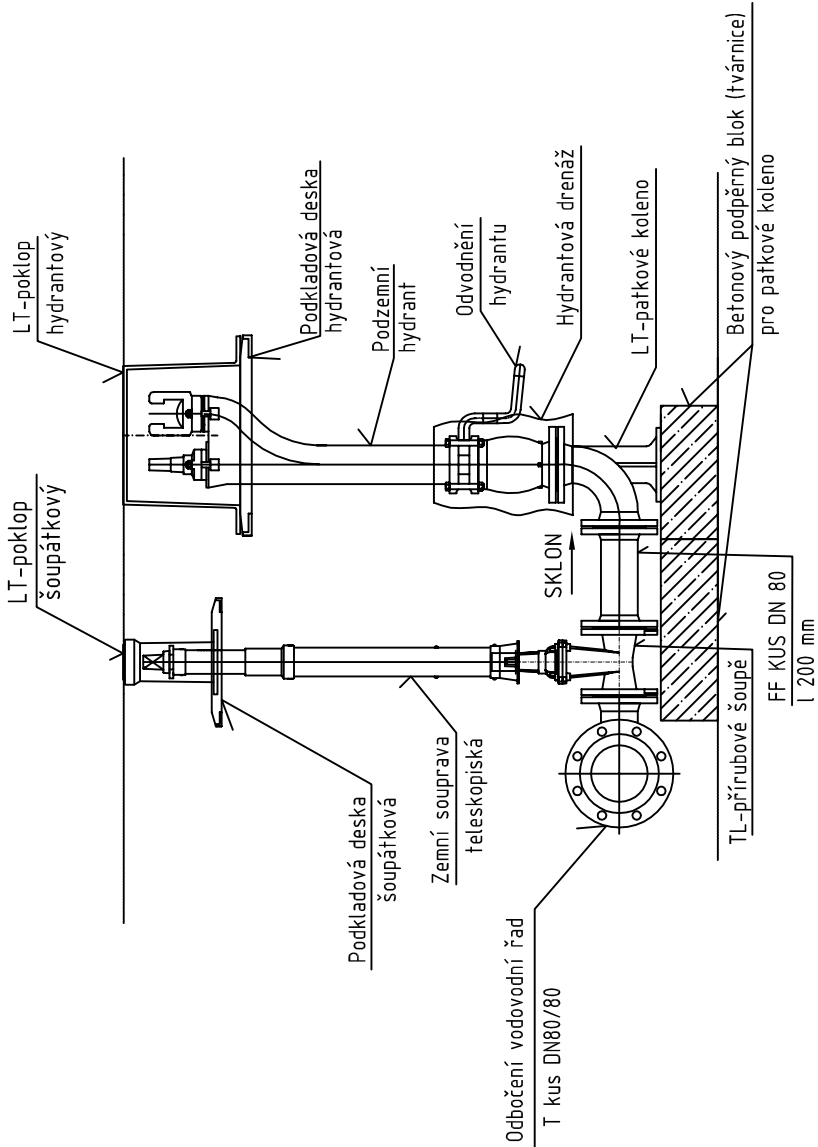

PŮDORYS

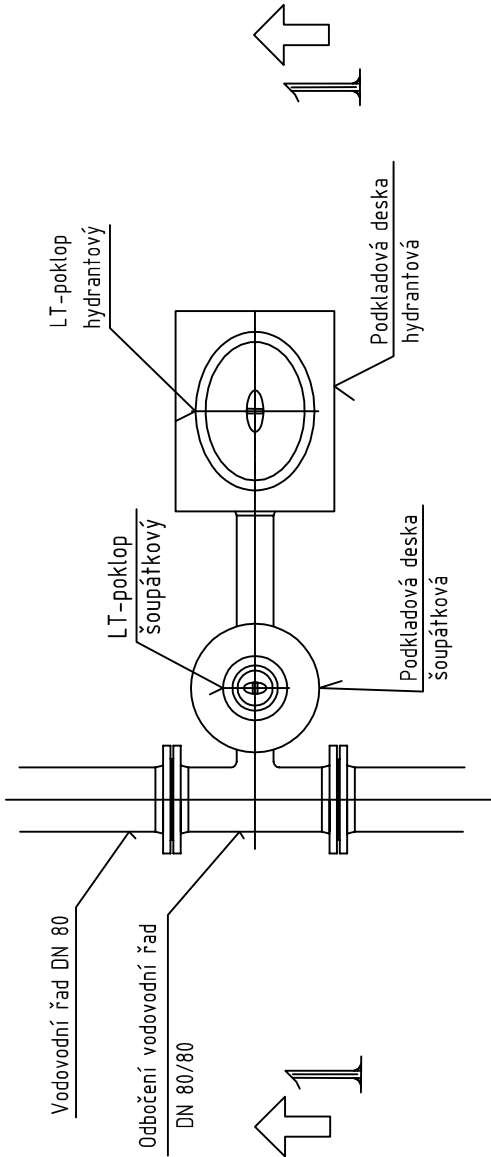

POZNÁMKA:

1. Pata hydrantu bude obalena hydrantovou drenáží
2. Odvodnění hydrantu bude vytaženo plastovou hadičkou mimo hydrant do vzdálenosti cca 2,0 m. V této vzdálenosti bude proveden štěrkový zásyp o objemu cca 0,5 m³ (odtok hadičky do šterku)
3. Výška hydrantu bude zvolena dle hloubky potrubí pod terénem případně bude hydrant nastaven FF kusem potřebné délky

Změna:		c)				Provedl:				Dne:				Podpis:			
		b)															
		a)															

Autorizační razítko:																			
 AQUECON a.s. www.aquecon.cz info@aquecon.cz Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IC: 14868202 Projekce: Zelený pruh 1560/99 14.0 00 Praha 4 tel: 417 535 725 Paré:																			
Hliněný projekt:		Ing. Hála		Projektant:		Ing. Müller		Vypracoval:		Ing. Müller		Kontroloval:		Ing. Hála					
Podpis:				Podpis:				Podpis:				Podpis:							
Objednatel: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou												Datum:		12/2023		FA4		2	
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa												Stupeň:		DSP					
												Č.zak.:		2023-021/0632					
												CAD:		Vzor podzemního hydrantu.dwg					
														2023-021-4161530					
Obsah:												Měřítko:		1:20		Kótováno v		mm	
Vzorový výkres podzemního hydrantu												č.přílohy:		D.16.1.5.3					