



Řez

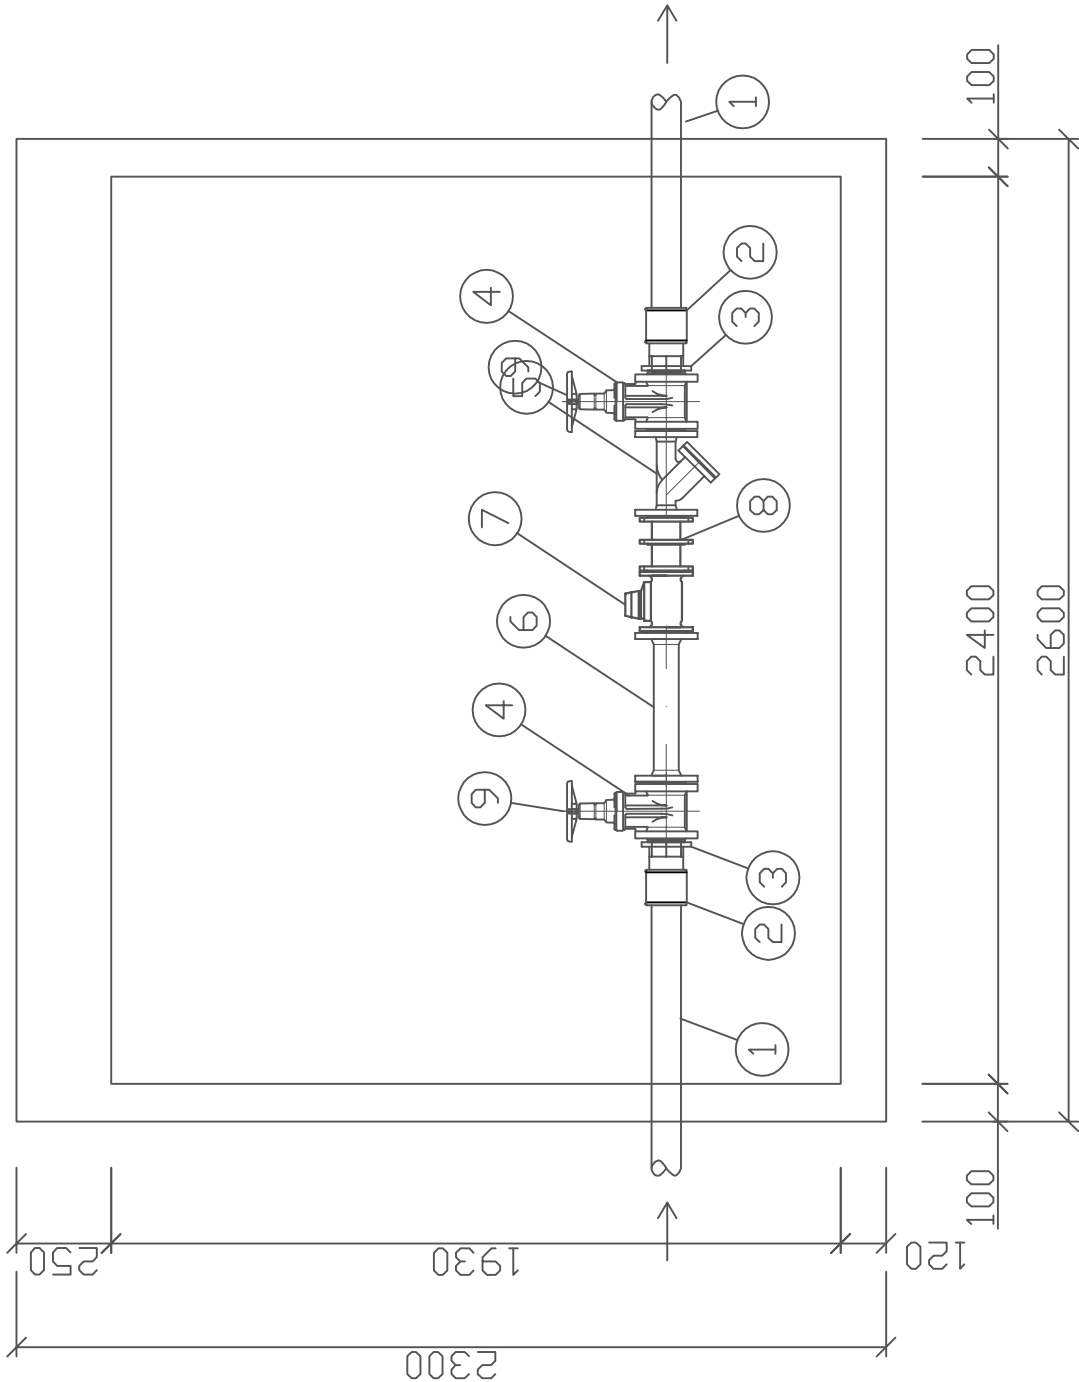

Půdorys

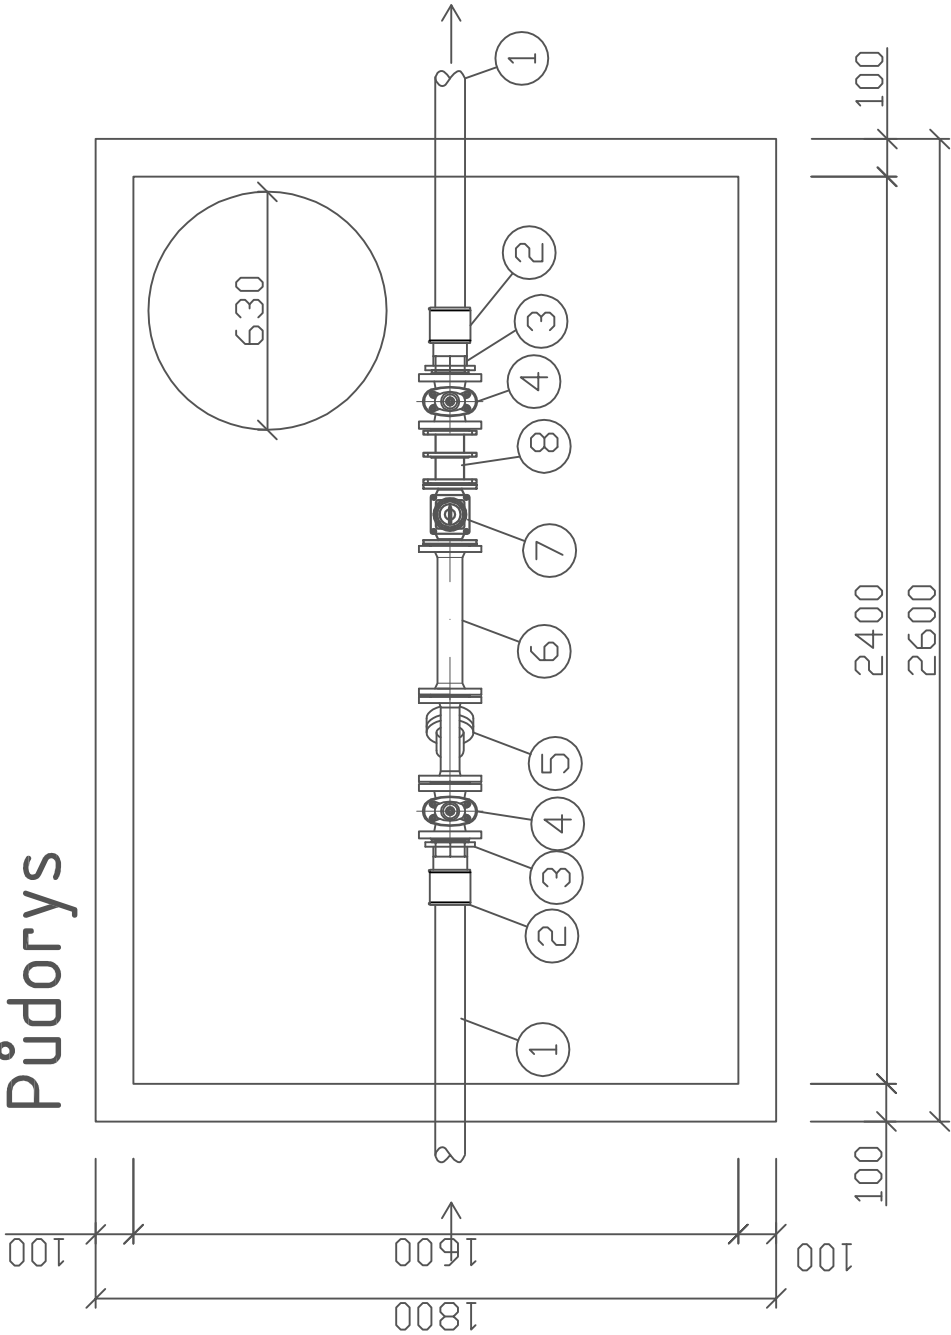

- 1 – Vodovodní potrubí HDPE PE100RC SDR 11 d63
- 2 – Spojka s lehce vyrazitelným dorazem MB d63 – 2 ks
- 3 – Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou BEFL d63– 2 ks
- 4 – Šoupě DN50 – 2 ks
- 5 – Přírubový filtr DN50 – 1 ks
- 6 – FF kus dl. 400 mm DN50 – 1 ks
- 7 – Přírubový vodoměr DN50 pro dálkový odečet – 1 ks
- 8 – F-kus + příruba jištěná proti posunu DN – 1 ks
- 9 – Ruční kolo DN50 – 2 ks

Změna:		c)		Provedl:		Dne:		Podpis:					
		b)											
		a)											
Autorizační razítko:													
 AQUECON a.s. www.aquecon.cz info@aquecon.cz						Projekce: Čs. Legií 445/4 140 00 Teplice IČ: 14868202 Sídlo: Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725						Paré:	
Hliniš.projektu:		Ing. Hála		Projektant:		Ing. Müller		Vypracoval:		Ing. Hála			
Podpis:				Podpis:				Podpis:					
Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou													
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou – 1. etapa													
Datum:		12/2023		FA4:		2							
Stupeň:		DSP		č.zak.:		203–021/0632							
CAD:		Rtyně_Sit_01.dwg		2023–021–4161560									
Obsah: Vzorový výkres vodoměrné šachty – řad B													
Měřítko:		1:20		č.přílohy:		D.1.6.1.5.6							
Kótováno v		m											