



VZOROVÝ VÝKRES NADZEMNÍHO HYDRANTU

ŘEZ 1-1

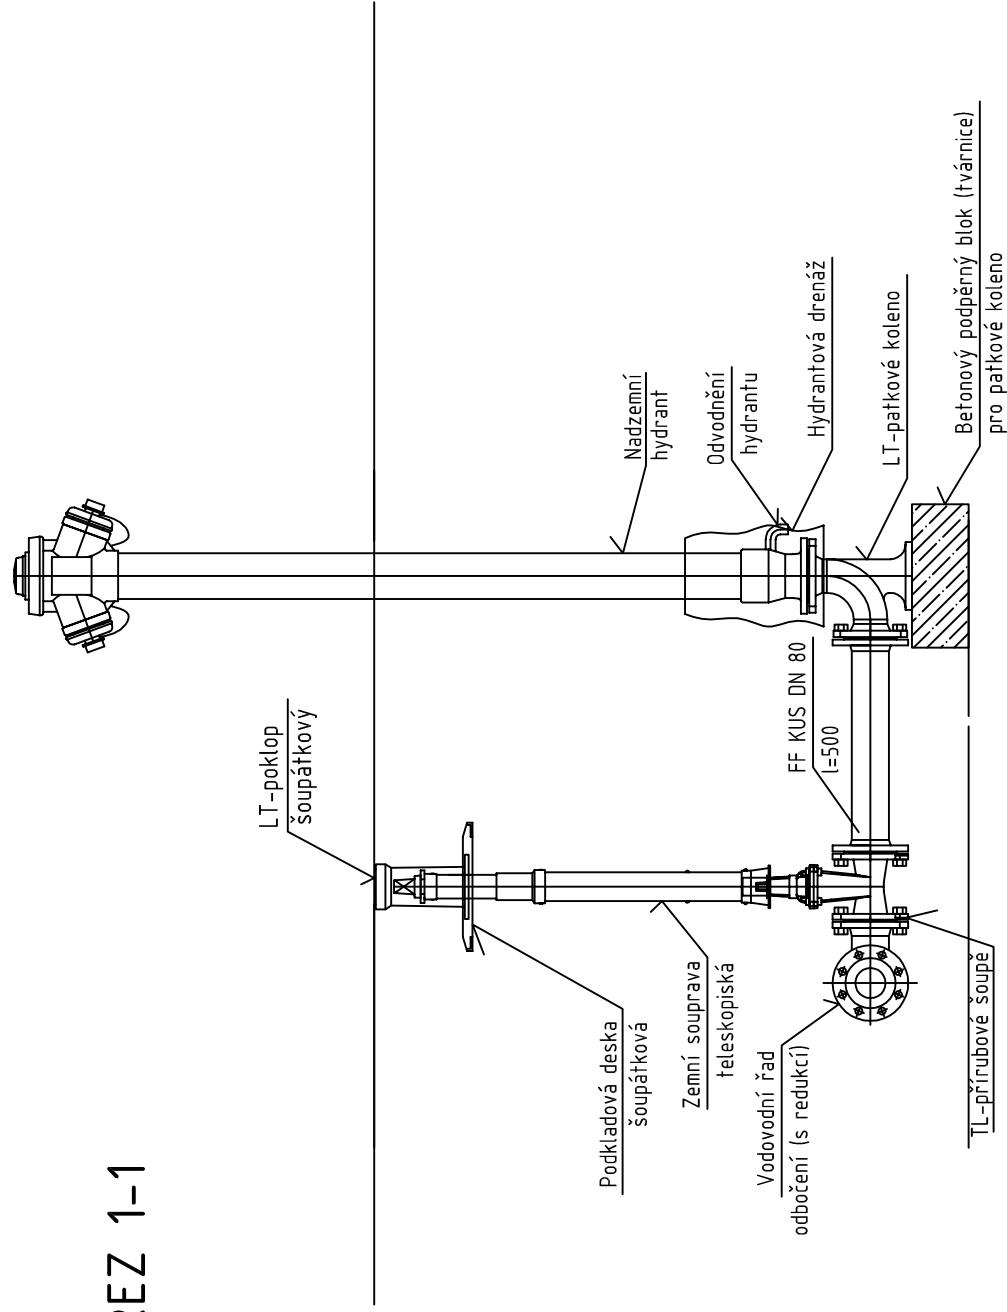

PÚDORYS

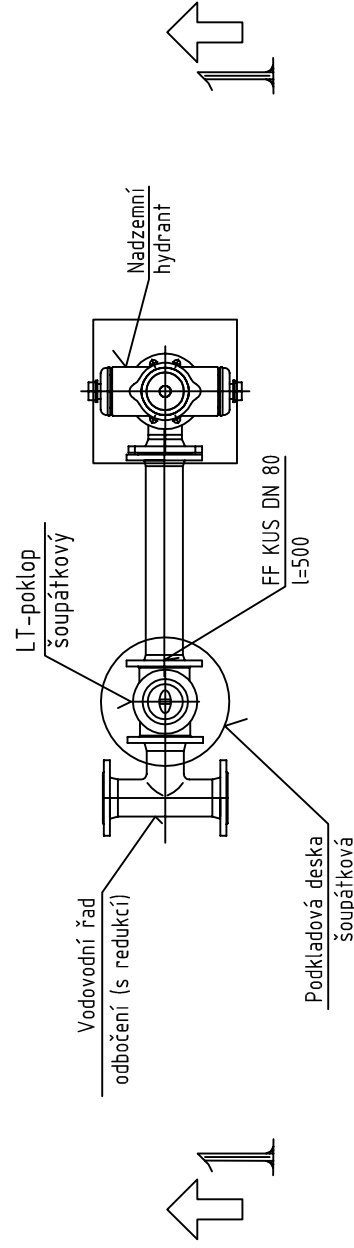

POZNÁMKA:

1. Pata hydrantu bude obalena hydrantovou drenáží
2. Odvodnění hydrantu bude vytaženo plastovou hadičkou mimo hydrant do vzdálenosti cca 2,0 m. V této vzdálenosti bude proveden štěrkový zásyp o objemu cca 0,5 m³ (odtok hadičky do šterku)
3. Výška hydrantu bude zvolena dle hloubky potrubí pod terénem
případně bude hydrant nastaven FF kusem potřebné délky

Změna:		c)			Provedl:				Dne:		Podpis:										
		b)																			
		a)																			
 AQUECON a.s. www.aquecon.cz info@aquecon.cz Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202 Projekce: Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725														P a ř í l o h y							
HLiňz.projektu:			Ing. Hála		Projektant:		Ing. Müller		Vypracoval:		Ing. Müller		Kontroloval:		Ing. Hála						
Podpis:					Podpis:				Podpis:				Podpis:								
Objednatel: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou														Datum:		12/2023		FA4		2	
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa														Stupeň:		DSP					
														č.zak.:		2023-021/0632					
														CAD:		Vzor podzemního hydrantu.dwg					