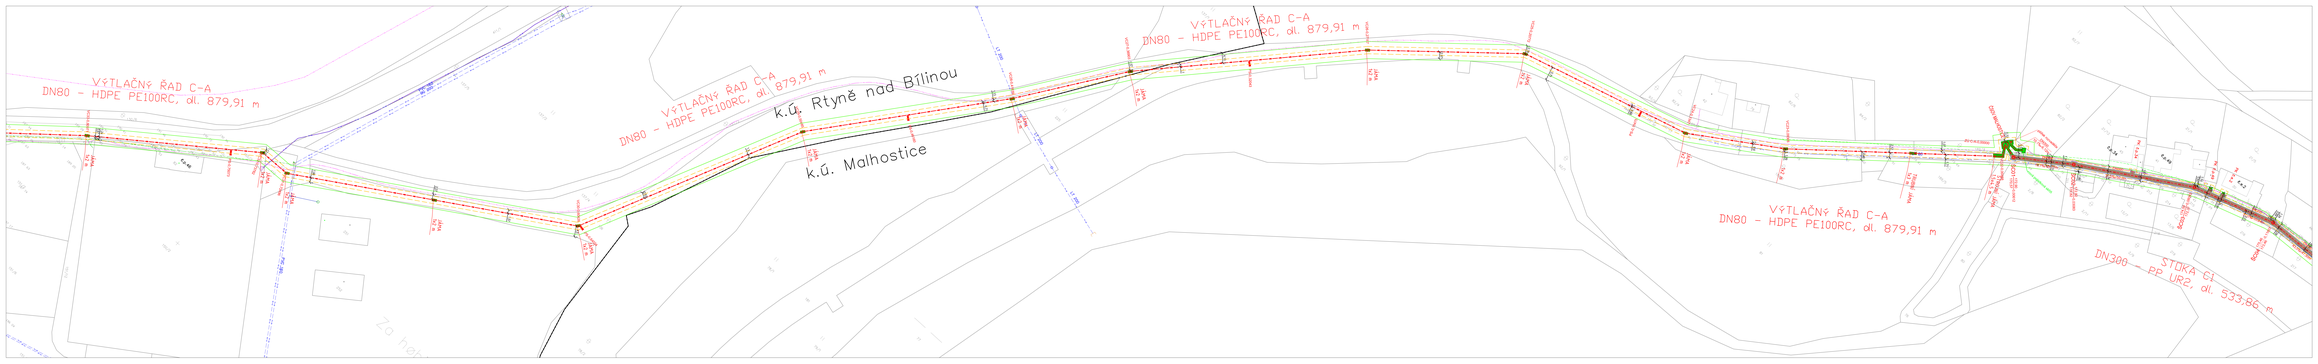

VÝTLAČNÝ ŘAD C-A
DN80 - HDPE PE100RC, dl. 879,91 m
STOKA C1
DN300 - PP UR2, dl. 533,86 m
k.ú. Rtyně nad Bílinou
k.ú. Malhostice
ČSOV MALHOSTICE
ŠC01
ŠC02
ŠC03
ŠC04
STROJNÍ JÁMA 1,5x4,5 m
TRUBNÍ JÁMA 1x3 m
JÁMA 1x2 m
ZÚ C-A-0,00000
VC22-0,00488
VC23-0,09366
VC24-0,1347
PS-0,15475
VC25-0,20772
VC26-0,27187
PS-0,32043
VC27-0,36903
VC28-0,41839
PS-0,46160
VC29-0,50485
VC30-0,60426
PS-0,6402A
VC31-0,72496
VC32-0,73782
PS-0,75073
VC33-0,80971
LT 200
PVC 160
PVC 200
PK č.e.2
PK č.p.49
PK č.p.34
č.e.2
č.p.49
č.p.34
č.p.46
pilířek rozvaděče
nová pojistková skříň
Za hob

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace - gravitační
- Splašková kanalizace - tlaková
- Splašková kanalizace - výtlak
- Kanalizační přípojka - gravitační
- Kanalizační přípojka - tlaková
- PROTLAK CHR. OCEL D500-L=8,0m — Navržená ocelová chránička
- Revizní šachta
- Revizní šachta

Stávající technická infrastruktura

- Podzemní vedení ČD telematika
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Sdělovací vedení Cetin
- Vodovod
- Podzemní vedení plynovodu
- Stávající dešťová kanalizace
- Stávající splašková kanalizace

Situace

- Ochranné pásmo kanalizace
- Ochranné pásmo lesa
- Ochranné pásmo dráhy
- Hranice KN
- Rozhraní ploch
- Staveniště
- Obnova povrchu - asfalt
- Obnova povrchu - štěrk
- Obnova povrchu - dlažba
- Obnova povrchu - zeleň
- Výkop
- Vodní tok

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytýčení.

Změna: c)	Provedl:	Dne:	Podpis:
b)			
a)			
Autorizační razítko:			Paré:

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou
- 1. etapa

Datum:	12/2023	FA4	10
Stupeň:	DSP		
Č.zak.:	2023-021/0632		
CAD:	RTYNE DSP PP KAN.dwg		

2023-021-4111211

Obsah: Podrobný situační výkres č. 11

Měřítko: 1:500

Kótováno v: m

Č.přílohy: D.1.1.1.2.11