

Investor:
Město Chlumeck nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64
50351 Chlumeck nad Cidlinou

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/KT/24/0884**

Vyřizuje: **Tomáš Konečný**

Telefon: **+420 491 512 721**

E-mail: **tomas.konecny@vakhk.cz**

Žadatel:
VDI Projekt s.r.o.
Ing. Ivana Kramářová
K Botiči 1453/6
10100 Praha

Název akce: **Oprava chodníku v ul. Žiželická v úseku ul. Dvořákova – křiž. u pomníku, Chlumeck nad Cidlinou**

Typ žádosti: **Vyjádření k dopravním stavbám**

Typ řízení: **jiný dokument**

Zájmové území:

Datum vydání vyjádření: **21.03.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **21.03.2025 (12 měsíců)**

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci z listopadu 2023 zpracované Ing. Miroslavem Kučerou, ve stupni pro provádění stavby výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace je výměna stávajícího dlážděného povrchu chodníku z betonové dlažby za betonovou dlažbu skladebnou. Součástí rekonstrukce bude úprava vjezdů na přilehlé soukromé pozemky, kompletní výměna betonových záhonových obrub, částečná výměna betonových silničních obrub a přídlažby a zbudování prvků bezbariérového užívání stavby.

Chodník určený k rekonstrukci je umístěn v ulici Žiželická v Chlumu nad Cidlinou, v úseku mezi křižovatkou s ul. Dvořákova a s křižovatkou u pomníku, kde plynule navazuje na již zrekonstruovaný chodník. Úsek určený k rekonstrukci je dlouhý cca 251 m.

2. K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky a požadavky:

2.1 Vzhledem k poruchovosti stávajícího vodovodu v ulici Žiželická zvažuje naše společnost provést jeho rekonstrukci. Uvedená rekonstrukce musí předcházet výstavbě navržených chodníků a sjezdů. Požadujeme realizaci obou staveb vzájemně koordinovat. Kontakt na odpovědnou osobu: Ing. Lukáš Netušil, vedoucí oddělení investiční výstavby, VAKHK, a.s., tel. 491 512 792, mail: lukas.netusil@vakhk.cz.

2.2 Dle našich informací plánuje majitel nemovitosti č. p. 78 provést rekonstrukci své stávající kanalizační

přípojky DN 150 PVC. Je potřeba koordinovat navrženou stavbu s rekonstrukcí kanalizační přípojky. Rekonstrukce přípojky musí proběhnout před rekonstrukcí chodníku.

2.3 Nesmí dojít ke snížení krytí stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně přípojek.

2.4 Povrchové znaky stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok v provozování Královéhradecké provozní, a.s. včetně přípojek musejí být osazeny do nivelety upraveného terénu na náklady stavby v koordinaci s provozovatelem vodovodu a kanalizace, včetně výškové úpravy zákopových souprav a poklopů a zachování orientačních prvků.

2.5 Svislé dopravní značení požadujeme umístit v odstupech minimálně 1,5 m od vodohospodářského zařízení.

3. V zájmové lokalitě se nacházejí stávající vodovodní řady a kanalizační stoky v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s., viz příložená situace. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod a kanalizaci včetně přípojek a jejich ochranných pásem. Nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v jejich ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

4. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s., a budou hrazeny stavebníkem.

5. Pro vytyčení stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok volejte provozovatele Královéhradeckou provozní, a. s., středisko Západ – číslo telefonu: 495 490 320 a zašlete objednávku na nb@khp.cz včetně situace a tohoto vyjádření, a to v předstihu min. 10 dnů před zahájením realizace výše uvedené akce.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který prověří její funkčnost.

8. Stavebník uvede do žádosti o stavební povolení společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.


9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

10. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

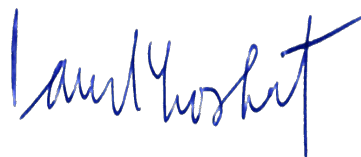


Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Přílohy:

počet: 2

- Situace sítí v provozování KHP, a.s.
- Koordinační situace

Situace sítí v provozování KHP, a.s.

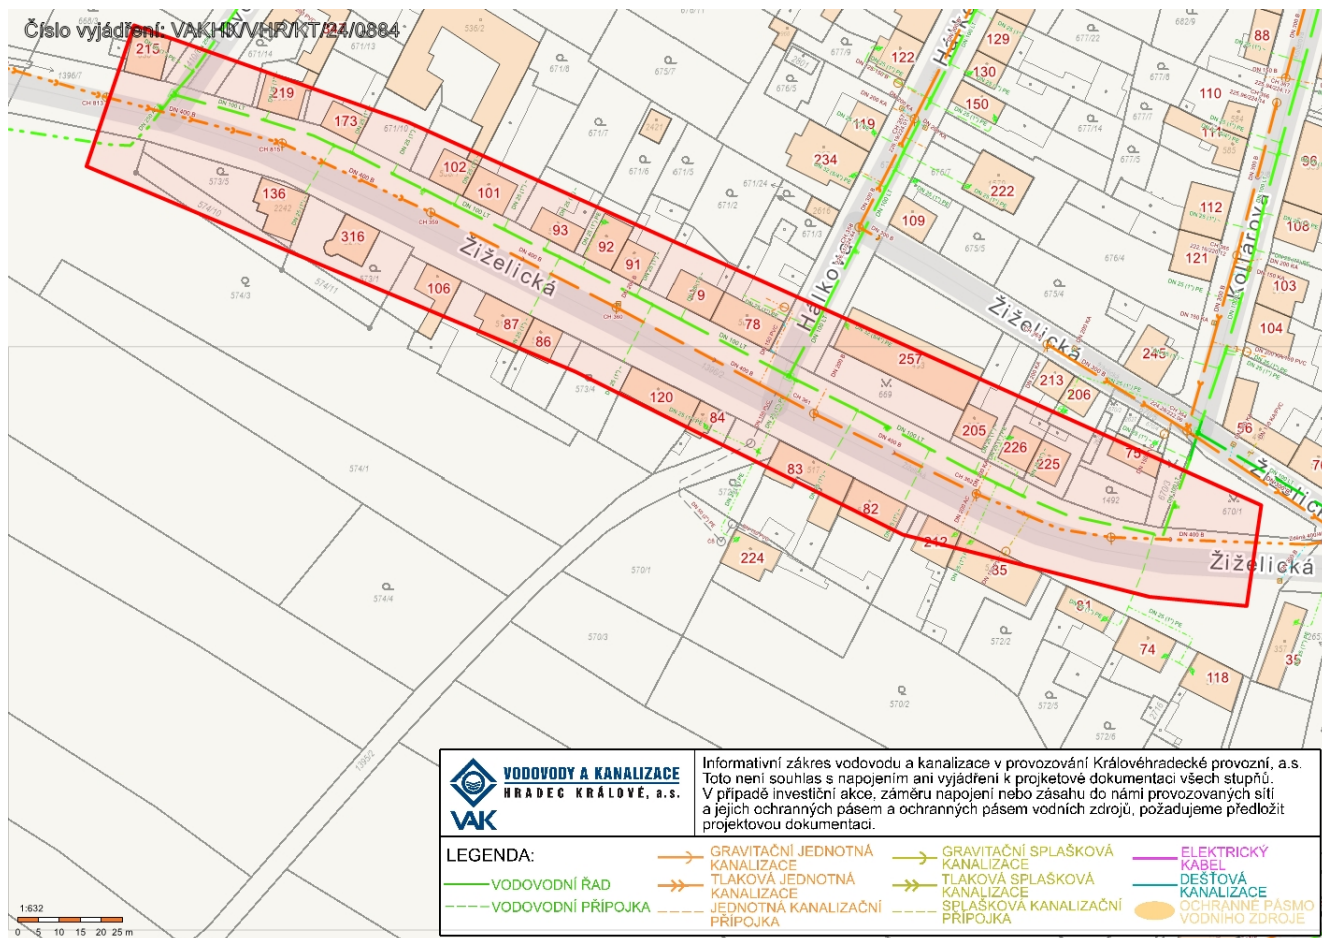

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové


Tel.: +420 491 512 784
Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz
www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Koordinanční situace

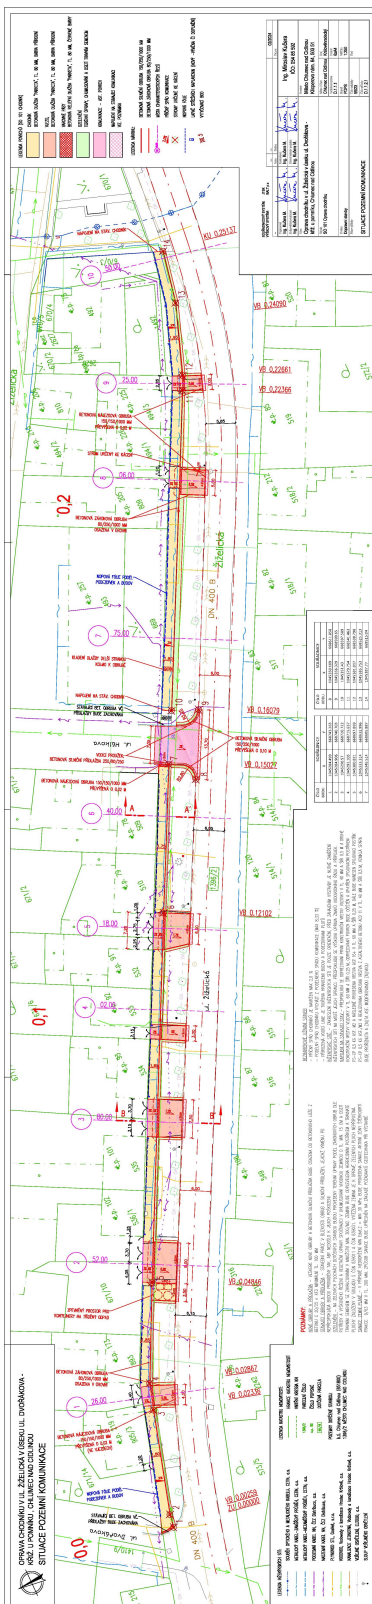

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 491 512 784

Fax: +420 495 406 323

IČO: 48172898

DIČ: CZ48172898

e-mail: vakhk@vakhk.cz

www.vakhk.cz

Společnost byla založena podle právního řádu České republiky jako akciová společnost a je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.