

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS	VNITŘNÍ PARAPET	VENKOVNÍ PARAPET	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.
O01	2000x1000		DVOUKŘÍDOVÉ OKNO NA KLIAPČKU PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI V DÉLCE OKNA SÍRKA PARAPETU CCA 350MM	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	2	-	-	2
O02	1500x700		DVOUKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI V DÉLCE OKNA SÍRKA PARAPETU CCA 350MM	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	12	-	-	12
O03	1000x1000		JEDNOKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI V DÉLCE OKNA ČI OKENNÍ SESTAVY SÍRKA PARAPETU CCA 350MM	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	4	4	4	12
O04	1000x2300		JEDNOKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (MIN 1xPVB FOLIE) BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	10	2	-	12
O05	1000x2300		DVOUKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT FIXNÍ ČÁST SLUŽIT JAKO ZÁBRADLÍ-V.1m - Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO PROTI PÁDU (MIN 2xPVB FOLIE) KOTVENÍ OKNA S OHLEDEM NA JEHO FUNKCI (ZÁBRADLÍ-V.1m) ZVÝŠENÝ POČET KOTEV, OKNO MUSÍ SPLŇOVAT STATICKÉ POŽADAVKY NA FUNKCI ZÁBRADLÍ BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	-	10	10	20
O06A	1500x2300		TŘÍKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT FIXNÍ ČÁST SLUŽIT JAKO ZÁBRADLÍ-V.1m - Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO PROTI PÁDU (MIN 2xPVB FOLIE) KOTVENÍ OKNA S OHLEDEM NA JEHO FUNKCI (ZÁBRADLÍ-V.1m) ZVÝŠENÝ POČET KOTEV, OKNO MUSÍ SPLŇOVAT STATICKÉ POŽADAVKY NA FUNKCI ZÁBRADLÍ BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	5	19	19	43
O06B	1500x2300					1	1	1	3
O07	1000x2300		JEDNOKŘÍDOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (MIN 1xPVB FOLIE) BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	6	6	6	18
O08	2000x2300		DVOUKŘÍDOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (MIN 1xPVB FOLIE) BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM U DŘEVĚNHO/PLECH FASÁDY R.S.= 400MM	10	12	12	34
O09	1500x2300		DVOUKŘÍDOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (MIN 1xPVB FOLIE) BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM	-	2	2	4
O10	1500x2300		DVOUKŘÍDOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLAPEČT Z VNITŘNÍ STRANY BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO (MIN 1xPVB FOLIE) BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 250MM	2	-	-	2
O11	2000x700		DVOUKŘÍDOVÉ OKNO PLASTOVÉ SKLAPEČT BARVA ANTRACIT, SPECIFIKACE NÍŽE	VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI V DÉLCE OKNA ČI OKENNÍ SESTAVY SÍRKA PARAPETU CCA 350MM	VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM V DÉLCE OKNA U ZOIVA R.S.= 100MM	2	-	-	2

VŠECHNY OTVORY NUTNO PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT, ROZMĚRY V TABULKÁCH UVÁDĚNY JAKO KOORDINAČNÍ (SKLADEBNÉ)

VÝPLNĚ OTVORŮ :
BUDOU OSÁZENA NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A VNEJŠÍ PLASTOVÉ DVEŘE V ANTRACITOVÉM PROVEDENÍ Z OBOU STRAN
VÝPLNĚ MUSÍ SPLŇOVAT VÝHL.Č.343/2009 Sb. a ČSN 73 0540-2 OKNA BUDOU OSÁZENA 150MM OD VNEJŠÍHO LTČE OBVODOVÉ STĚNY

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ :
VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ - PLASTOVÝ PROFIL , TL.PLASTU 3MM - TŘÍDA "A", S TEP.TECH. PARAMETRY SOUČinitele celého okna "U" = MAX.0,85 W/M2K
VŠECHNY VENKOVNÍ DVEŘNÍ PLASTOVÉ VÝPLNĚ "U" = MAX.12 W/M2K, POUŽITÉ SKLO - IZOLAČNÍ TROJSKLO/ SKLO FLOAT 4-16-4-16-4 VÝPLN ARGON,
VNITŘNÍ TABULE S NÍZKOU EMISIVITOU, POKOVĚNA SPECIÁLNÍ VRSTVOU OXID. KOVU
PLASTOVÍ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK MEZI SKLY, HLUBKA ZASKLÍVACÍ POLODŘÁŽKY 24 MM, CELOBODOVÉ KOVÁNÍ,
VRCHNÍ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ 4 POLOHY - ZAVŘENÉ, OTEVŘENÉ, SKLOPENÉ, VENTILACE
PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OKENNÍ VÝPLNĚ JSOU NAVRŽENY V SYSTÉMU PAROZÁBRANA, MONTÁŽNÍ PĚNA A DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE /SMĚR Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU/
SYSTÉM MŮŽE BÝT NAHRAZEN KOMPRAČNÍ PÁSKOU V TL. OKENNÍHO RÁMU - SYSTÉM MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁN DO RENDOVANÉHO VÝROBCE
OKNA MUSÍ MINIMÁLNĚ SPLŇOVAT VÁŽENOU LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST : Rw=32 db (TZI 2)
VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ S BOČNÍMI KRYTKAMI
VENKOVNÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL 0,6MM,
SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A KOVÁNÍ BUDE ODOŠLOUSEN INVESTOREM (UŽIVATELEM) PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY !

VŠECHNY OKNA BUDOU OSÁZENY HLINÍKOVÝMI INTERIÉROVÝMI ZALUŽENÍMI !!!





SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ OTOČNÝCH DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

OZN.	SCHEMÁTICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A POPIS	ROZMĚR š x v [mm]	KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
D1	 INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ PLNĚ OTOČNÉ BEZFALCOVÉ/SKRYTÉ ZÁVESY DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM V ZÁRUBNĚ, ZÁRUBEN NA CELOU TL. STĚNY ! MATERIÁL: LAMINÁT CPL - BÍLÁ PERLA JÁDRO Z OLEHČENÉ "OTID" DESKY, Rw = 27db RŮZETOVÉ KOVÁNÍ : NEREZ MAT, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ DVEŘE BEZ PRAHU	700x1970	P	9	12	12	33	DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ RŮZETOVÉ- NEREZ MAT
D2	 INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ PLNĚ OTOČNÉ BEZFALCOVÉ/SKRYTÉ ZÁVESY DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM V ZÁRUBNĚ, ZÁRUBEN NA CELOU TL. STĚNY ! MATERIÁL: LAMINÁT CPL - BÍLÁ PERLA JÁDRO Z OLEHČENÉ "OTID" DESKY, Rw = 27db RŮZETOVÉ KOVÁNÍ : NEREZ MAT, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK DOZICKÝ DVEŘE S PADACÍM PRAHEM	800x1970	P	12	23	23	58	DOZICKÝ ZÁMEK KOVÁNÍ RŮZETOVÉ- NEREZ MAT U WC IMOBILNÍCH NEREZOVÁ MADLA Z OBOU STRAN CELKEM 4KS (2 DVEŘE), ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU 2KS
LD1	 SKLEPNÍ LATOVANÉ DVEŘE TL CCA 50MM - NOSNÝ JAKL 40x40x5 - ŽÁROVÝ ZINEK • DŘEVĚNÉ LATÉ 40X60 - MEZERY CCA 20MM	700x1970	P	14	-	-	14	CYLINDRICKÝ ZÁMEK
			L	20	-	-	20	

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ DVEŘÍ DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

OZN.	SCHEMÁTICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A POPIS	ROZMĚR š x v [mm]	KUSŮ	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	POZNÁMKA
PO1	 VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTU JEDNOKŘÍDOVÉ PLNĚ OTOČNÉ POLODŘÁŽKOVÉ NEREZ KOKTAKO BEZ SÍTKY PRO JEMNO DO OCELOVÉ CERTIFIKOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM, BARVA ZÁRUBNĚ SEDA MATERIÁL: LAMINÁT CPL - DŘEVOKOR DUB SEDÝ, ZÁVESY VIDI TELNĚ KOVÁNÍ SÍTKOVÉ V JEDNOM KUSE: NEREZ MAT, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ TŘÍDY 3, KOULE/KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘÍDY 3 DVEŘE S PADACÍM PRAHEM, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-III	900x1970	P	6	8	8	22	
PO2	 DVEŘE JEDNOKŘÍDOVÉ PLNĚ OTOČNÉ POLODŘÁŽKOVÉ DO OCELOVÉ CERTIFIKOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM, BARVA ZÁRUBNĚ SEDA MATERIÁL: LAMINÁT CPL - DŘEVOKOR DUB SEDÝ, ZÁVESY VIDI TELNĚ KOVÁNÍ SÍTKOVÉ V JEDNOM KUSE: NEREZ MAT, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ TŘÍDY 3, KOULE/KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘÍDY 3 DVEŘE S PADACÍM PRAHEM, DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3-C-III + SAMOZAVÍRAČ !!!	900x1970	P	6	-	-	6	
			L	4	-	-	4	

SPECIFIKACE VENKOVNÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ

OZN.	ROZMĚR	SCHEMA	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.
VD1 P/L	900x2225		JEDNOKŘÍDOVÉ OTOČNÉ PLASTOVÉ DVEŘE PLNĚ ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 VČETNĚ KOVÁNÍ - BROUSENÁ NEREZ - KOULE /KLIKA Uw = 12 W/m2K, BARVA ANTRACIT [STAVEBNÍ OTVOR 1050x2300MM]	L	1	-	-	1
VD2 P/L	1350x2225		DVOUKŘÍDOVÉ OTOČNÉ PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENĚ, HLAVNÍ KŘÍDLO SÍRKY 900MM ZASKLENÍ Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (MIN. 1xPVB FOLIE) Z OBOU STRAN !! SKLA BUDOU OZNAČENY REFLEXNÍMI PRVKY DLE VÝHLÁSKY - Č.398/2009 V POTŘEBNÝCH VÝŠKÁCH ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 VČETNĚ KOVÁNÍ - BROUSENÁ NEREZ - KOULE /KLIKA Uw = 12 W/m2K, BARVA ANTRACIT [STAVEBNÍ OTVOR 1500x2300MM]	P	-	2	2	4
VD3 P/L	1350x2225		DVOUKŘÍDOVÉ OTOČNÉ PLASTOVÉ DVEŘE PROSKLENĚ, HLAVNÍ KŘÍDLO SÍRKY 900MM ZASKLENÍ Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA (MIN. 1xPVB FOLIE) Z OBOU STRAN !! SKLA BUDOU OZNAČENY REFLEXNÍMI PRVKY DLE VÝHLÁSKY - Č.398/2009 V POTŘEBNÝCH VÝŠKÁCH ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 VČETNĚ KOVÁNÍ - BROUSENÁ NEREZ - KOULE /KLIKA UZFŠ ČÁST OSÁZENA POŠTOVNÍMI SCHRÁNKAMI 6KS, Uw = 12 W/m2K, BARVA ANTRACIT [STAVEBNÍ OTVOR 1500x2300MM]	P	4	-	-	4
VD4 P/L	950x2225		JEDNOKŘÍDOVÉ OTOČNÉ PLASTOVÉ DVEŘE PLNĚ ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3 VČETNĚ KOVÁNÍ - BROUSENÁ NEREZ - KOULE /KLIKA Uw = 12 W/m2K, BARVA ANTRACIT [STAVEBNÍ OTVOR 1100x2300MM]	L	2	-	-	2

[S] -AKUSTICKÁ OKENNÍ ŠTĚRBINA PRO PŘÍVOD VZDUCHU S REAKCÍ NA VLHKOST
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 37dB, PRŮTOK VZDUCHU 9-35M3/h, (5 m3/h při 35% vlhkosti - max. 35 m3/h při 65% vlhkosti)



SPECIFIKACE MADEL - WC IMOBILNÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1P	KUSŮ CELK.
M1		NEREZOVÉ MADLO U UMÝVADLA - KOTVENO DO STĚNY - DL.600MM PEVNĚ PROVEDEN - NA STĚNĚ UMÍSTĚNO SVISLE	4	4
M2		NEREZOVÉ VODOROVNÉ MADLO U WC - KOTVENO DO STĚNY - DL.600MM PEVNĚ PROVEDEN	4	4
M3		NEREZOVÉ MADLO U WC - KOTVENO DO STĚNY - DL.800MM SKLOPNĚ PROVEDEN	4	4
M4		PEVNĚ ZRČADLO - TYPOVÝ VÝROBEK PRO TYTO PROSTORY - 600x900MM	2	2
M5		SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY NEREZ/PLAST - TYPOVÝ VÝROBEK PRO TYTO PROSTORY - CCA 440x450MM	2	2


VÝHLÁŠKA 398
ZE DNE 5.LISTOPADU 2009
O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Příloha č.3 k vyhlášce č.398/2009 Sb.


Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upraveného bylo nebo bylo zvláštním určen a staveb pro výkon práce

S. Hygienická zařízení a lázně
S.1.
Bežení pro osoby s omezenou schopností pohybu
S.1.1. Sluhy hygienická zařízení a lázně musí být konstruováni střídně umístění karavání opřechy model v různých polohách s nosností minimálně 150 kg.
Po osazení všech zařízenících předmětů musí být zachována volná manipulátor prostor a průměry nejméně 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzová.
Základ
S.1.2. Základová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U zjednodušených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. Základová kabina s vnitřní asistencí musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm.
V kabine musí být základová mísa, umyvadlo, hotek na oděvy a prostor pro odložení kof.
S.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, a byla o doplnění částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnější strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odpovídající zvedku.
S.1.4. Základová mísa musí být osazena v ose vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi tělem základové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor před základovou mísou musí umožnit celou, doplnění nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů nu si být manipulátor prostor umístěn proti dveřím. Kabiny s vnitřní asistencí musí mít základovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.
Horní hrana sedátka základové mísy musí být ve výšce 460 mm nad podlahou.
Ovládnutí splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke základové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou.
Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na základové míse.
V dosahu ze základové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovládnutí splachovacího systému nouzového volání.
S.1.5. Umyvadla musí být opatřena stojátkem výškovou baterií s pokrývkou ovládnutím. Umyvadla musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.
V základových kabinách minimálních rozměrů je nutno posílit pouze místo umyvadla.
S.1.6. Po obou stranách základové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou.
U základové mísy s příslušením jen z jedné strany musí být madla na straně přísluší sklopné o základovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madla na opačné straně základové mísy musí být jen ve základovou mísu musí přesahovat o 200 mm.
U základové mísy s příslušením z obou stran nebo u základové kabiny s vnitřní asistencí musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat základovou mísu o 100 mm.
Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svíslé madlo délky nejméně 500 mm.
S.1.7. Je-li v hygienické zařízení nebo lázni instalováno zrcadlo musí být podlaha pro osoby stojící i osoby na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výšce maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výšce minimálně 1800 mm nad podlahou.
Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládnutí glku vystupující do prostoru.
S.1.8. Pokud je v základové kabině instalováno přelobovací palí nesmí zadržovat šířku manipulátoru prostoru vedle základové mísy.
Přelobovací kabina
S.1.9. Přelobovací kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. Vstup musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. Přelobovací kabina musí být vybavena přelobovacími pažemi a umyvadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem.
S.2.
Bežení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením
Dveře musí mít na vnější straně ve výšce 200 mm nad klikou umístěn šiftek s hmatovým orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písnu jako je text "WC ženy".
"Sprchy muži" nebo "Sprchy ženy". Braillově písnu musí mít parametry standardní sazby.

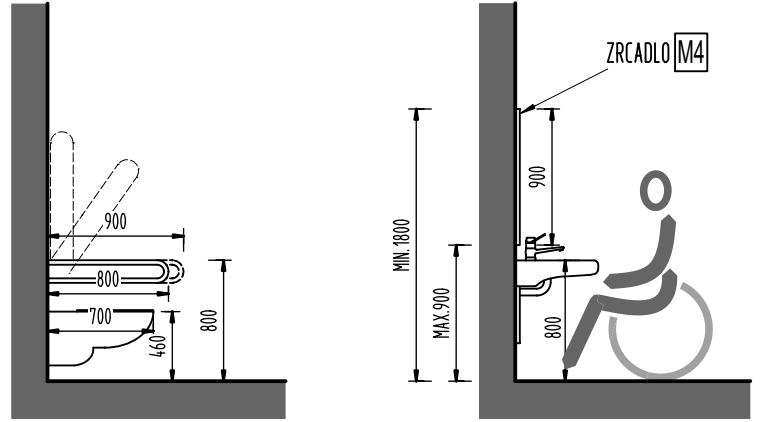BOČNÍ POHLED NA WC BOČNÍ POHLED NA UMÝVADLO



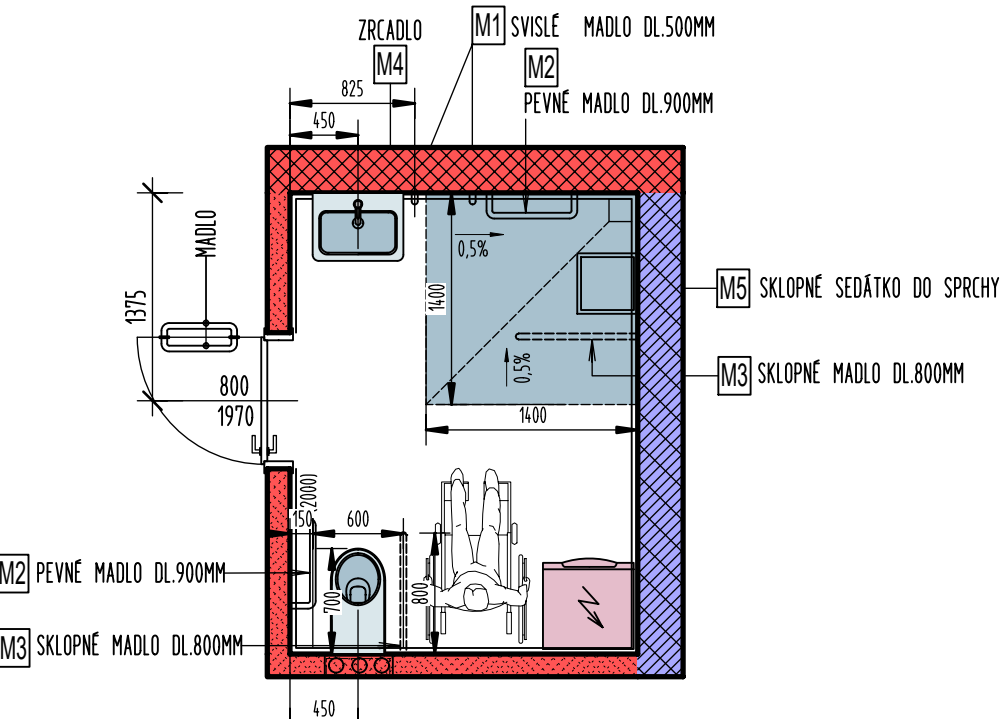PŮDORYS KOUPELNY IMOBILNÍ - ROZMÍSTĚNÍ MADEL APOD.



SO 04A - 1.NP=±0,000=401,110 Bpv

SO 04B - 1.NP=±0,000=402,160 Bpv

Zodpovědný projektant Ing. Pavel Langer	Autor návrhu Ing. Arch. Ivo Skoumal	Vypracoval Ing. Pavel Langer	Kreslil Ing. Pavel Langer	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
Investor: Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice	Městský úřad - Hanušovice	Formát Měřítka Datum Číslo Číslo zakázky Číslo výkresu	10A4 1:50, 1:100 4/2022 01PS 2140b	
Stavba: H - blok výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré:		
Specializace: SO 04A - SO 04B - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ, SPEC. MADEL IMOBILNÍ				

INTERIÉROVÉ DVEŘE JSOU I GRAFICKY SPECIFIKOVÁNY V KNIHOVNĚ STANDARTŮ