



Obsah:

Regulace vytápění  
regulace kotelný s tepelnými čerpadly  
Rozvaděč RK 01  
Ochrana samočinným odpojením od zdroje.

Nástěnná plechová rozvodnice  
6x24 modulů  
prosklené dveře  
stupeň krytí IP 30

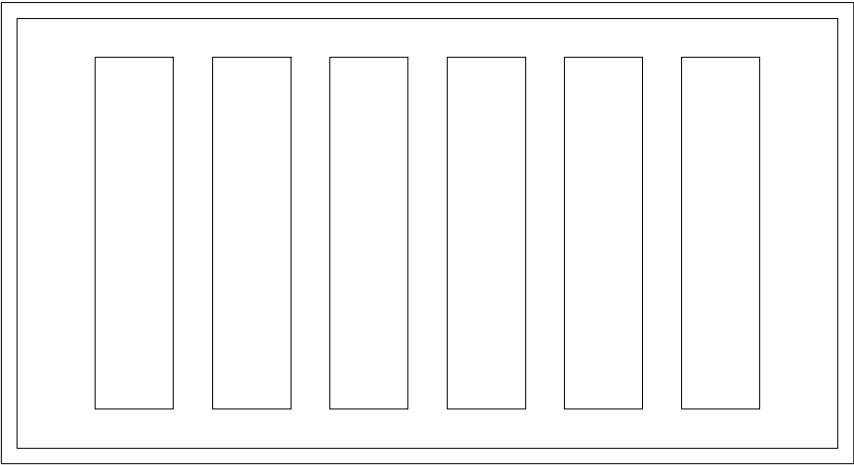

Zodpovědný projektant		Vypracoval			
Pavelek V.		Pavelek V.			
Investor:		obec Bělotín, Bělotín č.151,753 64			
AKCE:  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU BĚLOTÍN Č.213  D.1.4.2 – Elektroinstalace				číslo zakázky : 23PD0026	
		Datum:		06.2024	
Rozvaděč RK 01				D.1.4.2 – 06	

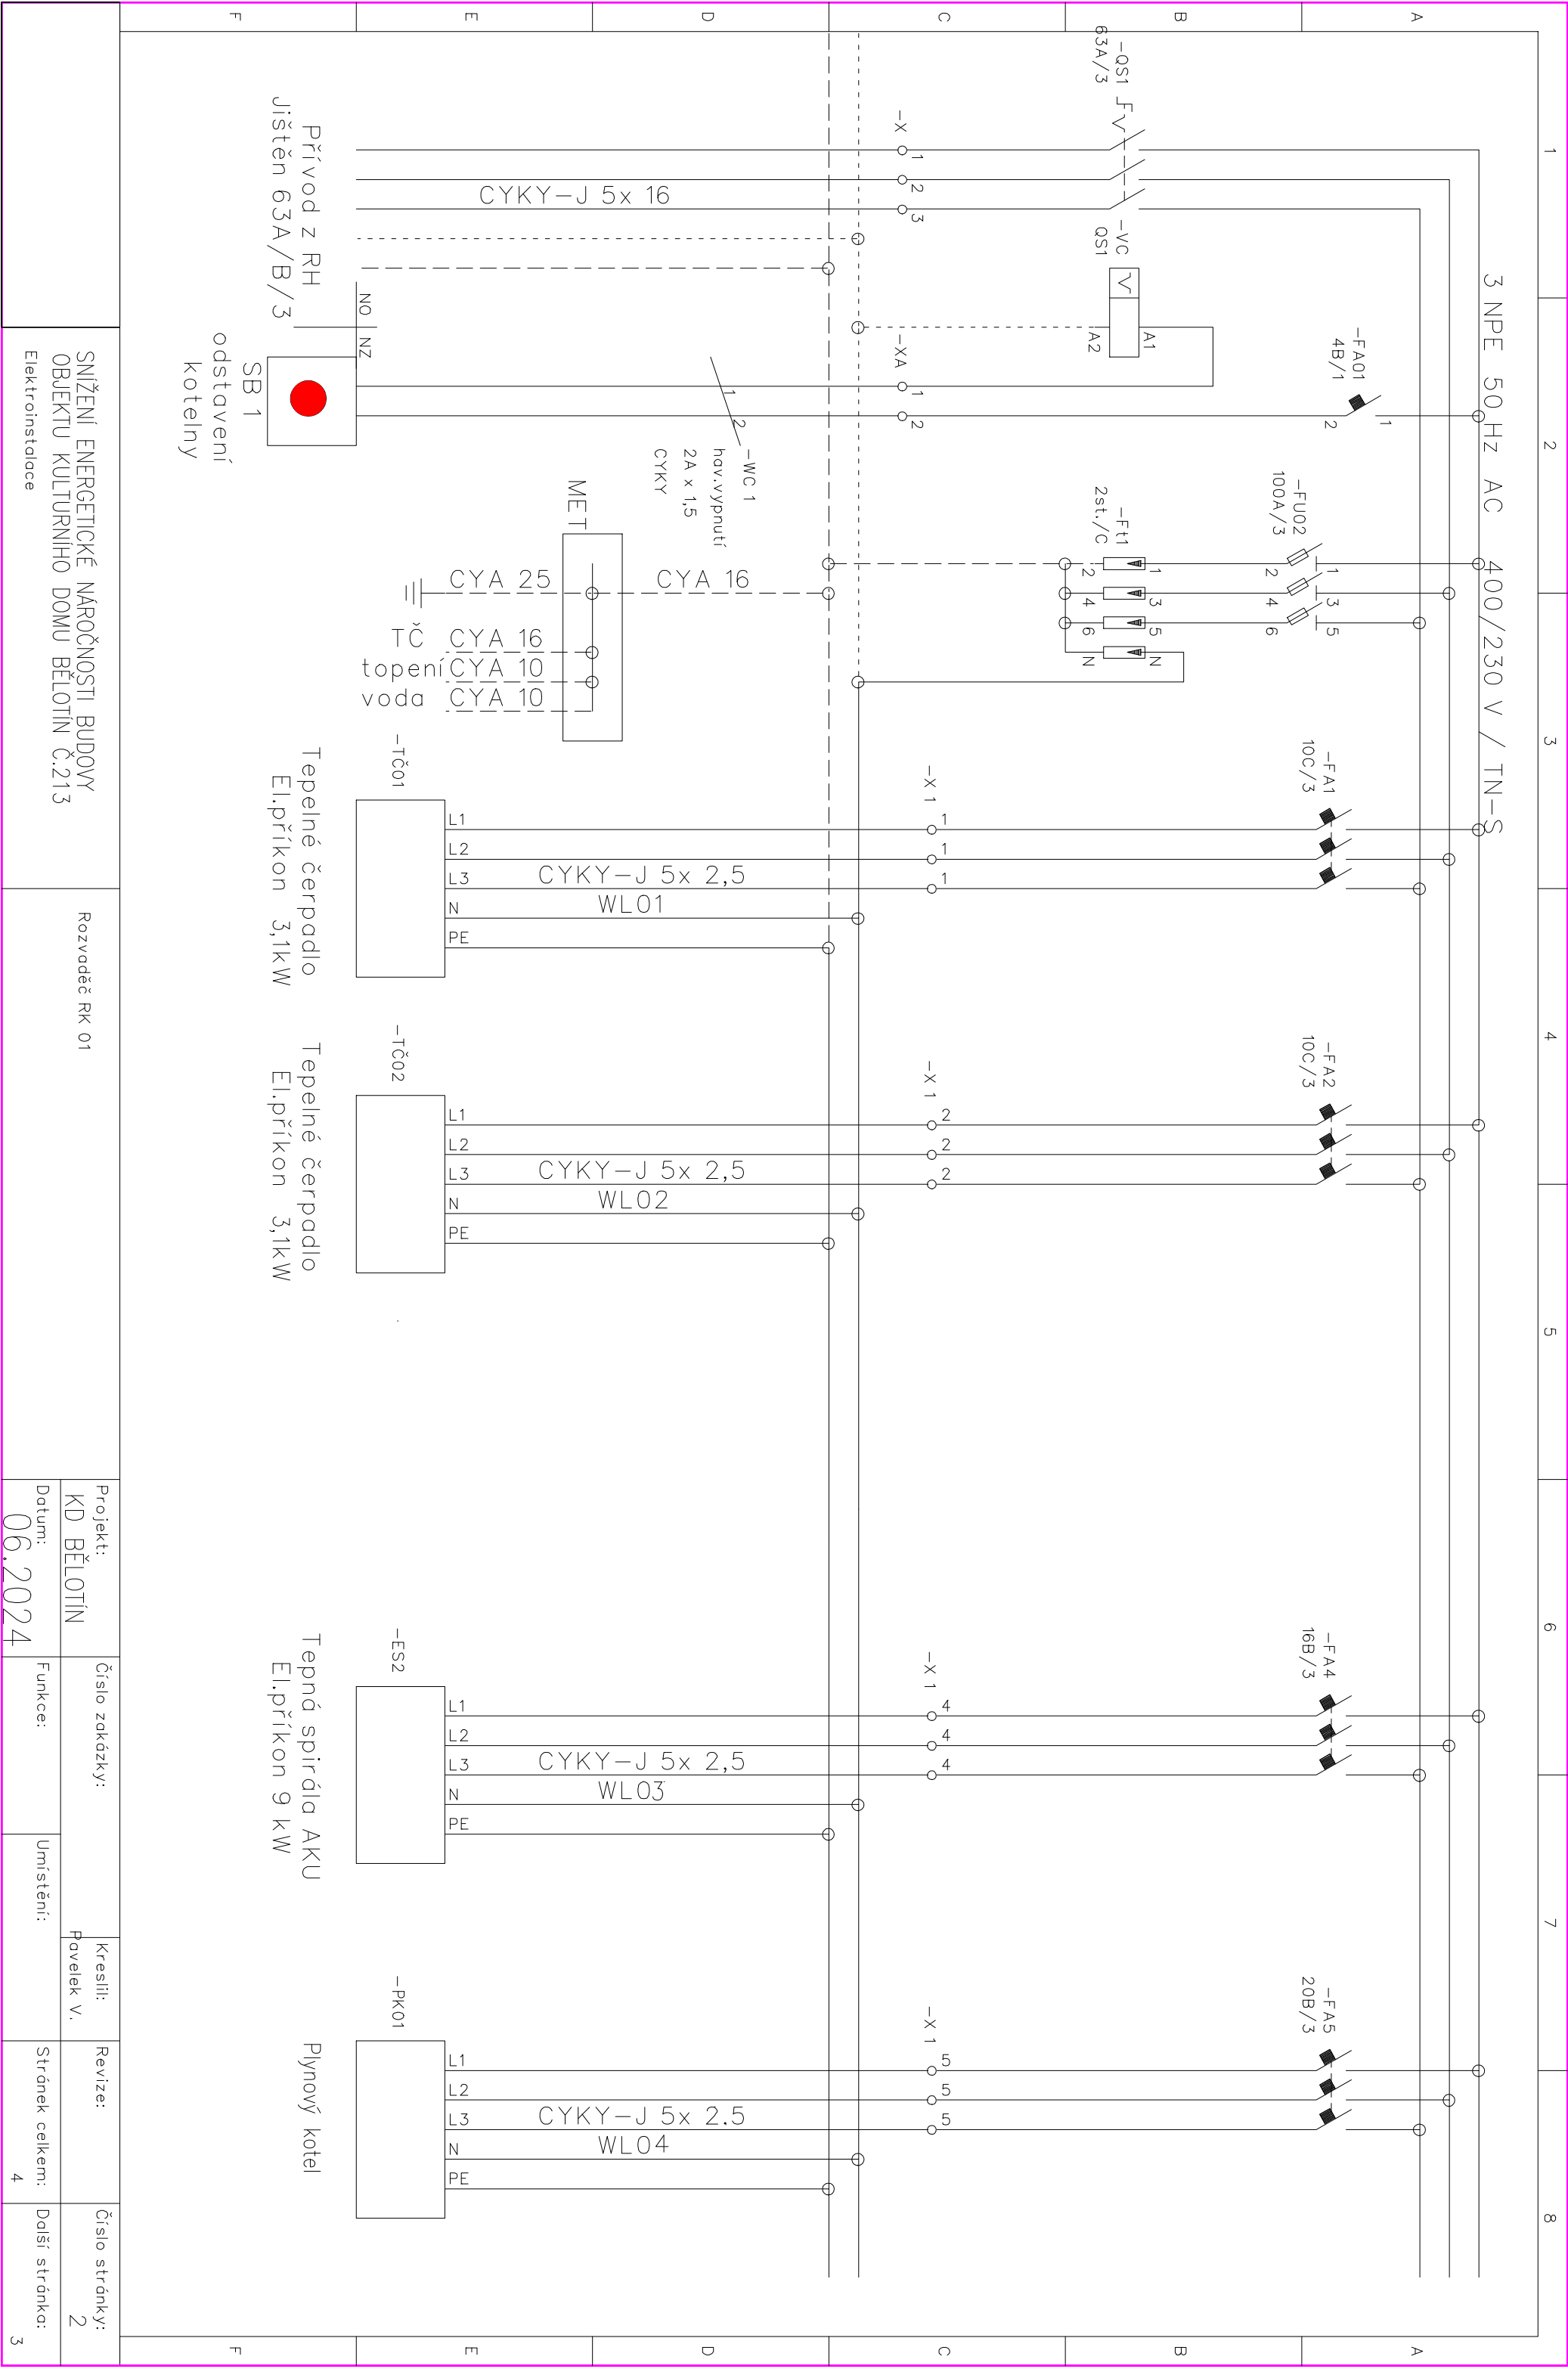

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU BĚLOTÍN Č.213 Elektroinstalace	Rozvaděč RK 01		Projekt: KD BĚLOTÍN		Číslo zakázky:		Kreslil: Pavelek V.		Revize:		Číslo stránky: 2	
	Datum: 06.2024		Funkce:		Umístění:		Stráněk celkem: 4		Další stránka: 3			



