

POZNÁMKA:

– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
 DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
 – ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY



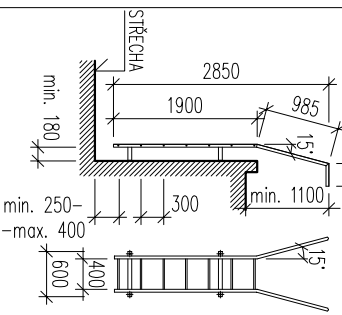

0,000=228,290 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
 – zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Petra Friesová		
investor	Statutární město Brno, MČ Brno–Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno		
místo stavby	Dubová 1, 3, 5, 637 00 Brno–Jundrov p.č. 2659/39, 2659/40, 2659/41, k.ú. Jundrov		
akce		datum	02/2020
REKONSTRUKCE STŘECHY BD DUBOVÁ 1-3-5, JUNDROV		formát	
		č. zakázky	19_026
		stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	
obsah výkresu		číslo výkresu	601
Z - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			

ozn.v.: 601 Z – VÝPIS ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU DUBOVÁ 1-3-5, JUNDROV

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	POVRCH	ODSTĚN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ	
										STR.	STR. CELK.
strojovna výřahu	Z/01	500/500 	hliníkové okno, jednokřídlé, otevíravé a výklopné 3-komorový profil, s distančním hliníkovým rámem, zasklení vyplněno inertním plynem Argonem max. Uw=2,3 W/m².K	nástřík	RAL 9006	klika vnitřní, hliníková, celobvodové kování	–	izolaci dvojísko 4-16-4	odstřin rámu a typ kliky bude bude předložžen dodavatelem – schválen bude investorem a AD	6	6
strojovna výřahu	Z/02P	stavební otvor: 1000/1600 	hliníkové dveře, jednokřídlé, otevíravé, plně, 3-komorový profil, s distančním hliníkovým rámem, zasklení vyplněno inertním plynem Argonem max. Ud=2,3 W/m².K	nástřík	RAL 9006	klika – klika, hliníková, cylindrický zámek	–	–	odstřin rámu a typ kliky bude bude předložžen dodavatelem – schválen bude investorem a AD	3	3
strojovny výřahů	Z/03	délka 2850 ŘEZ:  POHLED: 	fasádní ocelový žebřík, pevný, z ocelových profilů: – šestiř Ø 40, tl. 5, RŠ 3250, oboustranné zaskleno – 7x příčel Ø 20, tl. 3 – kotvení pásovína 50/5 4x chem. kotva M12 provedení dle ČSN 74 3282	pozink	přírodní	–	–	–	všechny otvory a svary budou provedeny před pozinkováním k-ce	3	3

ozn.v.: 601 Z – VÝPIS ZAMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU DUBOVÁ 1–3–5, JUNDROV

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA	POPIS	POVRCH	ODSTIN	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POČTY KUSŮ	
										STR.	STR. CELK.
hlavní střecha	Z/04	délka bodů 400–1000 mm délka lano 117 m	Střešní bezpečnostní systém (jištění osob proti pádu z výšky), nerezový kotvící systém určený pro ploché střechy: – kotvící bod dl. min. 400 mm – 6 ks – kotvící bod dl. min. 900 mm – 6 ks – kotvící bod dl. min. 1000 mm – 8 ks (kotvení bodů do ŽB stropu chem. kotvami) – permanentní nerezové lano Ø 6 mm – 117 m	nerez	–	–	–	–	Výška bodu nad střechou min. 200 mm	1	1
střechy strojevn			Kotvící body propustující hydroizolaci budou izolovány navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilním s použitým materiálem hydroizolace. Tvarovka bude vhodně velká a bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použitých hydroizolačních vrstev. Ukončení hydroizolace bude opatřeno celonerezovou stahovací páskou š. 8 mm.						Kotvící body budou provedeny z nerezové oceli a budou certifikovány dle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013.		
									Všechně doplňky systému a revize. Postroj pro pohyb na střeše viz OV/04		
střecha strojevný –Dubová 3	Z/05	délka 5 m	Ocelový složár aněten, Ø 60 mm, tl. 4 mm	pozink	–	–	–	–	včetně kotvení, zpětné montáže střávkajících aněten a zapravení fošady všechny otvory budou vyvrtány před pozinkováním k–ce	1	1