
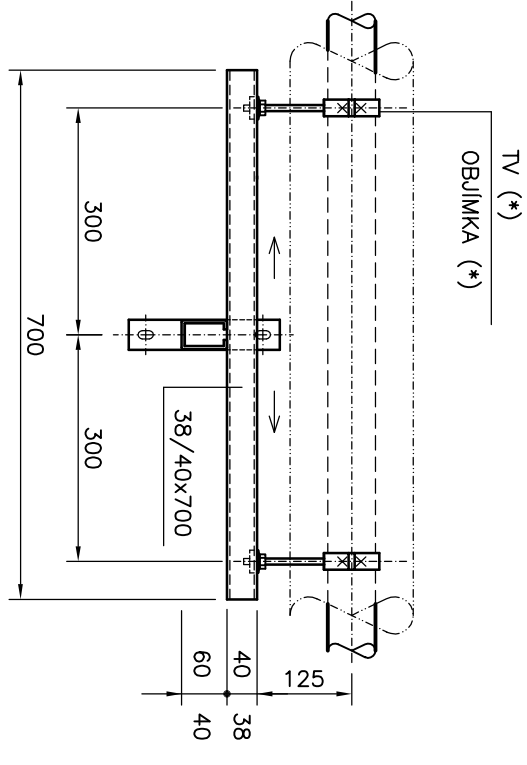



ULOŽENÍ–NV1,NV2
VOLNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 40/60–560 MM

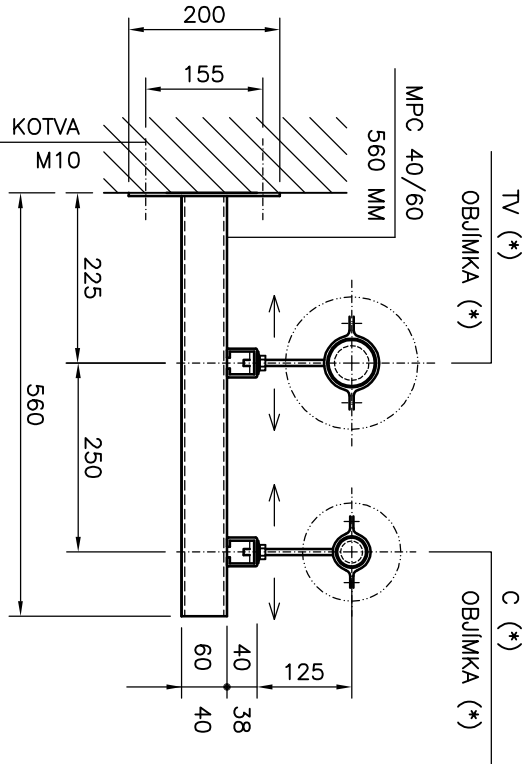


ULOŽENÍ–SV1,SV2
VOLNÝ BOD

STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80, U100

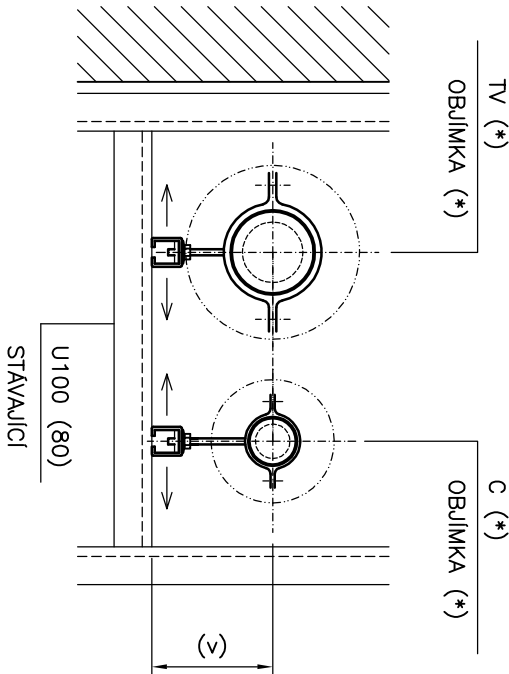


ULOŽENÍ–SK1,SK2
KLUZNÝ BOD

STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80, U100

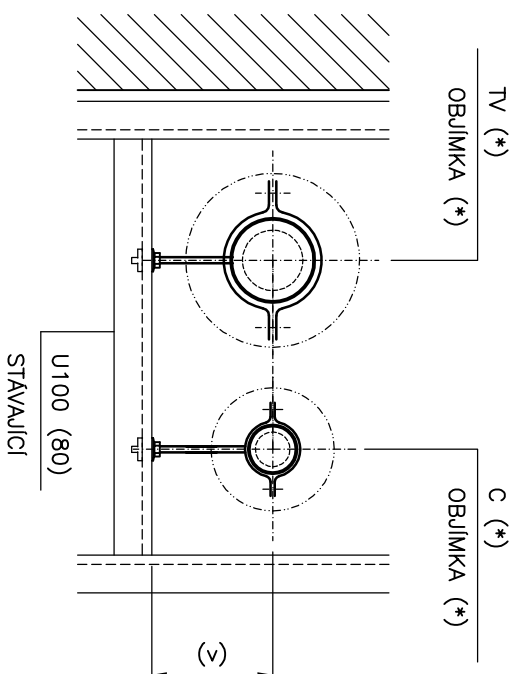


ULOŽENÍ–NK1,NK2
KLUZNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 40/60–560 MM

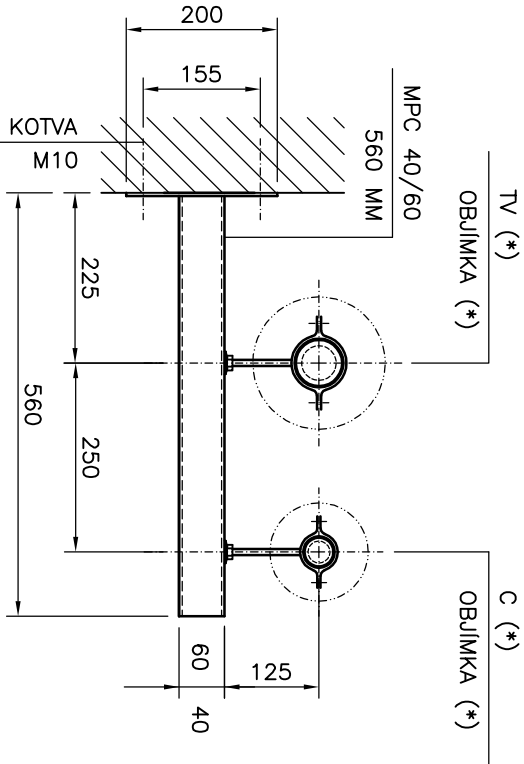


ULOŽENÍ–NV2a
VOLNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 38/40–480 MM

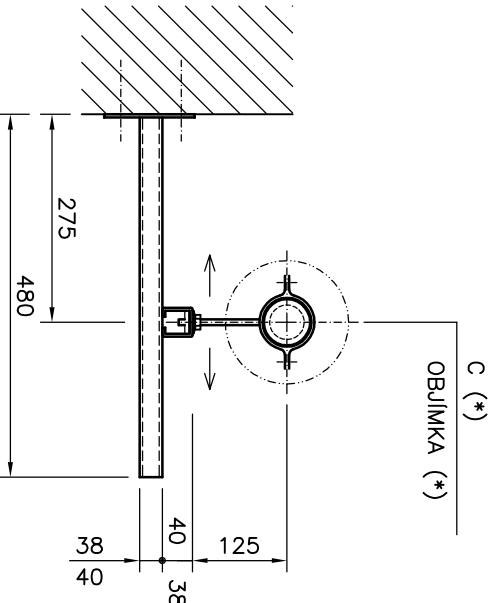


ULOŽENÍ–NK2a
KLUZNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 38/40–320 MM

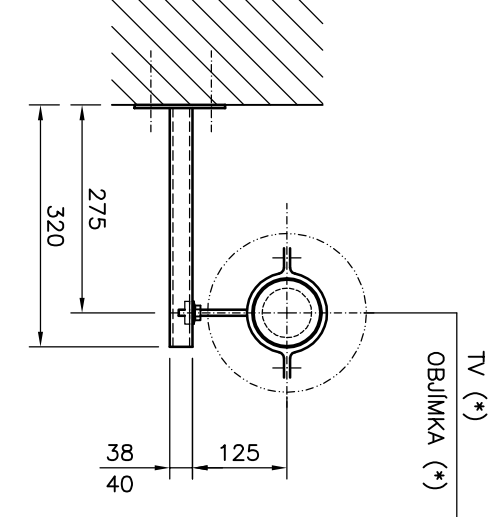


DETAIL – ŽLAB

1 : 4
ULOŽENÍ POTRUBÍ PPR
S POZINK. ŽLABEM
V OBILMCE
PLATÍ DO ROZMĚRU Ø63 mm

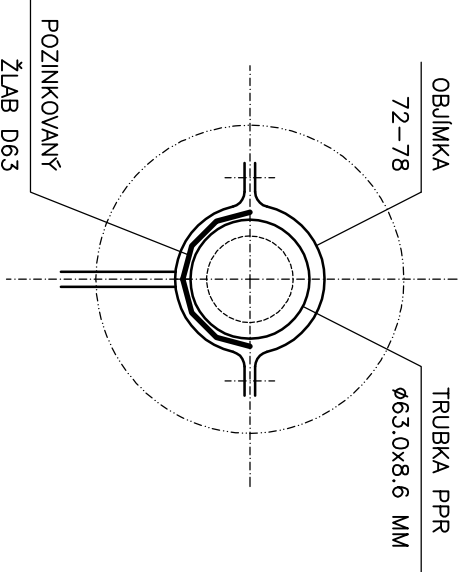


ZAVĚS–Z1, Z2
KLUZNÝ BOD

NOSNÍK 40/38–650 MM

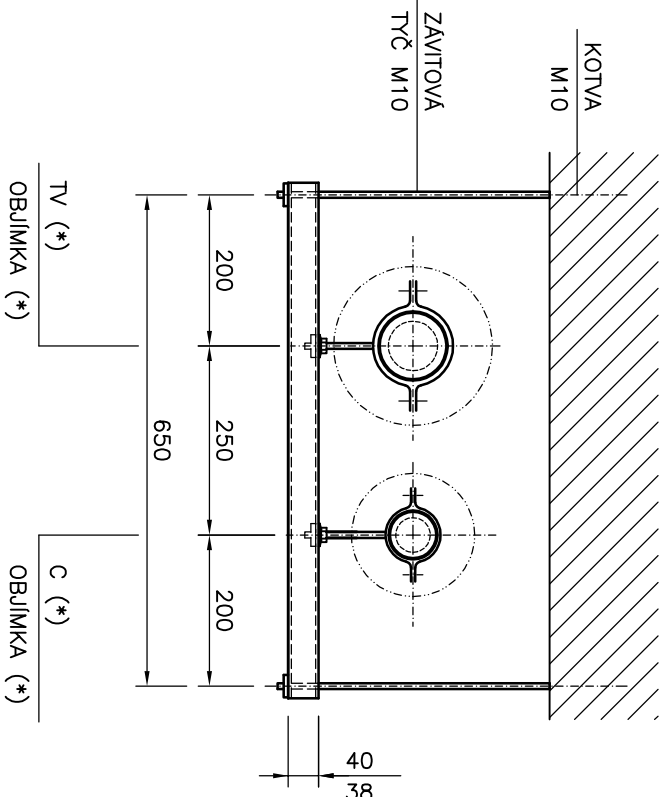


ZAVĚS–ZV1, ZV2
VOLNÝ BOD

NOSNÍK 40/38–800 MM

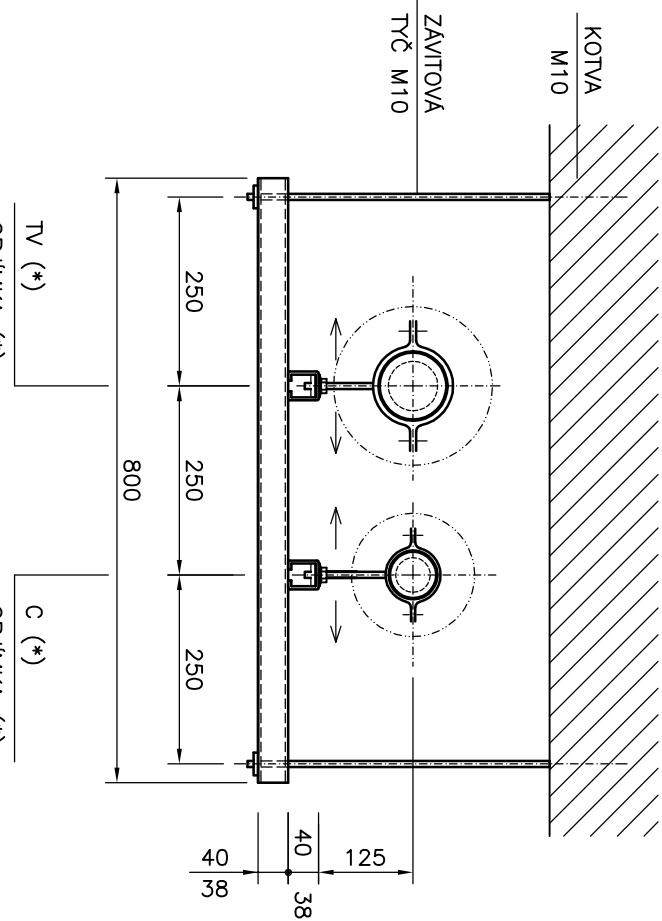

ULOŽENÍ–PB1,PB2
PEVNÝ BOD

STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80, U100

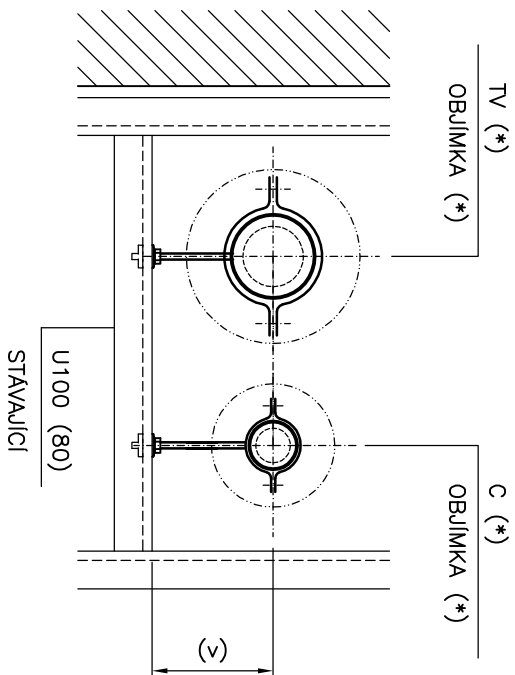

POZNÁMKA:

CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ PPR ROZMĚR OD Ø75 DO Ø90 MM
BUDE ULOŽENO SAMOSTATNĚ DO POTRUBNÍCH OBILMKEK
CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ PPR ROZMĚR OD Ø40 DO Ø63 MM
BUDE ULOŽENO SPOLEČNĚ S POZINK. ŽLABEM DO
POTRUBNÍCH OBILMKEK A POTÉ BUDE SPOLEČNĚ ZAZOLOVÁNO
ŽLAB BUDE UCHYCEN K POTRUBÍ POMOCÍ FIXAČNÍCH PÁSKŮ

MATERIAL PPR – PN16, SDR 7.4
POLYPROPYLEN POLYFÓZNĚ SVAŘOVANÝ
PRO TEPLOU VODU A CÍRKULACI 65 °C

1"	– DN25	Ø32.0 x 4.4 MM	IZOLACE MV 30 MM
5/4"	– DN32	Ø40.0 x 5.5 MM	IZOLACE MV 40 MM
6/4"	– DN40	Ø50.0 x 6.9 MM	IZOLACE MV 40 MM
2"	– DN50	Ø63.0 x 8.6 MM	IZOLACE MV 50 MM
2 1/2"	– DN65	Ø75.0 x 10.3 MM	IZOLACE MV 50 MM
3"	– DN80	Ø90.0 x 12.3 MM	IZOLACE MV 60 MM
4"	– DN100	Ø110.0 x 15.1 MM	IZOLACE MV 60 MM

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLOTU VODY 60°C. ULOŽENÍ DO ŽLABU
ULOŽENÍ DO VOLNÉHO POZINK. ŽLABU – 2 M

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLOTU VODY 60°C
ULOŽENÍ JEDNÉ SAMOSTATNĚ TRUBKY

DN25	Ø32.0 x 4.4 MM	1750 MM	DN25	Ø32.0 x 4.4 MM	950 MM
DN32	Ø40.0 x 5.5 MM	1750 MM	DN32	Ø40.0 x 5.5 MM	1000 MM
DN40	Ø50.0 x 6.9 MM	1750 MM	DN40	Ø50.0 x 6.9 MM	1150 MM
DN50	Ø63.0 x 8.6 MM	1750 MM	DN50	Ø63.0 x 8.6 MM	1300 MM
DN65	Ø75.0 x 10.3 MM	1450 MM	DN65	Ø75.0 x 10.3 MM	1450 MM
DN80	Ø90.0 x 12.3 MM	1600 MM	DN80	Ø90.0 x 12.3 MM	1600 MM
DN100	Ø110.0 x 15.1 MM	1750 MM	DN100	Ø110.0 x 15.1 MM	1750 MM

VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV-Ø110x15.1 MM	TV-Ø75.0x10.3 MM
ZN, POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK1 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø110	TV-Ø124–130mm
SV1 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø110	TV-Ø108–116mm
NK1 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø110	TV-Ø124–130mm
NV1 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø110	TV-Ø108–116mm
Z1 ZAVĚS 38/40x650	TV-Ø110	TV-Ø124–130mm
ZV1 ZAVĚS 38/40x800	TV-Ø110	TV-Ø108–116mm
PB1 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø110	TV-Ø108–116mm
VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV-Ø90.0x12.3 MM	TV-Ø63.0x8.6 MM
ZN, POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
SV2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
NK2 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
NV2 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
Z1 ZAVĚS 38/40x650	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
ZV2 ZAVĚS 38/40x800	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
NK2a NOVÁ KONZOLA 38/40x320	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
NV2a NOVÁ KONZOLA 38/40x480	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
PB2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm

ZN, POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
SV2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
NK2 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
NV2 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
Z1 ZAVĚS 38/40x650	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
ZV2 ZAVĚS 38/40x800	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
NK2a NOVÁ KONZOLA 38/40x320	TV-Ø90	TV-Ø95–103mm
NV2a NOVÁ KONZOLA 38/40x480	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm
PB2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U80	TV-Ø90	TV-Ø87–92mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	Ing. VÁCLAV REMUTA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	PRUBEŽNÁ 3372
KRAJ:	ÚSTECKÝ	434 01 MOST
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMOŘANY	IC: 63756617 DIC: CZ8612161521
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ TEPLÉ VODY V TOPNĚM KANÁLU Z VS 21a, MOST F1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST	PD PRO PROVADĚNÍ STAVBY
OBSAH VÝKRES	ULOŽENÍ POTRUBÍ PPR	ČÍSLO VÝKRESU: 450.FI–A2-07