


D.1.3. Požárně bezpečnostní poznámky k architektonickému řešení

Jeden úsek


(úseky, dispozice, materiály, odstupy...)


Nový pavilon mateřské školy Plasy (dřevostavba)

- Objekt nového pavilonu je dobře přístupný pro hasičské vozy po komunikaci ze severu.
- Ve výkresu jsou zakreslena rozdělení na požární úseky a jejich stupně požární bezpečnosti.
- Vzhledem k délce únikové cesty musí být úniková cesta řešená jako chráněná úniková cesta A, ve schodišťové hale budou v každém patře otevíravá okna o ploše min. 2,0 m².
- Nejmenší šířka dveří na únikové cestě bude vždy 900mm.
- V evakuaci se počítá s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - děti do tří let věku a osoby s pohybovým postižením.
- Z požadavků na požárně bezpečnostní zařízení bude nutné - nouzové osvětlení s funkční integritou P15R nad východem z herny v 1.NP. a v CHÚC (chráněná úniková cesta).
- EPS, SHZ, ZOKT, apod. není požadavek. Na vnitřní hydranty také požadavek není.
- CHÚC A musí být ohraničena konstrukcemi DP1, zbylé vč. schodiště mohou být i DP3.
- FVE výkon (příp. bateriové úložiště a jeho velikost) se bude řešit v další fázi projektu.
- Skladby - certifikáty prokazující požární odolnost použitých skladeb od výrobce se budou řešit v další fázi projektu.
- Požární odolnost pilot a dřevěného schodiště bude potřeba doložit stat. výpočtem.


Legenda	
	Hranice požárního úseku
	Označení požárního úseku, stupeň požární bezpečnosti
	Požadavek na požární odolnost stavební konstrukce
	Požární odolnost stropní konstrukce
	Požární uzávěr EI 15 DP3 - C
	Požární uzávěr EW 30 DP3 - C
	Požární uzávěr EW 15 DP3 - C
	Uzávěr vybavený panikovým kováním

Legenda	
	Vnitřní požární hydrant
	PHP 21 A
	Směr úniku a počet osob na únikové cestě
	Únikový východ a počet osob



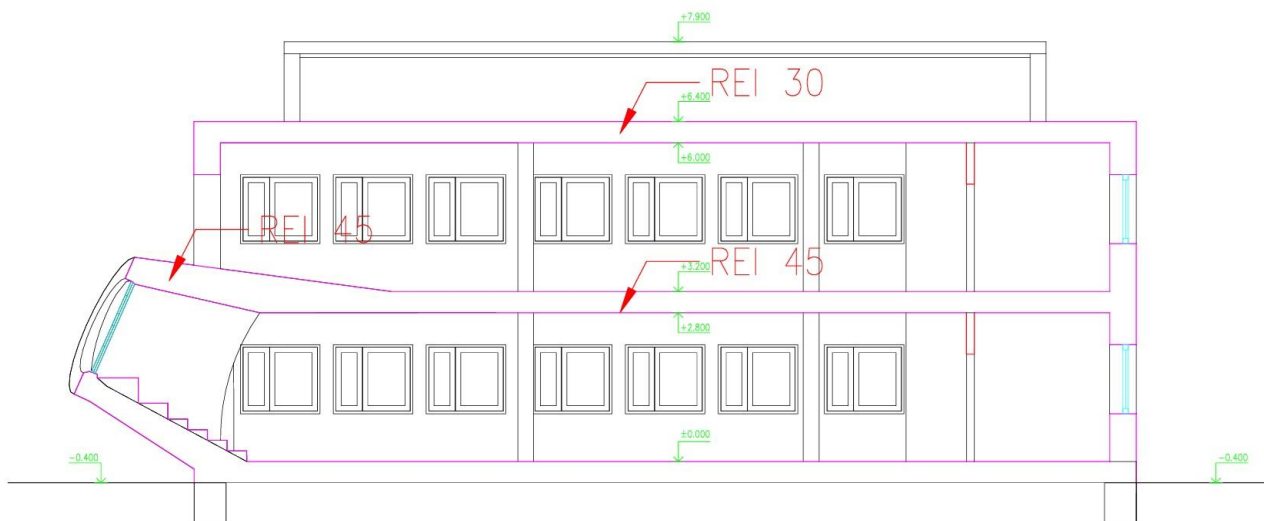

ŘEZ A-A' – POŽÁRNÍ OCHRANA

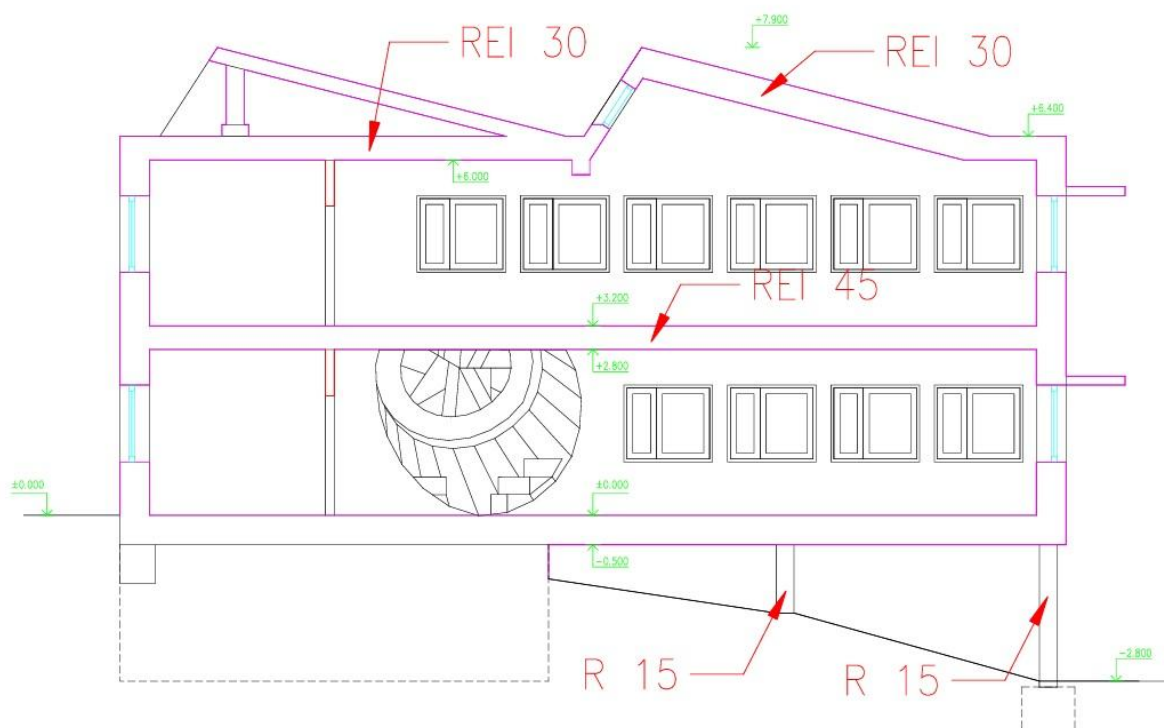

ŘEZ B-B' – POŽÁRNÍ OCHRANA

Tereza Vrátníková

Specialista PO a BOZP