
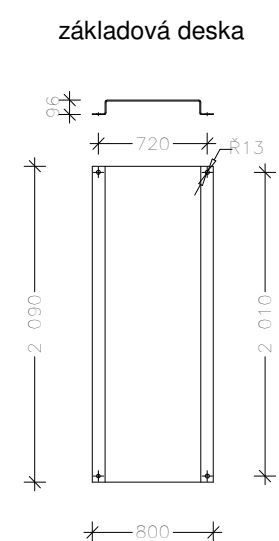


2900 ot/min
Provedení pro nátok (hladina nad úrovní sací příruby čerpadla)

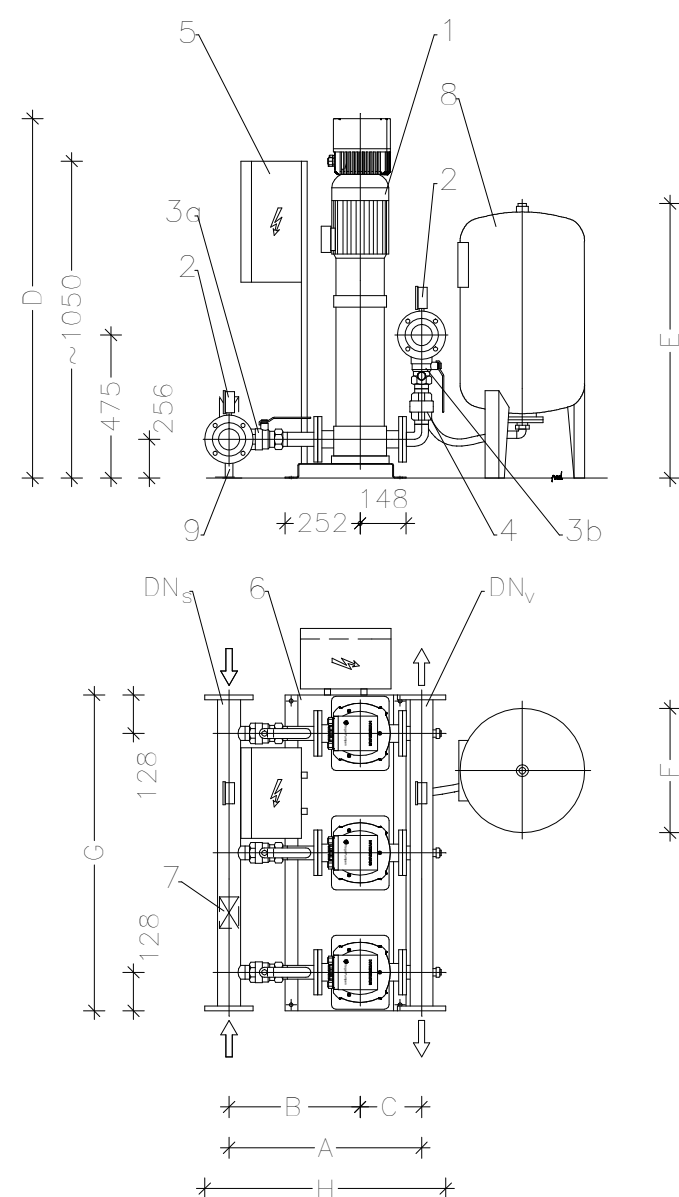

- Legenda
- | | |
|------|--|
| 1 | čerpadlo s regulací |
| 2 | manometr |
| 3 | kulový kohout |
| 3a | kulový kohout s tlakovým snímačem |
| 4 | zpětná klapka |
| 5 | elektro rozvaděč |
| 6 | základová deska |
| 7 | hlídání suchoběhu |
| | (tlakový spínač nebo vodivostní elektroda) |
| 8 | tlaková nádoba s vakem |
| 9 | podpěra |
| | (není předmětem dodávky) |
| DN s | hrdlo sání |
| DN v | hrdlo výtlačku |

TLAK.		ROZMĚRY [mm]									HMOTNOST
NÁDOBA	DN _s	DN _v	~A	~B	~C	D	E	F	G	~H	[kg]
80 L PN 10	DN 80	DN 80	560	330	230	838	760	460	1045	815	~ 144
						870					~ 152
						947					~ 166
						1011					~ 179
						1085					~ 195
						1138					~ 221
80 L PN 16	DN 80	DN 80	560	330	230	1453	760	460	1045	815	~ 295
						1605					~ 364
						1728					~ 415

Pozn.: ANONYMIZACE TECHNOLOGIE A TYPOVÝCH ŘAD BYLA PROVEDENA NA ŽÁDOST
INVESTORA A PROVOZOVATELE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY DNE 6. 5. 2025

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADA 300: PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB Ing. Vlastimil Šilhán Študenec 75, 675 02 Koněšín T: +420 775 334 347 W: www.sadka-pucov.cz IČ: 75362465 Ing. Vlastimil Šilhán ČKAIT - 1007040	RAZÍTKO:
---	-----------------

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK: Městys Doubavnick Doubavnick 75 592 61 Doubavnick IČ: 00294268 DIČ: CZ00294268	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT: VUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. DIČN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:

INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK – JIH

MĚŘÍTKO:	-	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES:	BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY:	DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	DOUBRAVNÍK
STUPEŇ:	PDP5	Č. KAT. ÚZEMÍ:	331 388

NÁZEV VÝKRESU:

SO 307 - VZOROVÝ VÝKRES ATS

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.3.7	03	