

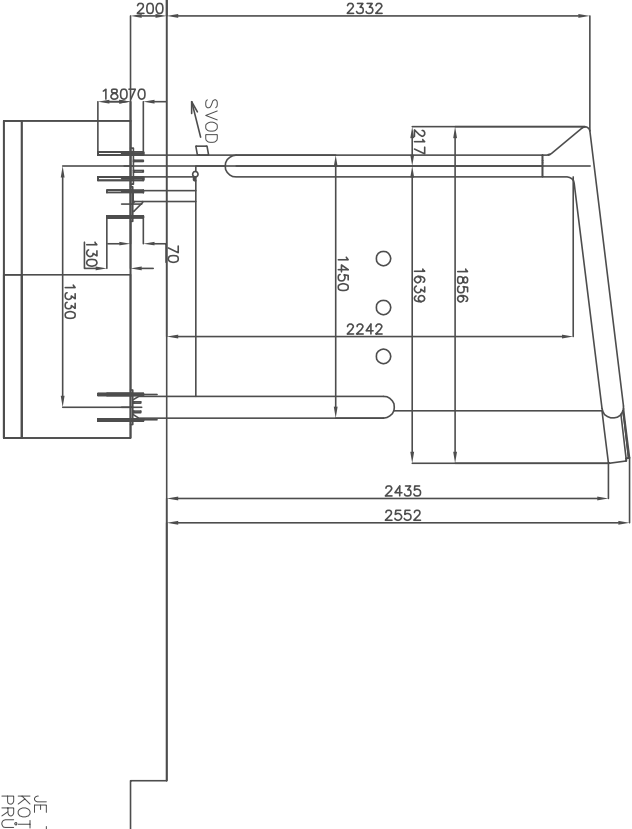
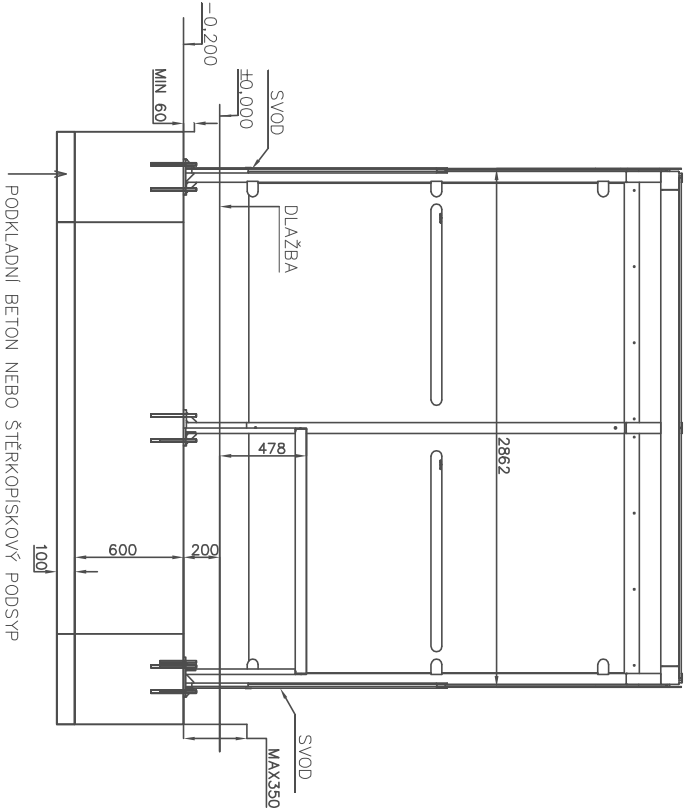
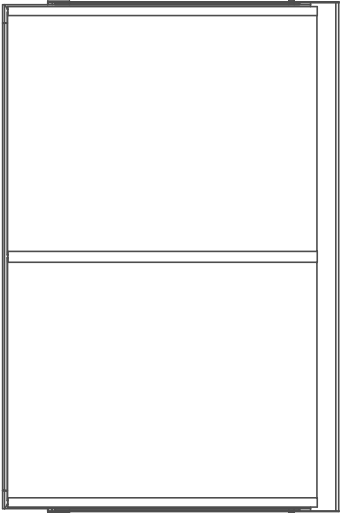


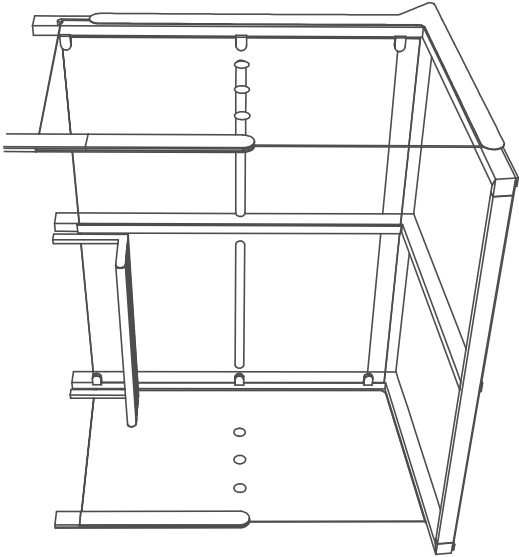

JE TŘEBA DODRŽET KOTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZAKLADU 200mm POD ÚROVNI DLAŽBY VE STŘEDU PŘÍSTŘEŠKU II BETON C20 / 25
KOTVENÍ OHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVÁŠTIVÝCH PÁVYDLENÝCH OTVORŮ NA OHEMICKOU MALTU ŠÍŘKOU 150 NEBO SROVNATELNÁ).
PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČINVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.

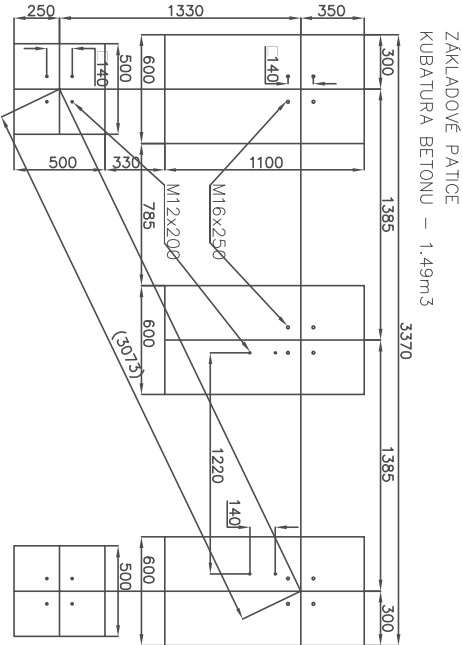

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Linda SMITALOVÁ ČKAIT 1201908		Ing. Linda SMITALOVÁ ČKAIT 1201908		Bc. Jan SCHNEYDER	
STAVEBNÍK OBEC VRANOVICE - KELČICE					
KRAJ	OLOMOUCKÝ		MÍSTO K.Ú. VRANOVICE, KELČICE		
AKCE III/4334, III/36711 - KELČICE INVESTICE OBCE SO 102 - CHODNÍKY					
VZOR PŘÍŠTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY					
ČÍSLO PŘÍLOHY C.102.5a				ČÍSLO SOUPRAVY	