



Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora

konopova@vhskh.cz
odd. TPČ
327 588 115

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20200612	
---------------	----------	--

Žadatel					
Název organizace		IČ			
Příjmení, jméno, titul	Kadlec Tomáš Ing.				
Obec	Světlá nad Sázavou	PSČ	58291		
Ulice / č.p. / č.o./	Havířská 616				
E-mail	ingtomaskadlec@email.cz	Telefon	739426998	Fax	

Stavebník					
Název organizace		IČ			
Příjmení, jméno, titul	Kadlec Tomáš Ing.				
Obec	Světlá nad Sázavou	PSČ	58291		
Ulice / č.p. / č.o./	Havířská 616				
E-mail	ingtomaskadlec@email.cz	Telefon	739426998	Fax	

Název stavby	Rekonstrukce stávajících bytů a vestavby bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora
--------------	--

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítě neprovozovaných Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. a stanoviska k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítě technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb.

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s.
Jaroslav Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou

Stanislav Šaněk, tel.: 605 983 513, email: sanek@vhskh.cz

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod:


Radek Jansa, tel: 702 188 457, email: jansa@vhskh.cz

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Kutné Hoře, 5. 8. 2020

Zájmové území	(viz. příloha)
----------------------	----------------

		Příloha č.1	
Obec	Zruč nad Sázavou	k žádosti	20200612

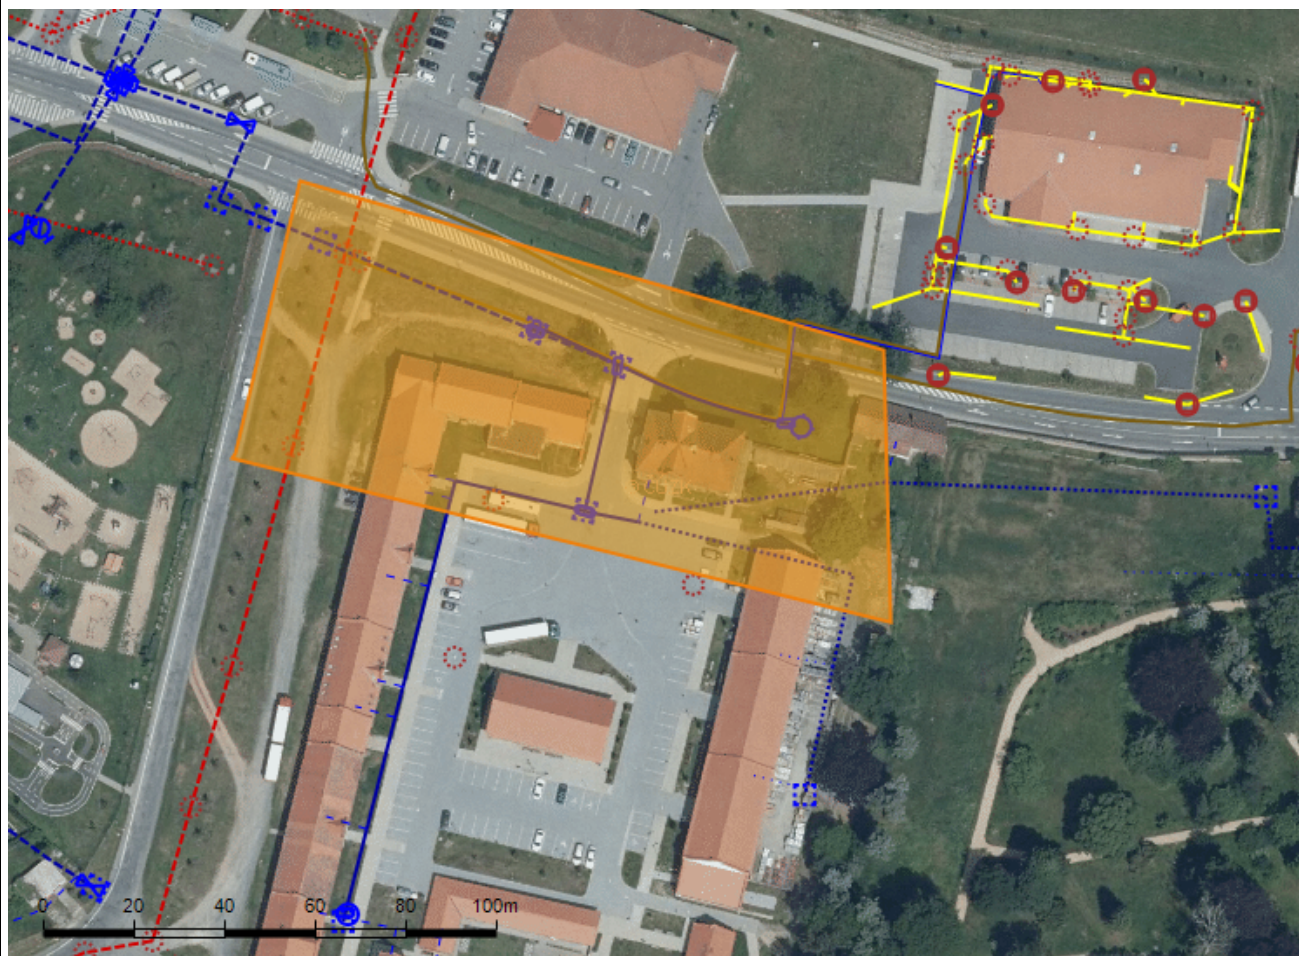

Legenda

Legenda sítí

Kanalizace

- jednotná
- splašková
- dešťová
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- neověřeno

Vodovod

- přiváděcí řad
- zásobní řad
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- neověřeno

Žadatel uděluje Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleš, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č.101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne	5. 8. 2020	Platnost do	5. 8. 2021
---------------	------------	-------------	------------