

Tůň Novosedlice



DUR D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

červen 2024

Zhotovitel: Společnost VRV



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřeží 4
DIVIZE 06

tel: 478 013 014
e-mail: podzimek@vrv.cz

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)

(zpracovaná dle přílohy č.1 vyhlášky 405/2017 Sb. v platném znění – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění stavby)

Tůň Novosedlice

D.1 Dokumentace stavebních objektů

Zpracoval:	Bc. Martin Král Mgr. Slávek Podzimek Ing. Jan Leníček
------------	---

Schválil:	Ing. Pavel Menhard ředitel divize 06
-----------	---

V Praze, dne 14. 6. 2023

Obsah dokumentu

strana

1.	Architektonicko-stavební řešení – technická zpráva	6
1.A	Členění stavby na stavební objekty	6
1.A.1	členění SO na pod-objekty	6
1.B	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	6
1.B.1	Výtvarné řešení	6
1.B.2	Dispoziční řešení	6
1.B.3	Provozní řešení	6
1.B.4	Bezbariérové užívání stavby	6
1.C	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby.....	6
1.C.1	Konstrukční řešení:.....	6
1.C.2	Stavebně technické řešení:	6
1.D	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení.....	6
1.E	Výpis použitých norem.	7
2.	Stavebně konstrukční řešení – technická zpráva.....	7
2.A	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny	7
2.A.1	SO 1 Tůň	7
2.A.2	SO 2 – kácení dřevin	10
2.B	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	12
2.C	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů	12
2.D	Zajištění stavební jámy	12
3.	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	12
3.A	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.....	12
3.B	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.....	12
3.C	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.	12
3.C.1	Seznam použitých podkladů:.....	12
3.C.2	Seznam použitých norem	12
3.C.3	Seznam ostatních podkladů	12
3.D	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem,.....	13
4.	Statické posouzení	13
5.	Požárně bezpečnostní řešení	13
6.	Technika prostředí staveb	13
7.	Dokumentace technických a technologických zařízení.....	13
8.	Hydrotechnické výpočty	13

Seznam obrázků

strana

Obr. 1 Přístup ke stavbě	8
Obr. 2 Podélný řez přelivem.....	9



Dle Vyhlášky 499/2006, ve znění novely č.405/2017 Sb., přílohy č. 1 se Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v **přiměřeném** rozsahu.

- Sloučeny do jednoho (tohoto) dokumentu byly textové části:
 - D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení – technická zpráva,
 - D.1.2.a stavebně konstrukční řešení – technická zpráva,
 - D.1.2.c statické posouzení,
 - D.1.3 požárně bezpečnostní řešení.

SO
CENIA
AOPK
ČUZaK
MŽP

Stavební objekt
Česká informační agentura životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny
Český úřad zeměměřický a katastrální
Ministerstvo životního prostředí

1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Podrobné návrhy viz výkresová část, zejména situační výkresy, vzorové příčné řezy a výkresy objektů. V dalším textu bude popis zestručněn, případné požadavky na doplnění ze strany 3. stran budou zapracovány.

1.A Členění stavby na stavební objekty

1.A.1 ČLENĚNÍ SO NA POD-OBJEKTY

- SO 1 Tůň
- SO 2 Kácení

1.B Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu tůně s funkcí zachycení chodu splavenin.

1.B.1 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Bez zvláštních požadavků

1.B.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dispozičně se obě lokality SO 1 a SO 2 nacházejí na hranici mezi k. ú. Novosedlice a Dubí-Pozorka.

1.B.3 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Tato stavba nebude mít provozní řád.

1.B.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba není určena k bezbariérovému užívání.

1.C Konstruktivní a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Jedná se o sanaci sedimentu ze 2 koncentračních staveb. Následně bude provedena kompenzační opatření v místě sanace spolu s plochami po zařízení staveniště a přístupových cest.

1.C.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

Navrhované konstrukce:

1. Kamenný zához

Je navrženo vybudovat kamenný zához o objemu 9 m³ s plochou 18 m². Zához se skládá ze tří vrstev kamenů poskládaných na sebe. Navržená velikost kamenů pro výstavbu je De 0,25-0,45 m.

1.C.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Budou použity tyto technologie:

- Zemní práce (rozhodující míra):
 - Těžba zemin, hloubení výkopů
 - Ukládání zemin do hutněných násypů (uložení zeminy)
- Kácení stromů

1.D Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení

Požadavky na tepelnou techniku a osvětlení nejsou.

Oslunění – běžné, jedná se o venkovní konstrukce.

Hluk a vibrace – po dokončení žádné. Po dobu stavby bude třeba minimalizovat a provádět stavbu v souladu s předpisy a s ohledem na místní obyvatele (hlučné práce pouze ve dne).

1.E Výpis použitých norem.

Uvedeny jsou pouze základní normy, jelikož tyto samy o sobě obsahují velké množství normativních odkazů na další související normy.

- ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení
- ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
- ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba,
- ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.A Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

2.A.1 SO 1 TŮŇ

Tůň se skládá z retenční, hluboké a mělké části. Mělká část slouží jako útočiště pro vodní živočichy a napajedlo pro lesní zvěř. Retenční část tůně slouží jako prostor pro zachycení chodu splavenin. Šířka tůně v nejširším místě je 12,00 m, délka tůně je 34 m. Do délky tůně je zahrnut i zemní val. Maximální hloubka tůně je 0,50 m v mělké části, v retenční části je maximální hloubka 1,50 m. Celková plocha hladiny, která je držena na kótě 252,20 m n. m., je 173,00 m². Celkový objem tůně je 128,75 m³, přičemž objem retenční části tůně činí 112,00 m³.


2.A.1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Před samotnou stavbou je nutné připravit přístup na staveniště. Staveniště je navrženo umístit v místě vyschlé malé vodní nádrže na pozemku 596/1, v blízkosti stavby a bude napojeno na nově vybudovanou přístupovou cestu. Na staveniště bude dopravena stavební buňka, která bude sloužit jako zázemí stavebních dělníků a mobilní toaleta. Zázemí staveniště má rozměry 10x10 m. Místo je silně zarostlé rákosím, bude potřeba provést vysekání zeleně.

2.A.1.2 PŘÍJEZD KE STAVBĚ

Příjezd ke stavbě je možný po polní cestě, která se napojuje na místní komunikaci III/25345, spojující obce Novosedlice a Dubí-Pozorku. Sjezd na polní cestu se nachází zhruba 200 m od přejezdu ze směru Dubí-Pozorka na Novosedlice. Úsek vedoucí po polní cestě je dlouhý zhruba 60 m. Napojení k místu stavby bude vedeno přes vyschlou malou vodní nádrž na pozemku 596/1 ve vzdálenosti zhruba 20 m směrem k železnici a zároveň k místu stavby. Úsek je únosný pro pojezd těžkou technikou.

Je navrženo vybudovat terénní lavici okolo tůně, která bude sloužit jako manipulační prostor pro těžkou techniku stavby. Po ukončení stavby bude terénní lavice sloužit pro budoucí údržbu a kontrolu tůně. Pozemky dotčené dočasným zábořem budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

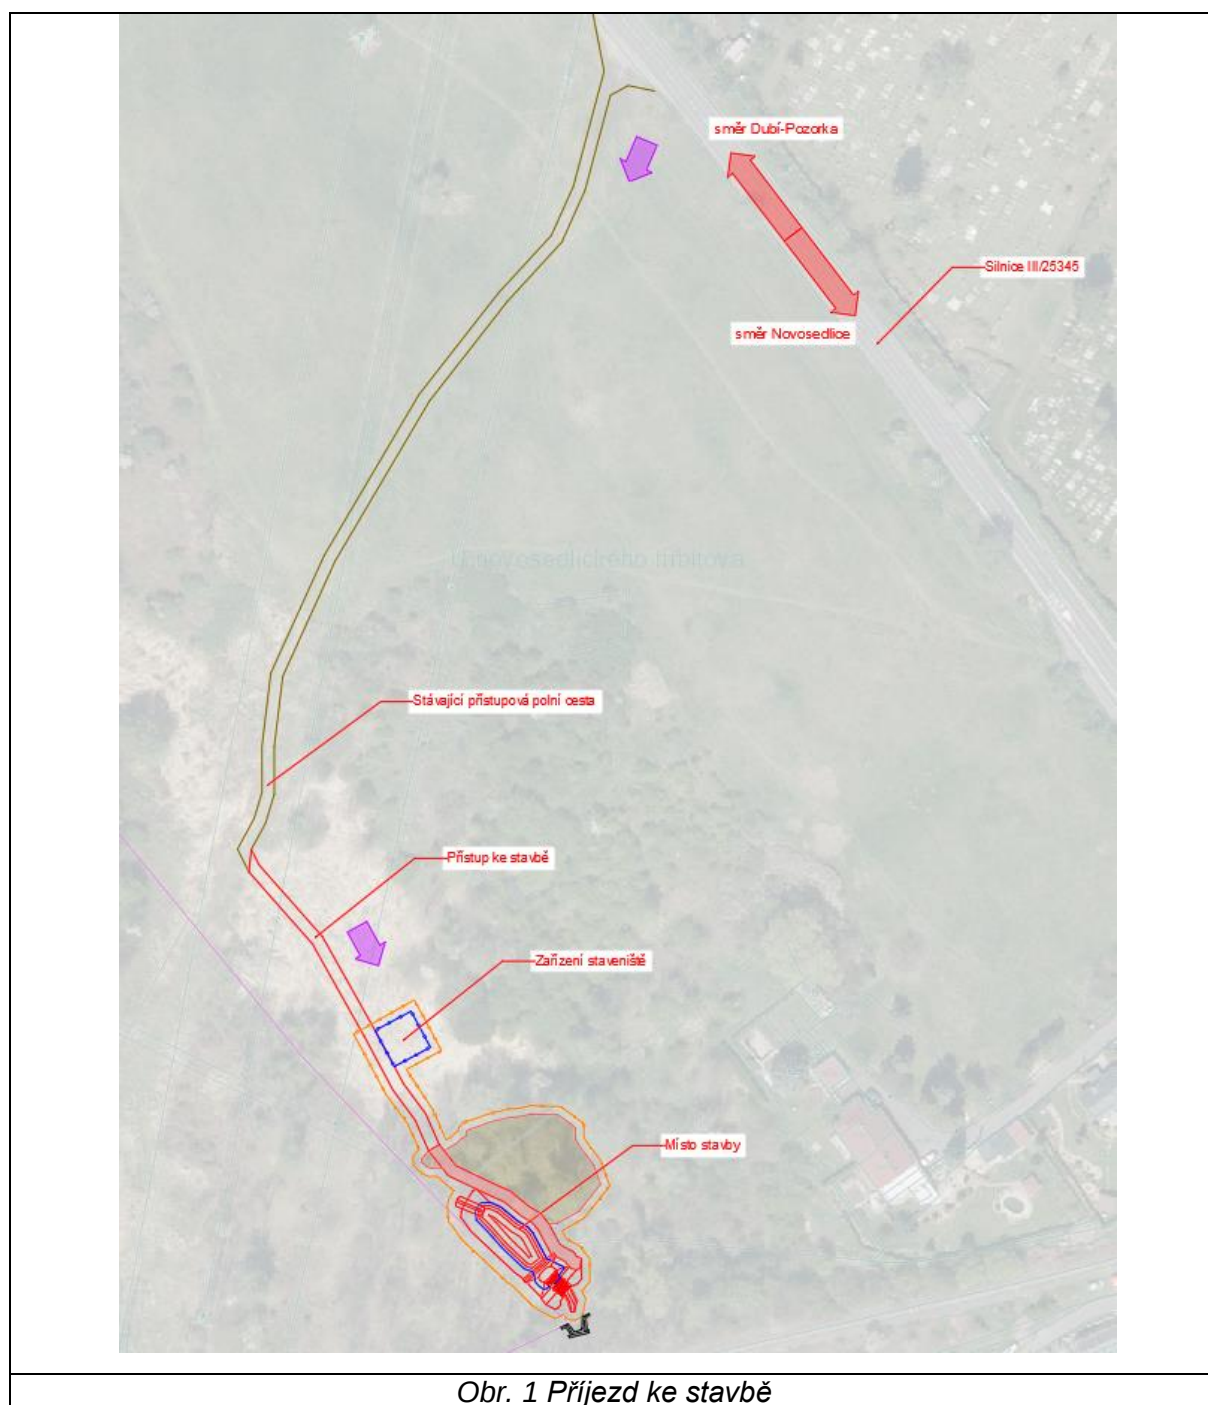

Nadmořská výška terénní lavice se bude měnit v jednotlivých úsecích stavby, nejnižší kóta cesty je navržena na 252,70 m n. m. Tato nadmořská výška terénní lavice bude udržována v rozsahu tůně. V úseku mezi tůň a stávající polní cestou se bude nadmořská výška cesty pozvolně zvyšovat.

2.A.1.3 VÝTOK Z TŮNĚ


Výtok z tůně je navržen na kótu 252,10 m n. m.

Zemní val má lichoběžníkový tvar, spodní strana je široká 5,30 m, vrchní strana na kótě 252,40 m n. m. má šířku 1,80 m. Zemní val je umístěn mezi přilehlými svahy v délce 10,70 m. Objem je 16,30 m³. Šířka přelivné hrany je 3,00 m. Sklon koruny zemního valu a přelivu je 2°=1 %. Zemní val bude mít svahy o sklonu 1:3. Jedná se pouze o úpravu terénu. Při vyšším vodním stavu ochrání zemní val výtok tůně, aby nedošlo k jeho zborcení.

K vybudování přelivu jsou použity klády stromů, které byly v lokalitě pokáceny v rámci SO 2. Budou využity i kameny a zemina, získané při výkopu tůně. Celkem bude použito šest příčných kulatin. Kameny, které jsou využité k vyplnění prostoru mezi stabilizačními kulatinami, mají velikost De 0,30-0,50 m. Tyto kameny budou podsypány štěrkem o velikosti De 0,05-0,15 m a mocnosti 0,10 m.

Šest příčných stabilizačních kulatin napříč přelivem jsou do stran svahu ukotveny v délce 0,50 m. Použité kulatiny jsou dlouhé 4,00 m o průměru 0,30-0,40 m. Ze vzdušné strany přelivu jsou navrženy dřevěné piloty ke každým příčným kulatinám o průměru 0,18-0,22 m a o délce 1,90 m. Piloty budou zapuštěny do terénu, tak aby jejich vrch byl zároveň s vrchem kulatiny. Tyto dřevěné piloty budou sloužit k fixaci příčných stabilizačních kulatin po směru proudění vody z tůně. Doporučuje se použít kmeny stromů č. 6,11,18,30,48 a 54.

Kameny, které jsou využité k vyplnění prostoru mezi stabilizačními kulatinami, mají velikost De 0,30-0,50 m.

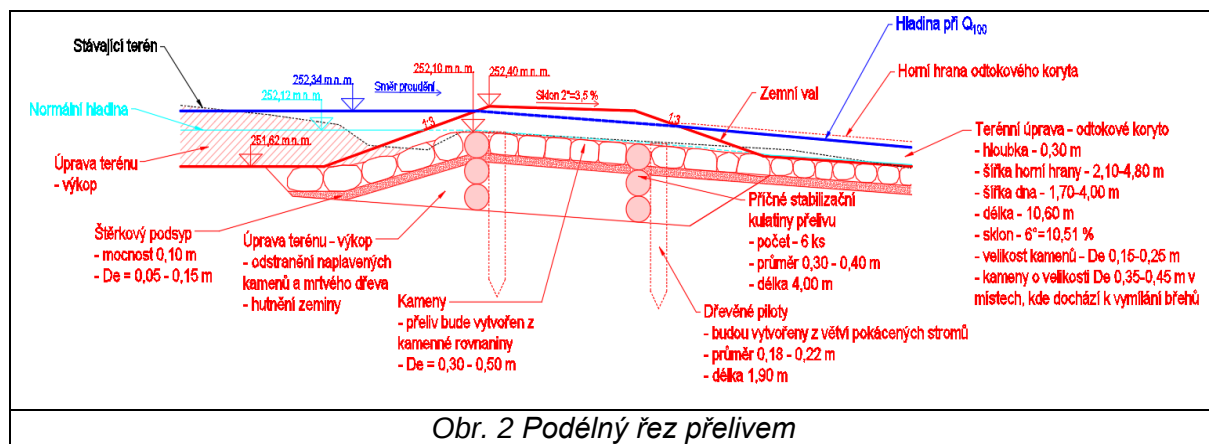

2.A.1.4 KLÁDY

Hranice mezi mělkou a retenční částí je řešena pomocí dvou, částečně zapuštěných klád o průměru 0,45 – 0,55 m a délce 10,00 m. Z každé strany jsou klády zavázány do přilehlých svahů. Doporučuje se použít kmeny stromů č. 4 a 43.

2.A.1.5 KAMENNÝ ZÁHOZ

Vtok do tůně je řešen kamenným záhozem. K vybudování záhozu jsou použity kameny, které byly nalezeny během výkopu v místě tůně. Velikost kamenů je De 0,25-0,45 m, které jsou na sebe poskládány ve třech vrstvách. Plocha záhozu je 18 m² a objem je 9 m³. Sklon záhozu je 1:3. Předpokládá se, že v rámci bude použit pouze poloviční objem kamenů, zbytek bude

muset být dovezen z kamenolomu. Kamenný zához byl vytvořen z důvodu zvýšení stability svahů a opevnění vtoku do tůně.

2.A.1.6 ODTOKOVÉ KORYTO

Odtokové koryto od přelivu je řešeno jako terénní úprava s šířkou 3,00 m a hloubkou 0,20 m. Sklony bočních svahů jsou 1:1. Délka koryta je 5,40 m. Je vedeno ke stávajícímu korytu toku, který se zaústí do propustku pod železnici.

Dno koryta mezi křídly propustku bude podrobena technickému stavu. V případě nenalezení adekvátního dna (betonový a dlažba) bude postupováno viz níže.

V místě začátku křídel propustku pod železnici bude betonový práh a šíři 0,5 m hloubce 0,8 m a délce cca 4 m mezi křídly propustku. Od betonového prahu bude položena dlažba do betonu. Na odláždění bude použit lomový kámen tl. 150 mm do lože z betonu třídy C20/25n – XF3, tloušťky 100 mm vyztuženého svařovanou KARI sítí – pruty 6 mm – oka 100/100 mm. Spáry mezi kameny obložení šířky max. 30 mm (lokálně max. 45 mm) se vyplní cementovou maltou pro prostředí XF4 do hloubky 70 mm.

2.A.1.7 ULOŽENÍ ZEMINY

Vykopaná zemina je uložena v blízkosti výkopu tůně. Objem uložení je 370 m³ a plocha je 670 m². Maximální tloušťka zeminy je 1,30 m.

2.A.2 SO 2 – KÁCENÍ DŘEVIN

V rámci dočasného záboru stavebního objektu SO 1 dojde ke kácení stromů.

Ochrana ponechávané vegetace: Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. V případě jeho narušení bude odborníkem realizováno ošetření poranění.

Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením.

Kácení se bude týkat pouze stromů a náletových keřů, které se nacházejí v rozsahu dočasného záboru a samotné stavby. Předběžně bylo vyhodnoceno, že bude pokáceno celkem 30 stromů (viz Tab. 1). V níže uvedené tabulce jsou červeně vyznačené stromy navrženy ke kácení. Část pokácených stromů je využita pro vybudování přelivu tůně a hranice mezi mělkou a retenční částí tůně. Část dřeva se umístí do mělké části tůně jako mrtvé dřevo.

Křoviny do průměru 10 cm v ploše 900 m² budou odstraněny i s kořeny a štěpkovány na místě. Štěpka bude poté odvezena do teplárny v Teplicích.

Postup při kácení stromu

1. Určení směru pádu stromu – výběr vhodné místo, kde se nevyskytují žádné překážky, samozřejmě se musí přihlídnout k naklonění stromu, jeho růstu a rozložení větví
2. Zajištění ústupové cesty – tzn., ořez spodní větve stromu, vyčistění si prostoru pod nohama a v blízkosti stromu
3. Řez směrového klínu – klín se vyřezává ve směru pádu stromu, řez se provádí do 1/4 maximálně do 1/3 průměru kmene, úhel řezu přibližně 45°, nejdříve se řeže vodorovný řez a poté řez pod úhlem
4. Hlavní řez – tento řez se provádí z druhé strany směrového klínu, měl by se provádět nadvakrát, první řez provedte z jedné strany směrem ke klínu (nutné je nechat nadořez min. 2 cm), nyní do prořezlé části vložte klín, který zajistí, že vám strom nesevře lištu motorové pily

5. Druhá část hlavního řezu – obejděte strom a opět řežte směrem ke klínu, ponechte nedořez, strom by se měl začít naklánět nebo mu pomozte zatlučením dalšího klínu.
- 6.

Dřevní hmota:

8 kmenů stromů bude použito dle jejich stavu na stavbu Tůně (na přeliv například stromy č. 6,11,18,30,48 a 54 a na rozdělní retenční a mělké části stromy č. 4 a 43). Dále budou použité větve na dřevěné piloty v počtu 8 ks.

Stromy v tabulce označené zeleně budou dovezeny na kraj pole k hlavní silnici. Šedivě označené stromy spolu se všemi pařezy budou ponechány na místě jako mrtvé dřevo (2 stromy částečně v tůni a zbytek na místě uložení zeminy).

č. stromu	taxon česky	průměr kmene ve výšce 130 cm [cm]	Poznámka
3	Dub zimní	15	V majetku obce Novosedlice
4	Dub zimní	60	Stavba rozdělení tůně na retenční a mělkou
5	Buk velkolistý	15	V majetku obce Novosedlice
6	Dub zimní	40	Stavba přelivu
7	Dub zimní	15	V majetku pí. Luňákové
11	Dub zimní	25	Stavba přelivu
16	Dub zimní	13	V majetku pí. Luňákové
18	Dub zimní	25	Stavba přelivu
30	Dub letní	30	Stavba přelivu
31	Javor mléč	12	V majetku obce Novosedlice
35	Třešeň chloupkatá	22	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
36	Třešeň chloupkatá	20	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
37	Třešeň chloupkatá	30	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
38	Vrba křehká	45	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
39	Vrba křehká	80	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
40	Vrba křehká	80	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
41	Vrba křehká	60	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
42	Dub zimní	20	V majetku obce Novosedlice
43	Dub zimní	60	Stavba rozdělení tůně na retenční a mělkou
44	Dub zimní	20	V majetku obce Novosedlice
46	Dub zimní	15	V majetku obce Novosedlice
47	Ořechovec vějčitý	130	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
48	Dub zimní	22	Stavba přelivu
49	Bříza bělokorá	42	V majetku obce Novosedlice
50	Bříza bělokorá	25	V majetku obce Novosedlice
51	Bříza bělokorá	30	V majetku obce Novosedlice
52	Bříza bělokorá	38	V majetku obce Novosedlice
53	Vrba křehká	70	Ponecháno v místě jako mrtvé dřevo
54	Javor mléč	30	Stavba přelivu

2.B Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Dle charakteru stavby není řešeno.

2.C Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Nejsou navrženy zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, co se týká standardně používaných technologií ve stavebnictví / vodních stavbách.

2.D Zajištění stavební jámy

Dle charakteru stavby není řešeno.

3. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY

Dle charakteru stavby není řešeno.

3.A Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Dle charakteru stavby není řešeno.

3.B Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Technický dozor stavebníka nebo jiná odborně způsobilá osoba (inženýrský geolog, geotechnik) – musí zajistit kontrolu prováděných prací při zakrývání neodtěženého sedimentu tak, aby byl zakryt při tvorbě kompenzačních opatření minimální vrstvou říční sedimentu 0,4 m.

3.C Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.

3.C.1 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ:

- Dokumentace k územnímu řízení
 - Geodetické zaměření
- Terénní průzkum, fotodokumentace
- Mapové portály (CENIA, AOPK, mapy.cz, ČUZaK a další)

3.C.2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM

Viz kapitola 1.E.

3.C.3 SEZNAM OSTATNÍCH PODKLADŮ

3.C.3.1 LEGISLATIVA

- Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
- Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech
- Zákon 254/2001 Sb., o vodách
- Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
- Zákon 289/1995 Sb., lesní zákon
- Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon
- Zákon 500/2004 Sb., správní řád
- Vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla

- Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu
- Vyhláška 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech havarijního plánu
- Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.405/2017 Sb.
- Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy

3.C.3.2 LEGISLATIVA A NORMY – BOZP

- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon
- Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
- Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Z normativů lze uvést:

- ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
- ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce – Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

3.D Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem,

S ohledem charakter stavby není řešeno.

4. STATICKÉ POSOUZENÍ

S ohledem charakter stavby není řešeno.

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

S ohledem charakter stavby není řešeno.

6. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

S ohledem charakter stavby není řešeno.

7. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

S ohledem charakter stavby není řešeno.

8. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

S ohledem charakter stavby není řešeno.