



PŮJENÝ ŮEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC
POKLÁDKA POTRUBÍ - VÝKOPEM Z POVRCHU

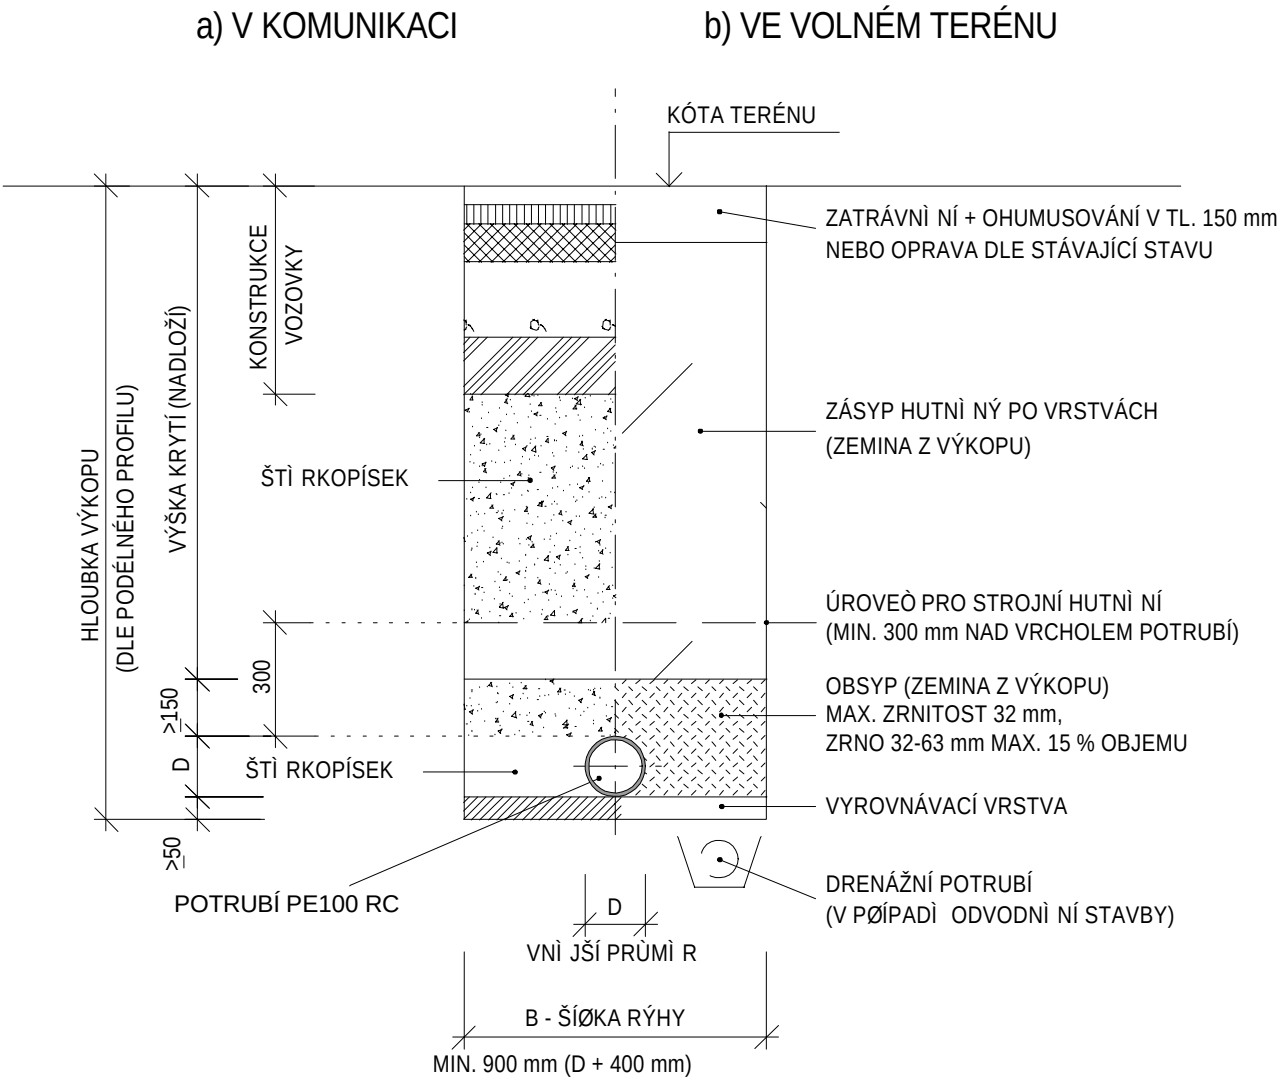

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SCHÉMA PROTLAKU POTRUBÍ
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC
POKLÁDKA POTRUBÍ - ŮÍZENÝM PROTLAKEM

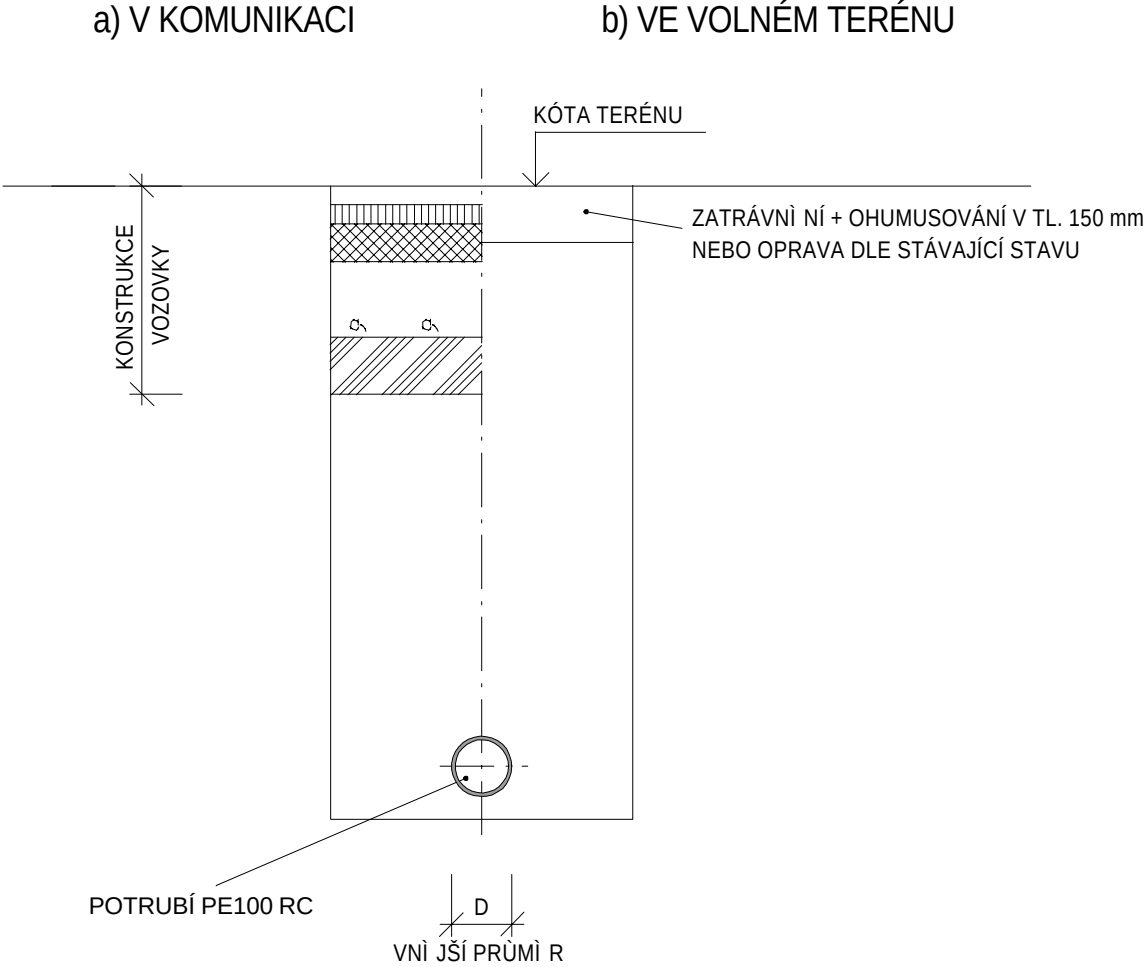

INGVAMA

inženýrská a projektová spol. s r.o.

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach	Digitálně podepsal	
Projektant objektu	Ing Václav Mach	Datum: 2025.11.26	
Vypracoval	Edita Halmáš DiS	16:50:48 +01'00'	
Investor	Obec Újezd, Újezd 54, 344 01 Domažlice	Stupeň	PDS
Obec - kraj	Újezd, pov.obec Domažlice, Plzeňský kraj	Datum	11/2025
Stavba - objekt	Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice <i>D.1 Prodloužení vod.převáděče do k.ú. Petrovice</i>	Číslo zakázky	
		Počet A ₁	
		Měřítko	1:20
Obsah	VZOROVÝ PŮJENÝ ŮEZ POTRUBÍ	Číslo přílohy	D.1.4