


1ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD1:100

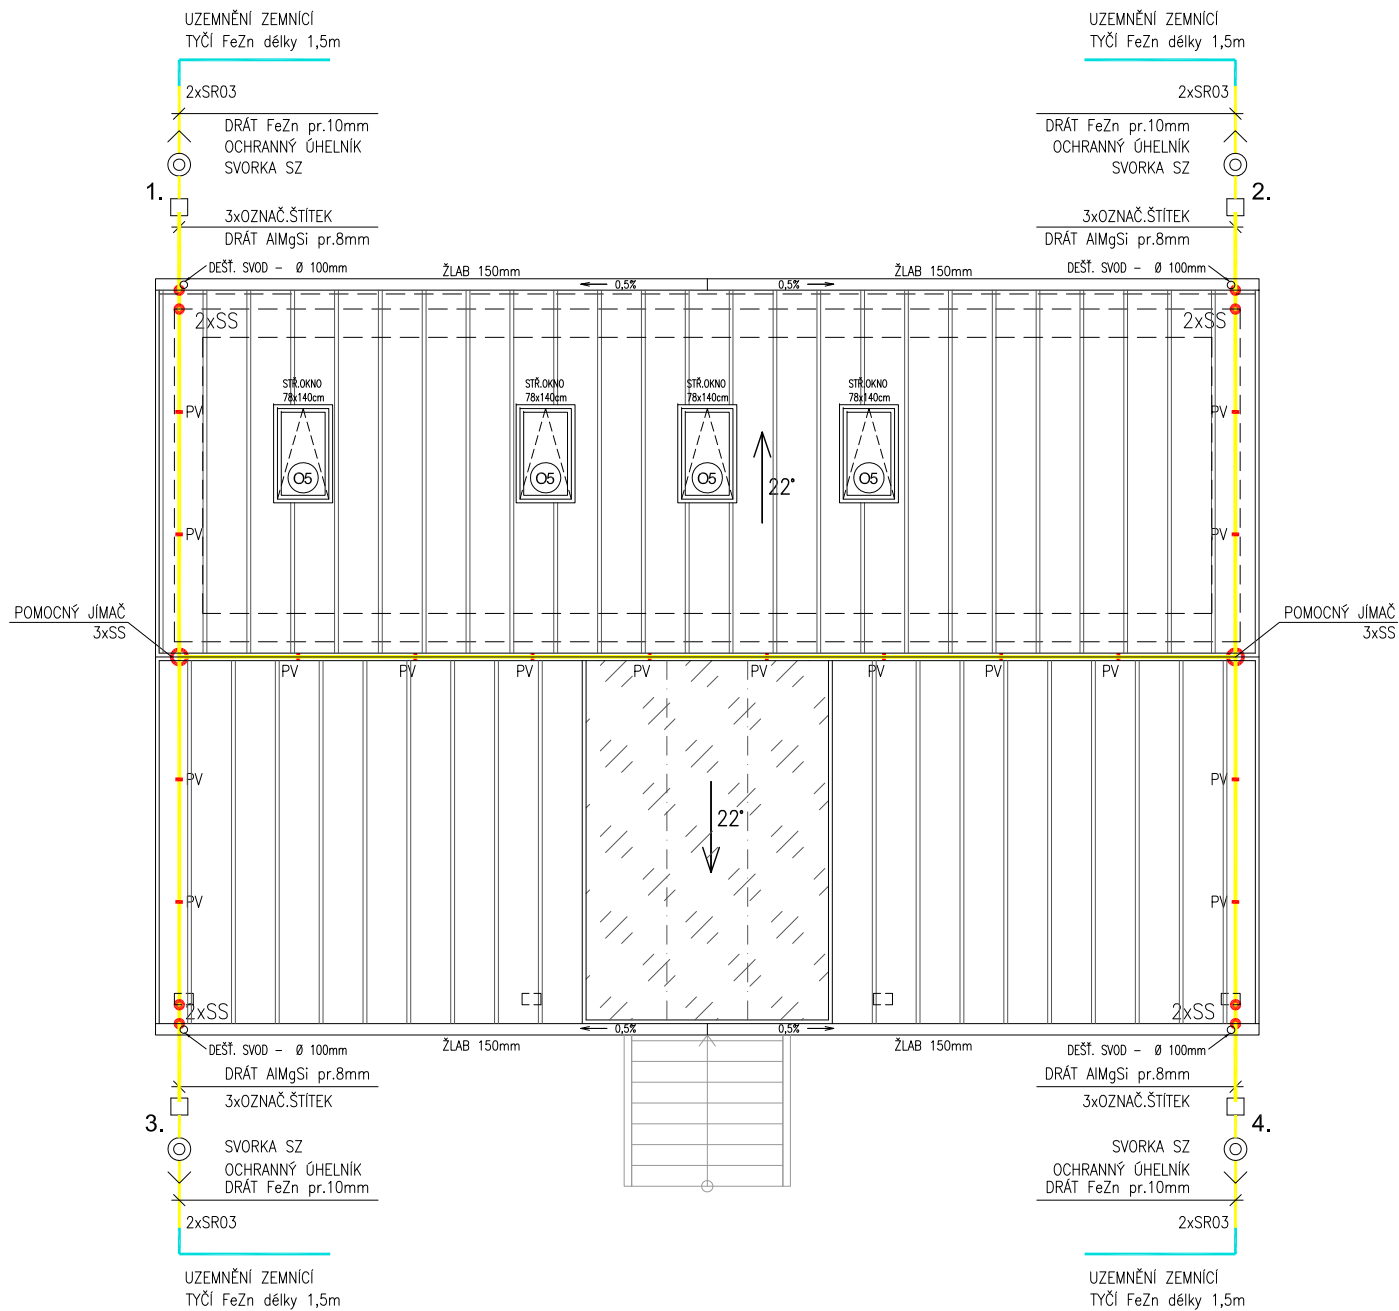


HROMOSVOD PODLE NOREM ČSN EN 62305

STŘECHA: SEDLOVÁ
SOUSTAVA: JÍMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNÁ JÍMAČI
KRYTINA: FALCOVANÝ PLECH
VEDENÍ NAD ZEMÍ: DRÁT Ø8 mm AlMgSi
VEDENÍ V ZEMI: ZEMNÍCI TYČE FeZn DÉLKY 1,5m
MATERIÁL NADZEMNÍCH SVOREK – NEREZ
PV – PODPĚRA VEDENÍ PRO FALCOVANÉ PLECHY
CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR ZEMNÍCI SOUSTAVY: 10 OHMŮ

POZNÁMKY:

DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.
VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.



AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA OBEČNÍ KLUBOVNU ČTYŘKOLY, parc. č. st. 1209 a 522/2 k.ú. Čtyřkoly	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Eduard Novák (ČKAIT 12099)	
	VYPRACOVAL: Ing. Eduard Novák	
STAVEBNÍK: Obec Čtyřkoly č. p. 70, 25722 Čtyřkoly	STUPEŇ DOK.: územní a stavební řízení	
	KAT. ÚZEMI: Čtyřkoly [624331]	
ČÁST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘITKO: 1:100	FORMÁT: A3
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD	ČÍSLO VÝKRESU: 23011_D.1.4.3(ele)b_102	DATUM: 11/2023