


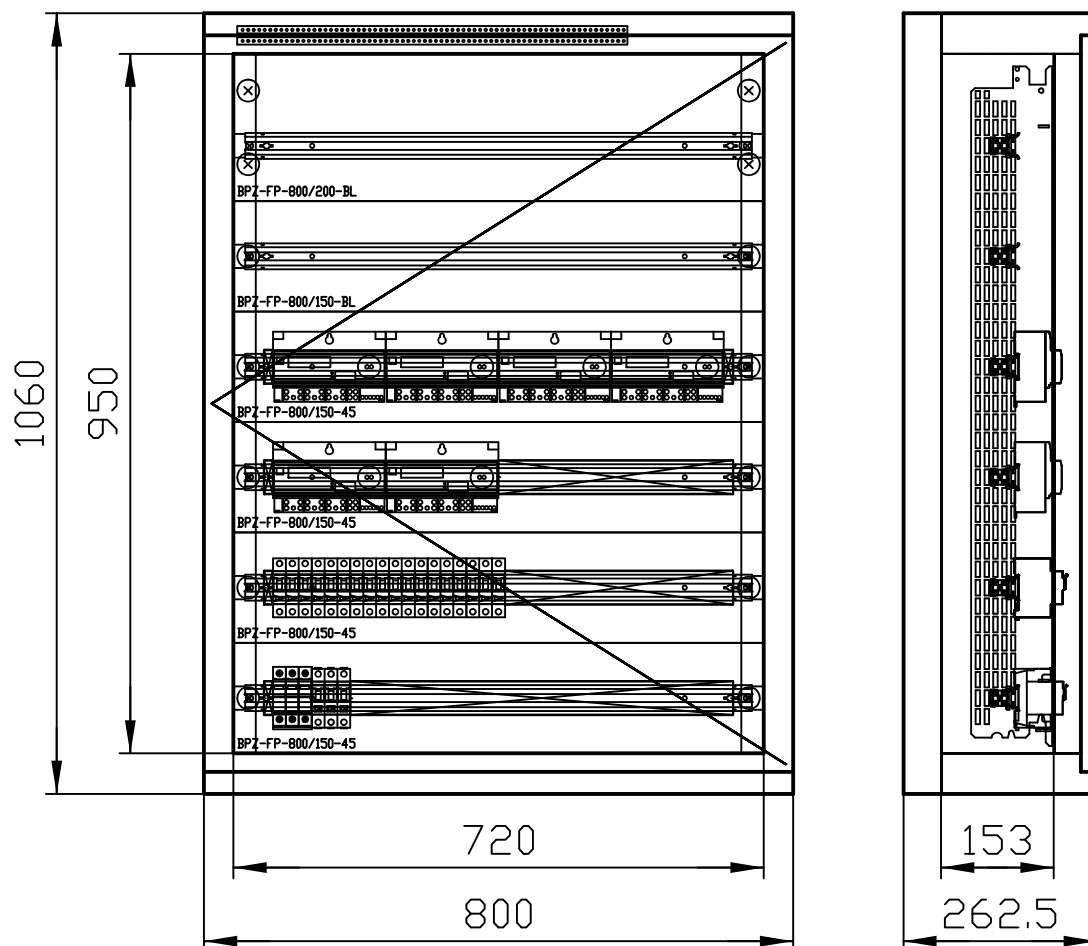

Provedení	NA POVRCH, VÝVODY SHORA
Stupeň krytí	IP 30 s dveřmi IP 20 po otevření dveří
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	400V AC, 50Hz
Jmenovitý proud	100A
Zkratová odolnost	10kA


Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :
0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail: jiri@frys.cz	Stavebník	Obec Sudkov Sudkov 96 788 21
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	SUDKOV	Stupeň Zakázka číslo Datum	DUR+DSP+DPS 220322 05/2022
Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, SUDKOV SPOLKOVÝ DŮM		
Část	D.1.4g,h - Technika prostředí staveb - Zařízení silno a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
RH - Hlavní rozváděč objektu			08

220322 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, SUDKOV, SPOLKOVÝ DŮM
SO/PS - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,bleskosvod
Investor - Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21

Dokument - Rozváděč RH
Vypracoval - Ing. Pavel Matura
Datum - 05/2022

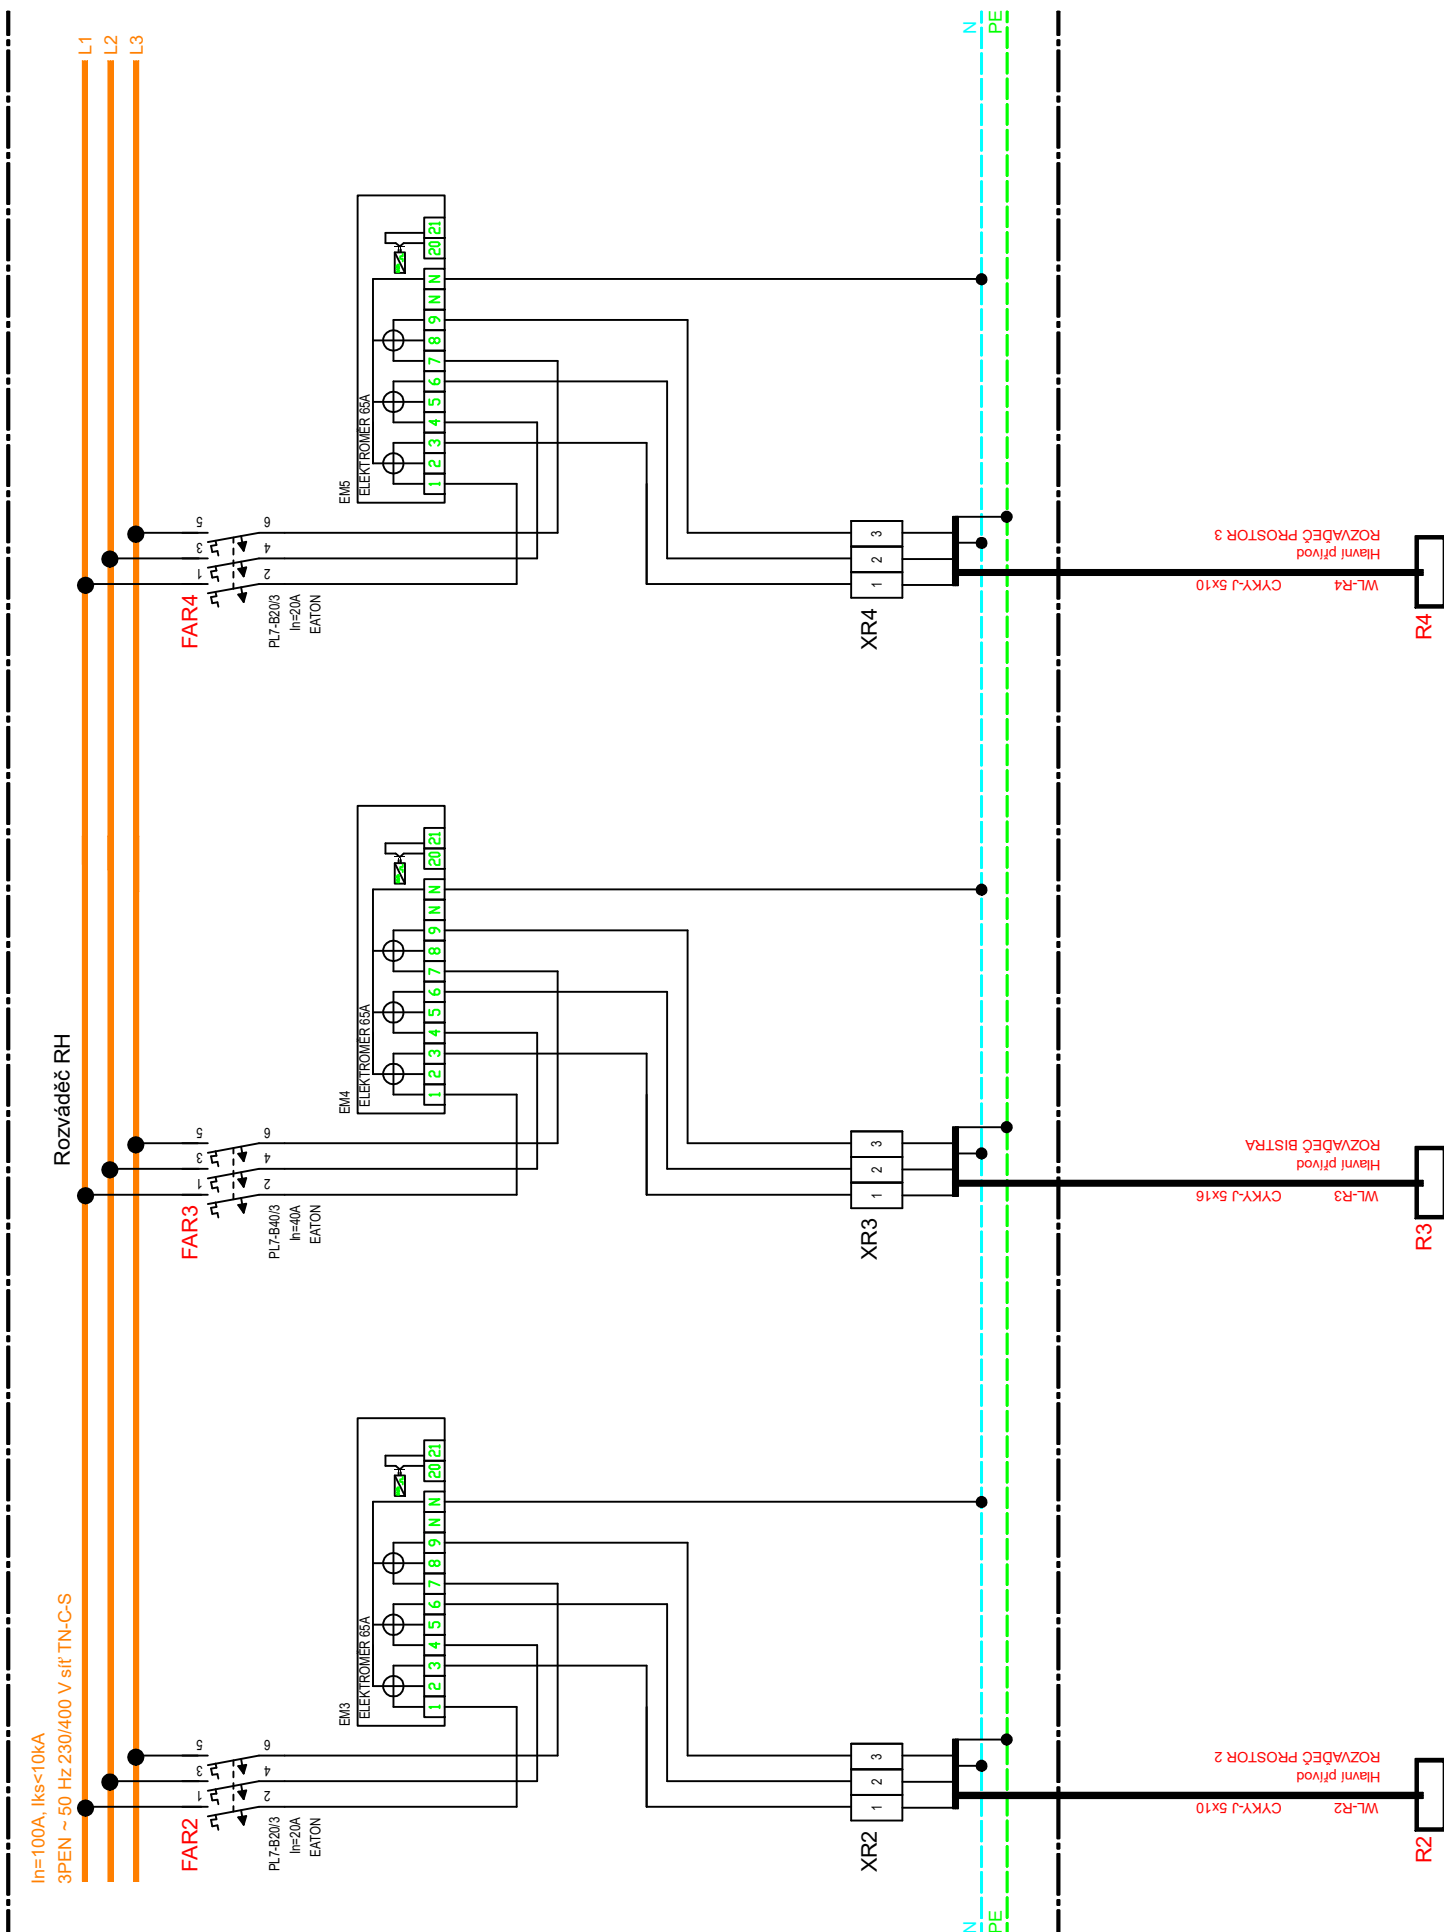

220322 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, SUDKOV, SPOLKOVÝ DŮM
SO/PS - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,bleskosvod
Investor - Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21

Dokument - Rozváděč RH
Vypracoval - Ing. Pavel Matura
Datum - 05/2022

