


Rozvodnice „PA,, bude osazena 0,2m nad podlahou. Přívod CY 16 z/žl, odvody CY 4 z/žl.
Plastová krabice KO100E se svorkovnicí EPS3.
Maximální délka vodiče CY 4 z/žl je 20m.

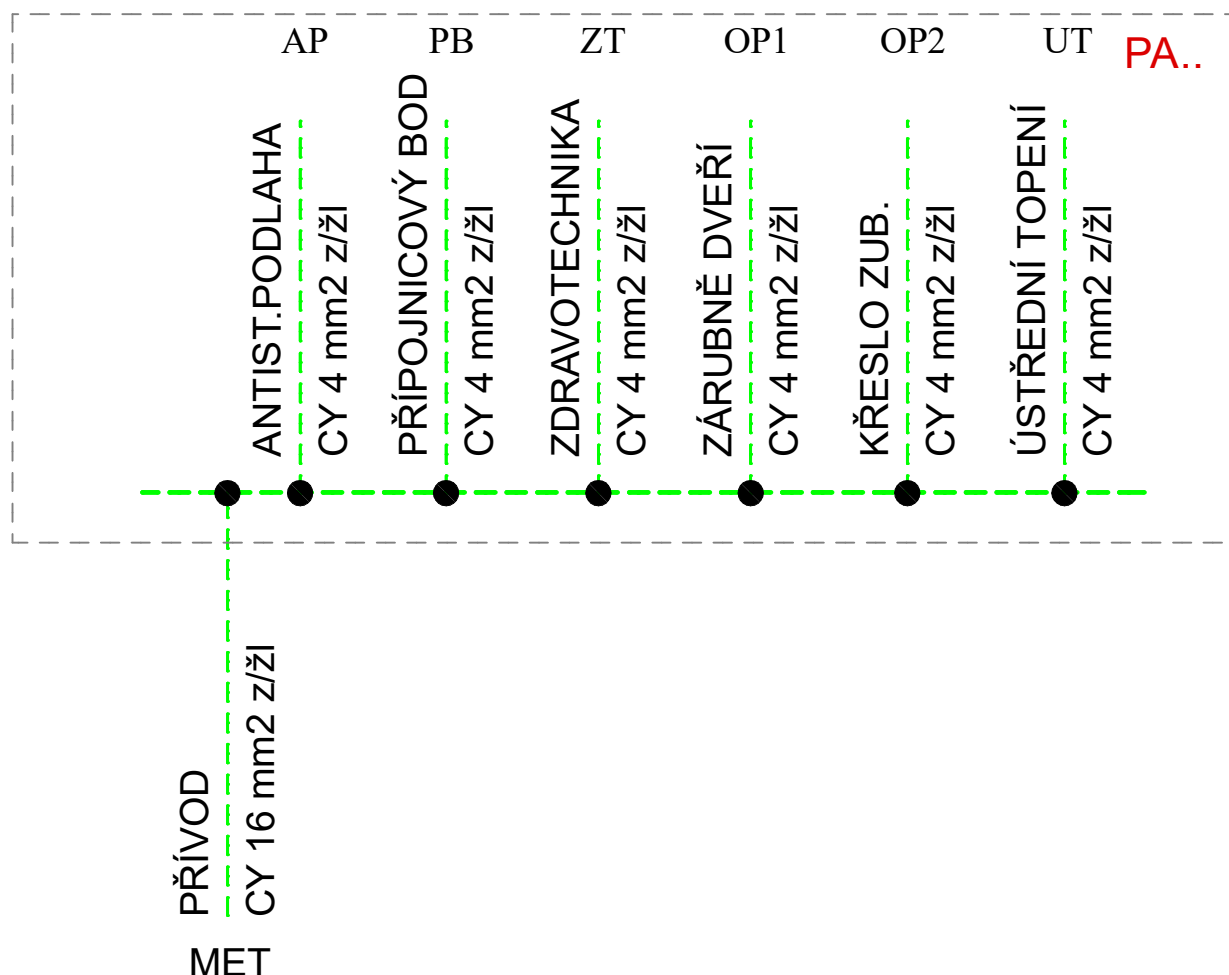

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz	Stavebník	Obec Sudkov Sudkov 96 788 21
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	SUDKOV	Stupeň Zakázka číslo Datum	DUR+DSP+DPS 220322 05/2022
Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, SUDKOV SPOLKOVÝ DŮM		
Část	D.1.4g,h - Technika prostředí staveb - Zařízení silno a slaboproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
PA - Skříň pro doplňující ochranné pospojování			18