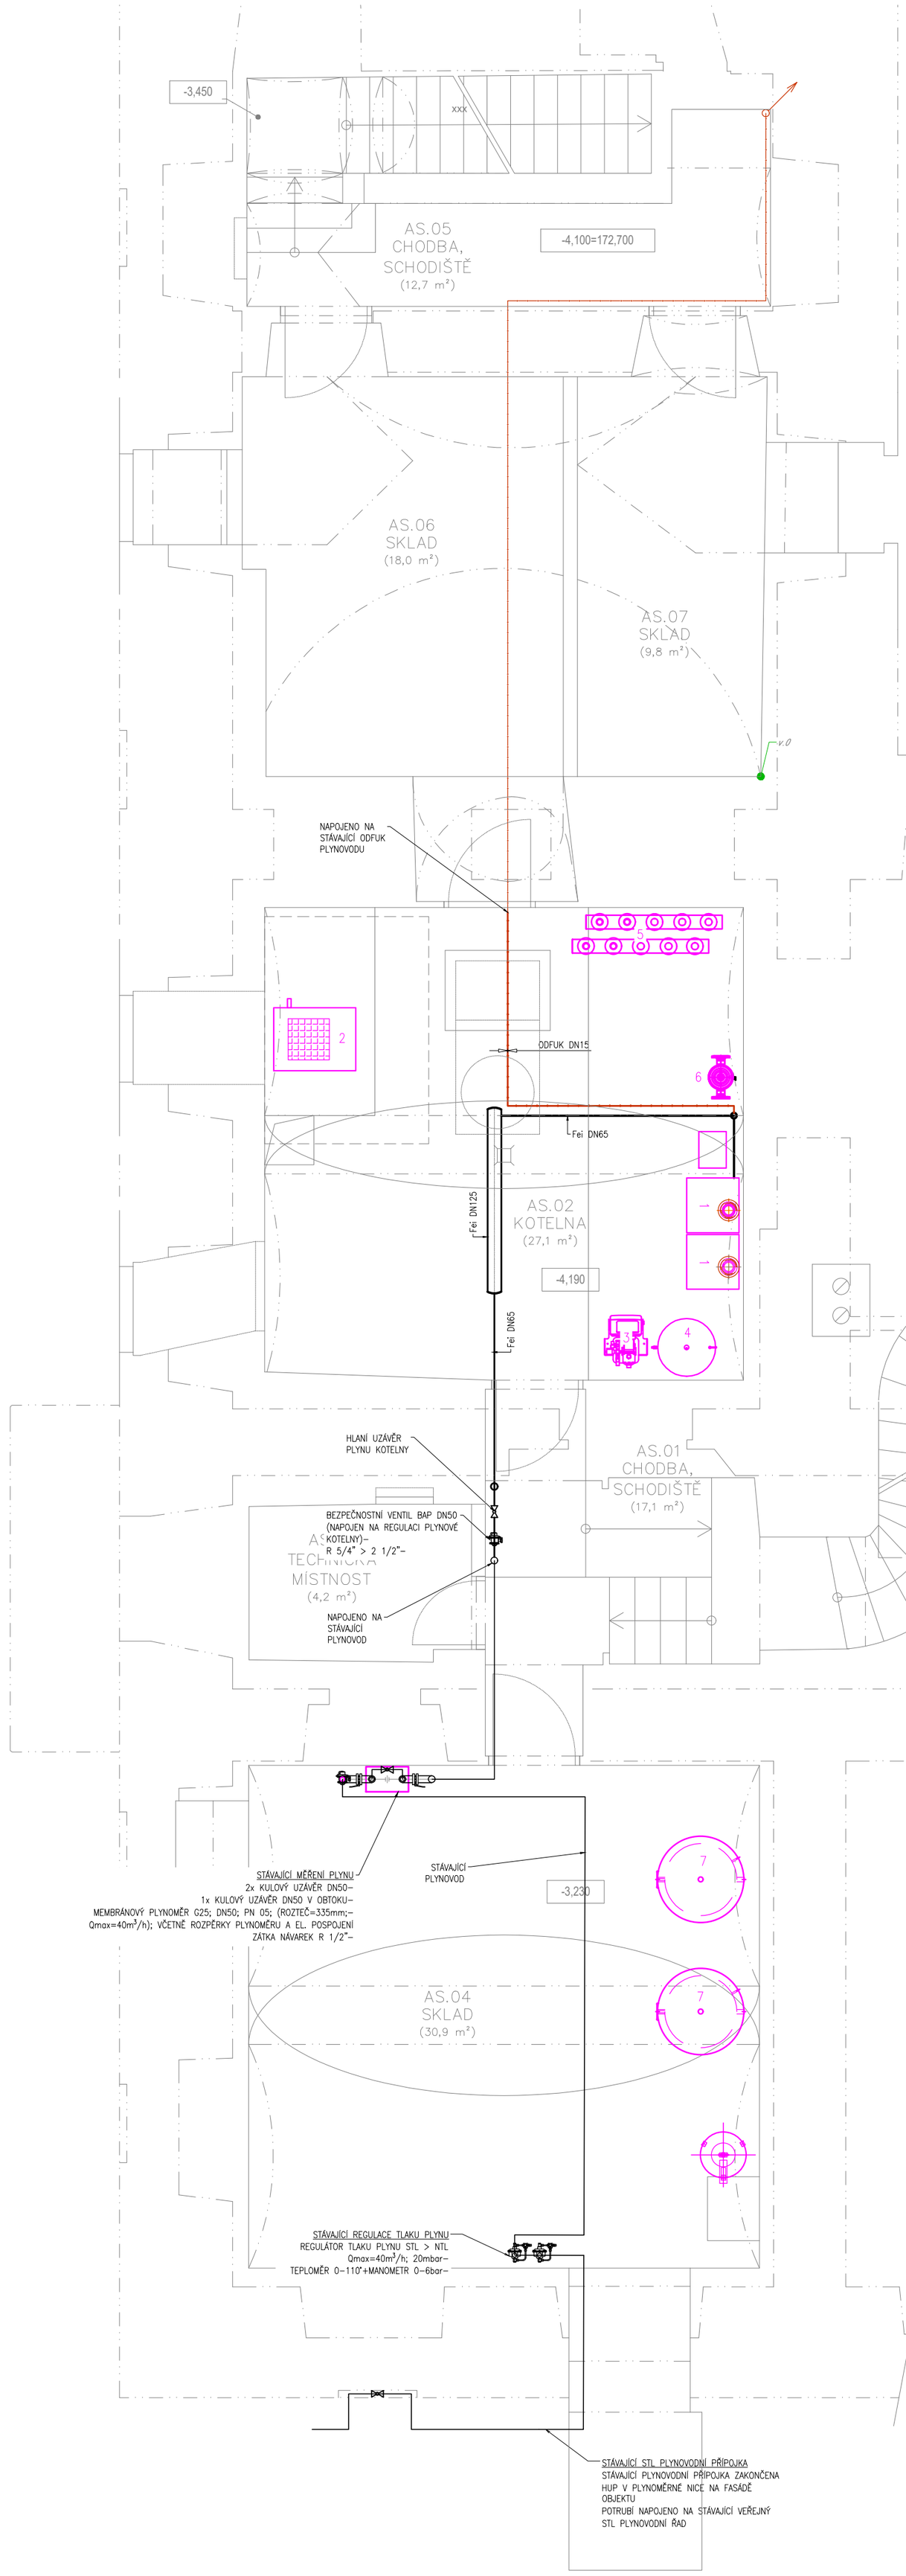


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

–1– SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ:
–2X PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ,
TEPELNÝ VÝKON 28,1–140,3 KW (80/60°C), SPOTŘEBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,
TŘÍDA NOX 6
–SADA PRO KASKÁDU DO 302kW (2 KOTLE)
–DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘÍCÍM POČÍTAČEM; VČETNĚ NÁPLNĚ
–INHIBITOR KOROZE A VODNÍHO KAMENE
–NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S GRANULÁTEM (BEZ ČERPADLA; DO 450kW)

–2– TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW

–3– EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW;
HYDRAULICKÝ A ŘÍDICÍ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V UZAVŘENÝCH OKRUZÍCH TOPNÉ A CHLADICÍ VODY.
VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY, KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA

–4– TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY

–5– ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

–6– HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250

–7– STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ

–8– DESKOVÝ VÝMĚNÍK

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

–1– SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ:
–2X PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ,
TEPELNÝ VÝKON 28,1–140,3 KW (80/60°C), SPOTŘEBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,
TŘÍDA NOX 6
–SADA PRO KASKÁDU DO 302kW (2 KOTLE)
–DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘÍCÍM POČÍTAČEM; VČETNĚ NÁPLNĚ
–INHIBITOR KOROZE A VODNÍHO KAMENE
–NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S GRANULÁTEM (BEZ ČERPADLA; DO 450kW)

–2– TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW

–3– EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW;
HYDRAULICKÝ A ŘÍDICÍ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V UZAVŘENÝCH OKRUZÍCH TOPNÉ A CHLADICÍ VODY.
VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY, KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA

–4– TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY

–5– ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

–6– HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250

–7– STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ

–8– DESKOVÝ VÝMĚNÍK

Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob: +420 721 027 892
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant:	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. Úzká 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc	Číslo zakázky:	2021_00032
Vypracoval:	Ing. Jiří Kudlík Ing. Josef Holub	Stupeň dokumentace:	DSP
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Holub autorizovaný inženýr pozemních staveb	Měřítko:	1:50
		Formát:	A2
		Datum:	07/2022

Název akce:	Modernizace Domova sv. Václava – rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby
Místo stavby:	Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Investor:	ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Profese:	D.1.4 PLYNOVOD - KOTELNA
Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název výkresu:	PŮDORYS 1.PP
Číslo výkresu:	02