


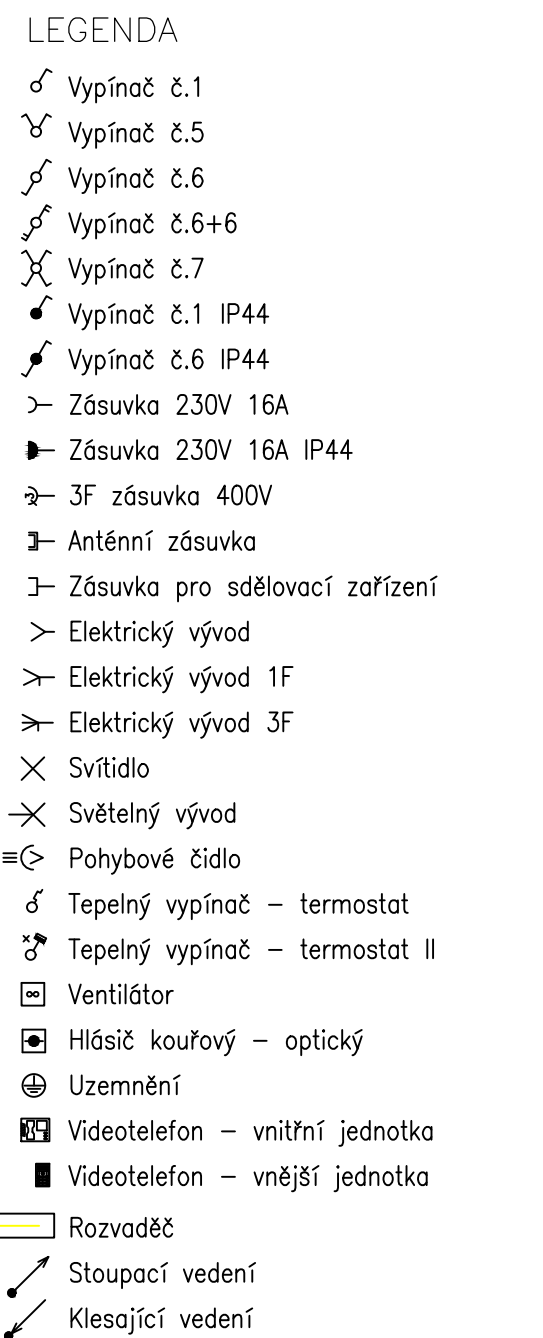

SOUSTAVA – 50Hz 230V/400V/3N-S
ZAKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI OCHRÁNĚNÍ, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODNY PROVEDENÝ VODIČÍ CY 6

INSTALACE BUDĚ PROVEDENA POULE ČSN 31 2198 ED 3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY LEŽENÉ ČSN 33 2000-7.701 ED 2. INSTALACE BUDĚ PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.

MUSÍ BÝT DODRŽENY POKYNY STAVEBNÍ ČASŮ NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRŮVODŮ INSTALACE, JEJICH VÝŠKŮ A OHLÉDŮ. ZAKLADNÍ ZÁSADY ÚLOŽNÍCH PRŮVODŮ, FOLIE A
VŠEKTERÉ MONTÁŽNÍ PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚ BĚHEM KONKRETNÍ DNŮ I V KONEČNĚ
OSTRÉ BUDĚ KABELA CHRÁNĚNÁ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES
STAVBY HRANY

VŠECH KABELŮ UKLÁDANÝ DOKONČEN S DOSTATEČNÝM MECHANICKÝM DOHLÍDEKSTI PŘI MONTÁŽI
MUSÍ BÝT UMÍSTĚN

BUDĚ ČÁSTI INSTALACE KOORDINOVANĚ S DALŠÍMÍ PROJEKTEM NA STAVĚ HNĚ