



Řez uložením lampy VO

Vzorový výkres lampy VO

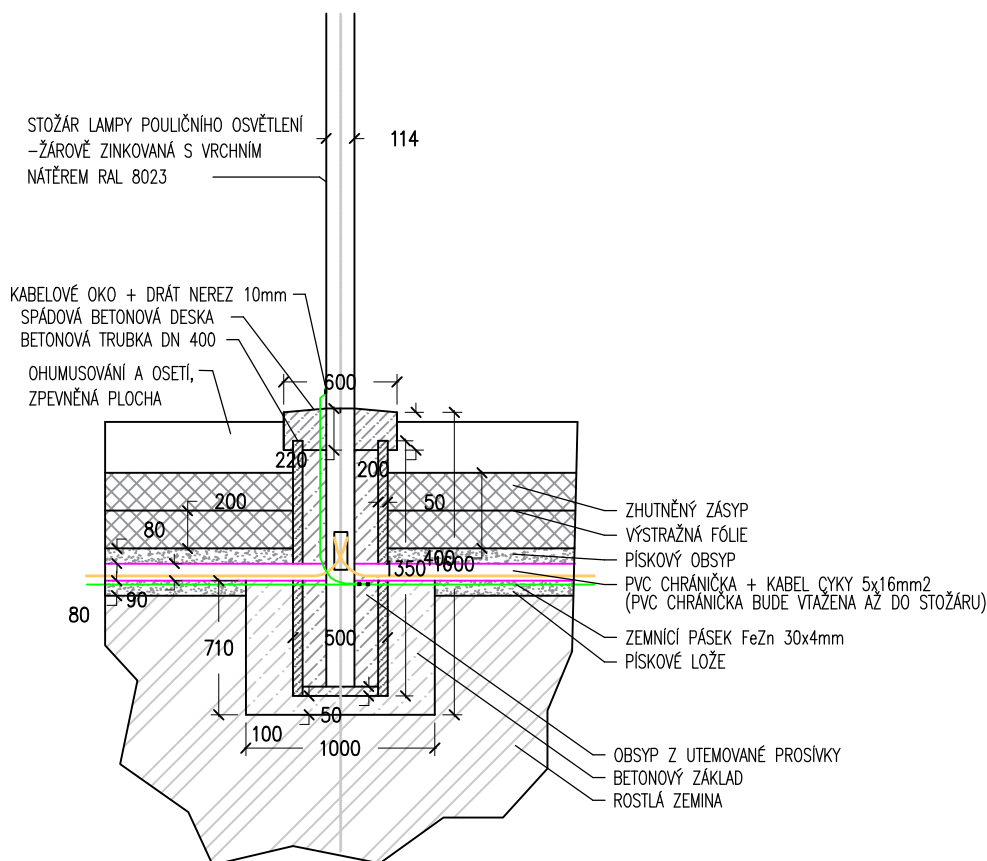

Vzorový řez uložení kabelu VO

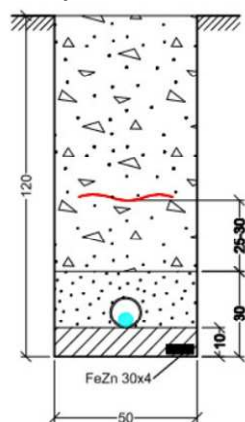

OTVOR 85x400 PRO DVÍŘKA

2x OTVOR PRO KABEL
50x150 V OSE DVÍŘEK



KABELOVÁ CHRÁNIČKA



VÝSTRAŽNÁ FÓLIE



KABELY VO

POZNÁMKY:

Uzemnění ze sloupu VO na zemnicí pásovinu bude provedeno nerezovým drátem Ø 10 mm přes zemnicí svorku SR 03 (FeZn). Zemnicí drát bude na sloupu ukončen svorkou. Veškeré spoje budou v zemi opatřeny gumoasfaltovým nátěrem, stejně tak i přechod drátu do země (cca 30cm pod zem a 20cm nad zem). V místě připojení na konstrukci opatřit spoj žlutozelenou páskou, případně nátěrem.

ZODP.PROJEKTANT Ing.Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing.Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>
KRAJ Středočeský	OBEC Zruč nad Sázavou	K.Ú. Zruč nad Sázavou
STAVEBNÍK Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou		
STAVBA Rekonstrukce ulice "Pod Vysílačem" ve Zručí nad Sázavou		
OBSAH Vzorový řez uložení kabelu VO, řez uložením lampy VO, vzorový výkres lampy VO		



VODA
DOPRAVA
GEOTECHNIKA

VDG Projektování s.r.o.

PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV

TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	103/2022	ČÍSLO PARÉ
DATUM	02/2025	
MĚŘÍTKO	1:40	
FORMÁT	1 A4	
STUPEŇ PD	DPS	
ČÍSLO PŘÍLOHY	D9	