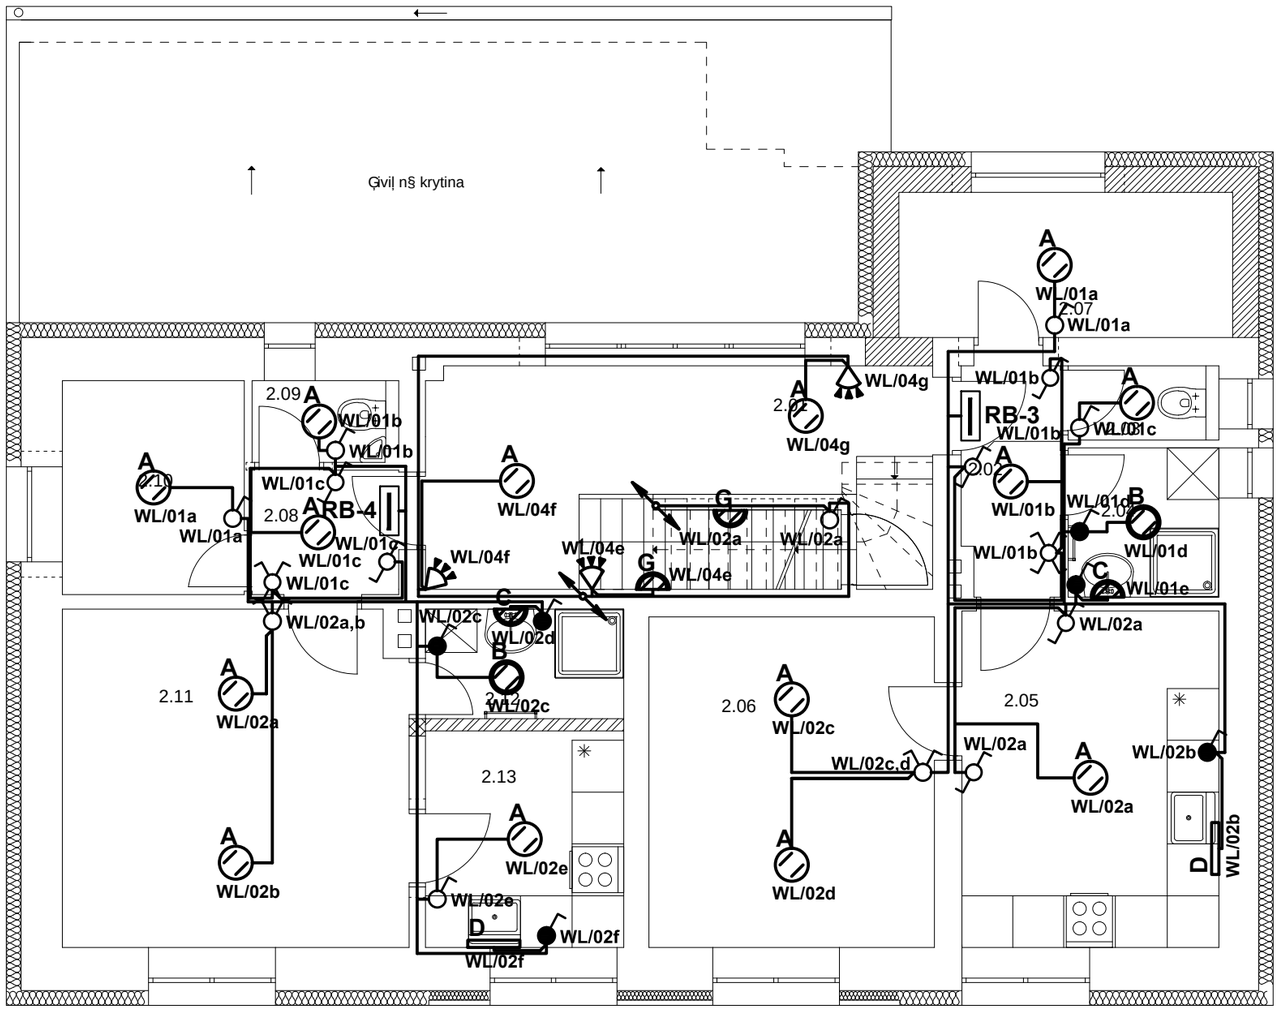

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MčSTNOST	mļ	S.V. (mm)
2.01	CHODBA, SCHODIĠTn	14,60	2870
	BYTOVĆ JEDNOTKA Ļ.3		
2.02	Př EDSčce	3,00	2870
2.03	WC	1,51	2830
2.04	KOUPELNA	3,03	2830
2.05	KUCHYNn	11,20	2820
2.06	O.P., LOĢNICE	12,70	2870
2.07	SKLAD	5,46	2720
	BYTOVĆ JEDNOTKA Ļ.4		
2.08	Př EDSčce	2,42	2890
2.09	WC	1,69	2890
2.10	SKLAD	5,21	2860
2.11	O.P., LOĢNICE	15,60	2890
2.12	KOUPELNA	3,05	2890
2.13	KUCHYœe	6,02	2890

POZNĆMKA:
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Ochrana pŚed nebezpeļ nĪm dotykem:
ZŞkladnĀ - automatickĪm odpojenĀm od zdroje
DoplĦkovŞ - proudovĪm chrŞniļem, dopl. pospojovŞnĀm

Instalaļ nĀ vĪĝka pro vypĀnaļe a tlaļĀtka: 1200mm od podlahy.
Instalaļ nĀ vĪĝka zŞsuvek: dle projektovŽdokumentace

VeĝkerŽkovovŽzaŚzenĀ musĀ bĪt pospojovŞno CYA6 (popŚ vyĝĝĀ)!

ROZVODY:
- zasekŞny pod omĀtkou
- nad podhledem
- v 1.PP a na pŢdĐ budou rozvody vedenŽv ochrannŽtrubce na povrchu
- pŞchody mezi poĝŞrnĀmi ¹Şseky budou utĐsnĐny protipoĝŞrnĀmĀ ucpŞvkami
- hlavnĀ vedenĀ provedeno kabely CYKY
- rozvody ve sprchŞch budou provedeny dle Ļ SN 33 2000-7-701 ed.2
- elektroinstalace bude provedena s ohledem na Ļ SN 33-2000-3
- ochrana pŞed ¼tazem el. proudem dle Ļ SN 33-2000-4.41ed.2

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20
	Spínač střídavý dvojitý 230V, zapuštěný IP20
	Spínač sériový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač křížový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP44
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač pohybový 230V
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL

A	Kruhové přisazené LED svítidlo, 1xLED, 36W, 3200lm, Ra80, 4000K, IP20
B	Kruhové přisazené LED svítidlo, 1xLED, 36W, 3200lm, Ra80, 4000K, IP44
C	Kruhové přisazené LED svítidlo, 15W, IP44
D	Přisazené LED svítidlo pod kuchyňskou linku
E	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, IK08 1xLED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K
F	Plastové chráněné LED svítidlo, kulaté, s mřížkou 230V, 100W, IP44
G	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm 1xLED 27W, 2900lm, Ra80, 4000K IP44

	Kontroloval	Vypracoval	
	Tomáš Klos	David Krayzel	
Misto stavby	parc. č. 218, k.ú. Hodslavice / kraj Moravskoslezský		
Investor	Obec Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice		
Název stavby	**REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU parc. č. 218, k.ú. Hodslavice**	Formát	6xA4
		Datum	07/2019
		Stupeň	DSP
		Zakázkové číslo	67-2019-DSP
Část	D.1.4. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko	1:50
Obsah výkresu	PŢdorys 2.NP - SvĐtelnŞ instalace	Číslo výkresu	D.1.4.5
		Pořadové číslo	