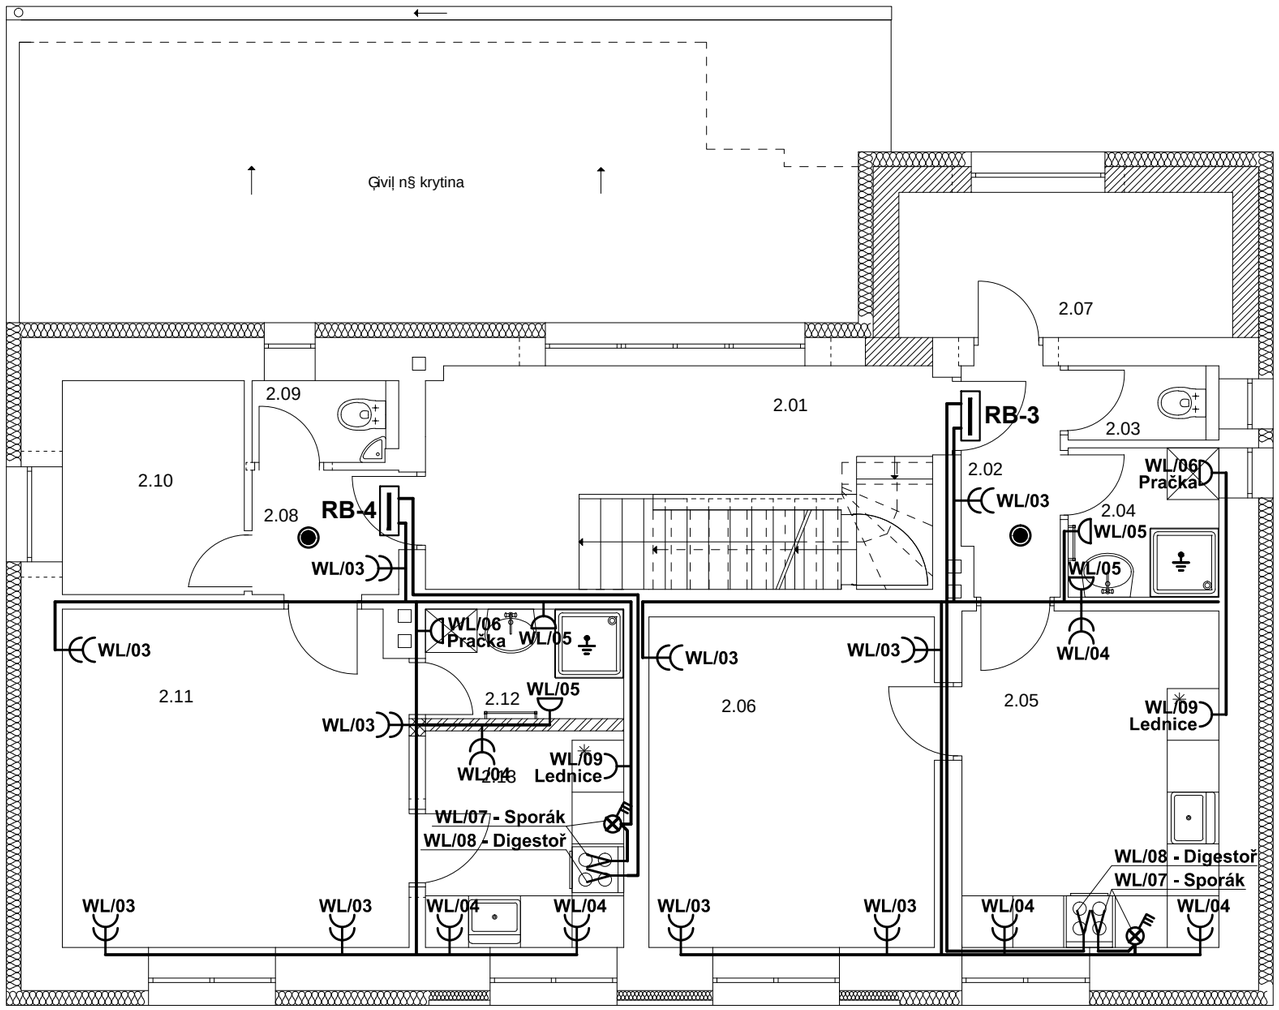

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MčSTNOST	mļ	S.V. (mm)
2.01	CHODBA, SCHODIĠTě	14,60	2870
BYTOVć JEDNOTKA Ļ.3			
2.02	Př EDSčce	3,00	2870
2.03	WC	1,51	2830
2.04	KOUPELNA	3,03	2830
2.05	KUCHYNě	11,20	2820
2.06	O.P., LOĢNICE	12,70	2870
2.07	SKLAD	5,46	2720
BYTOVć JEDNOTKA Ļ.4			
2.08	Př EDSčce	2,42	2890
2.09	WC	1,69	2890
2.10	SKLAD	5,21	2860
2.11	O.P., LOĢNICE	15,60	2890
2.12	KOUPELNA	3,05	2890
2.13	KUCHYče	6,02	2890

POZNćMKA:
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Ochrana pŕed nebezpeļ nĪ m dotykem:
Z§kladn² - automatickĪ m odpojen²m od zdroje
DoplĦkov§ - proudovĪ m chr§niļ em, dopl. pospojov§n²m

Instalaļ n² vĪ ģka pro vyp²naļ e a tlaļ ²tka: 1200mm od podlahy.
Instalaļ n² vĪ ģka z§suvek: dle projektov®dokumentace

Veģker®kovov®zaŕízen² mus² bĪ t pospojov§no CYA6 (popŕ vyģģ²)!

ROZVODY:
- zasek§ny pod om²tkou
- nad podhledem
- v 1.PP a na pŢdĎ budou rozvody veden®v ochrann®trubce na povrchu
- pŕechody mezi poģ§rn²mi ⅟seky budou utĎsnĎny protipoģ§rn²m² ucp§vkami
- hlavn² veden² provedeno kabely CYKY
- rozvody ve sprch§ch budou provedeny dle Ļ SN 33 2000-7-701 ed.2
- elektroinstalace bude provedena s ohledem na Ļ SN 33-2000-3
- ochrana pŕed ⅟ŧazem el. proudem dle Ļ SN 33-2000-4.41ed.2

LEGENDA

	Kabelová trasa CYKY-J 3x1,5
	Kabelová trasa CYKY-J 3x2,5
	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20
	Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20
	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP44
	Sporáková kombinace
	Vývod 230V
	Doplňkové pospojování
	Autonomní hlásič kouře

	Kontroloval	Vypracoval	
	Tomáš Klos	David Krayzel	
Místo stavby	parc. č. 218, k.ú. Hodslavice / kraj Moravskoslezský		
Investor	Obec Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice		
Název stavby	**REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU parc. č. 218, k.ú. Hodslavice**	Formát	6xA4
		Datum	07/2019
		Stupeň	DSP
		Zakázkové číslo	67-2019-DSP
Část	D.1.4. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko	1:50
Obsah výkresu	PŢdorys 2.NP - Z§suvkov§ instalace	Číslo výkresu	D.1.4.8
		Pořadové číslo	