


TYP : ROZVADĚČ FWB81S, 96 modulů DIN
 KRYTÍ : IP 44
 DĚLENÍ: --
 NÁTĚR :
 PŘÍVODY : ZDOLA
 VÝVODY : DOLŮ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
 IZOLACÍ, KRYTÍM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE~50 Hz,400V/TN–C

Rozvaděč FW 96M, IP44, bezšroubové svorky, plná dvířka
 výška 1250mm x šířka 300mm x hloubka 161mm

Atelier Tišnovka 		ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V PELHŘIMOVĚ - 1. ETAPA	ATELIER TIŠNOVKA TIŠNOVSKÁ 143, 614 00, BRNO TEL: +420 606 855 919 E-MAIL: TODOROV@TIŠNOVKA.CZ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.3. ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. KAREL RYCHLÝ			
INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV			
VYPRACOVAL: Ing. KAREL RYCHLÝ			
STUPEŇ: DPS			
ROZVADĚČ "Rvo"			
		Č. VÝKRESU:	04

Číslo pole								
Technologický popis	PŘEPĚŤOVÁ	HLAVNÍ OSVĚTLENÍ	HLAVNÍ OSVĚTLENÍ	PROUDOVÝ CHRANIČ	SVÍTLIDLA "S2"	SVÍTLIDLA "S2"	SVÍTLIDLA "S3"	
OSPO	OCHRANA	PŘÍVOD ZE STAV.SYSTEMLU	VÝVOD SMĚREM K V.O.3, V.O.4...	VÝVOD SMĚREM K V.O.8 a V.O.9				
Číslo pohonu					1	2	3	

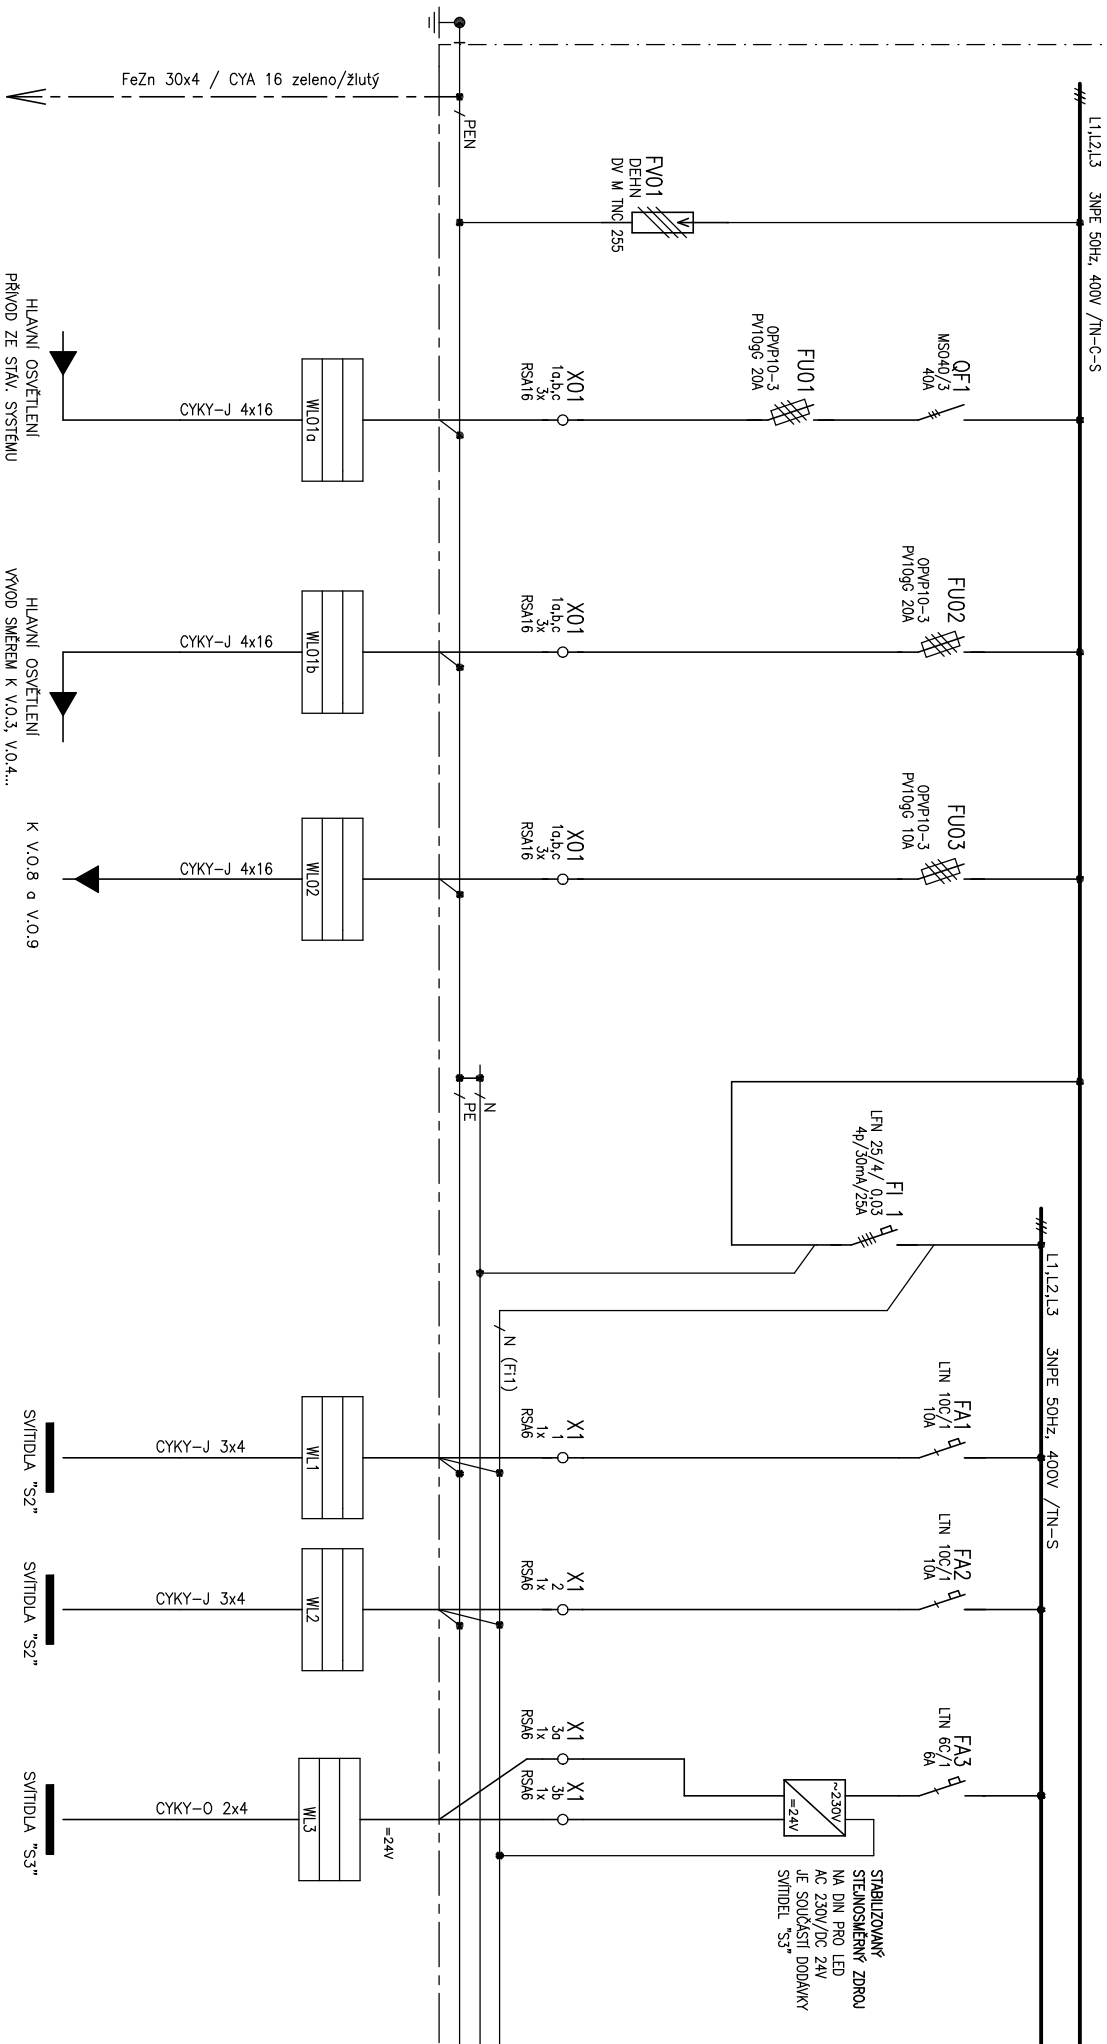

Císlo pole				
Technologický popis	SVÍTLIDLA "S5"	SVÍTLIDLA "S4" + "S6"	REZERVA	
OSPO				
Císlo pohonu	4	5	6	

